


## スリーブキャップ

工事店様へのごお願い **※取付工事後、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。**

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

### 本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



**強制**

行為を強制・指示する内容があることを示します。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



**禁止**

禁止の行為であることを告げるものです。

**対象製品** 本説明書は次の製品を対象にしております。お手元にある製品をご覧のうえ、お取り扱い方法をご確認ください。

製品型番	材質	形状	50	65	75	83	100	107	125	150	175	200
MC	SUS304	スリーブキャップ		○								
MCS	SUS304	スリーブキャップ			○	○	○					
EMC	SUS304	スリーブキャップ	○				○	○	○	○	○	○
MCLHP	SUS304	フード付スリーブキャップ			○		○					

MC-65



MCS



EMC



MCLHP



### 工事店様へ



**注意**



**手袋**

取付の際は手袋をしてください。(材料の切り口や角でケガをすることがあります)



**取付方法**

取付の際は躯体等強度の十分な所へ確実に取り付けてください。(落下等によりケガをしたり、周囲の物品等を破損する恐れがあります)

### 施工方法 必ずお読みください

- 差込の周辺部にコーキングを塗布し、ダクトに挿入します。(図1:コーキング1)
- 外周部をコーキングします。(図1:コーキング2)  
※MC-65・EMCは冷媒配管施工の際、コーキングを切り剥がし、ふたを外してください。  
MCSは図2のように外周部のみコーキングをします。

#### ■冷媒配管の取付方法

- ネジを取り、ふたを外します。MC-65・EMCは外周のコーキングを切ってください。  
MCLHPはフードを取ります。(フードは落下防止のため、ふたを仮止め接着してあります。  
フードに付いているふたをドライバーの取っ手で軽くはたき取り外します)
- 配管とスリーブキャップのすき間をコーキングでふさぎます。
- MCLHPはフードを取り付け、ネジ留めをします。

#### ■施工の際は以下の点にご注意ください！

- 施工時の運搬など取り扱いには十分注意し、破損・変形の無いようにしてください。
- コーキングは柔軟性を保つものをご使用ください。
- 使用後の養生テープは長時間放置しないでください。
- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付くと、剥離、変色、錆発生の原因となります。  
・タイル仕上の外壁に取り付ける場合 **外壁の酸洗い後**に取り付けてください。  
・吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合 **吹付塗装後**に取り付けて下さい。
- 排気ダクトを施工する場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。  
給気ダクトを施工する場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。

MCLHPの場合

コーキング2

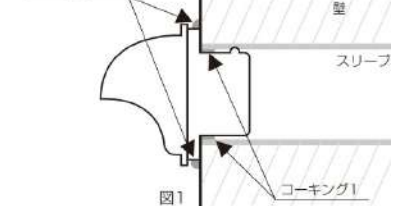


図1

MCSの場合

コーキング2

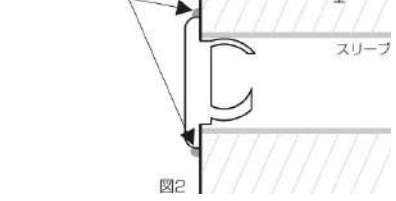


図2

### お客様へ

スリーブキャップのふたとネジは必ず保管しておいてください。エアコンを取り外した際、配管穴をふさぐのに必要となります。

ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

株式会社 シルファ

本 社  
横 濱 営 業 所 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964-20  
大 阪 営 業 所 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル710号  
中 部 支 所 〒464-0851 愛知県名古屋市中種区今池南29-16 川島第5ビル3F  
ホ ー ム ペ ー ジ <https://www.sylpha.co.jp>

TEL.045-546-4445

TEL.06-6945-7891

TEL.052-745-1021

No.06072602