
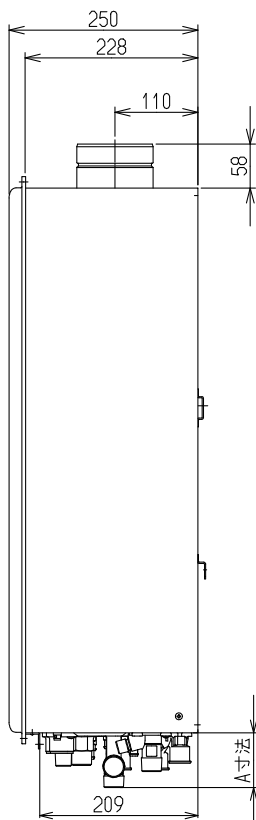
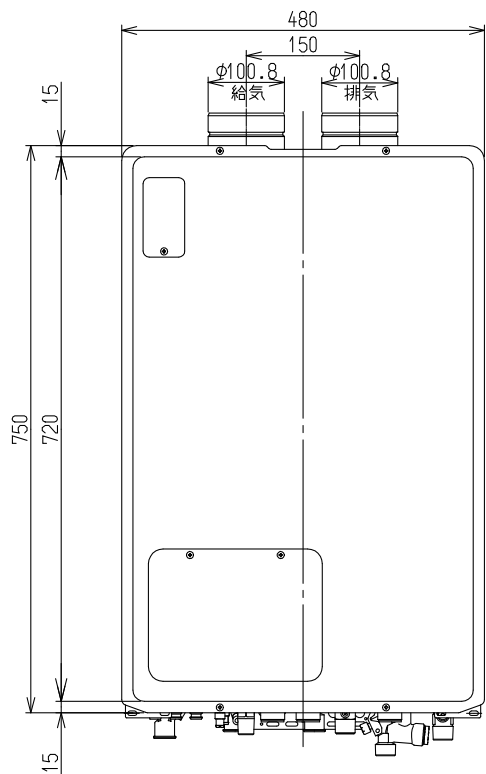


(単位:mm)

〔上方からの透視図〕

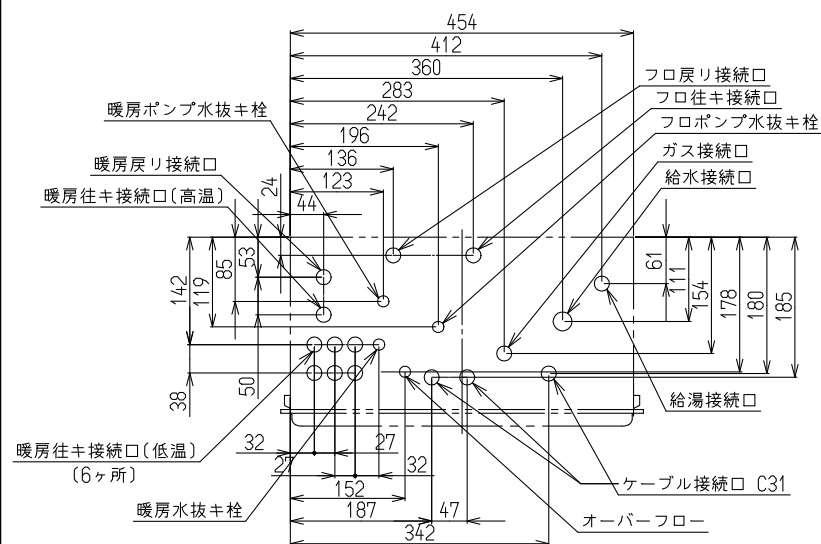

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。


固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
RC壁固定 ALC壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内			

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4)
		LP:15A(R1/2)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
風呂往	39	CCHジョイント用継手
風呂戻	39	CCHジョイント用継手
暖房高温往	48	CCHジョイント用継手
暖房低温往	23	CHジョイント用継手
暖房戻	48	CCHジョイント用継手
オーバーフロー	43	15A(R1/2)

■仕様		注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。	
型式		RUFH-A2400AF2-6(A)	
B.L.型式		HT4216CRS0AW6Q	
日ガス検申請型式		RUFH-A2400AF(SAF)	
設置方式		屋外PS扉内設置<強制給排気>(後面・側面近接設置)	
給排気方式		RF	
外形寸法[mm]		H750×W480×D250	
質量[kg]		37(満水時:41)	
本体色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	65.2(56000kcal/h)	
	給湯	50(43000kcal/h)	
	暖房	17.4(15000kcal/h)	
熱効率[%]		給湯:83.9 暖房:80.4 (高温:80.4,低温:80.4)	
エネルギー消費効率[%]		定格:83	
区分・構造		区分:Ⅳ 構造:一	
電源		AC100V	
消費電力[W]		最大時230 (待機時:1.1)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]		同時:49 給湯:47 暖房:45	
NOx[ppm]		60以下	
排気温度[℃]		260℃以下	
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(161W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 過圧安全装置 誘導雷保護装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置		
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置		
給水装置認証番号		NW2012	
B.L.認定		有り	
製造ガス種		13A・12A,LPG	


名称	外形寸法図		品名	ガス給湯暖房用熱源機
型式	RUFH-A2400AF2-6(A) (BL品番:HT4216CRS0AW6Q)			
作成	2023.07	尺度	1:10サイズ	A3
		リンナイ株式会社		

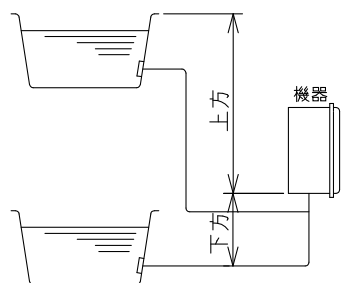

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。

注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

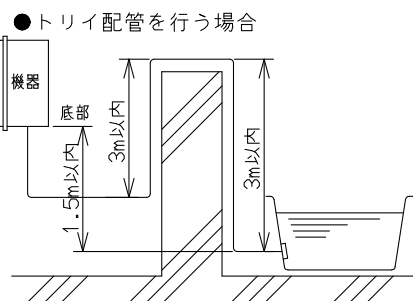

●トリイ配管を行う場合