
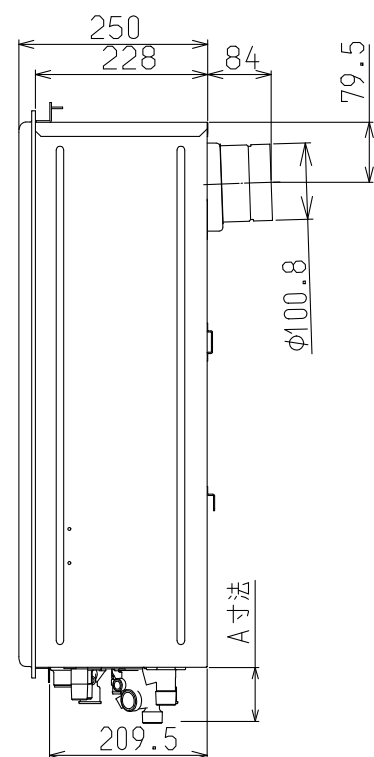
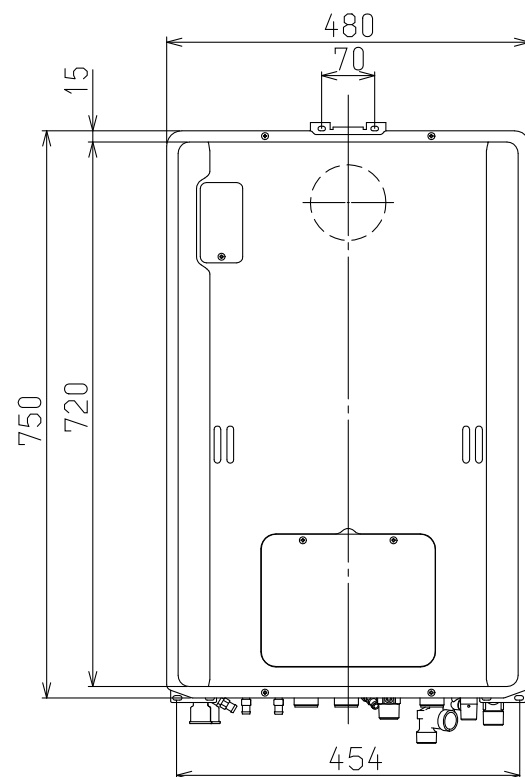


(上方からの透視図)

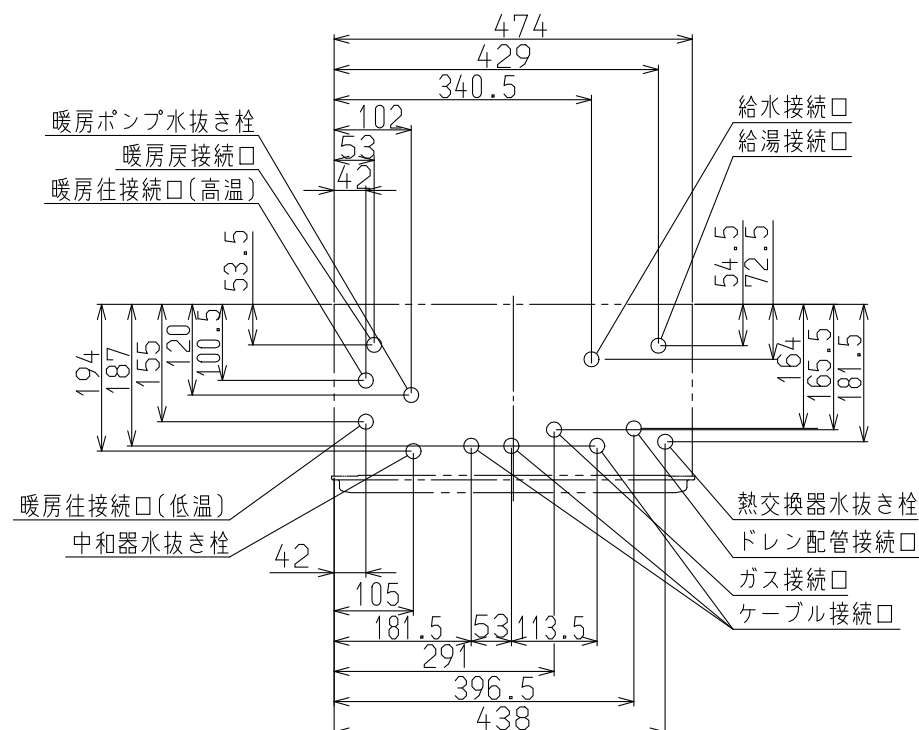


固定方法と部材仕様


固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
R C壁固定		壁掛け			
A L C壁固定		据置(上部固定あり)			
P S 固定	小ねじ M5×10	P S標準			
		P S扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱

接続口	A寸法
ガス	45
給水	71
給湯	50
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管 (オーバーフロー)	24

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

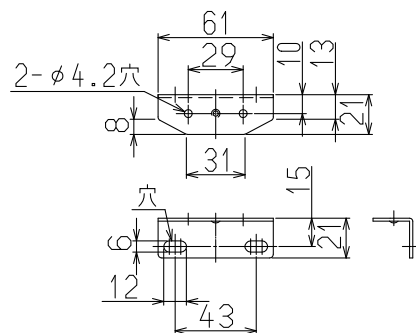

取付金具下（左右共通）
尺度：フリー

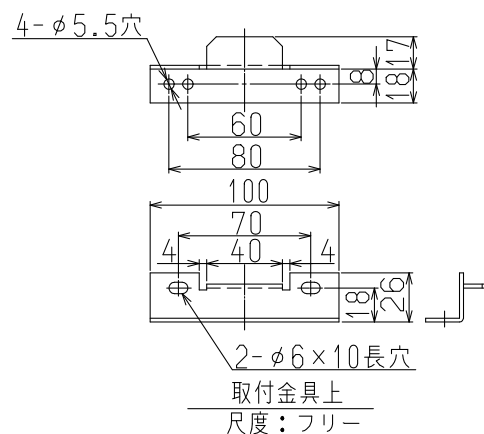

型式	RUH-E2403B2-1(A)		
B.L.型式	HD-4212BRS8WCM		
日ガス検申請型式	RUH-E2403B		
設置方式	PS扉内設置<後方排気>		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	36.5(満水時:40)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	57.8(49700kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	暖房	13.7(11800kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)		
エネルギー消費効率[%]	定格:93		
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一		
電源	AC100V(50-60Hz)		
消費電力[W]	最大時160(待機時:1.4)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)	
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CCH(QF16) 戻:CCH(QF16)	
	ドレン	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(178W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置		
給水装置認証番号	NW7004		
B.L.認定	有リ		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9～3.8(24号～2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	35,37～48,50,60℃ (15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37～48℃ (12段階)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	55(0.56)(16L/min時)		
暖房	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	140L(1人用) 約6分	180L(1.5人用) 約8分	210L(2人用) 約9分
	暖房能力[kW]	比例制御:11.6～2.44(10000kcal/h～2100kcal/h) ON-OFF制御:2.44～0(2100～0)		
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,50,55,65,70℃に切り替え可能)		
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:56(5.7)(6L/min時) 低温:74(7.5)(8L/min時)		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給給水方式	漏水検知機能付き自動補給		

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 排気カバー,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUH-E2403B2-1(A) (BL品番:HD-4212BRS8WCM)				
作成	2023.05	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					