

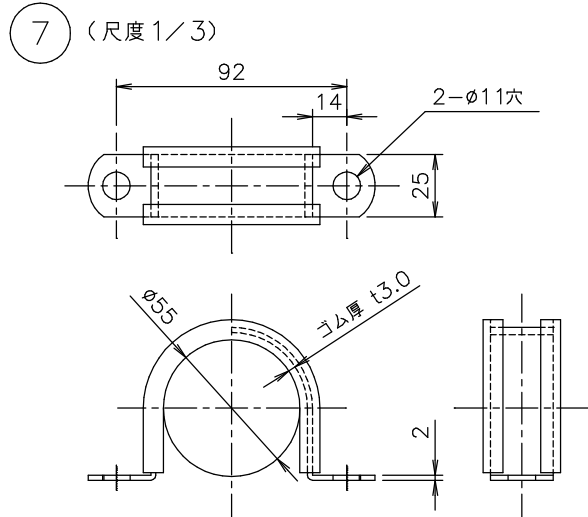
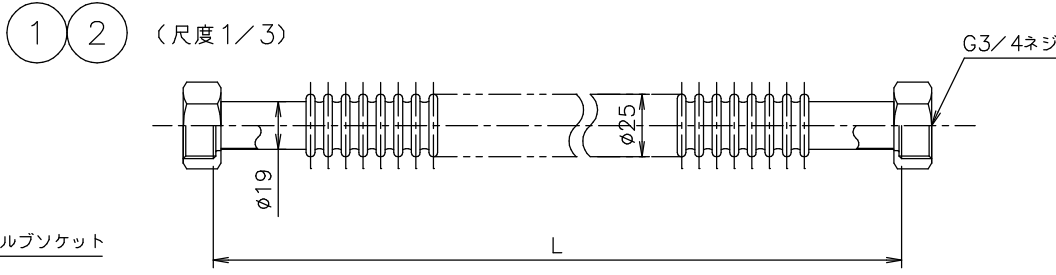
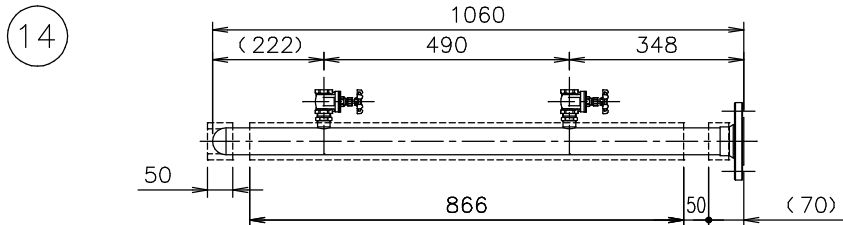
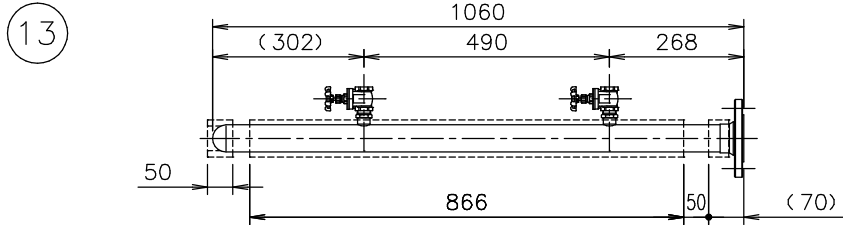


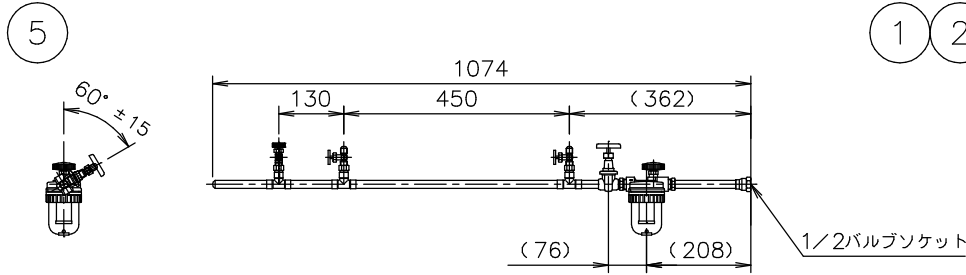

■組立参考図

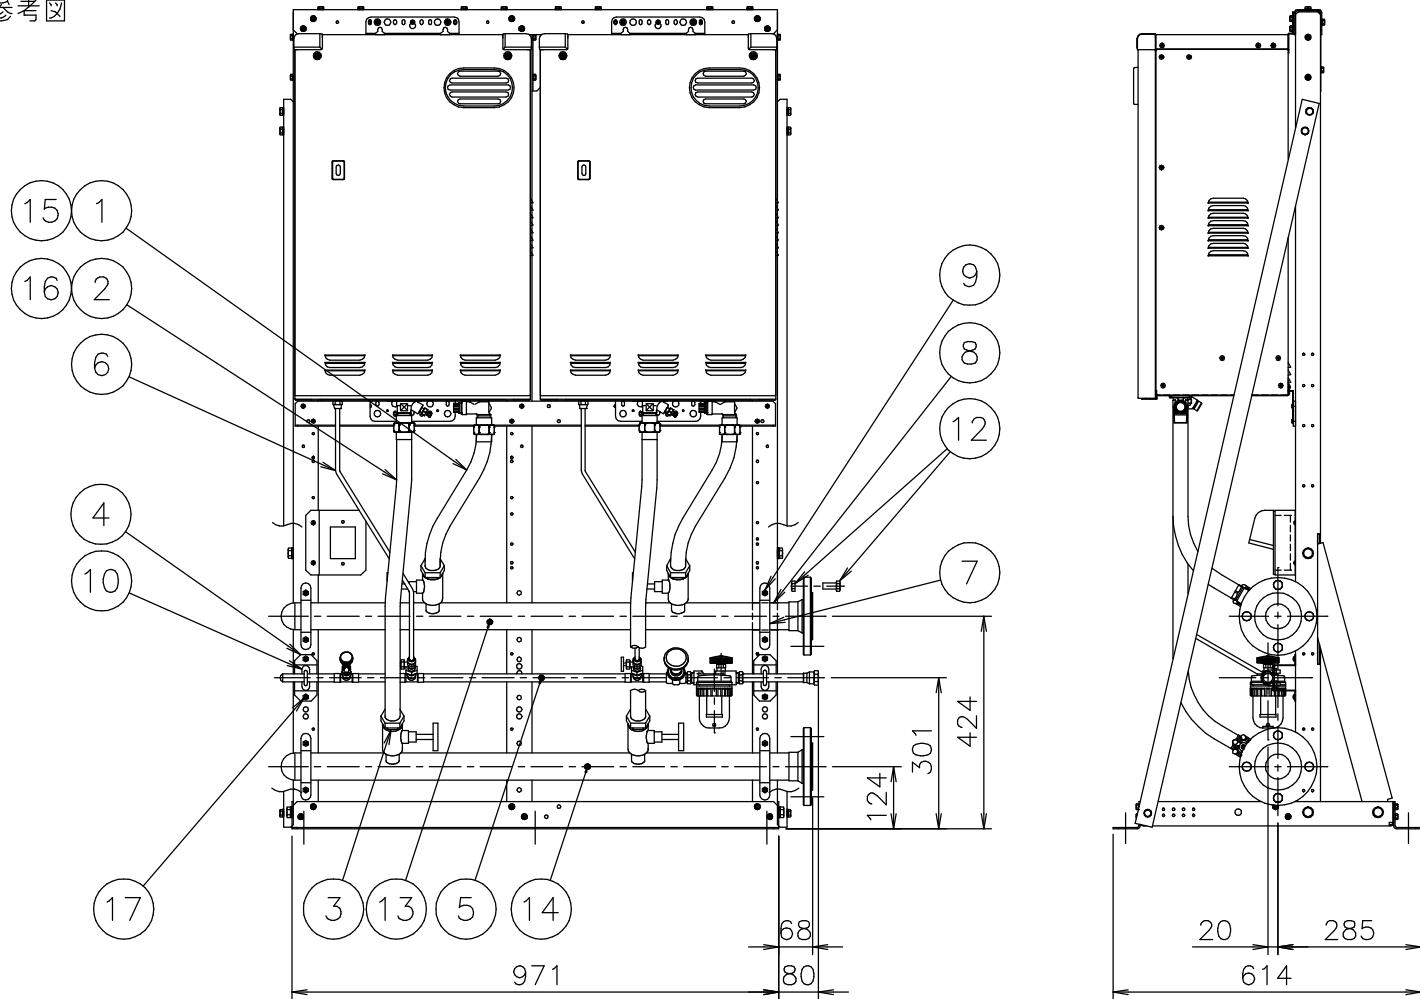

■構成部品

	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	フレキパイプ20A L=400	2本		パッキン付
	1-1 パッキン	(2)	ノンアスベスト	t2.0
	1-2 袋ナット	(2)	C3604	クロームメッキ
	1-3 フレキシブルホース本体	(1)	SUS316	t0.3
2	フレキパイプ20A L=650	2本		パッキン付
	2-1 パッキン	(2)	ノンアスベスト	t2.0
	2-2 袋ナット	(2)	C3604	クロームメッキ
	2-3 フレキシブルホース本体	(1)	SUS316	t0.3
3	フレキニップル20A	4個	C3604BD	G1/2×R1/2
4	オイル配管取付板	2個	SPHC	亜鉛メッキ
5	オイル配管S2 SET	1SET		
	5-1 オイル配管	(1)	C1220	
	5-2 オイルストレーナ	(1)	ZDC2他	カップ材質：PC
	5-3 フレアバルブ	(2)	黄銅 他	
6	送油管φ8 L=650	2本	C1220 他	袋ナット G1/4
	7 配管固定金具	4個	SPH C	ゴム付サドル
	8 絶縁ゴム	4枚	天然ゴム	裏面のり付
	9 配管固定ボルト・ナット	8SET	炭素鋼	M8×20
10	UボルトSET	2個	SWRM他	塩ビコーティング
11	フランジ50A用パッキン	2枚	ノンアスベスト	
12	フランジ50A用ボルト・ナット	8SET	SUS304	M16×60
13	湯水管S2-1 SET	1SET		
	13-1 銅管φ53.98×t1.47	(1)	C1220	
	13-2 オスアダプターB3/4	(2)	C3604	
	13-3 NC フランジ50A JIS 10K	(1)	SS400	
	13-4 保温材	(1SET)	PE	t10
14	湯水管S2-2 SET	1SET		
	14-1 銅管φ53.98×t1.47	(1)	C1220	
	14-2 オスアダプターB3/4	(2)	C3604	
	14-3 NC フランジ50A JIS 10K	(1)	SS400	
	14-4 保温材	(1SET)	PE	t10
15	ゲートバルブ 20A	(2)	黄銅 他	
	15 フレキパイプ用保温材 L=400	2	PE	
	16 フレキパイプ用保温材 L=650	2	PE	
	17 オイル配管固定ボルト・ナット	4SET		M6×20
18	コンセント支持板	1	SUS430	
(注)	ナベタッピンネジ	2		5×12

(注) 機種により使用します。詳しくは工事説明書を参照してください。

注 記

・マルチ配管SETは、水圧1MPa (10kgf/cm²) 以下で使用して下さい。

納入仕様図

製品名	マルチ配管SET O-S2 (片側2台設置)				
図 名	名 称 寸 法 図				
尺 度	1/15	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-03-0308B
作 成	2003.10. 8	調 整	2009. 9.24	株式会社 ノーリツ	

注 記 ※上図は右側配管接続の場合です。左側配管接続の場合は湯水管1を湯用(下側)、湯水管2を水用(上側)に使用して下さい。