

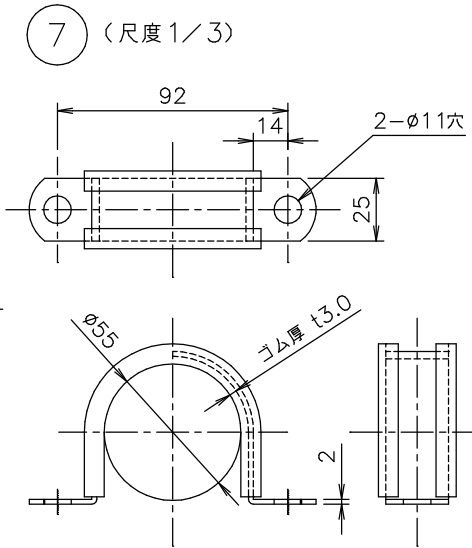
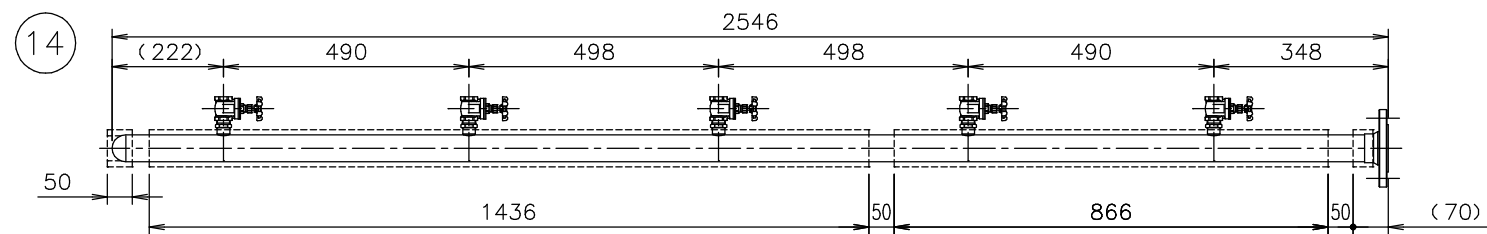
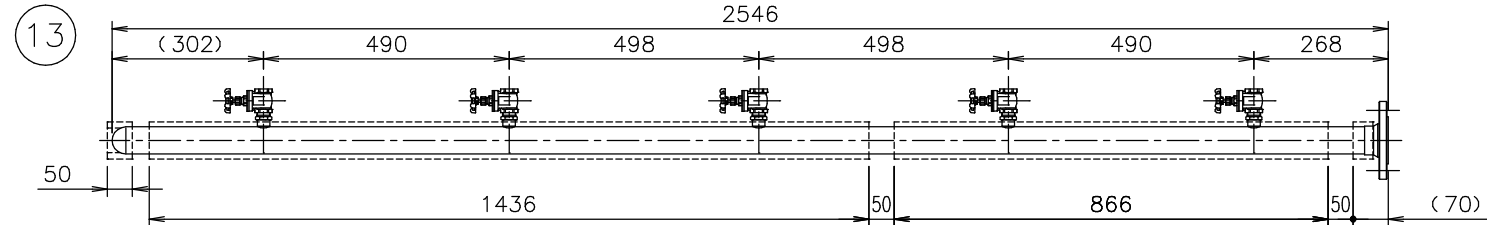


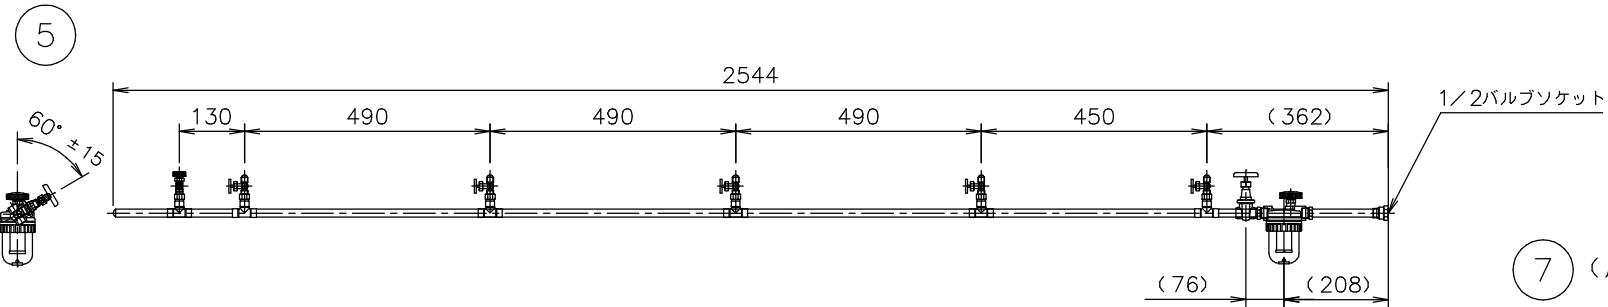


■組立参考図

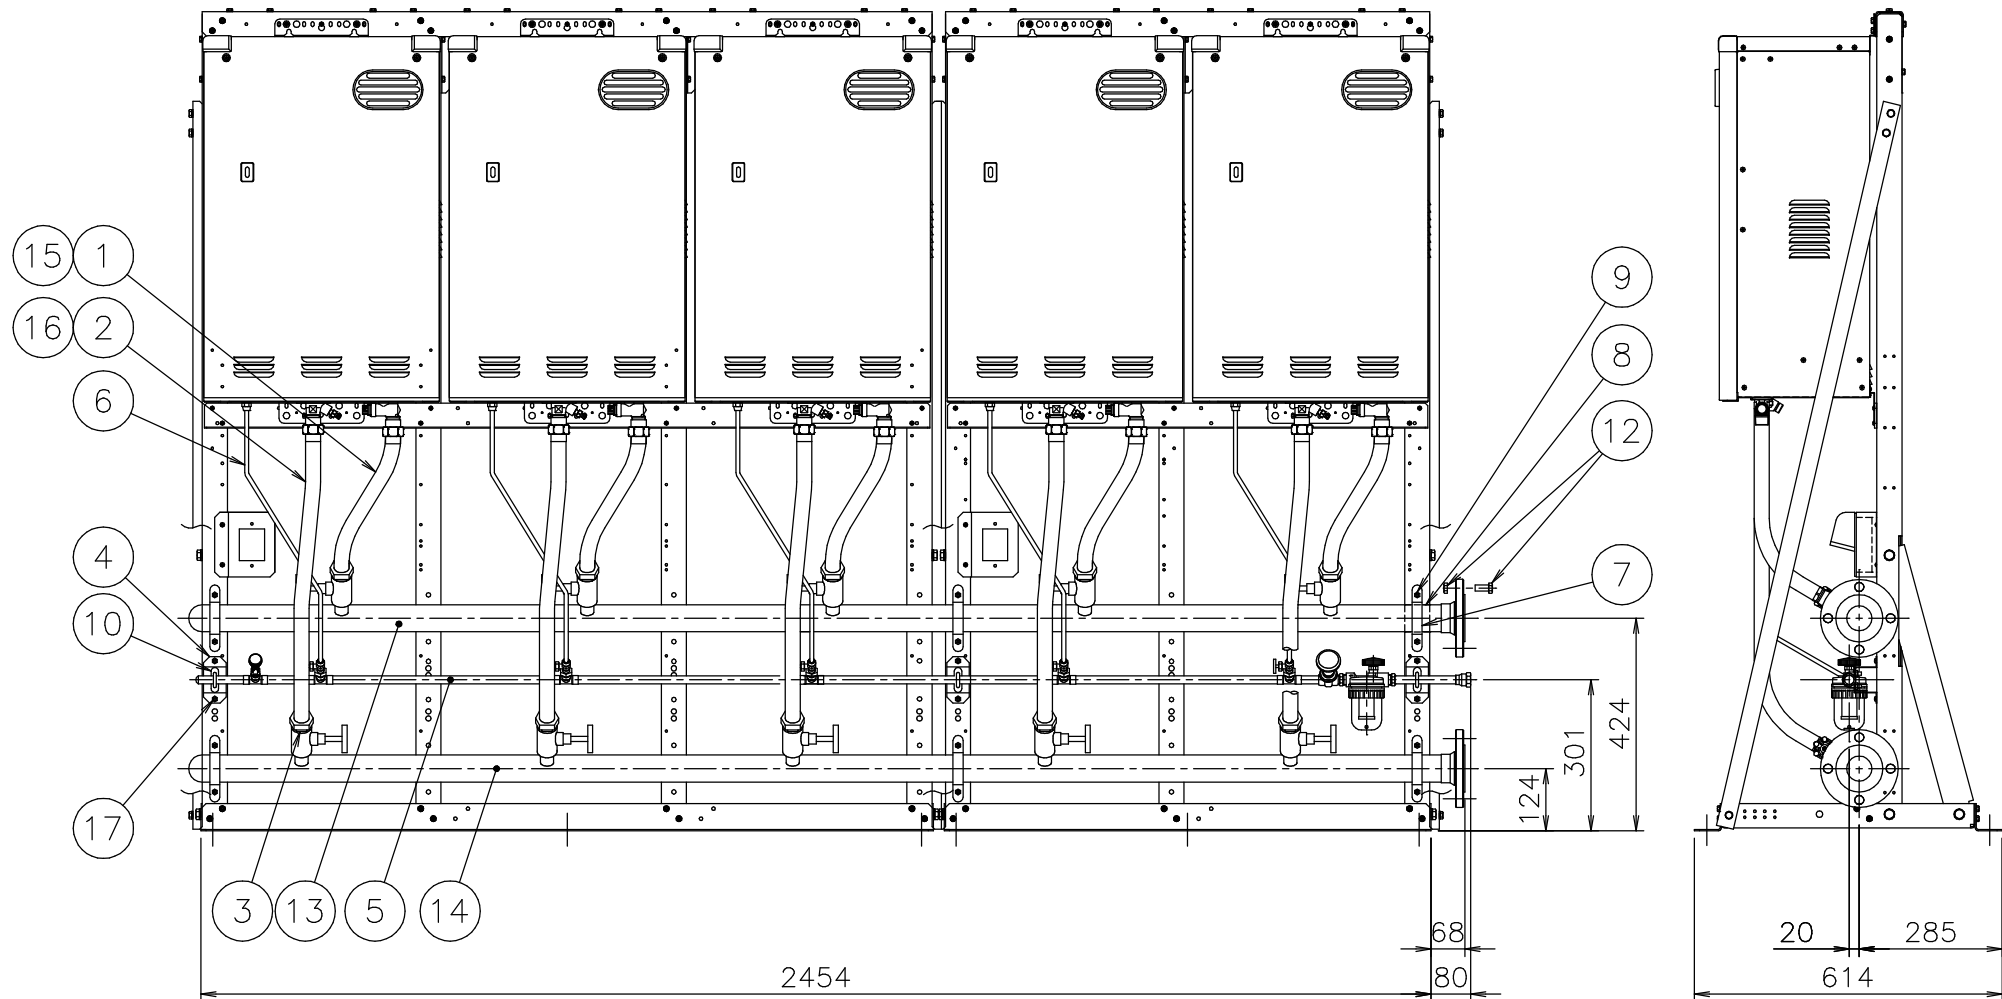

■構成部品

	部 品 名	数 量	材 質	備 考
1	フレキパイプ20A L=400	5本		パッキン付
	1-1 パッキン	(2)	ノンアスベスト	t2.0
	1-2 袋ナット	(2)	C3604	クロームメッキ
	1-3 フレキシブルホース本体	(1)	SUS316	t0.3
2	フレキパイプ20A L=650	5本		パッキン付
	2-1 パッキン	(2)	ノンアスベスト	t2.0
	2-2 袋ナット	(2)	C3604	クロームメッキ
	2-3 フレキシブルホース本体	(1)	SUS316	t0.3
3	フレキニップル20A	10個	C3604BD	G1/2×R1/2
4	オイル配管取付板	3個	SPHC	亜鉛メッキ
5	オイル配管S5 SET	1SET		
	5-1 オイル配管	(1)	C1220	
	5-2 オイルストレーナ	(1)	ZDC2他	カップ材質：PC
	5-3 フレアバルブ	(5)	黄銅 他	
6	送油管φ8 L=650	5本	C1220 他	袋ナット G1/4
	7 配管固定金具	6個	SPH C	ゴム付サドル
	8 絶縁ゴム	6枚	天然ゴム	裏面のり付
	9 配管固定ボルト・ナット	12SET	炭素鋼	M8×20
10	UボルトSET	3個	SWRM他	塩ビコーティング
	11 フランジ50A用パッキン	2枚	ノンアスベスト	
	12 フランジ50A用ボルト・ナット	8SET	SUS304	M16×60
13	湯水管S5-1 SET	1SET		
	13-1 銅管φ53.98×t1.47	(1)	C1220	
	13-2 オスアダプター-B3/4	(5)	C3604	
	13-3 NC フランジ50A JIS 10K	(1)	SS400	
	13-4 保温材	(1SET)	PE	t10
14	湯水管S5-2 SET	1SET		
	14-1 銅管φ53.98×t1.47	(1)	C1220	
	14-2 オスアダプター-B3/4	(5)	C3604	
	14-3 NC フランジ50A JIS 10K	(1)	SS400	
	14-4 保温材	(1SET)	PE	t10
15	湯水管S5-3 SET	1SET		
	15-1 銅管φ53.98×t1.47	(1)	C1220	
	15-2 オスアダプター-B3/4	(5)	C3604	
	15-3 NC フランジ50A JIS 10K	(1)	SS400	
16	フレキパイプ用保温材 L=400	5	PE	
17	フレキパイプ用保温材 L=650	5	PE	
18	オイル配管固定ボルト・ナット	6SET		M6×20
19	コンセント支持板	2	SUS430	
(注)	ナベタッピンネジ	4		5×12

(注) 機種により使用します。詳しくは工事説明書を参照してください。

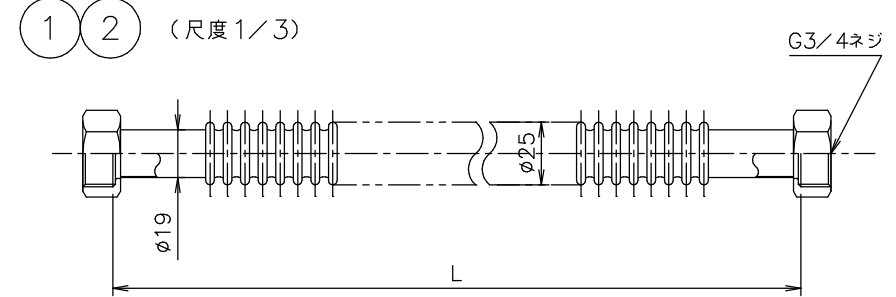

注 記	・マルチ配管SETは、水圧1MPa (10kgf/cm ²) 以下で使用して下さい。
-----	--

納入仕様図	製品名	マルチ配管SET O-S5 (片側5台設置)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2003.10.8	調整	2009.9.1	株式会社ノーリツ

注記 ※上図は右側配管接続の場合です。左側配管接続の場合は湯水管1を湯用(下側)、湯水管2を水用(上側)に使用して下さい。