
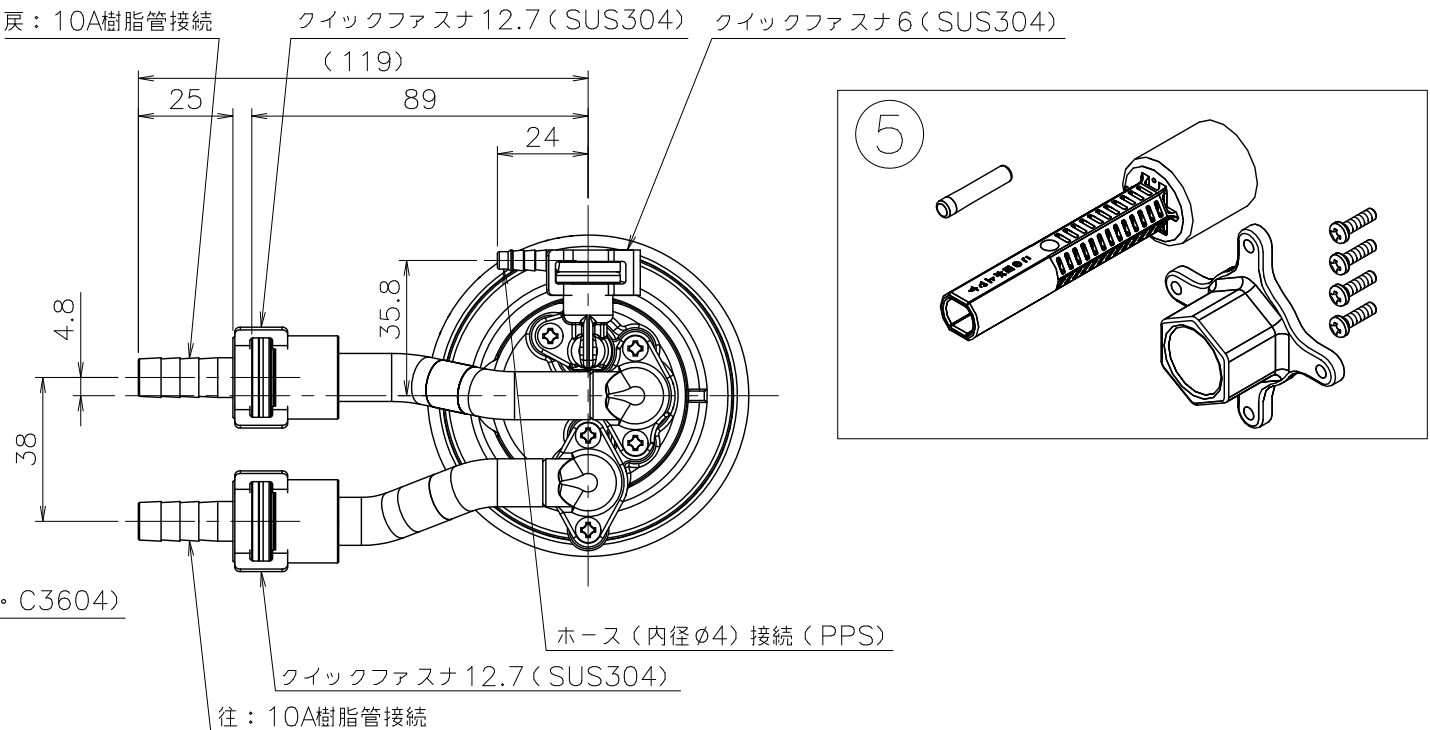



配管接続「往・戻」指定有り

| 品番 | 名 称          | 個数 | 備 考                 |
|----|--------------|----|---------------------|
| 1  | 循環アダプター SET  | 1  | クイックファスナ 12.7組み付け   |
| 2  | 吸気フィルター SET  | 1  |                     |
| 3  | φ4×3mホース     | 1  | ホースクランプ2個           |
| 4  | 取付板          | 1  | 両面テープ貼り付け           |
| 5  | 一人施工用保持棒 SET | 1  | 保持棒、締結治具、施工クサビ、ネジ4本 |
| —  | フィルター注意ラベル   | 1  | 浴室リモコンの近くに貼り付けます。   |
| —  | バブル注意ラベル     | 1  | 浴室リモコンの近くに貼り付けます。   |
| —  | 配管ラベル往き（2枚組） | 1  | ふろ配管に貼り付け           |
| —  | 配管ラベル戻り（2枚組） | 1  | ふろ配管に貼り付け           |


①

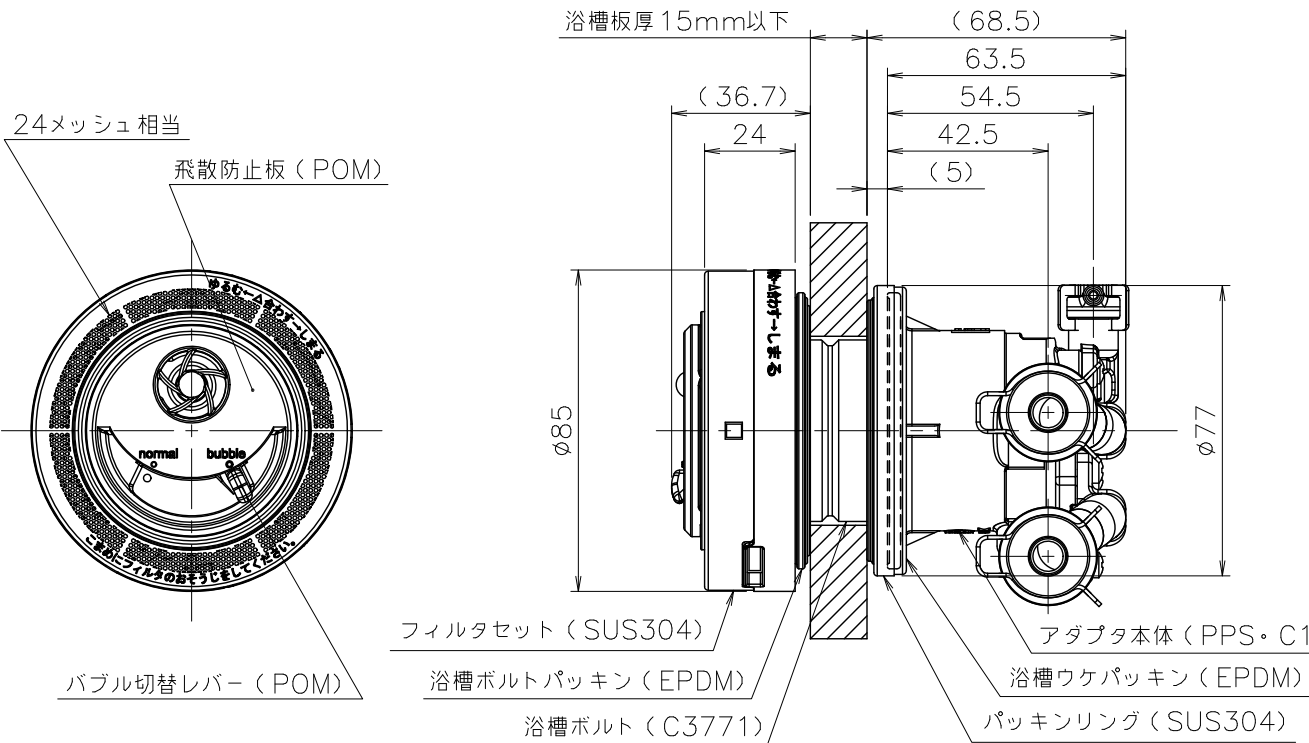


②

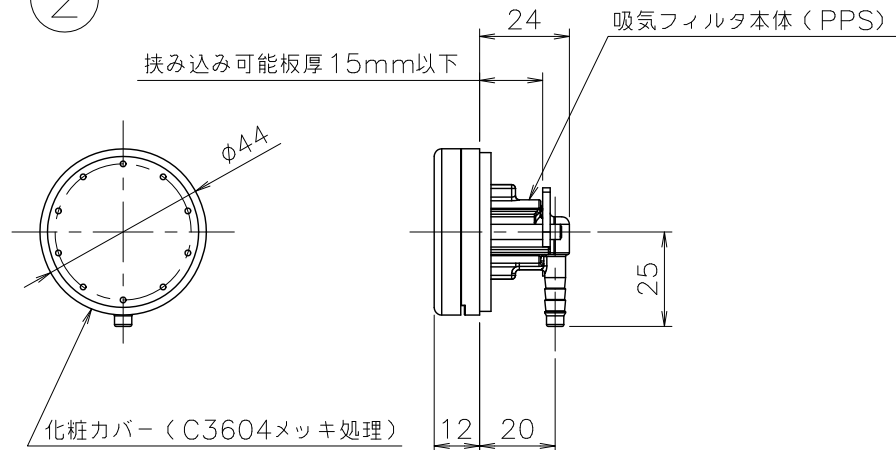

③

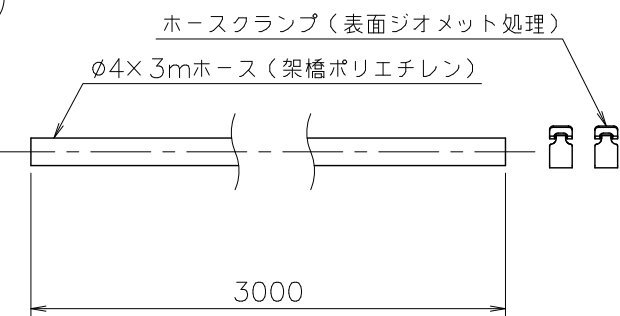

④

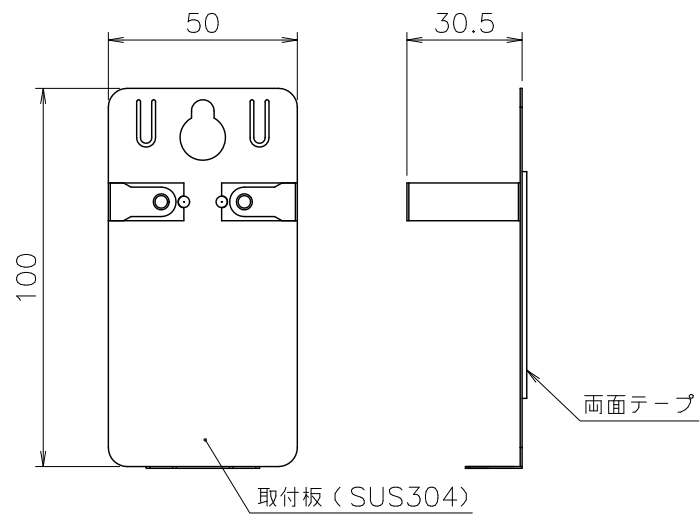

注記

- 漏水検査
- 漏水検査は専用の漏水検査治具 MB型を使用してください。
- 検査圧力……水圧 0.2MPa (2.0kgf/cm<sup>2</sup>)・30分間以上
- ・0.3MPa (3.0kgf/cm<sup>2</sup>) 以上加圧しないでください。
- ・機器本体を加圧しないでください。
- ( ) 内は材質名です。
- 浴槽穴あけ径: φ50

- このアダプター使用時はふろ配管の延長に制限があります。必ず下記の延長距離を守ってください。また、配管延長はできるだけ短くして下さい。配管が長いと不具合が発生する恐れがあるため。
- ※10A樹脂管の場合、15m以内
- ※φ12.7銅管の場合、15m・10曲がり以内
- 必ず機器本体の「往」と循環アダプターの「往」、機器本体の「戻」と循環アダプターの「戻」を合わせて接続する。
- 在来浴室へ取り付ける場合、必ず別売の屋外吸気配管 SET 0705971 が必要です。
- 取り付け可能な厚み、15mm以下です。
- 取り付け時は、アダプタ本体の「うえ」表示が最も上になるように取り付けます。
- 浴槽背面の設置位置に、このアダプターが納まるスペースがあることを確認して下さい。

|       |     |                  |       |    |            |            |
|-------|-----|------------------|-------|----|------------|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 | 循環アダプター MB2-1-JR |       |    |            |            |
|       | 図名  | 名称寸法図            |       |    |            |            |
|       | 尺度  | 1/2              | 原紙サイズ | A3 | 図番         | WN-14-0714 |
|       | 作成  | 2014.11.7        | 調整    | A  | 2022. 3. 9 | 株式会社ノーリツ   |