


(単位：mm)

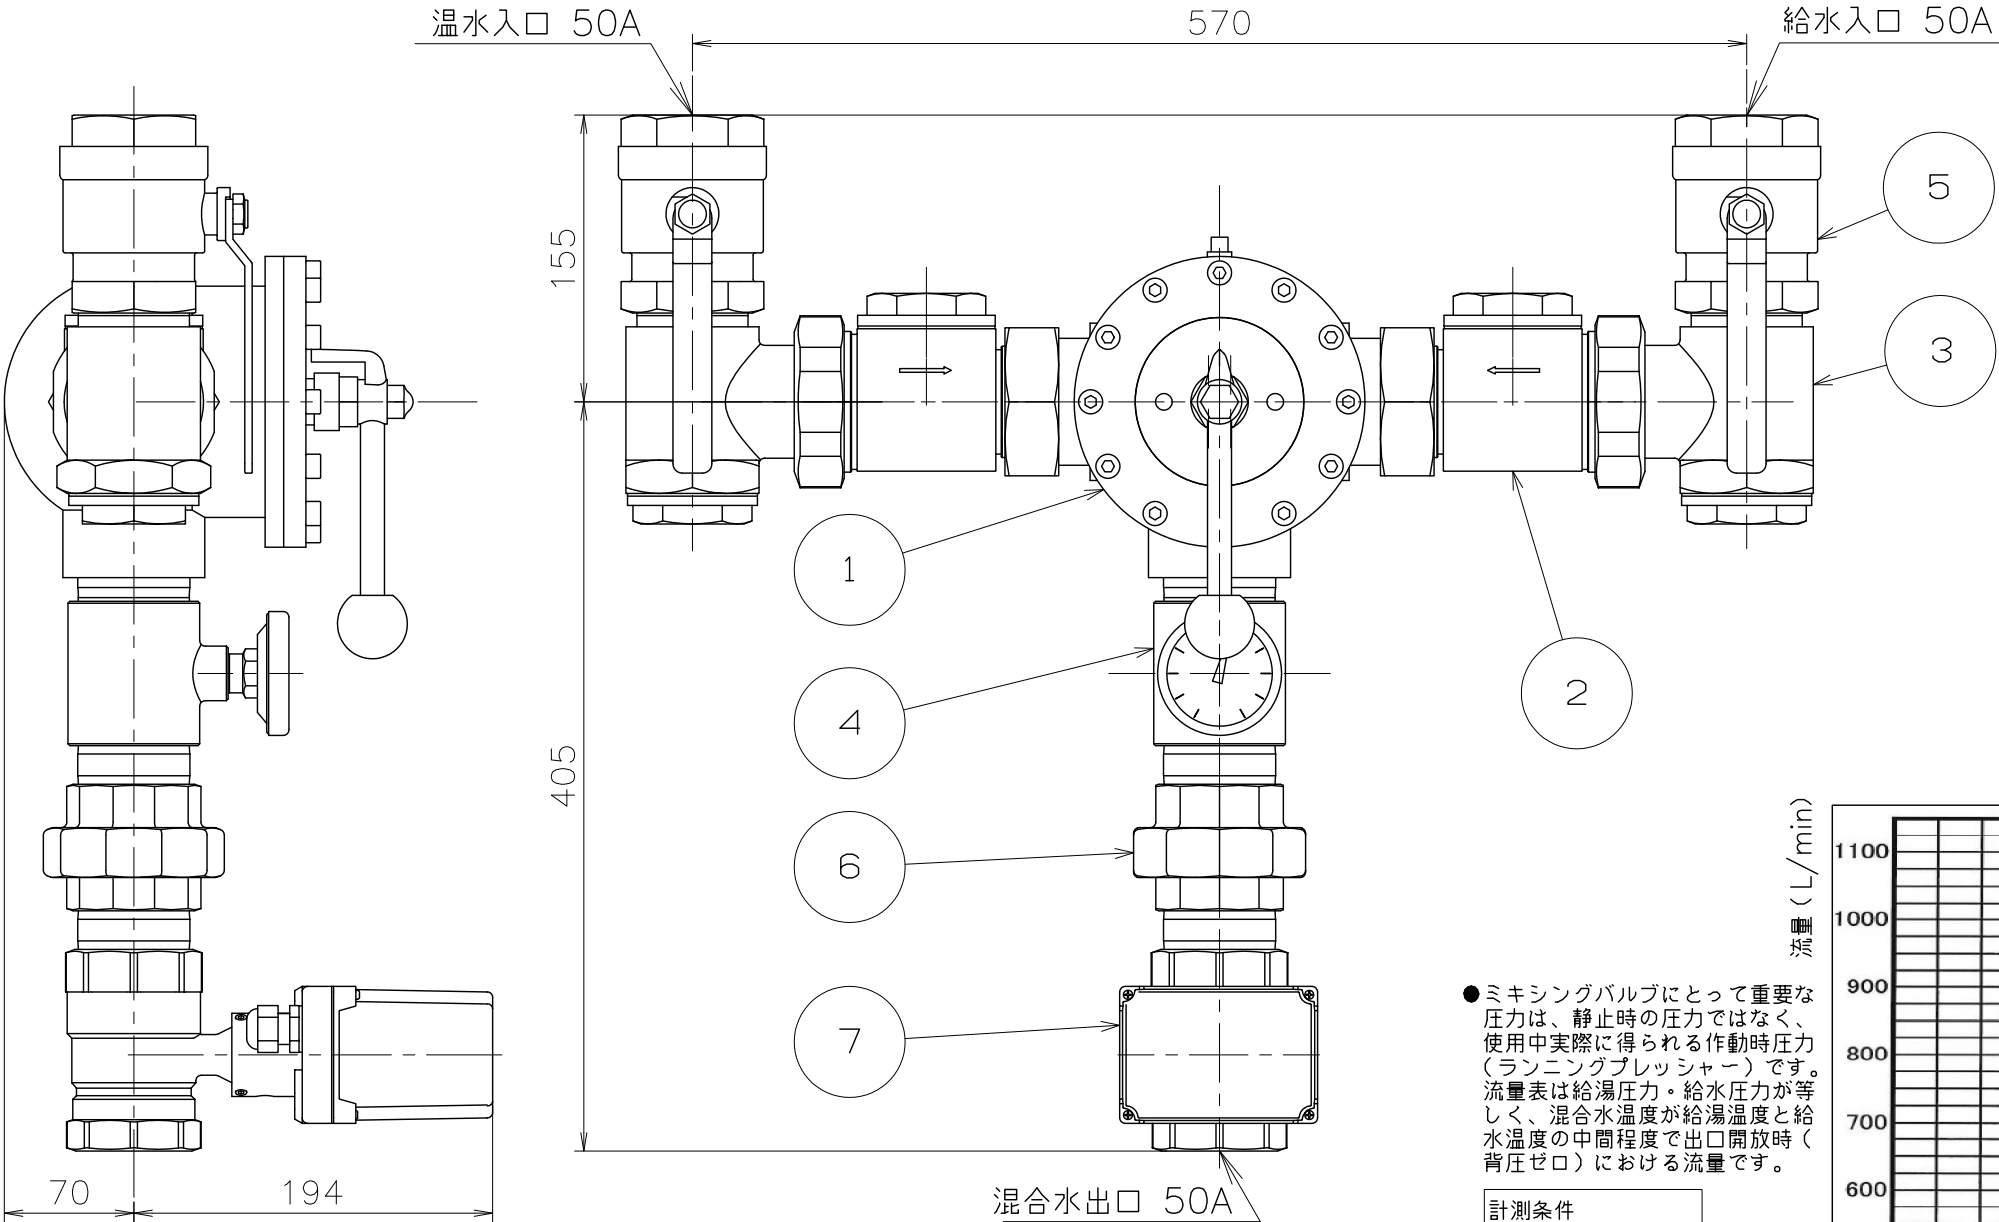

7	電動二方弁	ボール弁	1	C3771	AM1E-2"
6	ユニオン		1	SCS13	
5	ボール弁		2	BRASS	R250 2"
4	温度計	φ 60バイメタル	1	C3604/SUS	0~60℃
3	ストレーナー		2	CAC406/SUS	64メッシュ
2	逆止弁		2	CAC406	リフト式
1	RADAミキシングバルブ		1	BRASS他	TS202
符号	名	称	数量	材 質	備 考


- ミキシングバルブにとって重要な圧力は、静止時の圧力ではなく、使用中実際に得られる作動時圧力（ランニングプレッシャー）です。流量表は給湯圧力・給水圧力が等しく、混合水温度が給湯温度と給水温度の中間程度で出口開放時（背圧ゼロ）における流量です。

計測条件
1.給湯温度：60℃
2.給水温度：12℃
3.混合水温：40℃
- 給湯・給水の供給圧力が不当圧の場合
 - 1.混合水温度が給湯温度と給水温度の中間程度の場合、給湯圧力、給水圧力の平均値で出湯量を読み取ります。
 - 2.中間より低い場合、給水圧力のみで出湯量を読み取ります。
 - 3.中間より高い場合、給湯圧力のみで出湯量を読み取ります。
- 静止時圧力による推定流量：グラフの50%程度

■仕様表

製 品 名	FU-501D-1	FU-502D-1
電 源	単相100V 50/60Hz共用	単相200V 50/60Hz共用
消費電力	16 (W)	
最高使用圧力	0.4 (MPa)	
最低使用圧力	0.02 (MPa)	
最大差圧比	3 : 1 (温水、給水どちらが3でも可)	
適切な使用圧力	0.10~0.20MPaで湯水同圧	
質 量	28 (kg)	
接続口径	給水入口	50A
	温水入口	50A
	混合水出口	50A

- 注1 多数のシャワーや手洗いカランの元制御用としての使用はできません。
- 注2 浴槽に補給する適温水の流量を手動バルブで制御する場合もご使用になれません。
- 注3 水道水をご使用下さい。温泉水、井戸水はご使用になれません。また、水道直結はできません。
- 注4 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- 注5 消費電力は、⑦電動二方弁単体の値です。
- 注6 浴槽への落とし込みは、必ず浴槽水面より上の位置から行ってください。（逆流防止のため）

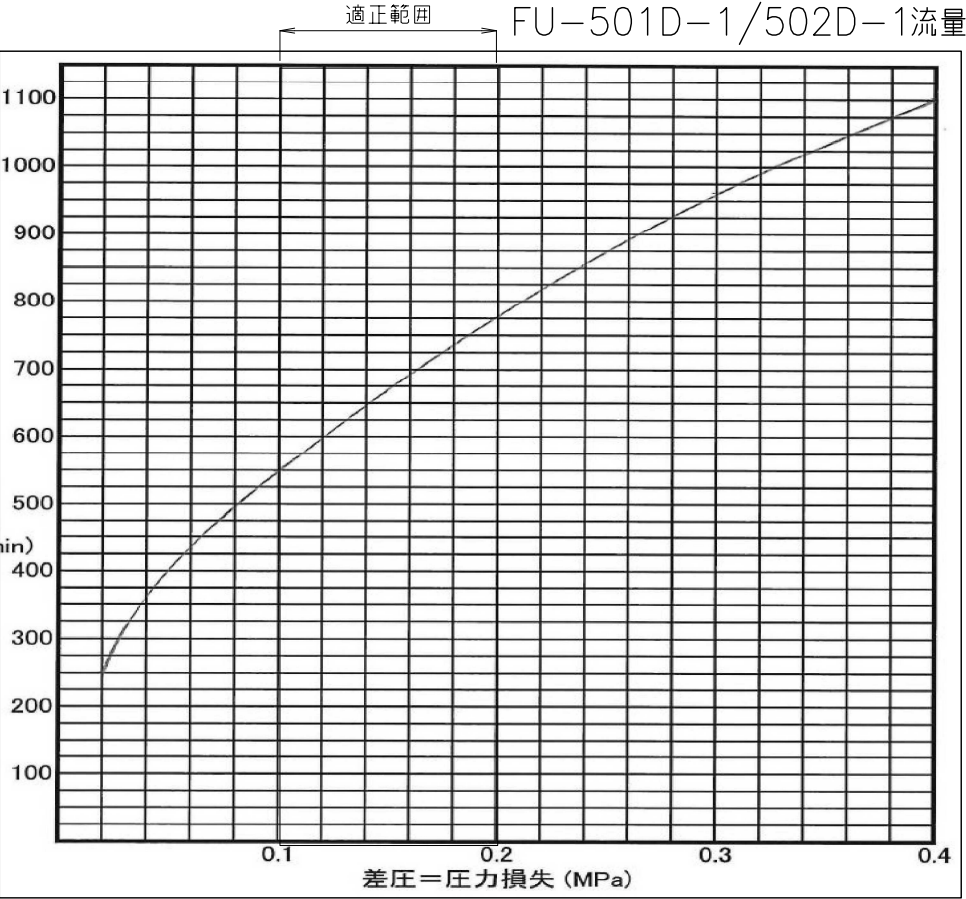

納入仕様図	製品名	補給水ユニット FU-501D-1 FU-502D-1			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/4	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2019.10.15	調整	—	—
株式会社ノーリツ					