



（機器上方よりの透視図）

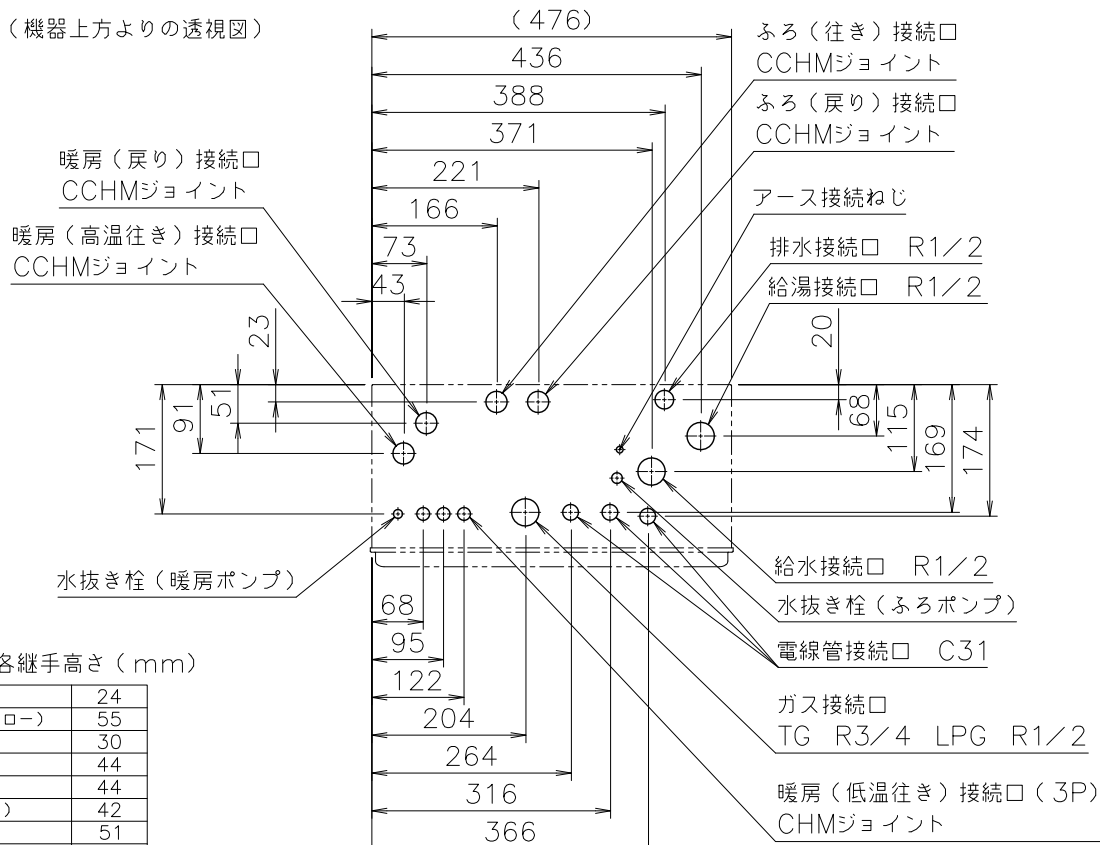


■底板よりの各継手高さ（mm）

電線管	24
排水（オーバーフロー）	55
暖房低温行き	30
暖房戻り	44
暖房高温行き	44
ふろ（行き、戻り）	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■A部詳細図（尺度1／5）

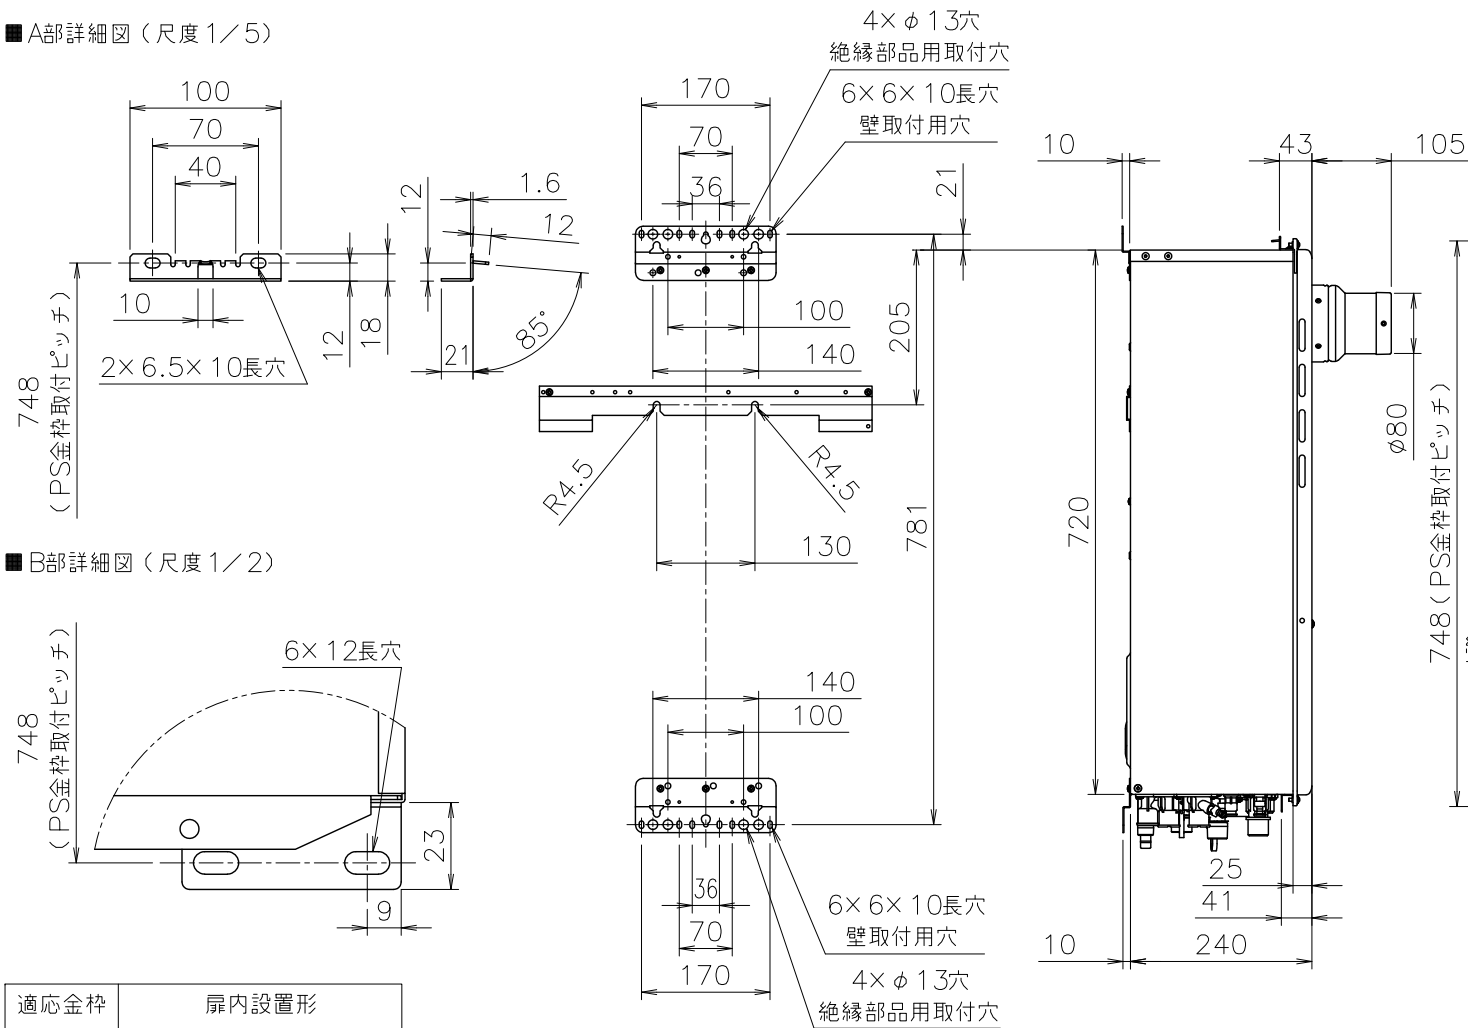

■B部詳細図（尺度1／2）

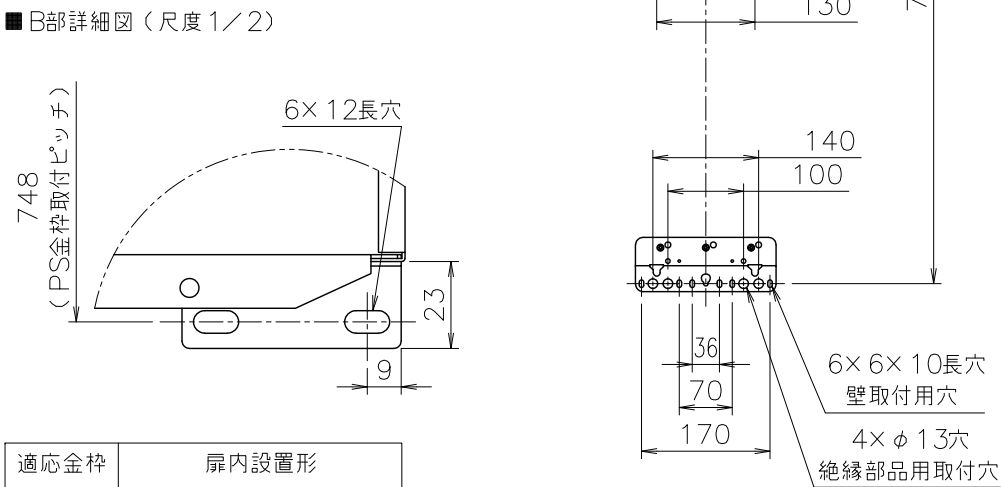

適応金枠	扉内設置形
参考図面	（図番W-00-0337）

■固定仕様と付属部品諸元



固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（現場手配）	壁掛け 設置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（現場手配） フィッシャー・プラグSX 6×30（現場手配）	壁掛け 設置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとプラグとの組合せ時）
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目	循環アダプター	MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追いだき配管	φ12.7銅管（継手内径φ8以上）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり 片道15m
浴槽 上下限	上限 φ12.7銅管 下限（H） φ10樹脂管	7m以内 3m以内 3m以内（設定変更で5mまで可）	
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※循環アダプターMBシリーズは極性がありません。
機器のふろ金具と循環アダプターの行き・戻りを間違えないように接続してください。

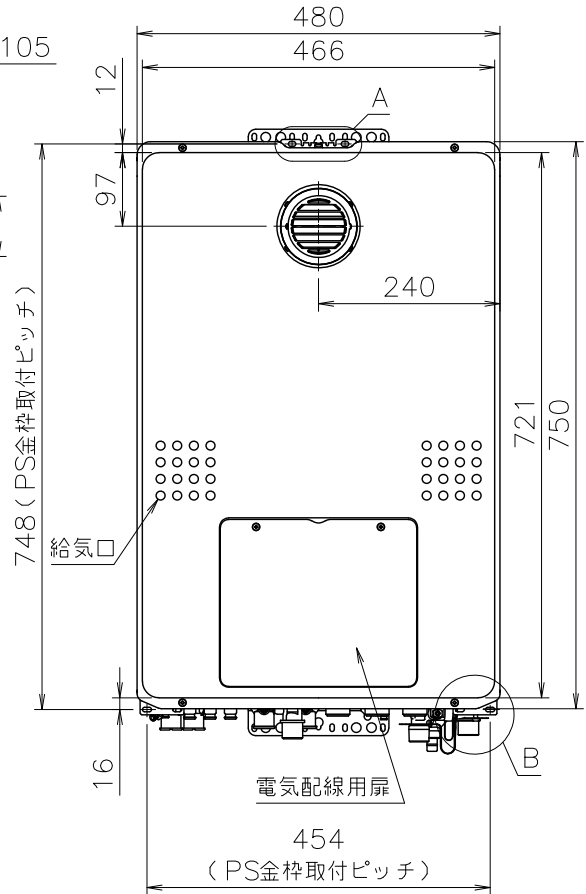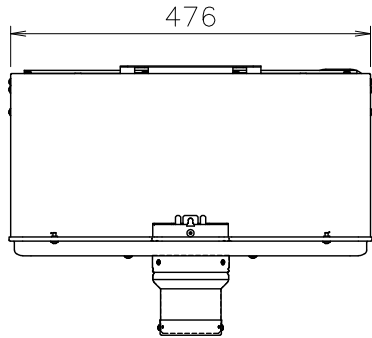

■仕様・能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

項目	仕様	
製品名	GTH-1654AW3H-TBL FT2822ARS4AW3Q	
形式	GTH-1654(S)AW-T	
型式適用ガス種	LPG	12A13A
種類	設置の方式	P S 扉内設置前方排気延長形
	給排気方式	強制排気式（押し込み）
	暖房方式	開放式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・9.81kPa	
希望所要水圧	0.1～1.0MPa	
機器内給湯圧損	48kPa(16L/minの時)	
外形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm	
質量（本体）	32kg（満水時：36kg）	
配管 接続口径	ガス	R1/2（15A） R3/4（20A）
	給水・給湯	R1/2（15A）
	ふろ	CCHMジョイント
	暖房（行き・戻り）	CCHMジョイント、低温行きのみ：CHMジョイント
電気関係	電線管接続口	C31
	電源	AC100V（50/60Hz）電源コード長さ（※1）：約1.7m（機器外長さ）
	消費電力	170W 凍結予防ヒータ：143W 待機時：1.9W
	信号線	低温3線、高温2線（インテリジェント通信第7.0版）
	E-con	3線
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
	許容システム水量	銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内2.4L含む）
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置 過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置 逆流防止装置（逆止め弁）、誘導雷保護装置	
ソーラ接続	不可＜但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可＞	
熱効率	給湯	83.4%
	暖房	82.0%
エネルギー消費効率	（定格）83.0%	
騒音値（Aレンジ）	49dB（給湯+追いだき+暖房：無音室での測定値）	
排気温度	260℃以下	
NOx値	60ppm以下	
給湯	ガス消費量	最大 33.5kw（2.39kg/h） 最小 5.81kw（0.42kg/h） 33.5kw（28,800kcal/h） 5.81kw（5,000kcal/h）
	能力（出力）	16号～0.4号（2.8号未満は間欠燃焼） 27.9～4.88kW（24,000～4,200kcal/h）
	出湯量	水温+25℃ 16L/min 水温+40℃ 10L/min
	温度調節範囲	32℃、35℃、37～48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（17段階）
ふろ	ガス消費量	17.1kW（1.22kg/h） 17.1kW（14,700kcal/h）
	追いだき能力（出力）	9.88kW（8,500kcal/h）
	最低作動流量	3.5L/min
	温度調節範囲	33～48℃（1℃刻み16段階）
暖房	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	73kPa（流量5L/minの時）
	ガス消費量	17.1kW（1.22kg/h） 17.1kW（14,700kcal/h）
	能力（出力）	14.0kW（12,000kcal/h）
	暖房水設定温度	高温側 80℃ 低温側（※2）60℃/50℃（機器側で-5℃、+5℃、+10℃に変更可）/40℃
ポンプ機外揚程50/60Hz共通	高温側	68kPa（流量10L/minの時）
	低温側	86kPa（流量6L/minの時）
	高温加熱能力	3.37～14.0kW（2,900～12,000kcal/h）
	低温加熱能力60℃	3.37～14.0kW（2,900～12,000kcal/h）
低温加熱能力70℃	給水方式	3.37～8.4kW（2,900～7,200kcal/h） 漏水検知機能付き自動補給
	最大ガス消費量（同時使用時）	50.6kW（3.61kg/h） 50.6kW（43,500kcal/h）
給水装置認証登録番号	OW2004	
付属部品	取付ネジ一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式（φ10樹脂管用） ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ	
別売品	リモコンRC-G001W（各種）、RC-G001（各種）、RC-J100（各種）、床暖房リモコン（各種） RC-A001（各種）、リモコンコード・S（各種）、3芯信号線（各種） 排気変更アダプタ80マル・φ80.45、給気カバー-Q6、扉内ガスTC-12・13 配管カバー-H41・H41B・H52B（各種）、据置台D55（各種）、循環アダプター-JX・MB（各種） 防振架台KD-11HB、防振壁掛金具DLK・BK-1、循環アダプター-JX・MB（各種） テレコンアダプターMA-3・NR-3A、EL-2-G、DVU-3F、増設電源ユニット 電力測定ユニット、スカイブレンダー-SKB-300（P）、即湯ユニットQU-3 他	

※1：電源コードが無い機種もあります。
※2：床暖房リモコンの仕様で設定（決定）されます。
※：ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。
※排気延長は、1～4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径：φ80）

納入仕様図	製品名	GTH-1654AW3H-TBL FT2822ARS4AW3Q				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0346
	作成	2022/8/17	調整	B	2022/9/16	株式会社ノーリツ