



(単位：mm)


(機器上方よりの透視図)

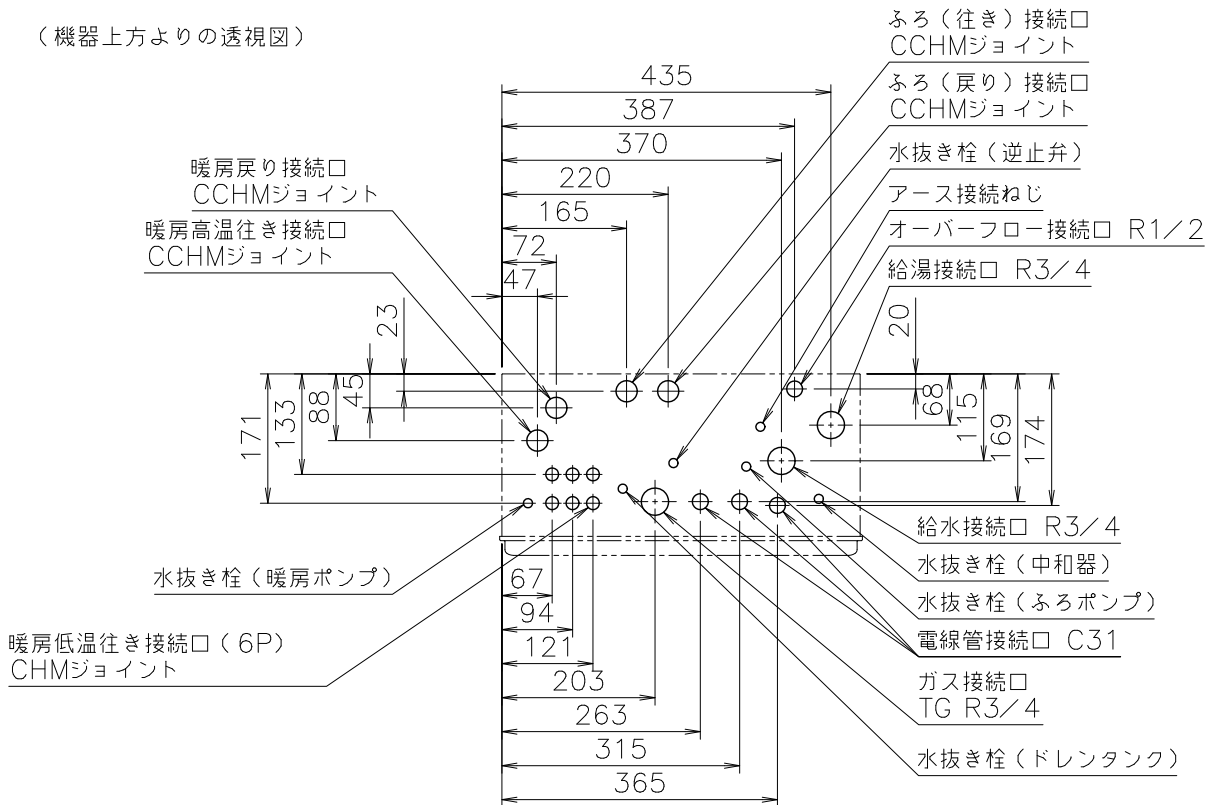

■A部詳細図(尺度1/5)

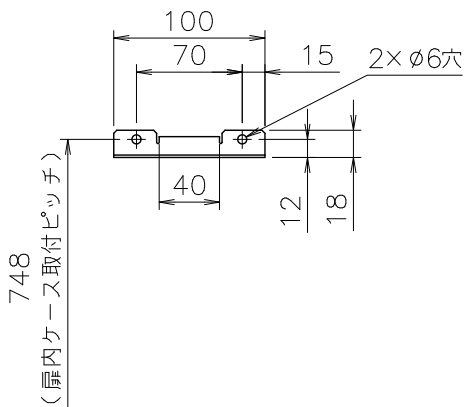

■B部詳細図(尺度1/2)

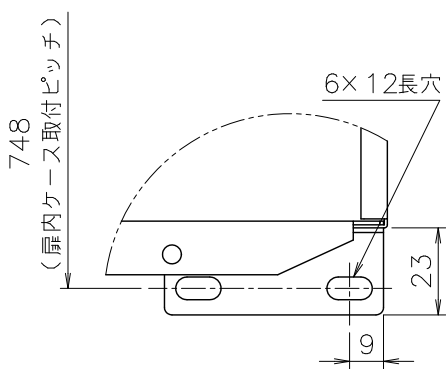



■追いだき配管条件

項目		循環アダプター	HXシリーズ
最大追いだき配管	銅管（外径 12.7）	片道 15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	
	樹脂管（内径 10）	片道 15m（設定変更で25mまで可）	
	樹脂管（内径 13）	片道 15m（設定変更で25mまで可）	
	ハイブリッドホース（内径 13）	片道 15m（設定変更で25mまで可）	
浴槽	上限	銅管（外径 12.7）	7m以内
		樹脂管（内径 10）	7m以内
		樹脂管（内径 13）	7m以内
		ハイブリッドホース（内径 13）	
上下限	下限	銅管（外径 12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径 10）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径 13）	0m以内（設定変更で3mまで可）
		ハイブリッドホース（内径 13）	
配管途中の障害物		高さ 3m以内で 1ヶ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の
行き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

■底板よりの各継手高さ(mm)

電線管	24
オーバーフロー	55
暖房低温行き	30
暖房戻り	46
暖房高温行き	46
ふろ(行き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

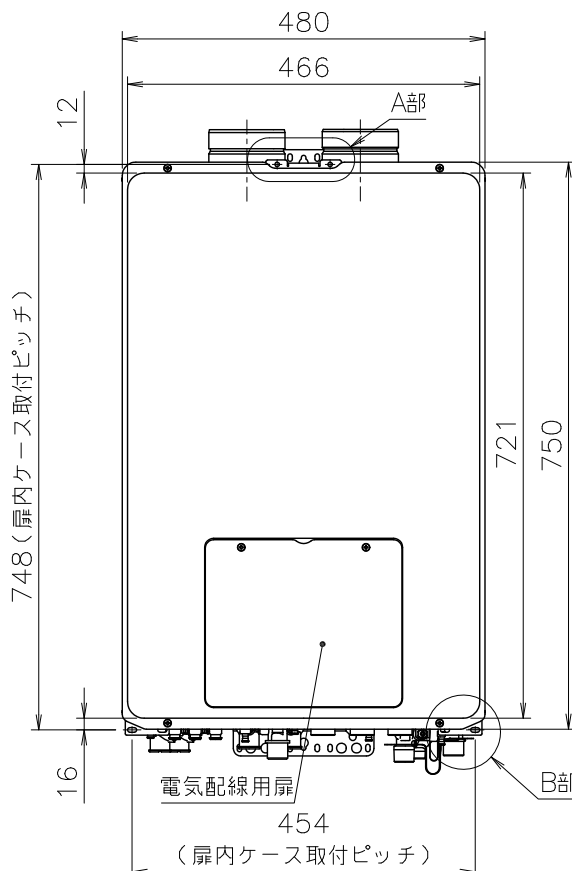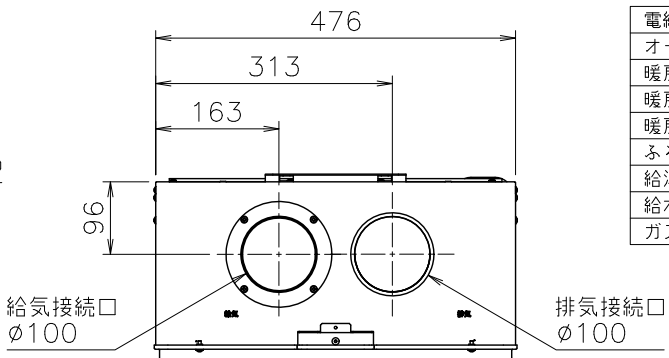

■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様
製品名	GTH-CV2461SAW6H-PFF-1 BL	FT4222ARSOSW6T
型式	GTH-C2461(S)AW	
型適用ガス種	12A,13A	
設置の方式	PS扉内設置形(給排気タイプ)	
給排気方式	強制排気式(押し込み)	
暖房方式	開放式	
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機器内給湯圧損	16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)	
外形寸法/質量(本体)	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm / 38kg(満水時:44kg)	
配管接続口径	給水・給湯	R3/4(20A)
	ガス	R3/4(20A)
	ふろ	CCHMジョイント
	オーバーフロー	R1/2(15A)
電気関係	暖房(行き・戻り)	CCHMジョイント、低温行きのみ:CHMジョイント×6
	電線管接続口	C31
	電源	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ:約1.7m(機器外長さ)※1
	消費電力	215W 凍結予防ヒーター:163W 待機時:2.2W
信号線	低温3線/高温2線	(インテリジェント通信第7.0版※発売時)
	E-con	3線
材質	本体/外装/排水口/熱交換器	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 / ステンレス / 銅、ステンレス
許容システム水量	銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む)	
本体外装色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
ドレン排水量/中和方式	最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和	
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
	漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)	
	凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置	
ソーラー接続	暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、過電流防止装置	
	誘導管保護装置、残火安全装置、中和器詰まり検出装置、逆流防止装置	
ソーラー接続	不可	
付属部品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用) ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ	
別売品	リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種) 増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種) 3心信号線(各種)、防振壁掛金具BK-1、扉内ケースTC-13、TC-12 給排気トップ・TFB-100(D)-NR WTG-100A(D)<東京ガスリビングエンジニアリング製> 循環アダプター(各種)、テレコンアダプターMA-3,NR-3A DVU-3F、増設電源ユニット、電力測定ユニット2 即湯ユニットQU-3、浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET 他	
効給率	エネルギー消費効率(定格)	93.0%
騒音値(Aレンジ)	給湯	95.0%
	暖房	87.0%
排気温度	49dB(給湯+追いだき+暖房:無響音室での測定値)	
	100°C以下	
給湯	標準ガス消費量	最大44.1kW(37,900kcal/h)最小4.42kW(3,800kcal/h)
	給湯出力	41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)
	出湯量	水温+25°C 24L/min 水温+40°C 15L/min
	給湯能力	24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)
ふろ	温度調節範囲	32°C,35°C,37~48°C(1°C刻み),50,55,60°C(17段階)
	ふろガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
	追いだき能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)
	最低作動流量	3.5L/min
暖房	温度調節範囲	33~48°C(1°C刻み16段階)
	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	流量5L/minの時、69kPa=7.0mH ₂ O(配管15m)
	暖房ガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
	暖房能力	14.0kW(12,000kcal/h)
暖房	暖房水設定温度	高温側:80°C 低温側:注 60°C/50°C(機器側で-5°C,+5°C,+10°Cに変更可)/40°C
	ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	高温側:流量10L/minの時、64kPa=6.5mH ₂ O 低温側:流量10L/minの時、80kPa=8.2mH ₂ O
	高温加熱能力	3.37~14.0kW(2,900~12,000kcal/h)
	低温加熱能力60°C	3.49~14.0kW(3,000~12,000kcal/h)
給湯	低温加熱能力70°C	3.49~8.4kW(3,000~7,200kcal/h)
	給水方式	漏水検知機能付き自動補給
最大ガス消費量(同時使用時)	60.6kW(52,100kcal/h)	
	給水装置認証登録番号 OW2011	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注:床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。

※1:無しの場合もあります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	4	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC壁固定	丸ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		据置(上部固定有り)	4	(左記のネジとワタシとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	4	0.5kN/本以上
		PS扉内	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-CV2461SAW6H-PFF-1 BL FT4222ARSOSW6T				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0481	
	作成	2021. 7.15	調整	A	2022.3.1	株式会社ノーリツ	

注記

※給・排気延長は、指定された給排気トップを使用し、1曲がり12m以内、2曲がり12m以内、3曲がり12m以内、4曲がり12m以内で施工します。(給・排気接続筒口径:φ100)
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

適応金枠参考図面
扉内給排気延長形設置金枠(図番WN-08-0356)