




(単位：mm)

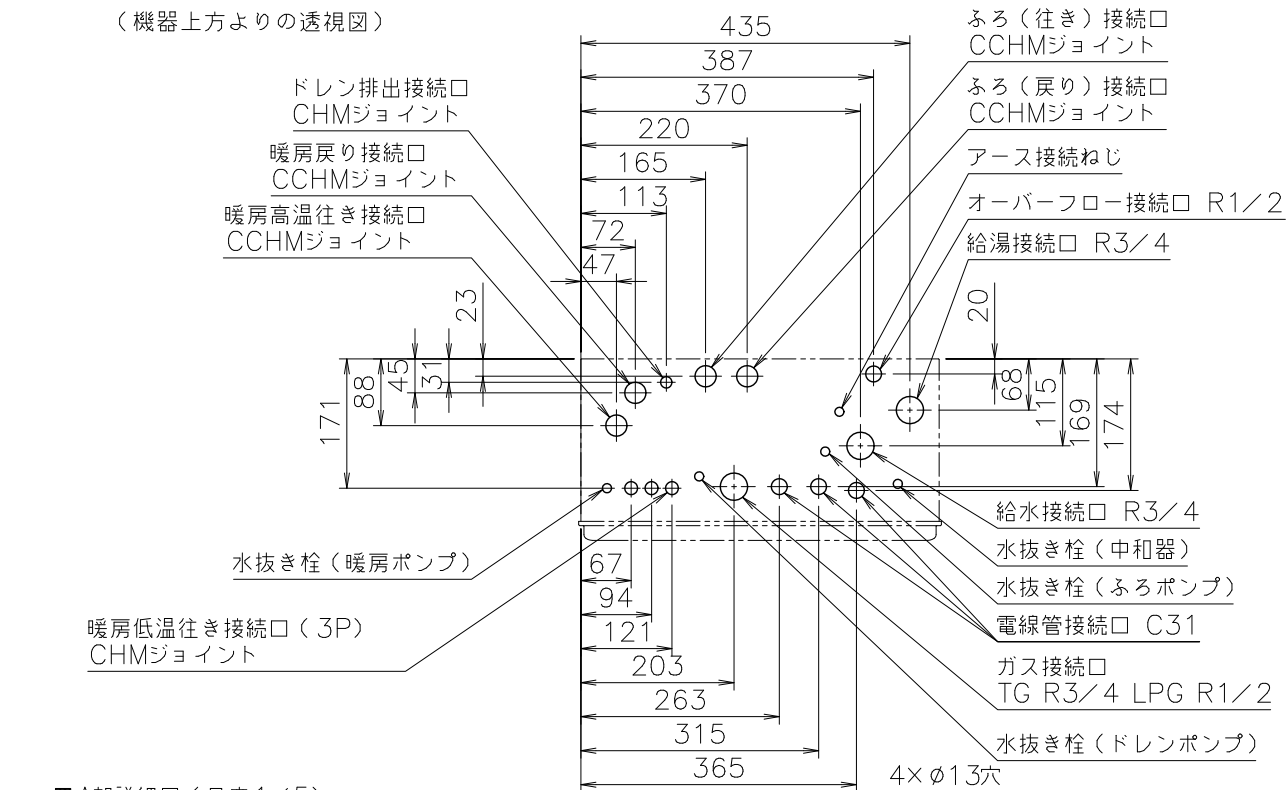

■A部詳細図 (尺度 1/5)

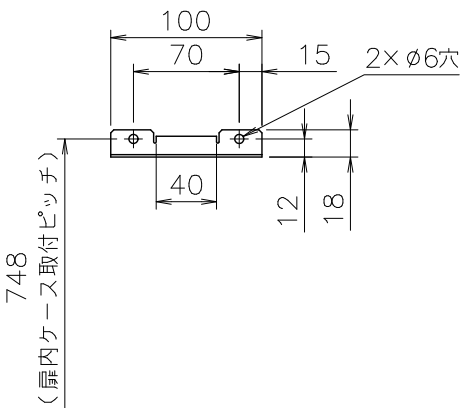

■B部詳細図 (尺度 1/2)

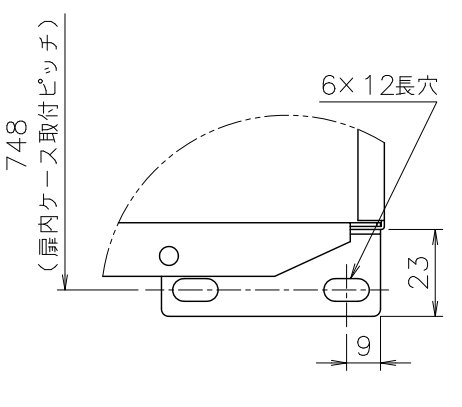

■追いだし配管条件


※循環アダプターMBシリーズは極性があります。
機器のふろ金具と循環アダプターの往き・戻りを間違えないように接続してください。

項目		循環アダプター	MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追いだし配管	浴槽	φ10樹脂管 (継手内径φ8以上)	片道 15m (設定変更で25mまで可)	片道 15m
	上下限	上限	5m以内	
配管途中の障害物	下限		2m以内	
			高さ 3m以内で 1ヵ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	24
ドレン排出	61
オーバーフロー	55
暖房低温往き	30
暖房戻り	46
暖房高温往き	46
ふろ (往き・戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

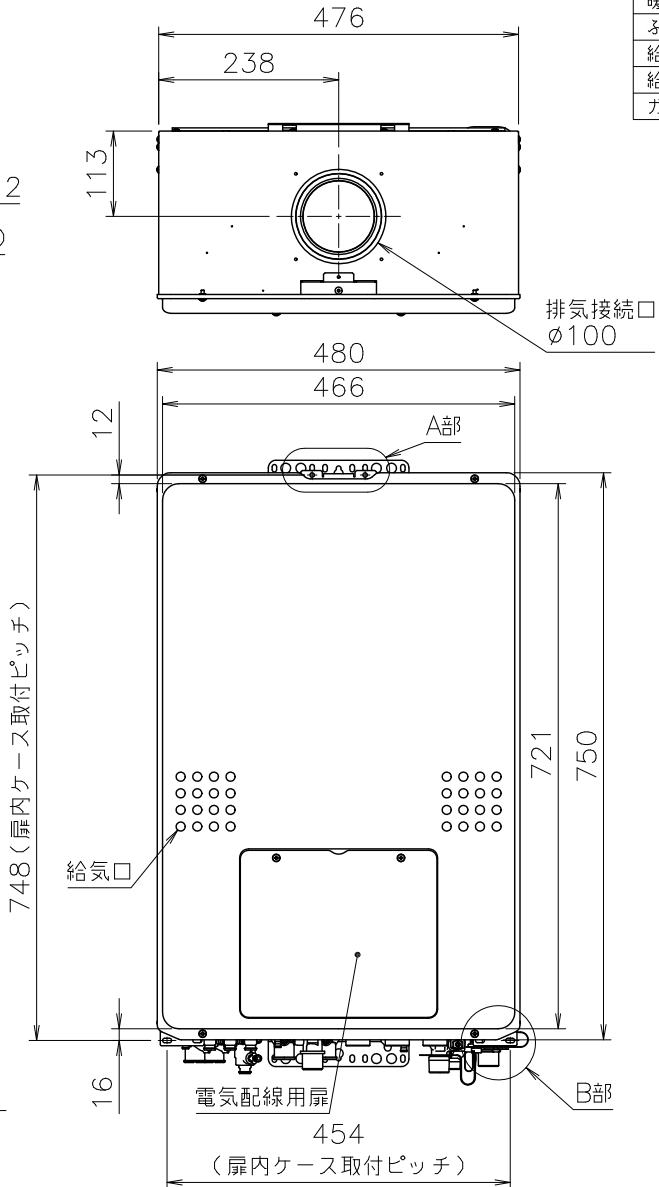

注記

※インテリジェント通信端末は、床暖房 (低温) 3系統までと高温端末を合計 6系統まで接続可能です。
※この機器は燃焼時に「ドレン排出接続口」からドレンが排出されます。
トリプルチューブ (現場手配) 等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。
※別売品の排気アダプターH100LまたはH100Sを必ずご使用ください。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内<排気アダプターH100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内>で施工します。(排気筒口径:φ100)
※標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接 10mmに対応しています。

適応金枠参考図面
扉内上方排気設置金枠 (図番 W-00-0102)

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-CP2460AW3H-H-1 BL FT4222ARS9AW3PM				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0386	
	作成	2021. 7.15	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ	