



(単位：mm)



(機器上方よりの透視図)

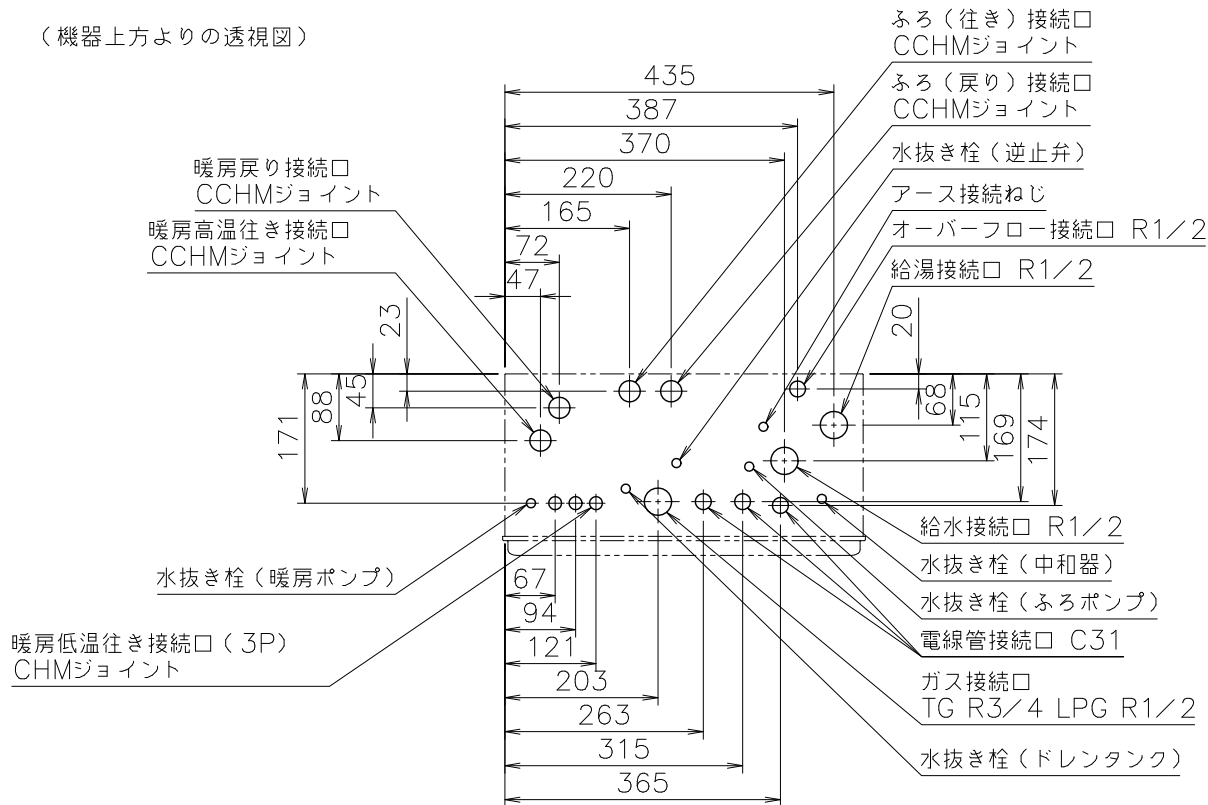

■A部詳細図(尺度1/5)

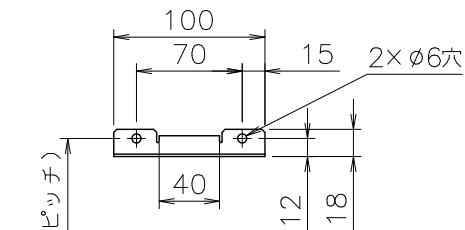


■B部詳細図(尺度1/2)

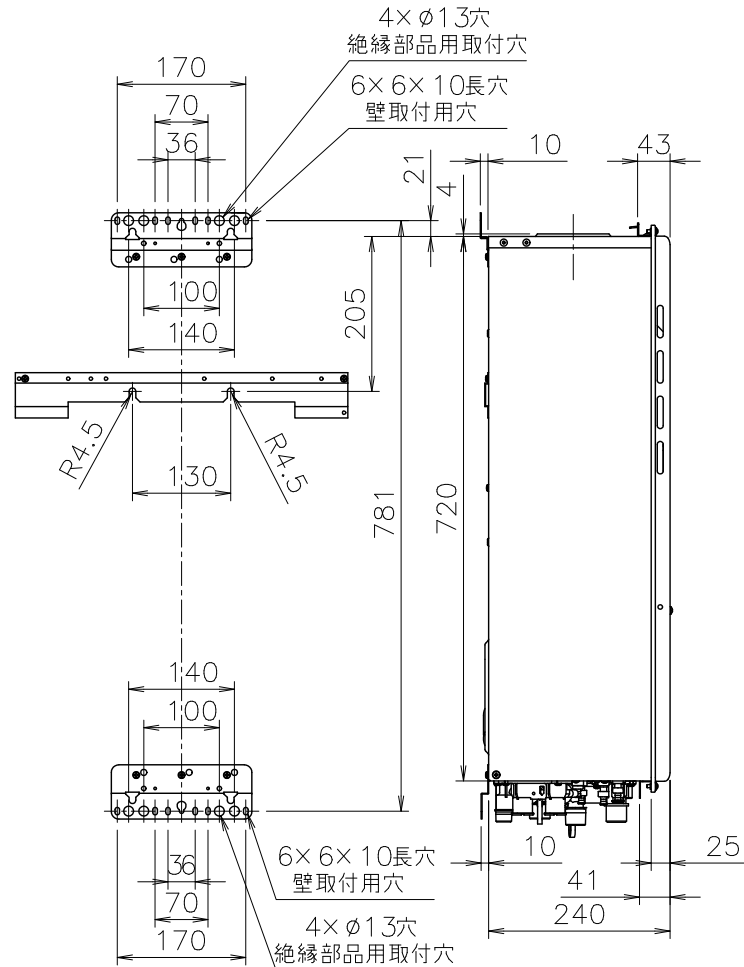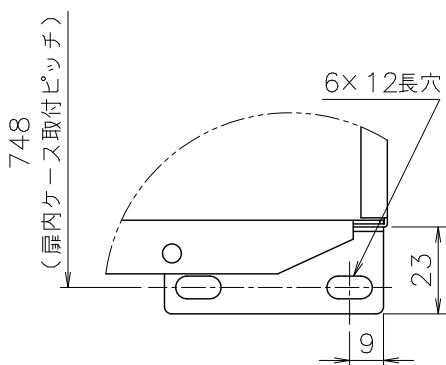

■追いだき配管条件


項目		循環アダプター	HXシリーズ
最大追 だき配管		銅管（外径12.7）	片道 15m10曲がり（設定変更で25mまで可）
		樹脂管（内径10）	片道 15m（設定変更で25mまで可）
		樹脂管（内径13）	片道 15m（設定変更で25mまで可）
		ハイブリッドホース（内径13）	片道 15m（設定変更で25mまで可）
浴 槽	上限	銅管（外径12.7）	7m以内
		樹脂管（内径10）	7m以内
		樹脂管（内径13）	7m以内
		ハイブリッドホース（内径13）	7m以内
上下限	下限	銅管（外径12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）
		ハイブリッドホース（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）
配管途中の障害物			高さ3m以内で1ヵ所

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の
行き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

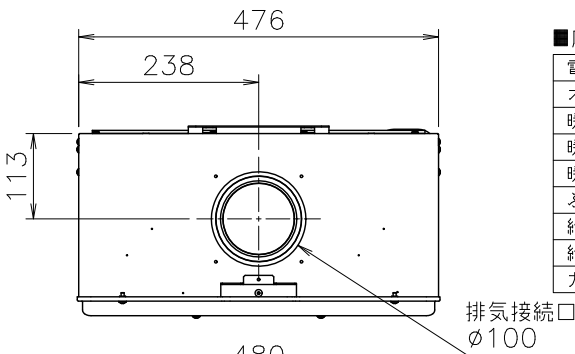

■底板よりの各継手高さ(mm)

電線管	24
オーバーフロー	55
暖房低温行き	30
暖房戻り	46
暖房高温行き	46
ふろ(行き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

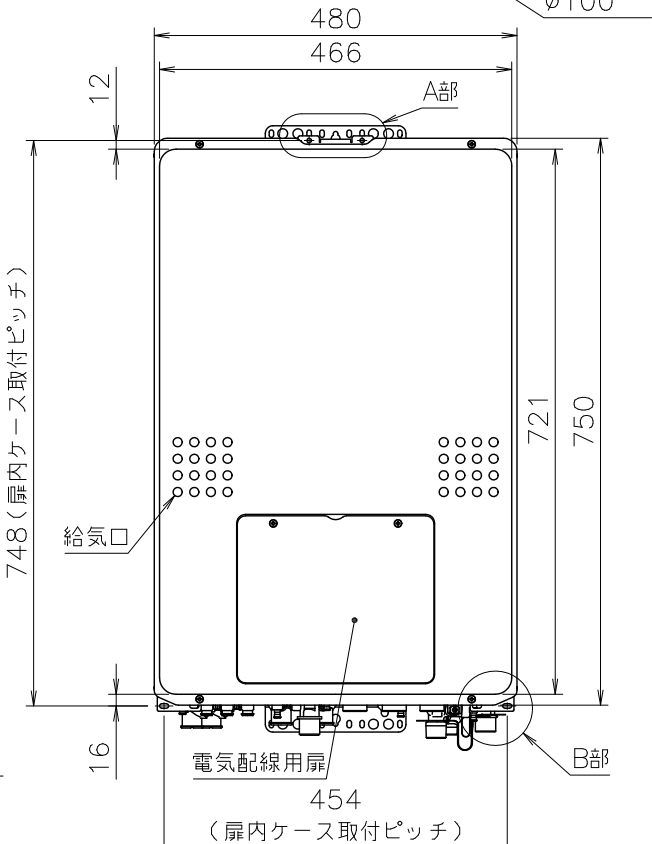

■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様	
製品名		GTH-CV1660AW3H-H-1 BL	FT2822ARS9AW3TM
		GTH-C1660(S) AW	
型式適用ガス種		12A, 13A, LPG	
種類		設置の方式	
		給排気方式	
		暖房方式	
点火方式		電子イグニタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧		2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
希望所要水圧		0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機器内給湯圧損		16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)	
外形寸法/質量(本体)		高さ750mm×幅480mm×奥行240mm / 36.5kg(満水時:42.5kg)	
配管 接続口径		給水・給湯	
		ガス	
		オーバーフロー	
		電線管接続口	
電気関係		電源	
		消費電力	
		信号線	
		E-con	
材質/本体色/付属品		垂鉛メッキ鋼板・粉体塗装 / ステンレス / 鋼、ステンレス	
許容システム水量		銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む)	
本体外装色		GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
ドレン排水量/中和方式		最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和	
安全装置		立消え安全装置(フレームロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)	
		過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
		漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)	
		凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置	
ソーラー接続		不可	
付属部品		取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用)	
		ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ	
別売品		リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種)	
		増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種)	
		3心信号線(各種)、配管カバーH41、据置架台KD-7H、防振架台KD-11HB	
		据置台D55、排気アダプターH100L、H100S、防振壁掛金具BK-1	
効 率		扉内ケースTC-13,TC-12、循環アダプター(各種)	
		テレコンアダプターMA-3,NR-3A、増設電源ユニット、即湯ユニットQU-3	
		浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET、DVU-3F、電力測定ユニット2 他	
		エネルギー消費効率(定格)	
給湯		給湯	
		暖房	
騒音値(Aレンジ)		49dB(給湯+追いだき+暖房:無響音室での測定値)	
排気温度		NOx値	
		60ppm以下 ※13A-1、50ppm以下 ※13A-0	
標準ガス消費量		標準ガス消費量	
		LPG消費量	
		給湯出力	
		給湯出力	
給湯		水溫+25℃	
		水溫+40℃	
		給湯能力	
		温度調節範囲	
ふろ		32℃,35℃,37~48℃(1℃刻み)、50,55,60℃(17段階)	
		暖房ガス消費量	
		暖房能力	
		暖房水設定温度	
暖房		高温側:80℃ 低温側:注 60℃/50℃(機器側で-5℃,+5℃,+10℃に変更可)/40℃	
		ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	
		高温側:流量6L/minの時、70kPa=7.1mH ₂ O	
		低温側:流量6L/minの時、82kPa=8.4mH ₂ O	
給湯		高温加熱能力	
		低温加熱能力60℃	
		低温加熱能力70℃	
		給水方式	
最大ガス消費量(同時使用時)		41.9kW(都市ガス:36,000kcal/h LPGガス:2.99kg/h)	
給水装置認証登録番号		OW2011	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注:床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
※1:無しの場合もあります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC壁固定	丸ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		据置(上部固定有り)	2	(左記のネジとラケットの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準		
		PS内	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-CV1660AW3H-H-1 BL FT2822ARS9AW3TM				潜熱回収型
	図名		名称 寸法 図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0406	
	作成	2021. 7.15	調整	A	2022.3.1	株式会社ノーリツ	

適応金枠参考図面
扉内上方排気設置金枠(図番W-00-0102)

※インテリジェント通信端末は、床暖房(低温)3系統までと高温端末を合計6系統まで接続可能です。
※別売品の排気アダプターH100LまたはH100Sを必ずご使用ください。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内<排気アダプターH100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内>で施工します。(排気筒口径:φ100)
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。