



(単位：mm)



(機器上方よりの透視図)

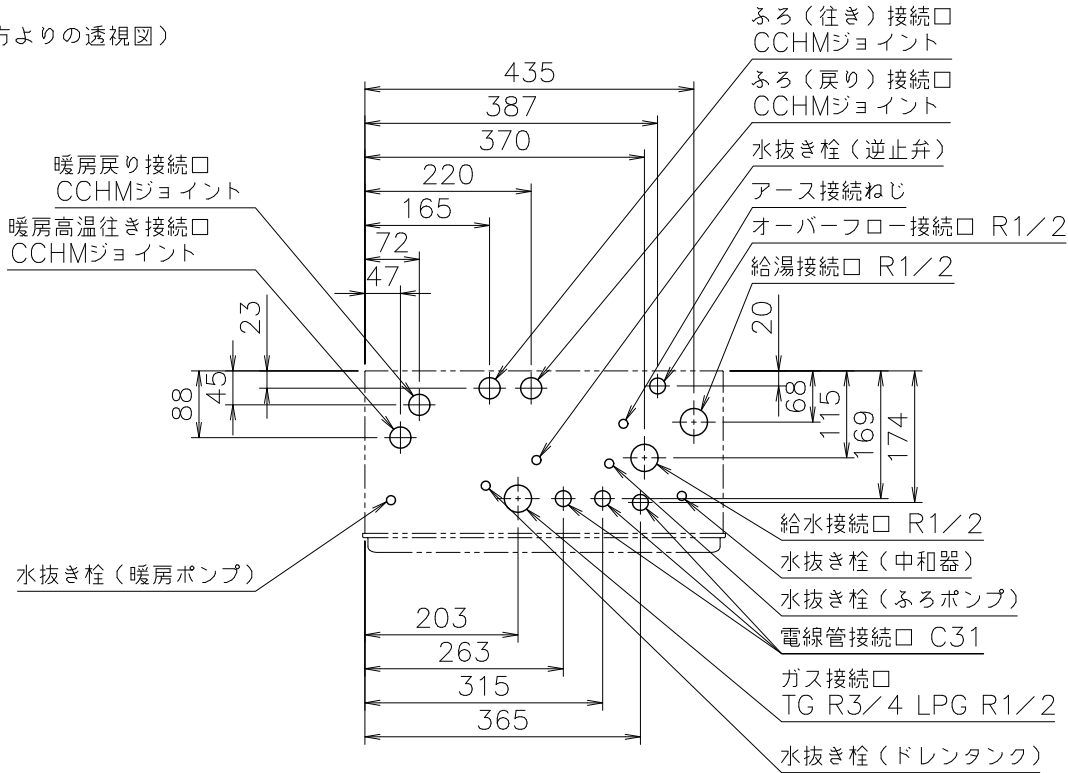

■A部詳細図(尺度1/5)

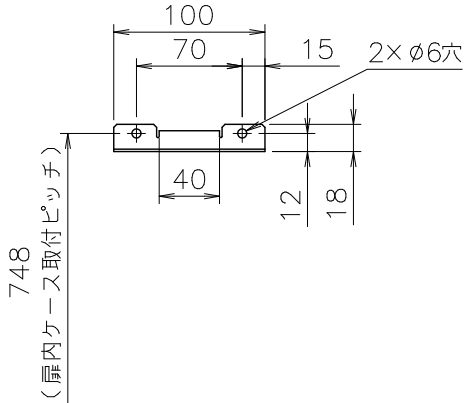

■B部詳細図(尺度1/2)

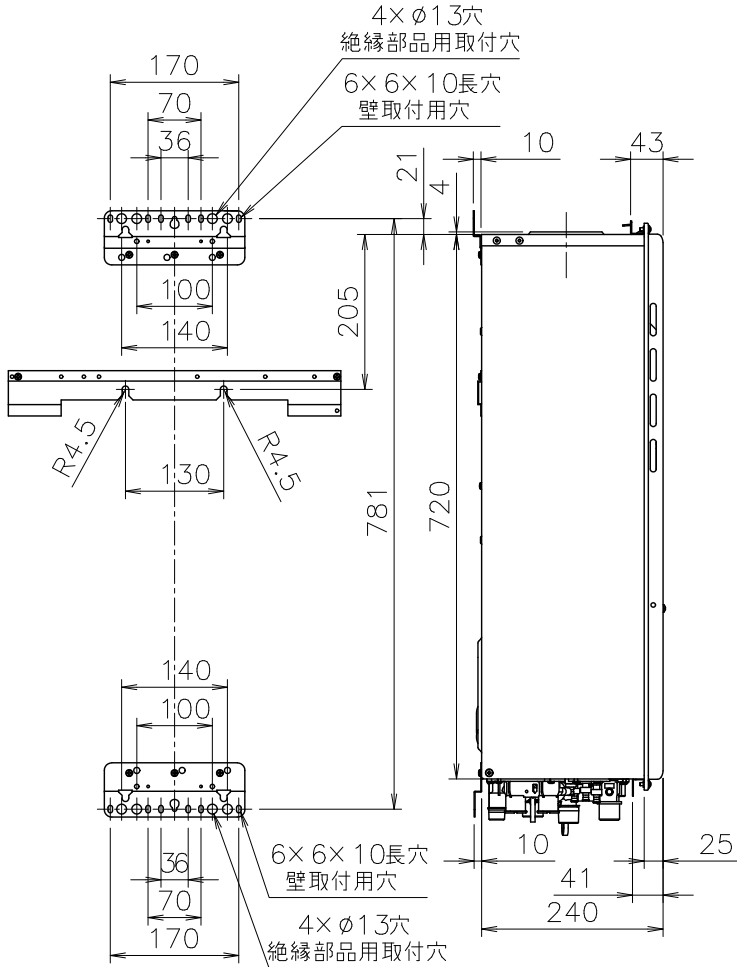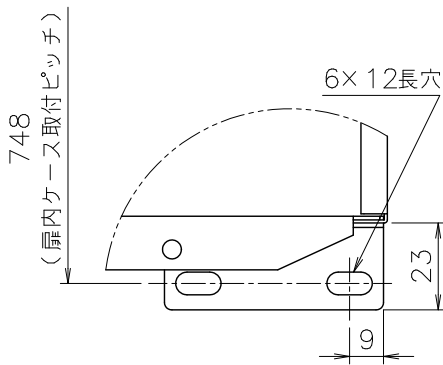


■追いだき配管条件

循環アダプター		HXシリーズ
最大追 いだき配管	銅管(外径12.7)	片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可)
	樹脂管(内径10)	片道15m(設定変更で25mまで可)
	樹脂管(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)
	ハイブリッドホース(内径13)	片道15m(設定変更で25mまで可)
浴槽 上下限	銅管(外径12.7)	7m以内
	樹脂管(内径10)	7m以内
	樹脂管(内径13)	7m以内
	ハイブリッドホース(内径13)	7m以内
浴槽 上下限	銅管(外径12.7)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径10)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	樹脂管(内径13)	3m以内(設定変更で5mまで可)
	ハイブリッドホース(内径13)	0m以内(設定変更で3mまで可)
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※必ずCVU-1(三方弁ユニット)が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふろ配管の
行き側を接続してください。戻り配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

■底板よりの各継手高さ(mm)

電線管	24
オーバーフロー	55
暖房低温行き	—
暖房戻り	46
暖房高温行き	46
ふろ(行き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

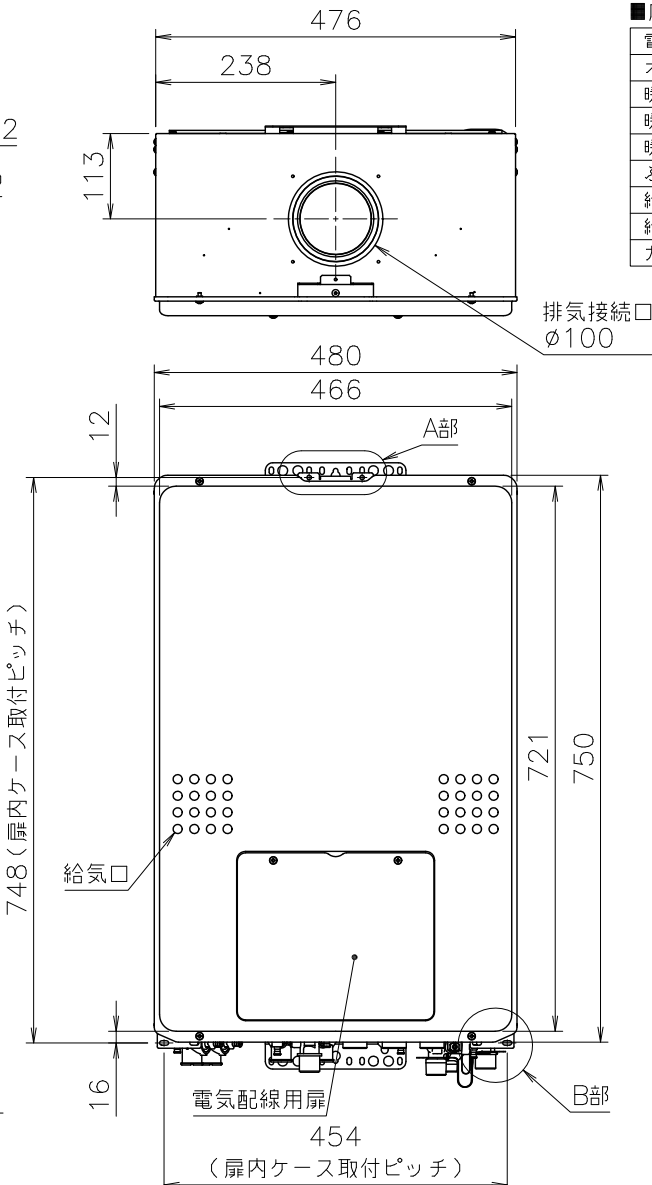

■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様
製品名	GTH-CV1660SAW-H-1 BL	FT2822ARS9STM
型式	GTH-C1660(S) AW	
型適用ガス種	12A,13A LPG	
設置の方式	PS扉内設置上方排気延長形	
給排気方式	強制排気式(押し込み)	
暖房方式	開放式	
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
機器内給湯圧損	16L/minの時、49kPa(0.50kgf/cm ²)	
外形寸法/質量(本体)	高さ750mm×幅480mm×奥行240mm / 36.5kg(満水時:42.5kg)	
配管 接続口径	給水・給湯	R1/2(15A)
	ガス	都市ガス: R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A)
	ふろ	CCHMジョイント
	オーバーフロー	R1/2(15A)
電気関係	暖房(行き・戻り)	CCHMジョイント
	電線管接続口	C31
	電源	AC100V(50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.7m(機器外長さ) ※1
	消費電力	170W 凍結予防ヒータ: 163W 待機時: 2.2W
信号線	信号線	高温2線(インテリジェント通信第7.0版※発売時)
	E-con	3線
材質	本体/排気口/熱交換器	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 / ステンレス / 銅、ステンレス
許容システム水量	銅管使用の場合: 24L、樹脂管使用の場合: 35L(機器内2.8L含む)	
本体外装色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
ドレン排水量/中和方式	最大約100mL/min / CaCO ₃ による中和	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、空だき防止装置(水流スイッチ)	
	過熱防止装置(温度ヒューズ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
	漏電安全装置(高速型)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)	
	凍結予防装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置	
ソナー接続	不可	
	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式	
付属部品	ふろ継手一式(φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ	
	リモコンRC-J100(各種)、RC-A001(各種)、RC-G001(各種)、RC-G001W(各種)	
別売品	増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)、リモコンコードS(各種)、M(各種)	
	3芯信号線(各種)、配管カバーH41、据置架台KD-7H、防振架台KD-11HB	
効	据置台D55、排気アダプターH100L、H100S、防振壁掛金具BK-1	
	扉内ケースTC-13、TC-12、循環アダプター(各種)	
率	テレコンアダプターMA-3、NR-3A、増設電源ユニット、即湯ユニットQU-3	
	浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET、DVU-3F、電力測定ユニット2他	
騒音値(Aレンジ)	92.5%	
	95.0%	
排気温度	85.0%	
	49dB(給湯+追いだき+暖房: 無響音室での測定値)	
標準ガス消費量	100°C以下	
	60ppm以下 ※13A-1、50ppm以下 ※13A-0	
給湯出力	最大29.4kW(25,300kcal/h) 最小4.42kW(3,800kcal/h)	
	最大29.4kW(2.10kg/h) 最小4.42kW(0.316kg/h)	
給湯量	27.9~4.19kW(24,000~3,600kcal/h)	
	水温+25°C 16L/min	
給湯能力	水温+40°C 10L/min	
	16号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)	
温度調節範囲	32°C, 35°C, 37~48°C(1°C刻み), 50, 55, 60°C(17段階)	
	13.7kW(11,800kcal/h)	
追いだき能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)	
	3.5L/min	
最低作動流量	33~48°C(1°C刻み16段階)	
	流量5L/minの時、69kPa=7.0mH ₂ O(配管15m)	
暖房ガス消費量	13.7kW(11,800kcal/h)	
	11.6kW(10,000kcal/h)	
暖房能力	80°C	
	流量6L/minの時、70kPa=7.1mH ₂ O	
ポンプ機外揚程(50/60Hz共通)	3.37~11.6kW(2,900~10,000kcal/h)	
	漏水検知機能付き自動補給	
高湯加熱能力	41.9kW(都市ガス: 36,000kcal/h LPガス: 2.99kg/h)	
	給水装置認証登録番号 OW2011	

※ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
※1: 無しの場合もあります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
RC・ALC	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配)	据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
壁固定	フィッシャープラグSX 6×30(現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上
PS固定	小ネジM5×12	据置(上部固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
		PS標準		
		PS扉内	4	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-CV1660SAW-H-1 BL FT2822ARS9STM			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0419
	作成	2021. 7.15	調整	A	2022.3.1	株式会社ノーリツ

注記

※インテリジェント通信端末は、高温端末を6系統まで接続可能です。
※別売品の排気アダプターH100LまたはH100Sを必ずご使用ください。
※排気延長は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内<排気アダプターH100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内>で施工します。(排気筒口径:φ100)
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

適応金枠参考図面
扉内上方排気設置金枠(図番W-00-0102)