

コネクタ付ケーブル

形**DY7210A**(一般長) 形**DY7210B**(耐熱用) 形**DY7210C**(エコ長)
 形**DY7220A**(一般短) 形**DY7220C**(エコ短)

■仕 様

項 目	仕 様
形番	各形番構成表を参照
適用機器	VAV コントローラ (形番 WJ-1201)、FCUコントローラ (形番 WJ-1202)、Inflex VC、Inflex FC (通信、センサ、設定機器等接続用)
ケーブル	LANケーブル、EIA-568準拠カテゴリ5e
コネクタ	モジュラープラグ (形番 SS-37000-002 Bel Stewart Connector社製)



■形 番

形 番			仕 様
DY7210A			コネクタ付ケーブル基礎形番
DY7210B			コネクタ付耐熱ケーブル基礎形番
DY7210C			コネクタ付エコケーブル基礎形番
	00		線番表示なし
	11		線番表示 (CN1-CN1) : ユーザオペレーション機器用
	22		線番表示 (CN2-CN2) : 温度センサ用
	33		線番表示 (CN3-CN3) : 配管温度センサ用
	34		線番表示 (CN3-CN4) : SC-bus/LON®通信用
	05		ケーブル長=5m
	10		ケーブル長=10m
	15		ケーブル長=15m
	20		ケーブル長=20m
	25		ケーブル長=25m
	30		ケーブル長=30m
	35		ケーブル長=35m
	40		ケーブル長=40m
	45		ケーブル長=45m
	50		ケーブル長=50m

安全上の注意

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、仕様範囲内で使用目的を守って、正しくお使いください。
お読みになったあとは、本説明書をいつでも見られる所に必ず保管し、必要に応じ再読してください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・製造されています。


本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原子力用途における放射線管理区域内では、使用しないでください。一般空調制御用として本製品を放射線管理区域で使用する場合は、弊社担当者にお問い合わせください。

特に ・人体保護を目的とした安全装置 ・輸送機器の直接制御(走行停止など) ・航空機 ・宇宙機器 など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、ご使用ください。

システム設計・アプリケーション設計・使用方法・用途などについては、弊社担当者にお問い合わせください。

なお、お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

■ 外形寸法

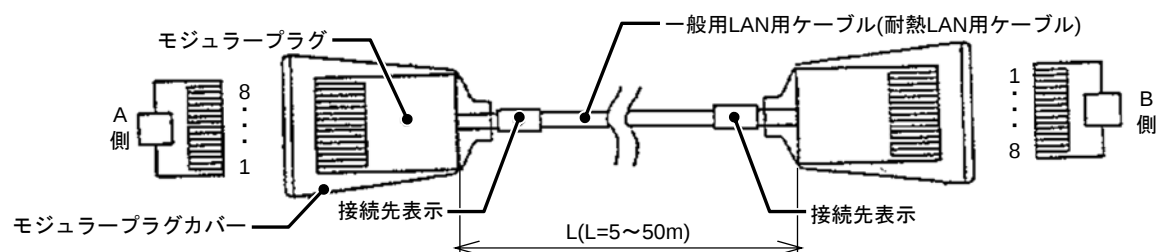


ピン番号	1	2	3	4	5	6	7	8
一般ケーブル	白・橙	橙	白・緑	青	白・青	緑	白・茶	茶
耐熱ケーブル	黄	茶	緑	白	青	黒	赤	灰
エコケーブル	白・橙	橙	白・緑	青	白・青	緑	白・茶	茶

■ 形 番

形 番	仕 様
DY7220A	短距離コネクタ付ケーブル基礎形番
DY7220C	短距離コネクタ付エコケーブル基礎形番
0010	ケーブル長=0.1m 10本入り
0020	ケーブル長=0.2m 10本入り
0030	ケーブル長=0.3m 10本入り
0040	ケーブル長=0.4m 10本入り
0050	ケーブル長=0.5m 10本入り
0060	ケーブル長=0.6m 10本入り
0070	ケーブル長=0.7m 10本入り
0080	ケーブル長=0.8m 10本入り
0090	ケーブル長=0.9m 10本入り
0000	ケーブル長=1.0m 10本入り


■外形寸法

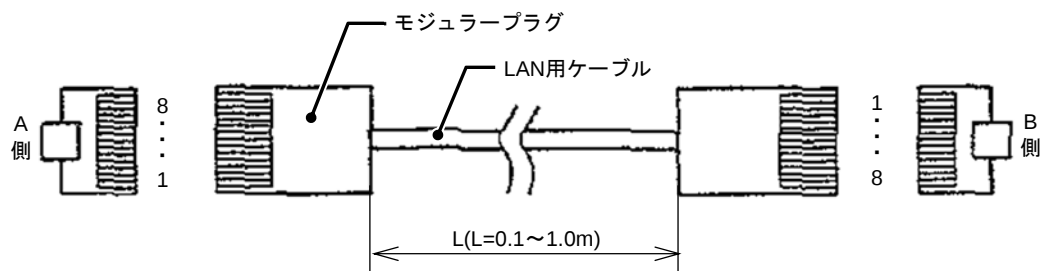

- (注記) 1.形番DY7220は、一つの形番でケーブルが10本入っています。手配時にはご注意ください。
2.形番DY7220には、線番表示がありません。


■工事全体図（イメージ）

- VAVコントローラ（形番WJ-1201）、FCUコントローラ（形番WJ-1202）の場合

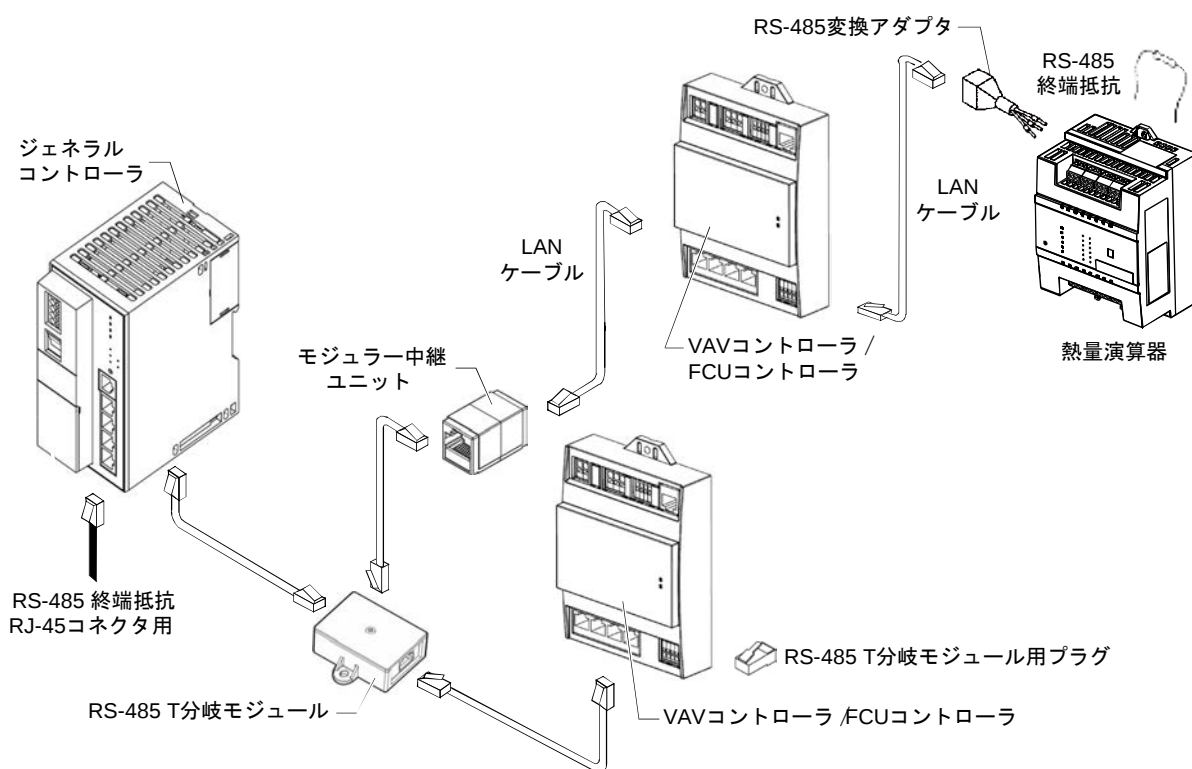

● Infilex VC、Infilex FCの場合

* コネクタ付ケーブル

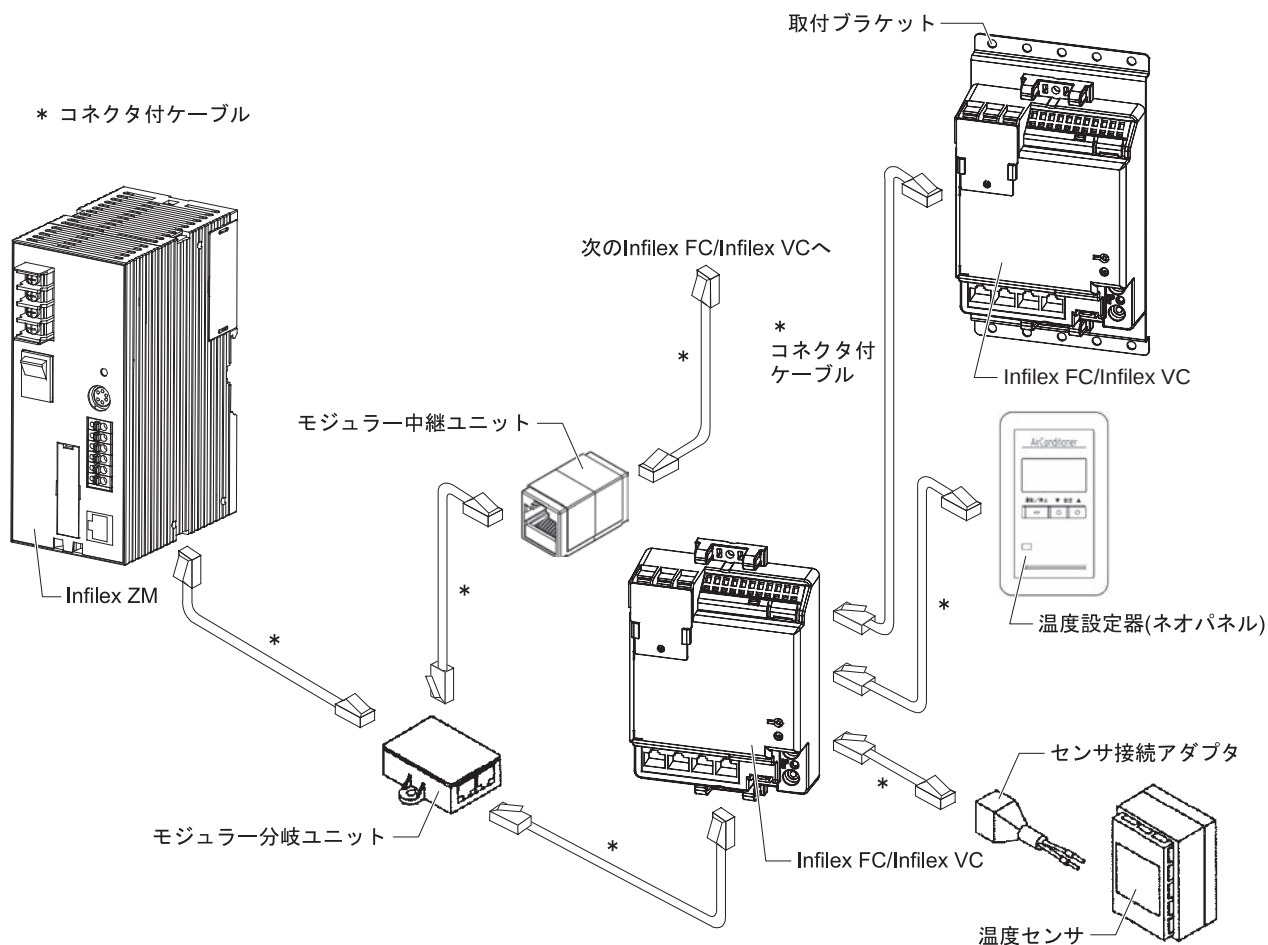

* Infilexはアズビル株式会社の登録商標です。

* LON®は、米国Echelon社の登録商標です。

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

azbil

[ご注意] この資料の記載内容は、予告なく変更
する場合もありますのでご了承ください。

お問い合わせは、コールセンターへ
0120-261023

<https://www.azbil.com/jp/>

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。