





(単位：mm)

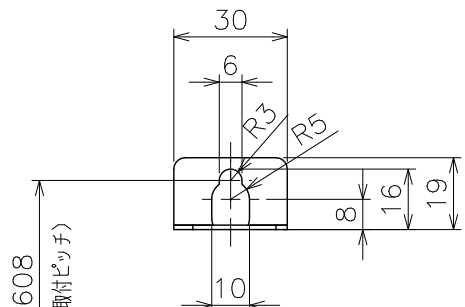

■ア部詳細 (S=1/2)

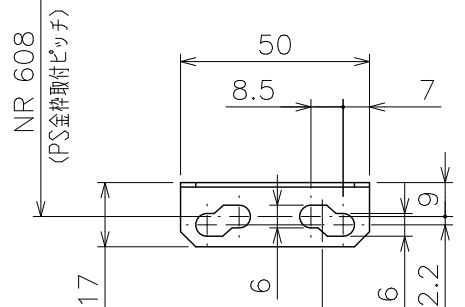


■イ部詳細 (S=1/2)

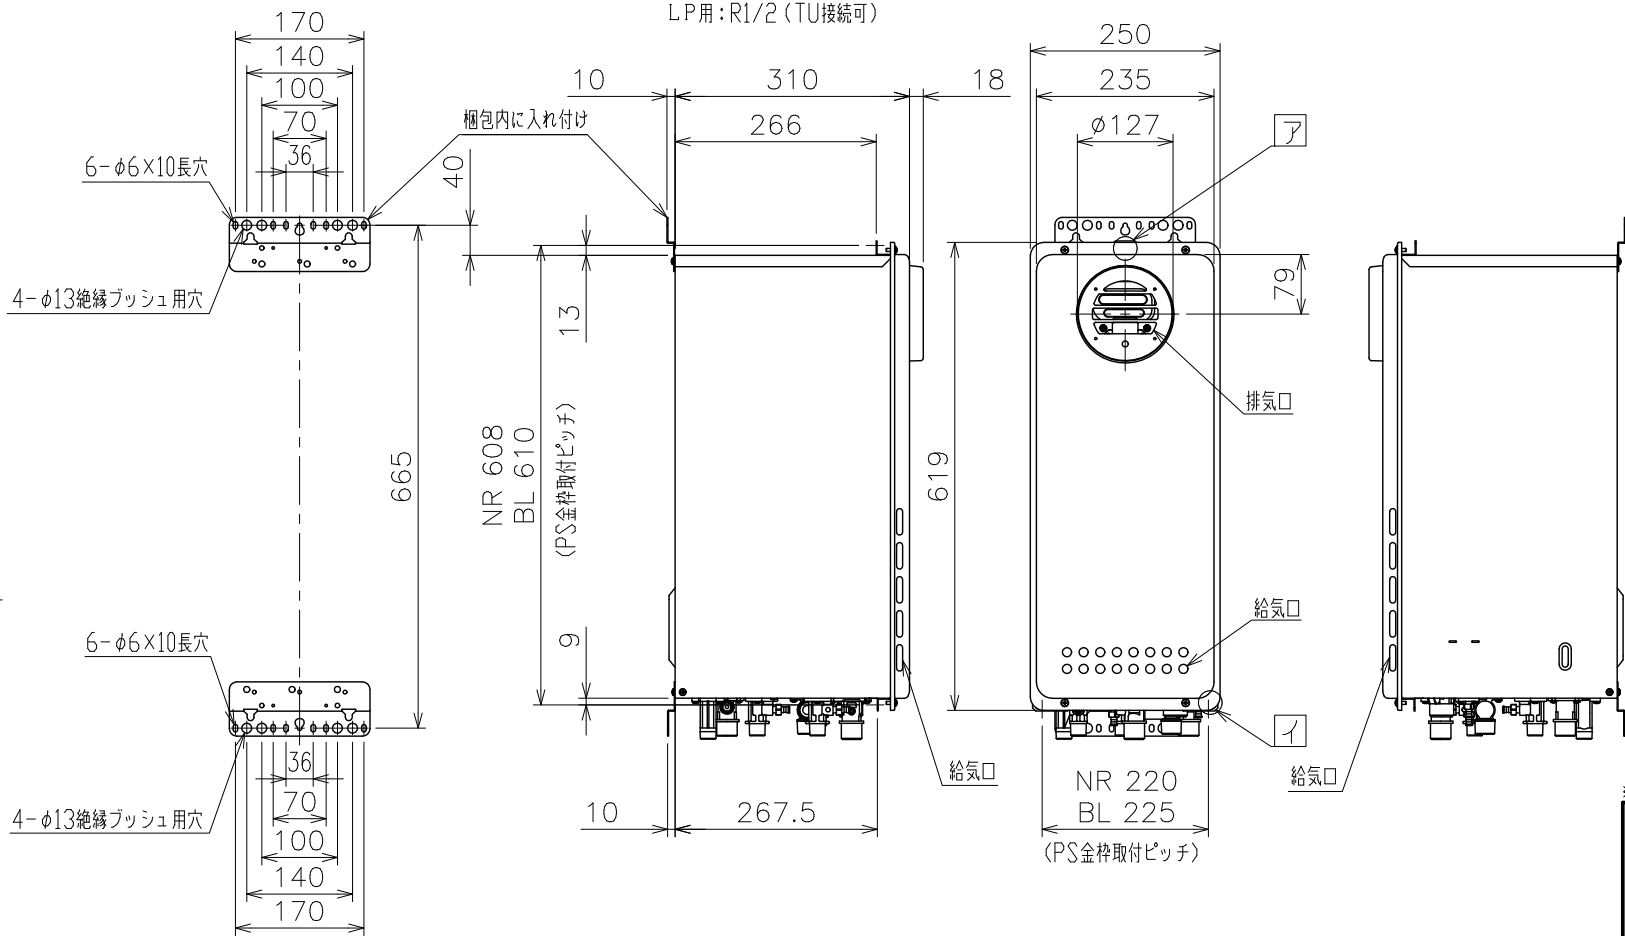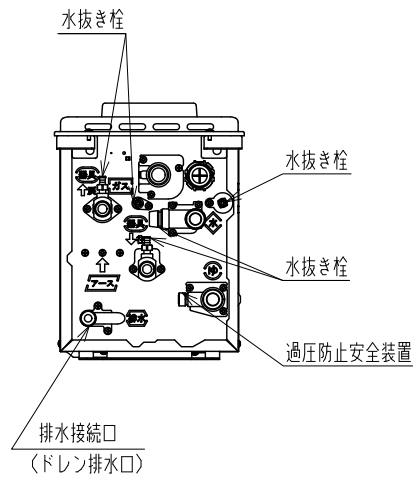

A	R3/4 (R1/2)
---	-------------

() 内は 15A仕様

(機器上方よりの透視図)

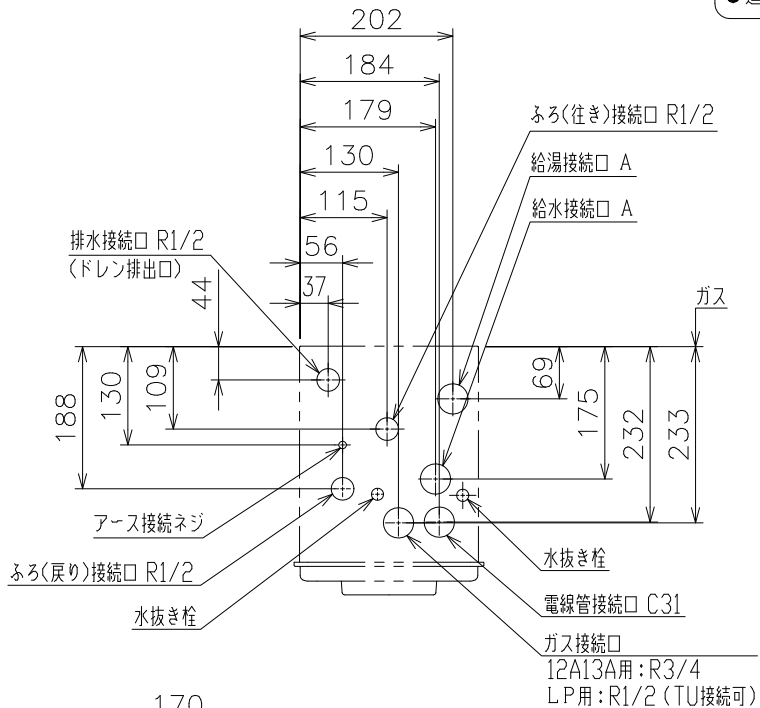

機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2011

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m(※)、
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道25m(※)です。
※15~25mの場合は、設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■底板よりの各種継手高さ

給水接続口	49
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(行き)	51
ふろ接続口(戻り)	51
電線管接続口	24
排水接続口	55

項 目		仕 様	
製 品 名	型 式	GT-C2063SAWX BL 20A	GT-C2063SAWX BL 15A
		GT-C2063SAWX BL-R 20A	GT-C2063SAWX BL-R 15A
種 類	設 置 の 方 式	GT-C2063 (S) AWW	
		屋外壁掛設置形・PS標準設置	
点 火 方 式	給 湯 能 力 制 御 方 式	強制排気式(押し込み)	
		電子イグナイタによるダイレクト点火	
給 湯 能 力 制 御 方 式	希 望 所 要 水 圧	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
		0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量・水 圧	外 形 寸 法	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm	
質 量(本 体)	給 水・給 湯	24kg(満水時26kg)	
		R3/4(20A)	
接 続 口 径	ガ ス	R1/2(15A)	
		12A,13A: R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A) (TU接続可)	
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)	
		消費電力 100W 凍結予防ヒータ: 130W	
材 質	排 気 口	約0.9W	
		約1.8m(機器外長さ)	
本 体 外 装 色	熱 交 換 器	垂鉛メッキ銅板・粉体塗装	
		ステンレス	
効 率	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (モ ー ド)	銅、ステンレス	
		GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
給 湯 率	給 湯 率	91.0%	
		95.0%	
騒 音 値(最大時: Aレンジ)	排 気 温 度	80.0%	
		49dB以下(給湯+追いだき: 無響音室での測定値)	
ド レ ン 排 水 量	中 和 方 式	100℃以下	
		最大約100cc/min	
安 全 装 置	立 消 え 安 全 装 置 (フ レ ー ム ロ ッ ド)	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
		立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)	
ソ ー ラ ー 接 続	付 属 部 品	残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
		凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)	
別 売 品	漏 電 安 全 装 置 (高 速 型)	空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、ファン回転検出装置	
		誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)	
別 売 品	空 だ き 防 止 装 置 (水 流 ス イ ッ チ・水 量 セ ン サ)	空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ)	
		中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	
別 売 品	取 付 け ネ ジ 類 一 式、本 体 取 付 板	不可	
		リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-G001,-J100 各シリーズ	
別 売 品	増 設 リ モ コ ン RC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き), -8001B(防水形)	増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き), -8001B(防水形)	
		排水自在カバーFL1、配管カバーH38-K、据置台D64	
別 売 品	循 環 ア ダ プ ター HX シ リ ー ス、漏 水 検 査 治 具 HX 型	循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型	
		即出湯ユニットQU-1 他	

■能力表 (JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項 目	能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス消費量	36.7kW(31,600kcal/h)	4.42kW(3,800kcal/h)
消費量LPガス	36.7kW(2.62kg/h)	4.42kW(0.316kg/h)
出 湯 量	20L/min	12.5L/min
給 湯 能 力	12.5L/min	2.4~20号
湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
標 準 ガ ス 消 費 量	14kW(都市ガス: 12,000kcal/h, LPガス: 1.00kg/h)	
最 低 作 動 流 量	3.5L/min	
湯 温 調 節 範 囲	33~48℃(16段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	36.7kW(都市ガス: 31,600kcal/h, LPガス: 2.62kg/h)	
※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。		
■ふろ追いだき能力		
上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間	
湯温+10℃上昇	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)
	約13分	約14分
		約16分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間
春・秋	18℃→43℃	160L(1人用浴槽)
		約11分
		180L(1.5人用浴槽)
		約12分
		210L(2人用浴槽)
		約14分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取付	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木厚15mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木厚12mm)
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け	4	0.3kN/本以上(壁の材料・耐力の適合性)
		据置(上部固定有り)	2	
		PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-C2063SAWX BL 20A				潜熱回収型
			GT-C2063SAWX BL 15A				
			GT-C2063SAWX BL-R 20A				
			GT-C2063SAWX BL-R 15A				
図名		名称寸法図					
尺度		1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0325	
作成		2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ	

注 記 ※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※生産ガス種は都市ガス12A,13A、LPガスのみです。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。

適応金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0346)