
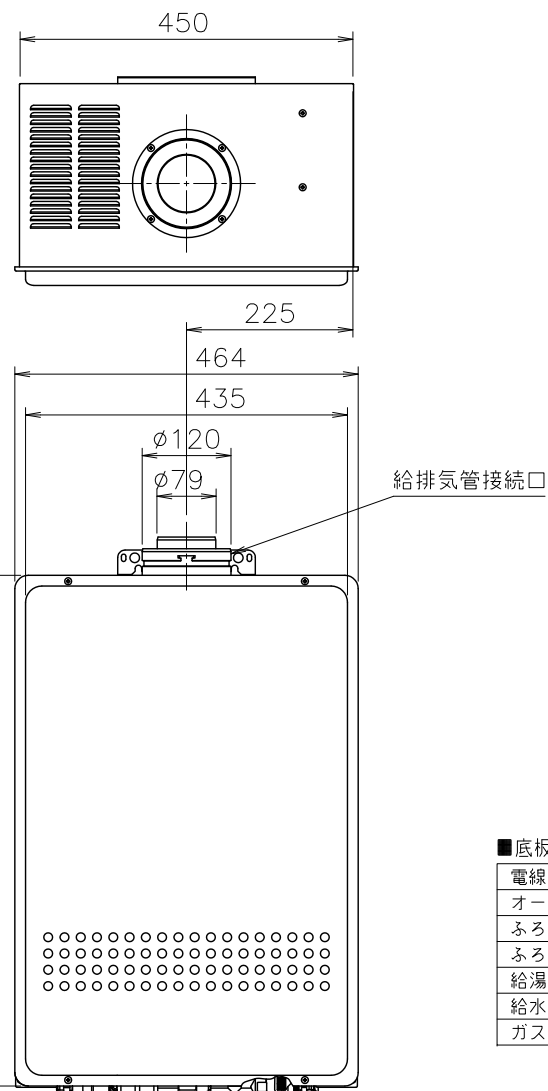


電線管	41
オーバーフロー	29
ふろ（往き）	50
ふろ（戻り）	49
給湯	51
給水	58
ガス	56

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1か所としてください。

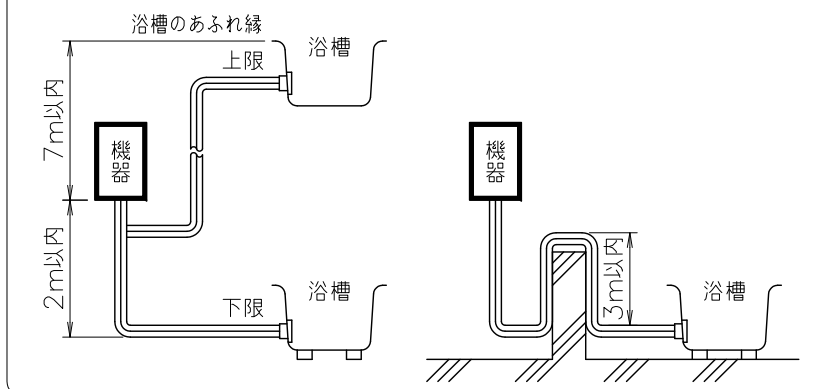

項目	仕様
製品名	GT-1651AWX-FFA-2BL 15A GT-1651AWX-FFA-2BL 20A
型式	GT-1651(S) AWX-FFA
型式適用ガス種	12A,13A,LPG
種類	屋内設置壁掛形
設置の方式	強制給排気式（押し込み）
給排気方式	放電点火式
点火方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
給湯能力制御方式	0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
希望必要水圧	3.5L/min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	高さ690mm×幅464mm×奥行271mm
外形寸法	34kg（満水時：36kg）
質量	給水・給湯
接続口径	R1/2（15A）R3/4（20A）
	R1/2（15A）（TU接続可）
	R1/2（15A）
電気関係	AC100V（50/60Hz）
	180/210W 凍結予防ヒータ：135W
	3.3W
	約1.8m
	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装
材質	ステンレス
	銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンデルNo.9,3YR8.4/1.0）
騒音値（最大時：Aレシジ）	48dB以下（給湯＋湯いり：無響音室での測定値）
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置（フ列ムロツド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温度循環ポンプ運転）、沸騰防止装置 漏電安全装置（高速度）、ファン回転検出装置、過電流防止装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 停電時安全装置、誘導電保護装置（ZNR）、逆流防止装置（注湯安全弁＋逆止弁）
ソ一ラ接続	不可<但し、スライプレンダ一SKB-300（P）を使用する場合、可>
付属部晶	取付けネジ類一式、排水ホース
別売品	リモコンセットRC-9001,-B001,-J100各シリーズ 増設リモコンRC-8001A,-8001AJ（ふる自動スイッチ付き）、-8001B（防水形） 循環アダプタ-HXシリーズ、漏水検査治具HX型、RCS-2C、RCS接続基板ユニット 配管カバー-H45-K、据置台D41、スライプレンダ一SKB-300（P） 給排気トップFF-120、FF-9Fトップ、FF-9Fトップ FF-120Aアダプタ（近接直出し時、FF-120とセットで使用） TFW-120×80C（K） TFW-120×80C1-C/W（K）<ト一セツ（株）への注文品>

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
■能力表（JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値）

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項目		能力 最大	能力 最小
給湯	標準ガス消費量	34.9kW (30,000kcal/h) 34.9kW (2.49kg/h)	5.58kW (4,800kcal/h) 5.58kW (0.4kg/h)
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	16L / min 10L / min
	給湯能力		2.5～16号
	湯温調節範囲	32℃, 35℃, 37～48℃ (1℃刻み)	50, 55, 60℃ (17段階)
ふろ	標準ガス消費量	11.6kW (都市ガス: 10,000kcal/h、LPガス: 0.83kg/h)	
	最低動作流量	3.5L / min	
	湯温調節範囲	33～48℃ (1℃刻み 16段階)	
最大ガス消費量 (同時使用時)		46.5kW (都市ガス: 40,000kcal/h、LPガス: 3.32kg/h)	
※ガス消費量は (都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。			

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上昇温度	追　い　だ　き　所　要　時　間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約17分

■ふろ落とし込み能力

上 昇 温 度	落 と し 込 み 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
18℃→43℃	約13分	約14分	約16分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧 $245\text{kPa}=2.5\text{kgf}/\text{cm}^2$ 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木厚15mm) 0.2kN/本以上 (木厚12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フッシャープラグSX 6×30	壁掛け 据置 (上部固定有り)	2 2	0.3kN/本以上 (左記のネジとボルトとの組合せ時)
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※生産ガス種は都市ガス12A、13A・LPガスのみです。
※給・排気延長は、指定された給排気筒トップを使用し、1～3曲がり7m以内で施工します。（給排気管口径：φ80ーφ120、二重管）

納入仕様図	製品名		GT-1651AWX-FFA-2BL 15A(20A)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0858
	作成	2016.1.7	調整	D	2018.12.12	株式会社ノーリツ