
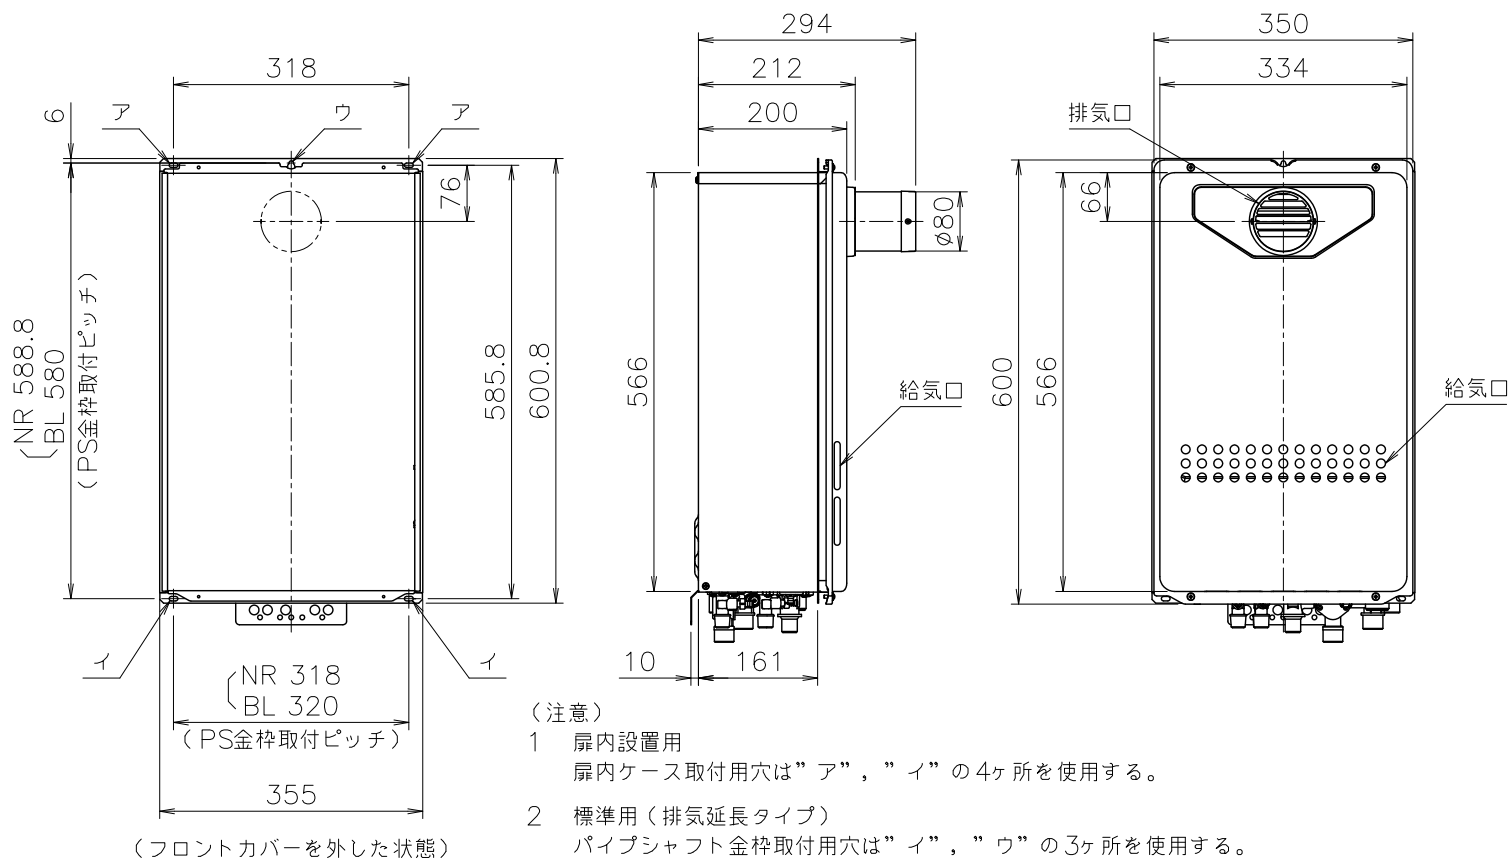
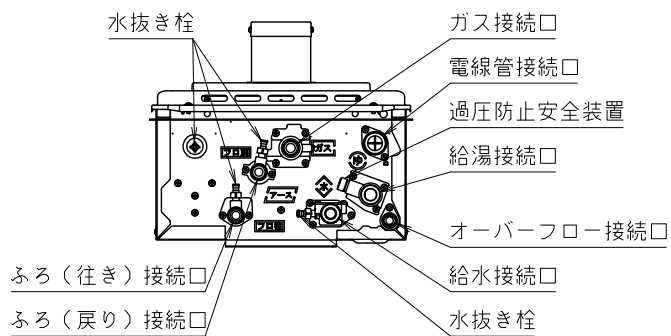


(単位：mm)


(機器上方よりの透視図)

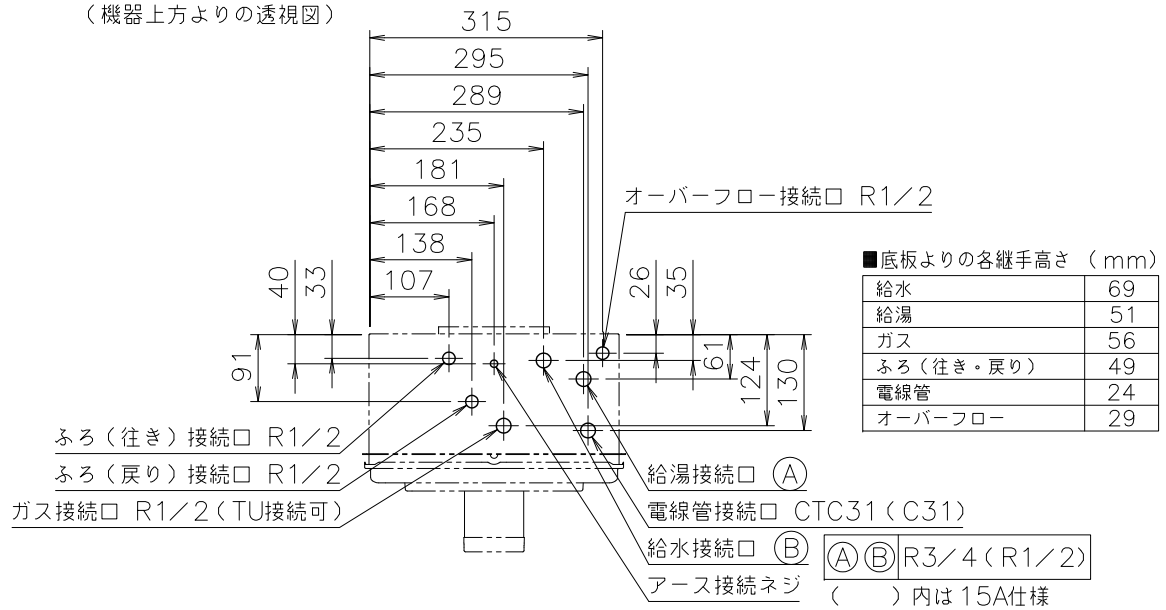


(注意)
1 扉内設置用
扉内ケース取付用穴は”ア”，”イ”の4ヶ所を使用する。
2 標準用(排気延長タイプ)
パイプシャフト金枠取付用穴は”イ”，”ウ”の3ヶ所を使用する。

■追いだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12.7$ 銅管の場合：片道10曲がり15m、 $\phi 10$ 樹脂管(継手内径 $\phi 8$ 以上)の場合：片道15mです。


- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内に1ヶ所としてください。

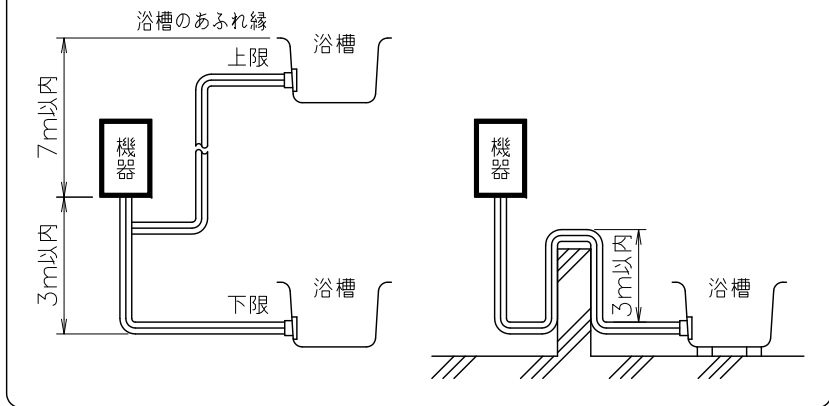


■ア部詳細図(尺度1/2)

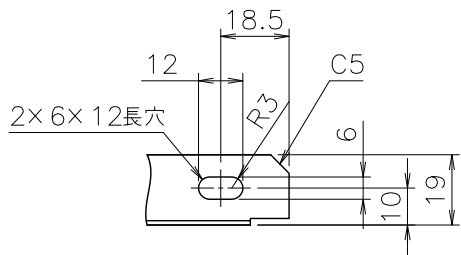

■イ部詳細図(尺度1/2)

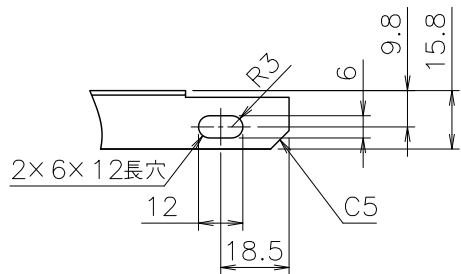

■ウ部詳細図(尺度1/2)

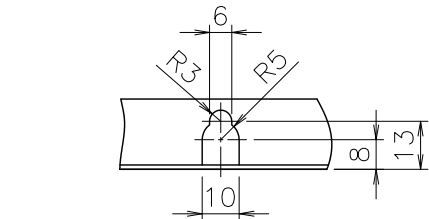

仕様表	
項目	仕様
製品名	GT-1635SAWXS-80T-1 BL 20A/GT-1635SAWXS-80T-1 BL 15A
型名	GT-1635SAWXS-80T
型式適用ガス種	12A,13A, LPG
種類	設置の方式 給排気方式
点火方式	PS扉内設置前方排気延長形 強制排気式(押し込み)
給湯能力制御方式	電子イグナイタによるダイレクト点火 FF+FB+水比例制御+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.0L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
最高使用水圧	1.0MPa(10kgf/cm ²)
外形寸法	高さ600mm×幅350mm×奥行200mm
質量(本体)	26kg(満水時：28kg)
接続口径	給水・給湯 R3/4(20A) R1/2(15A) ガス R1/2(15A) (TU接続可) ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)
電源	AC100V(50/60Hz)
電気関係	消費電力 115/140W 凍結予防ヒータ：135W 待機時消費電力 2.6W 電源コード長さ 約1.8m
材質	本体外装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気口 ステンレス 熱交換器 銅板、銅管
本体外装色	GQホワイト(近似的：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値(Aレンジ)	48dB(給湯：無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転) 漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 誘導管保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)
ソーラー接続	不可
付属部品	取付けネジ類一式 リモコンセットRC-J101マルチTN
別売品	増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形) 扉内設置ケースTC-6A,7C,7D、排気変更アダプタ80マル 漏水検査治具HX型、循環アダプターHXシリーズ 他

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	34.2kW(29,400kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
都市ガス	34.2kW(2.44kg/h)	5.58kW(0.40kg/h)
消費量LPガス		
給湯		
出湯量	水温+25℃ 16.0L/min 水温+40℃ 10.0L/min	
給湯能力	2.5~16号	
湯温調節範囲	37~48(1℃刻み),60℃(13段階)	
標準ガス消費量	12.8kW(都市ガス：11,000kcal/h、LPガス：0.91kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	37~48℃(1℃刻み12段階)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温＋10℃上昇	約14分	約15分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約15分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記	※給湯、ふろの同時使用はできません。 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップをはずし、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径： $\phi 80$)	適応金枠参考図面 扉内設置形(図番W-00-0340) 扉内設置形(図番W-00-0344)	納入仕様様図	製品名	GT-1635SAWXS-80T-1 BL 20A GT-1635SAWXS-80T-1 BL 15A			
				図名	名称寸法図			
図	作成	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0291		
						2018. 7.17 調整 A 2018. 8. 9 株式会社ノーリツ		