
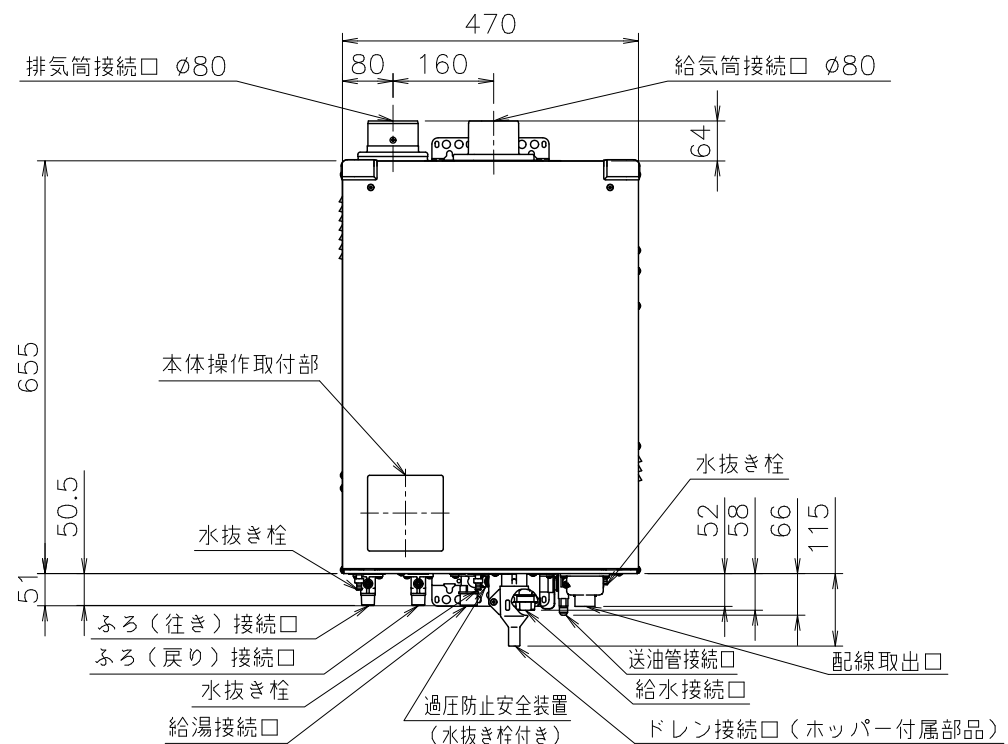


(單位：mm)

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道 15m10曲がり、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道 15m以内です。
※RC-G001W（見まもり機能）を使用する場合は、12.7銅管の場合：片道 10m10曲がり、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道 10m以内です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。
※設定変更をすると5m以内まで可能です。
※RC-G001W（見まもり機能）を使用する場合は、
上 限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下 限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追ひだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1カ所としてください。

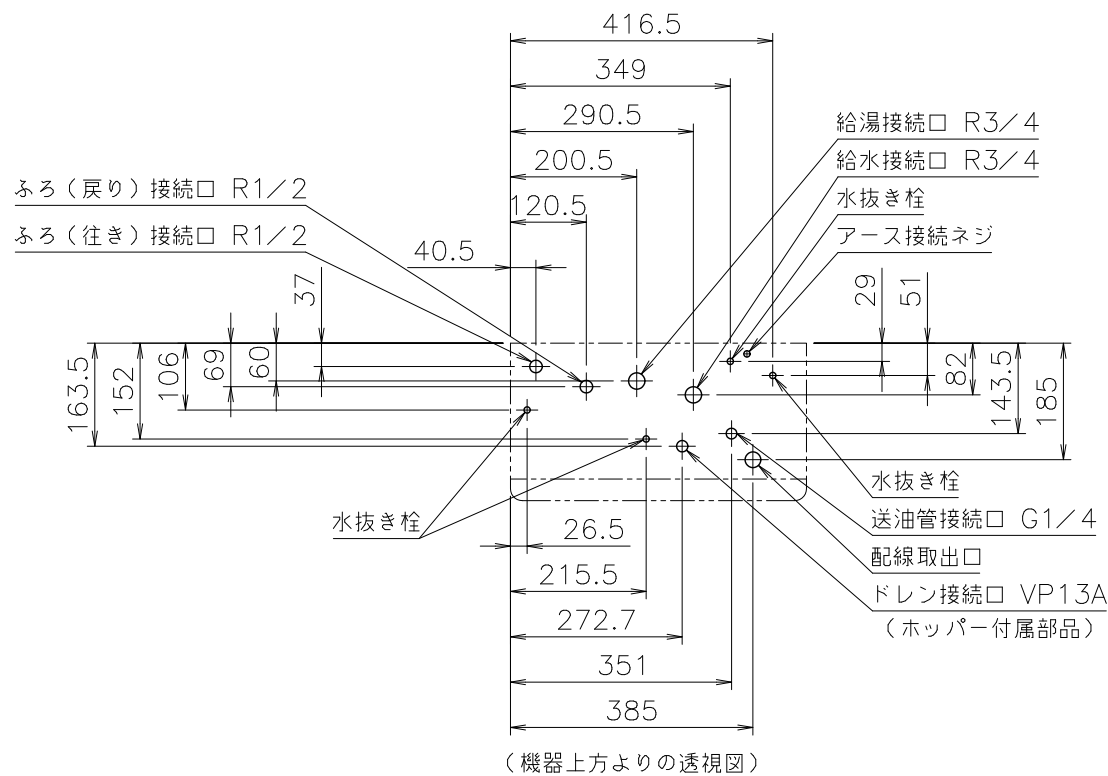

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	46.5kW (40,000kcal/h)
	出 湯 量	水温 +25°C 約27.0L /分 (出湯量は湯水混合時)
		水温 +40°C 約16.5L /分 (出湯量は湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60°C (17段階)
ふろ	追いだき能力 (出力)	15.0kW (12,900kcal/h)
	湯 温 調 節 範 囲	33~48°C (16段階)
	ポンプ機外揚程 50/60Hz	5L /分→56.9/82.4kPa (5.8/8.4mH ₂ O)
		10L /分→12.7/33.3kPa (1.3/3.4mH ₂ O)
燃 料 消 費 量		49.0kW (4.8L /h)

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約10分	約11分	約13分


※追いだき所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	18℃→43℃	約10分	約11分	約13分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ 銅管、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上

機構承認番号	KKY313
給水装置認証登録番号	OW2004

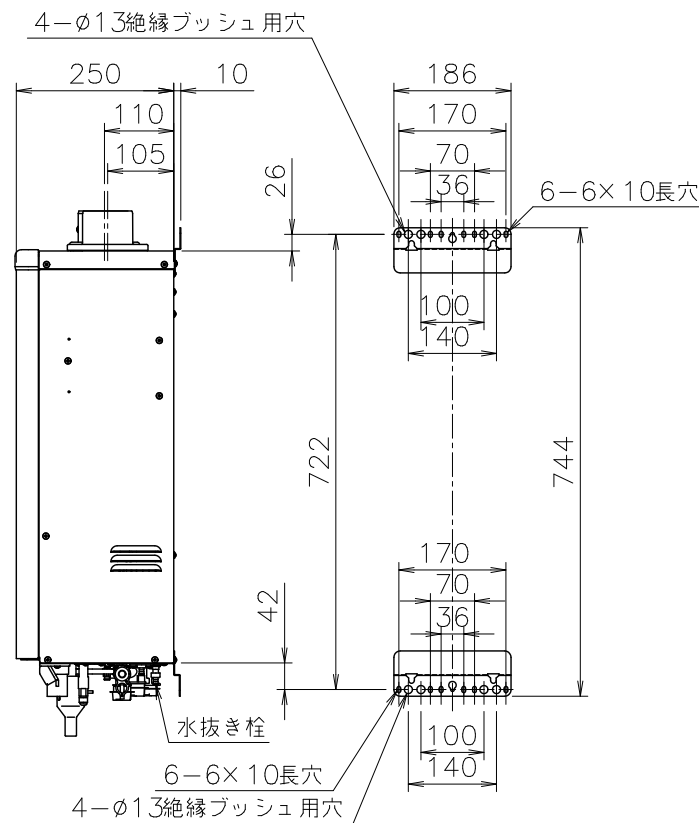

■仕様表

項	目	仕	様
製	品	OTQ-CG4706SAWFF BL	
型	式	OTQ-CG4703AWFF	
使	用	灯油（JIS1号灯油）	
種	燃 焼 方 式	気化式	
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形	
	給 水 方 式	水道直結式	
	加 熱 方 式	2缶2水路式（1バーナ）	
	加 熱 形 態	瞬間形	
	ふろ循環方式	強制循環式	
点	火	高圧放電式	
使	用	方 式	
最 低 作 動 流 量・水 圧		0.1～1.0MPa（1～10kgf/cm ² ）	
外 形 寸 法		高さ655mm×幅470mm×奥行250mm	
質	量（本 体）	36kg（満水時：40kg）	
配 管 接続口径	給 水・給 湯	R3/4（20A）	
	送 油	G1/4（8A）	
	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）	
	ド レ ン	VP13A	
電 気 関 係	電 源	AC100V 50/60Hz	
	消 費 電 力 （同時使用時）	点火時：790/820W 燃焼時：165/190W 凍結予防ヒーター：200W	
	待機時消費電力	2.8W	
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）	
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板	
	給排気筒接続口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	銅・ステンレス鋼	
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
エネルギー消費効率（モード）		96.2%	
騒 音 レ ベ ル		46dB（Aレンジ）	
排 気 温 度		260℃以下	
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D80	
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm	
ド レ ン 排 水 量		最大約60cc/min	
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値 5.8～8	
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・空だき防止装置（ふろ）・逆流防止装置・温度ヒューズ ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・電動機の過負荷保護装置 ・停電安全装置・漏電安全装置・誘導電保護装置・電流ヒューズ ・凍結予防装置・中和器詰まり検知装置	
ソ ー ラ ー 接 続		不可	
付 属 部 品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・タケノコパイプセット ・タケノコパイプ・袋ナット・ホッパー・取付部材一式 ・リモコン中継コード	
別 売 品		・リモコンセットRC-J124,RC-G001W（各種） ・増設リモコンRC-8001A,-8001B,-8001AJ・リモコンコードM,S ・FF-101W（-C）,102A（-C）,105（-C）薄形給排気筒セット ・φ80延長給排気管セットA・給気管用断熱材・据置台D63 ・循環アダプター（各種）・銅管用ふろ継手セット ・ふろ配管凍結予防外付サーモ・警報端子セットー1・オイルタンク（各種） ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A・液晶浴室テレビ（YTV） ・即湯ユニットQU-1 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定 本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	壁掛け	4
		0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有り)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグ SX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上	壁掛け	4
		(左記のネジとプラグとの組合せ時)	据置 (上部固定有り)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTQ-CG4706SAWFF BL				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/12	原紙サイズ	A3	図番	WN-20-0712	
	作成	2020. 6.25	調整	A	2022. 3. 1	株式会社ノリツ	

※給気・排気延長は、指定された給・排気間ドックを使用し、1曲がり5m以内・2曲がり5m以内・3曲がり5m以内にしてください。（給・排気間口径：φ80）
ただし、必要に応じて1曲がり7m以内・2曲がり7m以内・3曲がり7m以内まで可能です。（コネクタ切替必要）
※寒冷地域の場合、寒冷地仕様給排気管セットを使用し、排気管に断熱材（現場手配）を取り付けてください。また延長する場合、給気管には別売の給気管用断熱材を取り付けてください。
※この機器は燃焼中に「ドレン接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。
排水配管は塩ビ管（現場手配）を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配（1/50以上）としてください。