


(単位：mm) ■追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
※RC-G001W（見まもり機能）を使用する場合は、φ12.7銅管の場合：片道10m10曲がり、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道10m以内です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。
- ※設定変更をすると5m以内まで可能です。
- ※RC-G001W（見まもり機能）を使用する場合は、
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■転倒防止板（付属部品）（尺度1／5）

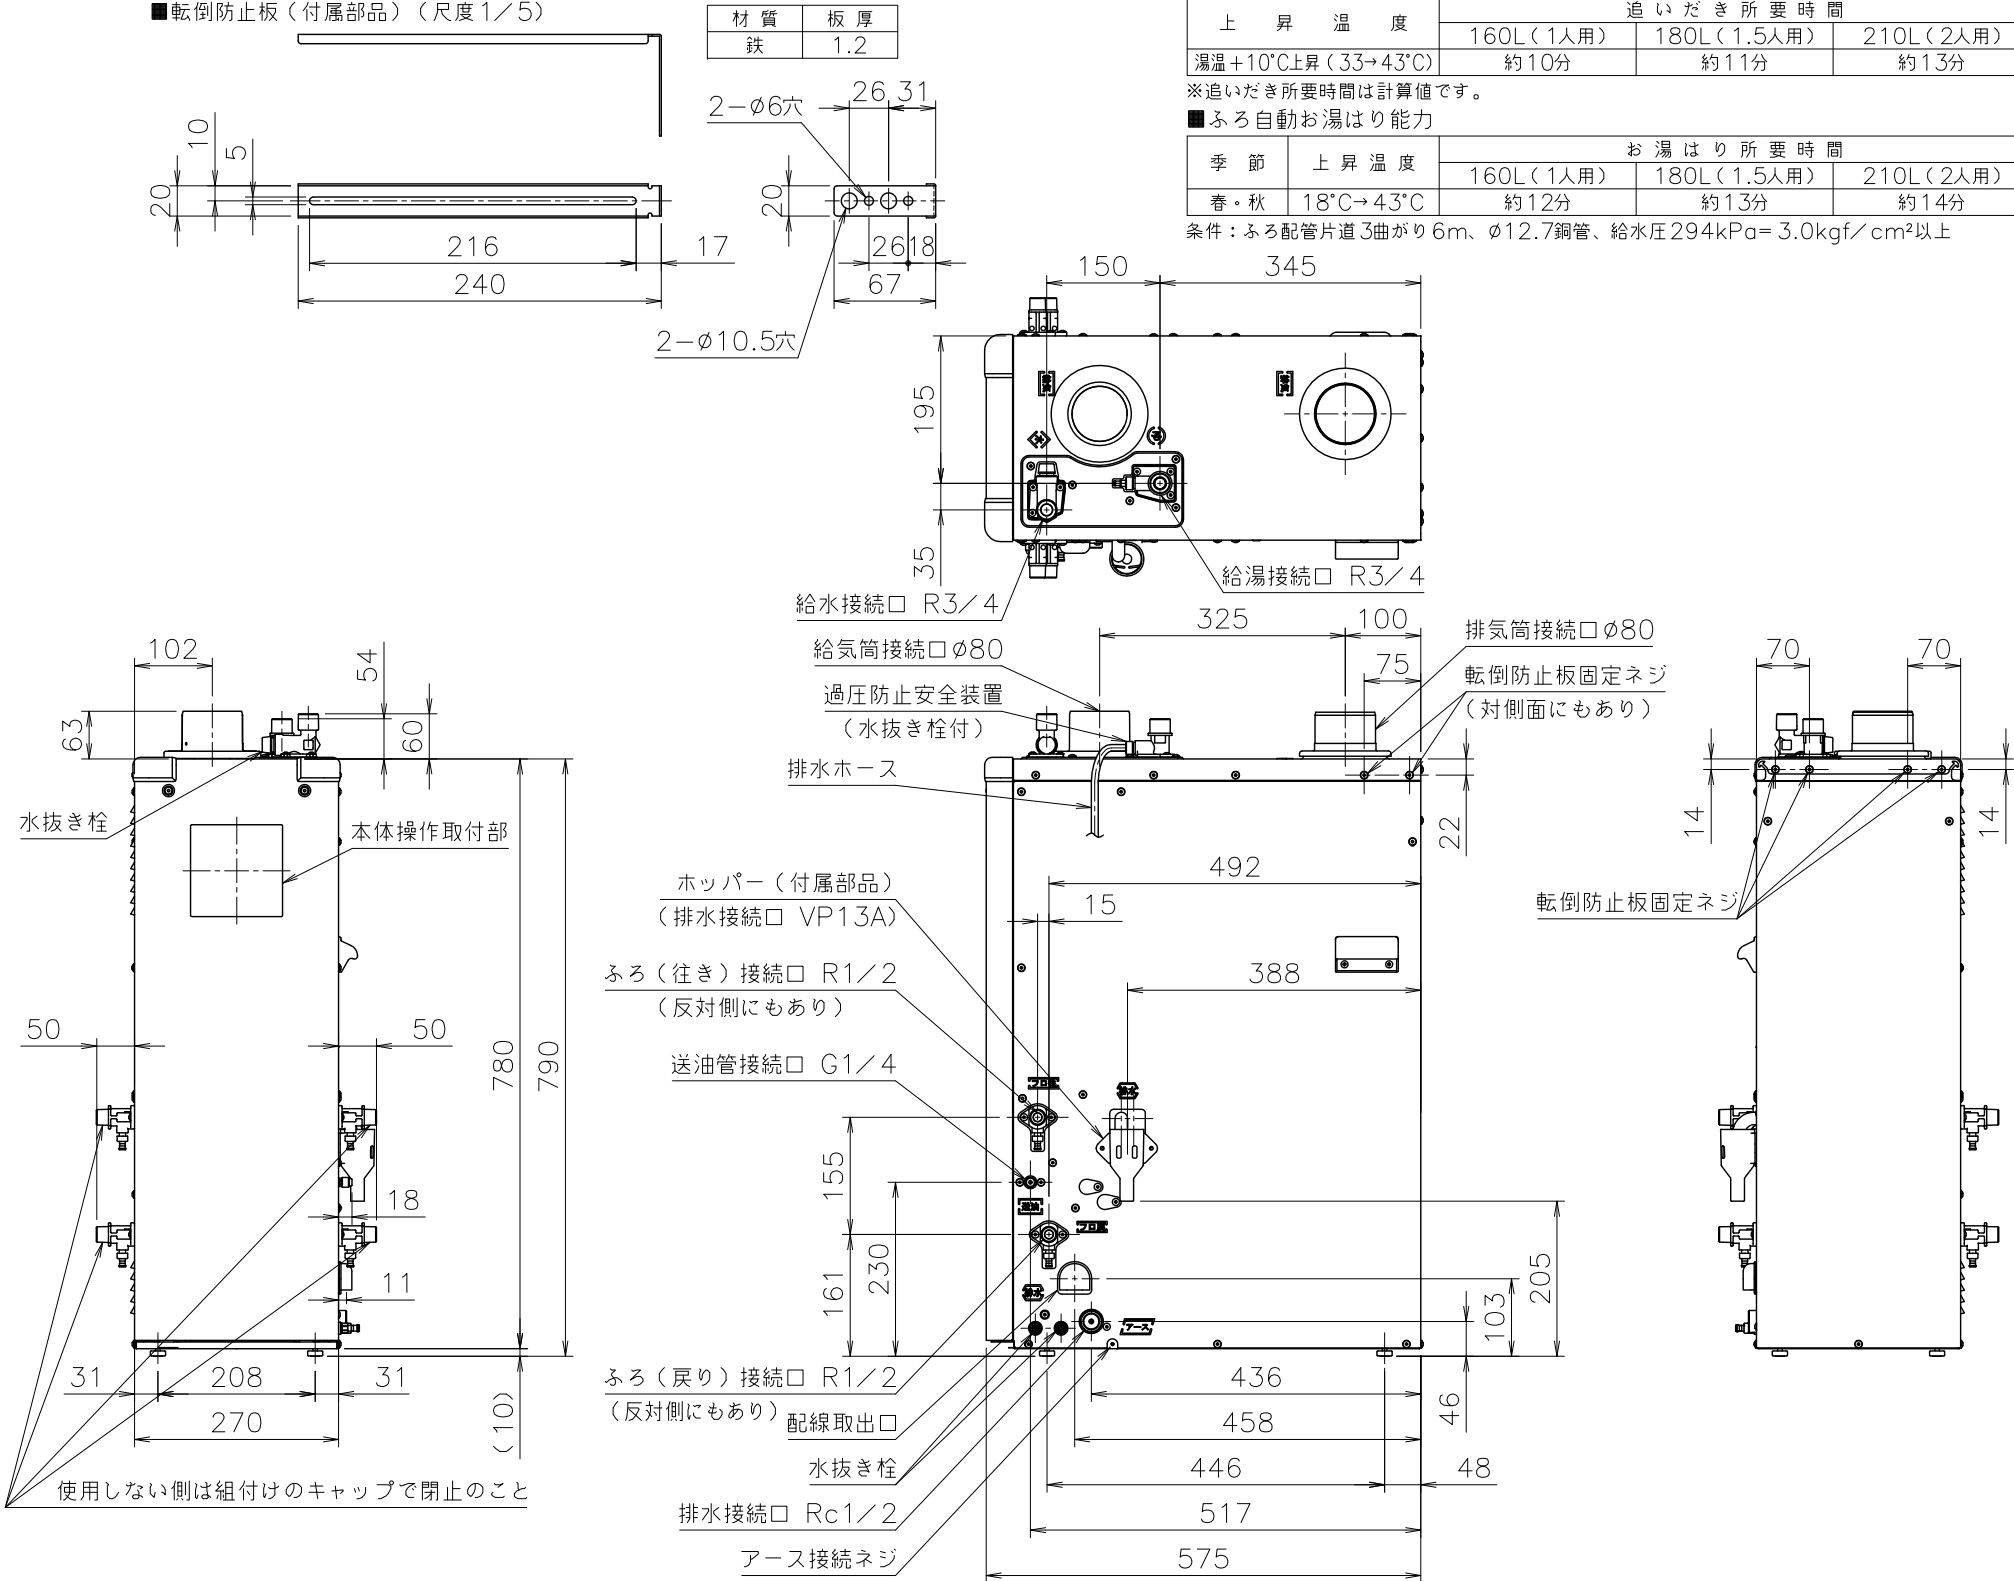

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	46.5kW（40,000kcal／h）
	水温+25℃	約27.0L／分（出湯量は湯水混合時）
	水温+40℃	約16.5L／分（出湯量は湯水混合時）
ふろ	湯温調節範囲	32,35,37℃～48,50,55,60℃（17段階）
	追いだし能力（出力）	15.0kW（12,900kcal／h）
	湯温調節範囲	33℃～48℃（16段階）
	ポンプ機外揚程	5L／分→75／75kPa（7.7／7.7mH ₂ O）
燃 料 消 費 量	50／60Hz	10L／分→13.5／13.5kPa（1.4／1.4mH ₂ O）
		54.1kW（5.3L／h）

■ふろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 い だ し 所 要 時 間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
湯温+10℃上昇（33→43℃）	約10分	約11分	約13分

※追いだし所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	18℃→43℃	約12分	約13分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水圧294kPa＝3.0kgf／cm²以上

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	型 式 の 呼 び	OTQ-4706AFF
		OTQ-4706AFF BL
使 用 燃 料	種 類	灯油（JIS1号灯油）
		圧力噴霧式
		屋内用密閉式強制給排気形
		水道直結式
		2缶2水路式（1バーナ）
点 火 方 式	使 用 圧 力	瞬間形
		強制循環式
最 低 作 動 流 量・水 圧	外 形 寸 法	高圧放電式
		0.1～1.0MPa（1～10kgf／cm ² ）
質 量（本 体）	給 水・給 湯	3.5L／min・9.8kPa（0.1kgf／cm ² ）
		高さ790mm×幅270mm×奥行575mm
配 管 接 続 口 径	電 気 関 係	38kg（満水時：40kg）
		R3／4（20A）
		G1／4（8A）
		R1／2（15A）（左右接続可）
		Rc1／2（15A）VP13A
材 質	本 体 外 装	AC100V 50／60Hz
		消費電力 同時使用時：145／140W 凍結予防ヒータ：182.5W
		待機時消費電力 1.0W
		電源コード長さ 約2.4m（機器外長さ）
本 体 外 装 色	給 排 気 筒 の 呼 び 径	カラー鋼板
		D80
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	騒 音 レ ベ ル	ステンレス鋼
		銅
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	排 気 温 度	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）
		260℃以下
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	安 全 装 置	47dB（Aレンジ）
		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	ソ ー ラ ー 接 続	・空だき防止装置（ふろ）・逆流防止装置・温度ヒューズ
		不可（但し、ソーラー接続ユニットを使用する場合は可）
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	付 属 部 品	・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置
		・電動機の過負荷保護装置・停電安全装置・漏電安全装置
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	別 売 品	・誘導電保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置
		・リモコンセットRC-J101,RC-G001W（各種）
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	給 水 装 置 認 証 登 録 番 号	・増設リモコンRC-8001A,8001B,8001AJ・リモコンコードM,S
		・FF-101A,102A,105薄形給排気筒セット・φ80延長給排気筒セットA
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	給 水 装 置 認 証 登 録 番 号	・循環アダプタ（各種）・オイルタンク（各種）
		・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A
給 排 気 筒 の 壁 貫 通 部 の 孔 径	給 水 装 置 認 証 登 録 番 号	・ソーラー接続ユニットSKB-300,300P
		・銅管用ふろ継手Lセット 他

給水装置認証登録番号 OW2003

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN／本以上（木下地15mm） 0.2kN／本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品） フィッシャープラグSX 6×30（現場手配）	0.3kN／本以上 （左記の木ネジとプラグの組合せ時）	据置（上部固定有）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OTQ-4706AFF OTQ-4706AFF BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1／10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-20-0701
	作成	2020. 7. 30	調整	A	2020.11.27	株式会社ノーリツ

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）