


(単位：mm)



■追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内に1ヵ所としてください。

■転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）

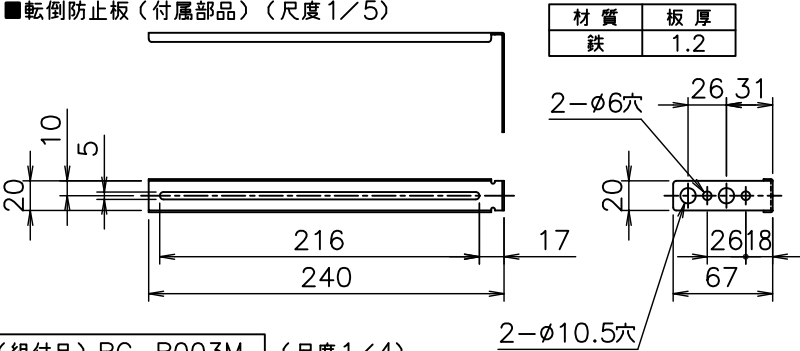

本体操作部リモコン（組付品）RC-B003M（尺度1/4）

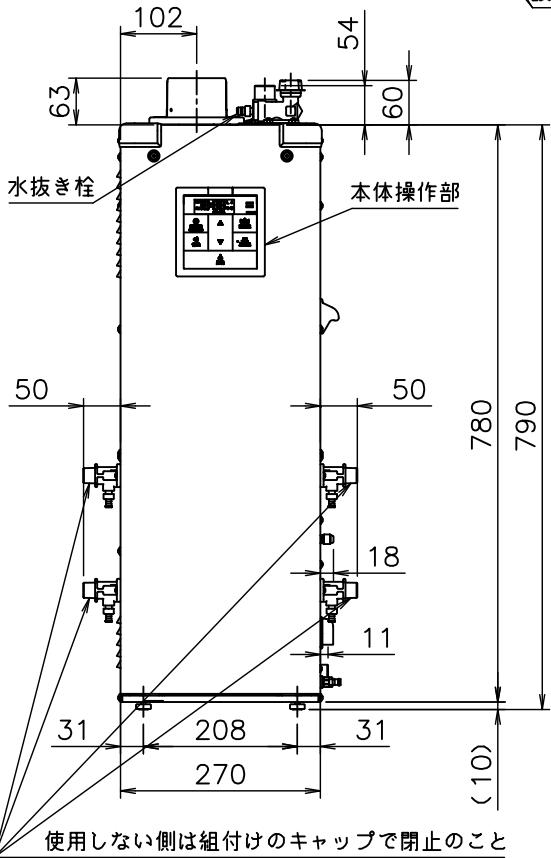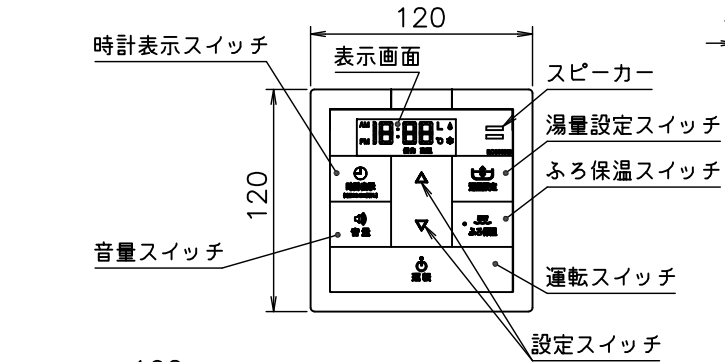

ふろ（行き）接続口 R1/2
（反対側にもあり）

送油管接続口 G1/4

ふろ（戻り）接続口 R1/2
（反対側にもあり）

配線取出口

水抜き栓

排水接続口 Rc1/2

アース接続ネジ

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項目		能力
給湯	連続給湯出力	37.2kW (32,000kcal/h)
	水温+25°C	約21.0L /分 (出湯量は湯水混合時)
	水温+40°C	約13.0L /分 (出湯量は湯水混合時)
	湯温調節範囲	32,35,37°C~48,50,55,60°C (17段階)
ふろ	追いだし能力 (出力)	15.0kW (12,900kcal/h)
	湯温調節範囲	33°C~48°C (16段階)
	ポンプ機外揚程	5L /分→75/75kPa (7.7/7.7mH ₂ O)
	50/60Hz	10L /分→13.5/13.5kPa (1.4/1.4mH ₂ O)
燃料消費量		43.0kW (4.2L /h)

■ふろ追いだし能力


上昇温度	追いだし所要時間		
	160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
湯温+10°C上昇 (33→43°C)	約10分	約11分	約13分

※追いだし所要時間は計算値です。

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
春・秋	18°C→43°C	約8分	約9分	約10分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上

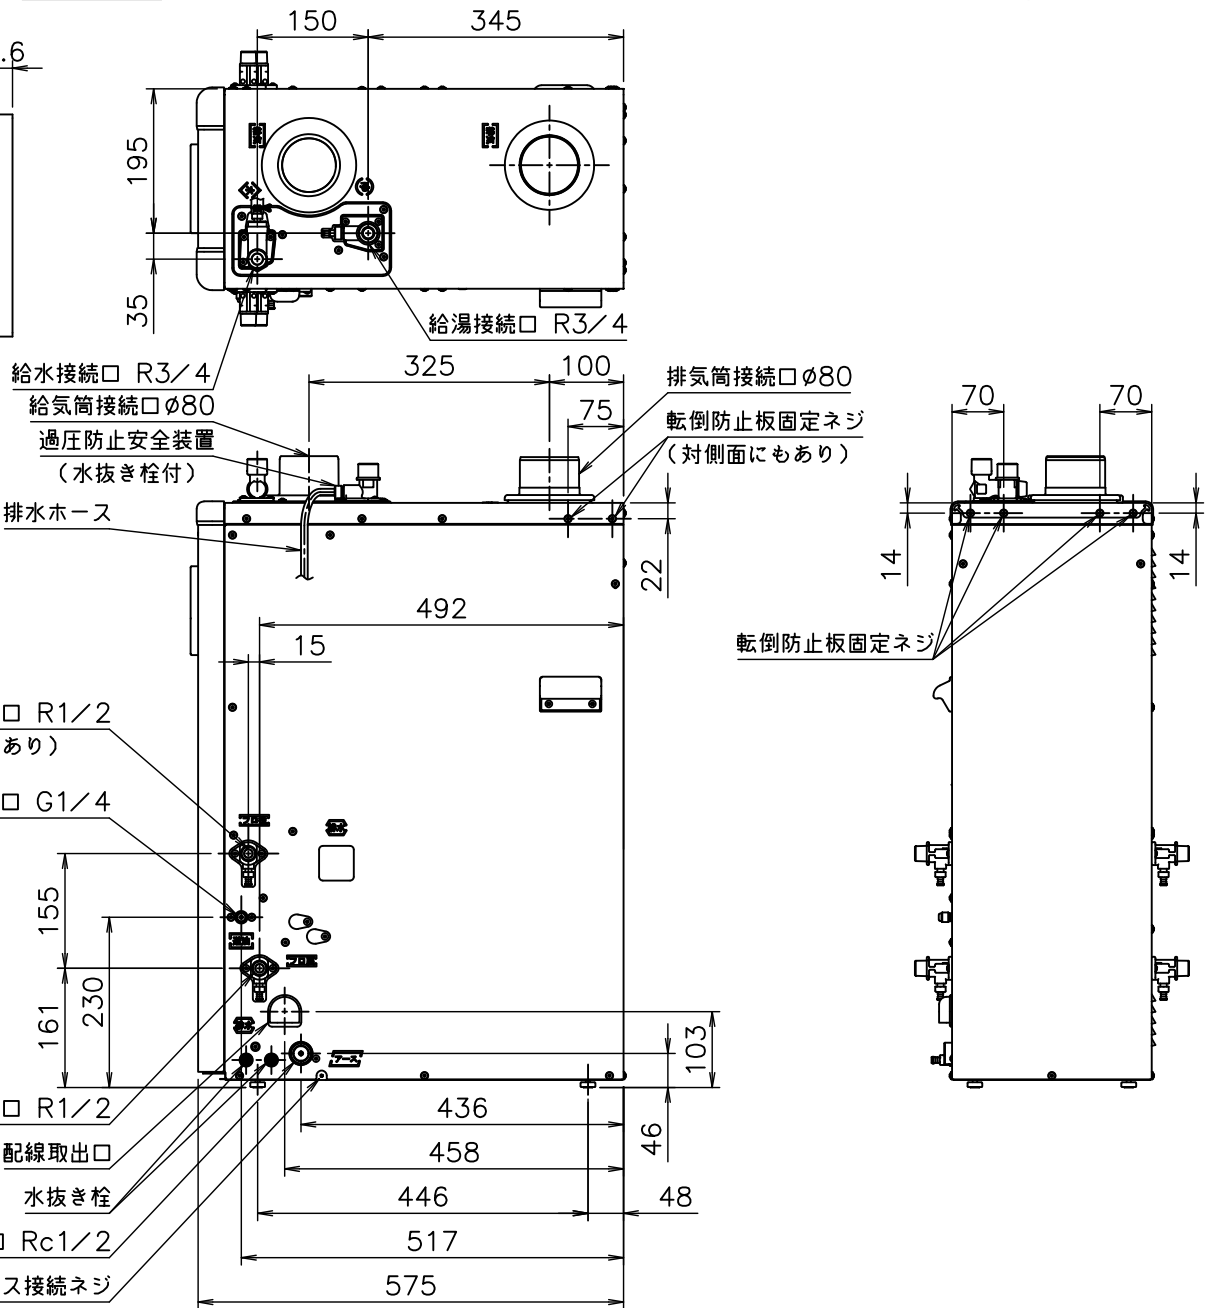

■仕様表

項目		仕様
製品名		OTQ-3706FF-RC OTQ-3706FF-RC BL
型式の呼び		OTQ-3704FF
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)
種類	燃焼方法	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱方式	2缶2水路式 (1バーナ)
加熱形態		瞬間形
ふろ循環方式		強制循環式
点火方式		高圧放電式
使用圧力		0.1~1.0MPa (1~10kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧		3.5L /min・9.8kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法		高さ790mm×幅270mm×奥行575mm
質量 (本体)		37.5kg (満水時:39.5kg)
配管接続口径	給水・給湯	R3/4 (20A)
	送油	G1/4 (8A)
	ふろ (行き・戻り)	R1/2 (15A) (左右接続可)
	排水	Rc1/2 (15A)
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	同時使用時: 130/125W 凍結予防ヒータ: 182.5W
	待機時消費電力	1.9W
	電源コード長さ	約2.4m (機器外長さ)
材質	本体外装	カラー鋼板
	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱交換器	銅
本体外装色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
給排気筒の呼び径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
騒音レベル		45dB (Aレンジ)
排気温度		260°C以下
安全装置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・空だき防止装置 (ふろ)・温度ヒューズ ・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・電動機の過負荷保護装置・停電安全装置・漏電安全装置 ・誘導雷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置
ソーラー接続		可
付属部品		・浴室リモコンRC-B003S・ゴム製送油管・オイル接続管 ・ゴム製送油管締付バンド・タケノコパイプセット ・操作部カバー・取付部材一式・リモコン中継コード
別売品		・増設リモコンRC-8001A,8001B・リモコンコードM,S ・FF-101A,102A,105薄形給排気筒セット・φ80延長給排気管セットA ・循環アダプタ (各種)・オイルタンク (各種) ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・銅管用ふろ継手Lセット 他

給水装置認証登録番号 OW1004

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTQ-3706FF-RC OTQ-3706FF-RC BL	
	図名		名称寸法図	
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3 図番 WN-20-0709
	作成	2020. 7. 30	調整	A 2022.10. 7 株式会社ノーリツ

注記

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）