



■壁掛金具SET（上）

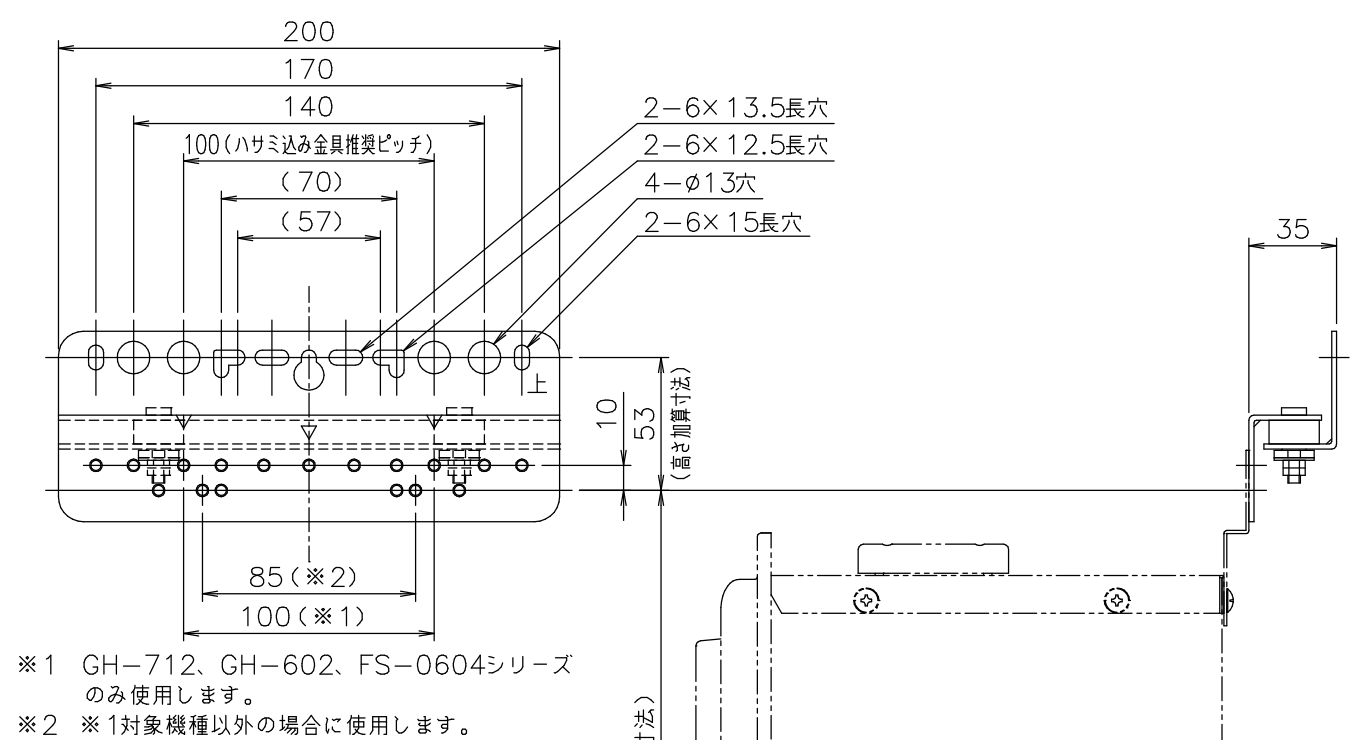

※1 GH-712、GH-602、FS-0604シリーズのみ使用します。  
※2 ※1対象機種以外の場合に使用します。

■壁掛金具SET（下）

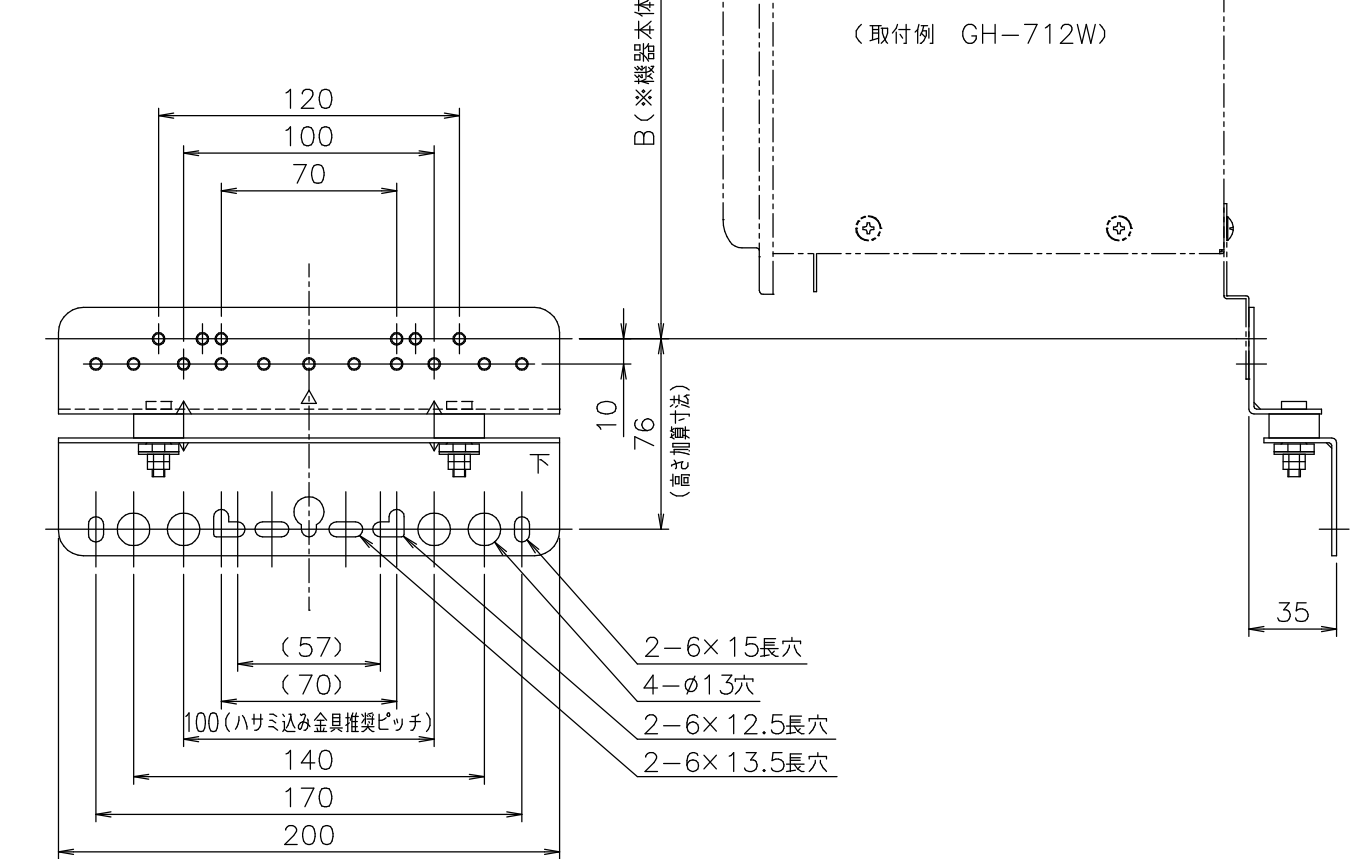

注記

- ・ALC（軽量発泡コンクリート）壁に当部品を取り付けるには、別途ハサミ込み金具（現場手配）を使用してください。
- ・ALC（軽量発泡コンクリート）壁以外の場合は、工事書の取付手順に従い固定してください。  
上:中央及び、左右対称位置の3ヶ所で固定してください。  
下:左右対称位置の2ヶ所で固定してください。


※壁面のネジ穴位置（上下各2ヶ所）を決めた際に、納入仕様図に記載されている取付寸法通りであることを確認してください。  
注意:GH-712、GH-602、FS-0604シリーズのみ機器本体と防振壁掛金具（上:印有り）（下:印有り）との固定は、中央穴を使用せず上部横長穴（金具上）下部横長穴（金具下）を使用し、固定します。

■防振壁掛金具BK-2対応配管カバー

| 機器分類        |               | 配管カバー | 配管カバー取付板         |
|-------------|---------------|-------|------------------|
| 暖房専用<br>熱源機 | 幅350mm<br>タイプ | 標準品   | 配管カバー取付板<br>W350 |
|             | 幅250mm<br>タイプ | 標準品   | 配管カバー取付板<br>W250 |

■設置参考寸法  
注意:機器により異なります。  
下表記載機種以外の場合は、必ず機器本体納入仕様図を参照してください。

| 代表機種名                 | 排気方式 | D     | 排気吹出し口下端<br>壁掛金具SET（上）<br>壁取付穴寸法 |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------|
| GH-1210<br>FS-1201ARS | 標準   | 764   | 164                              |
| GH-◇◇2<br>FS-0604ARS  | 標準   | 782.8 | 148                              |

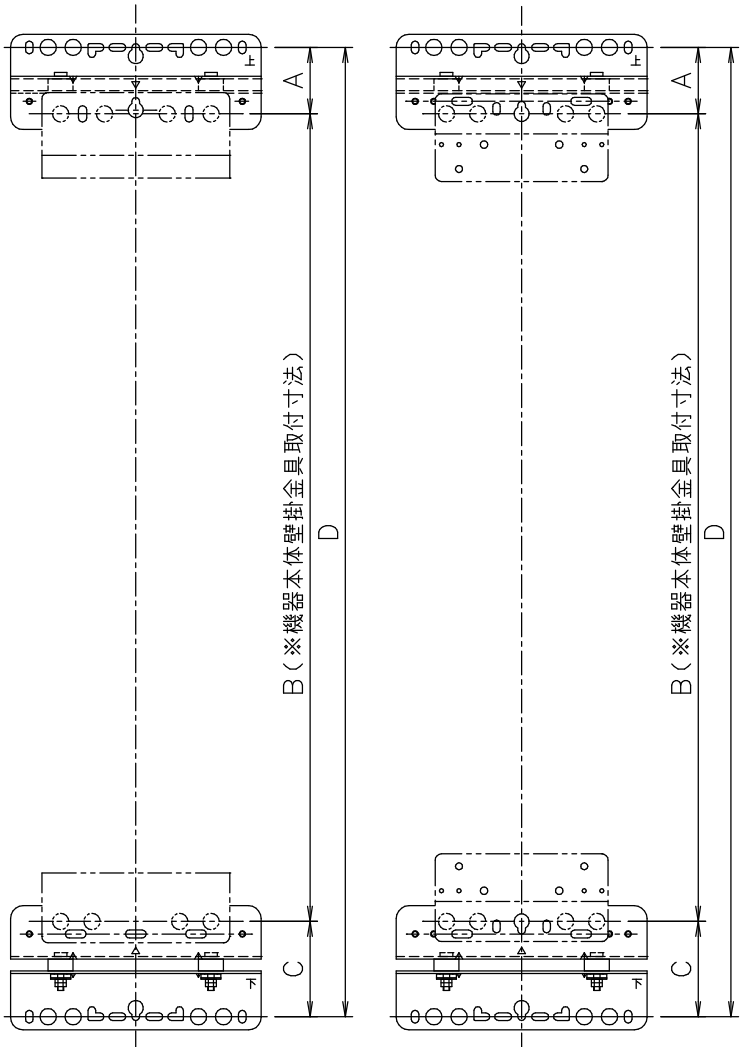

■取付要領図（尺度1/4）  
（取付例 GH-1210W）

■取付要領図（尺度1/4）  
（取付例 GH-712W）

| A  | B | C  | D     |
|----|---|----|-------|
| 53 | ※ | 76 | A+B+C |

※機器本体壁掛金具取付寸法  
注意:機器により異なります。  
必ず機器本体承認図を確認してください。

|       |     |            |       |            |    |             |  |
|-------|-----|------------|-------|------------|----|-------------|--|
| 納入仕様図 | 製品名 |            |       | 防振壁掛金具BK-2 |    |             |  |
|       | 図名  |            |       | 名称寸法図      |    |             |  |
|       | 尺度  | 1/3        | 原紙サイズ | A3         | 図番 | WN-04-0333A |  |
|       | 作成  | 2004. 9. 3 | 調整    | 2004.12. 8 |    | 株式会社ノーリツ    |  |