
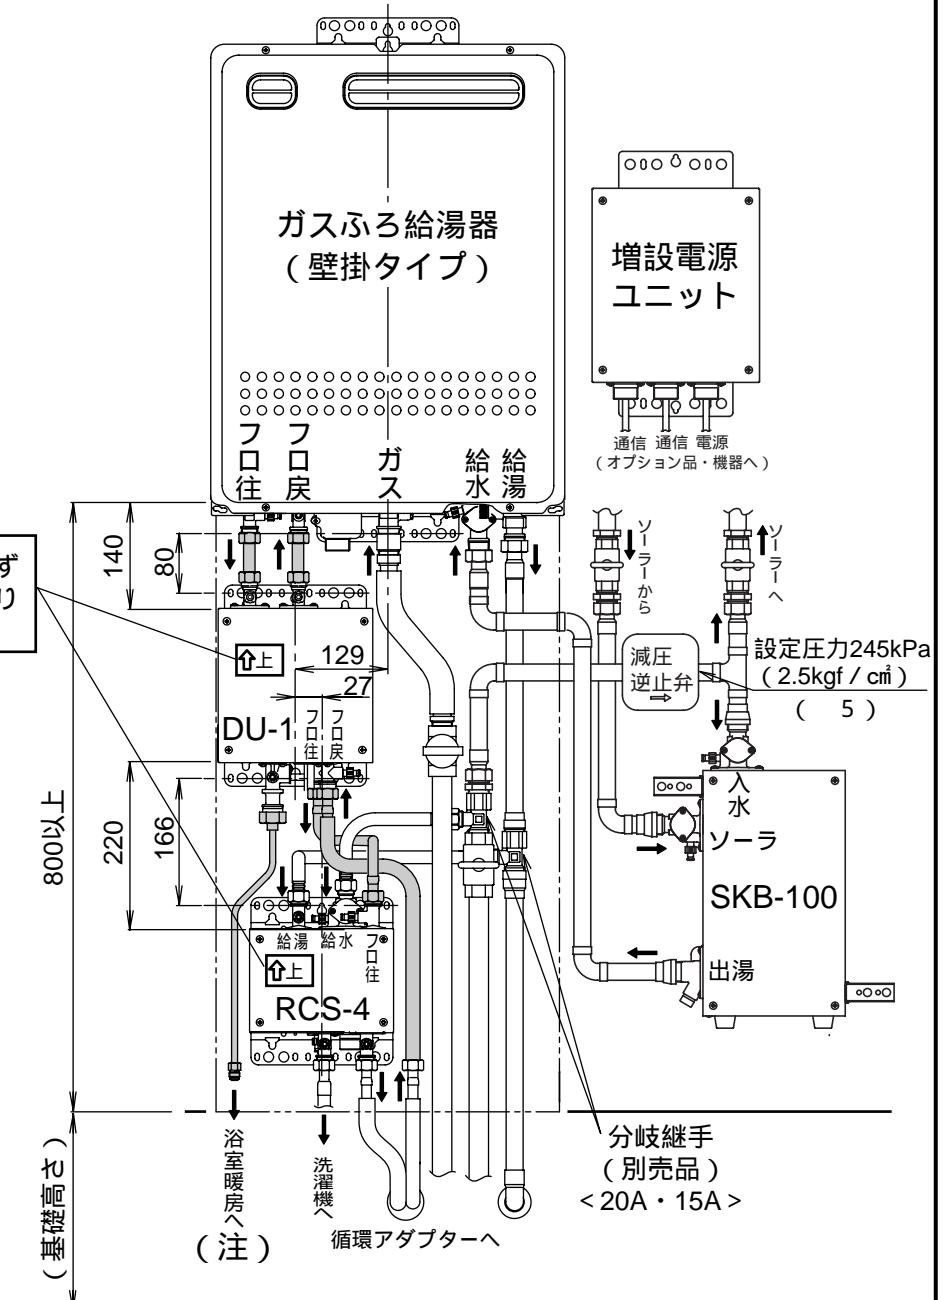
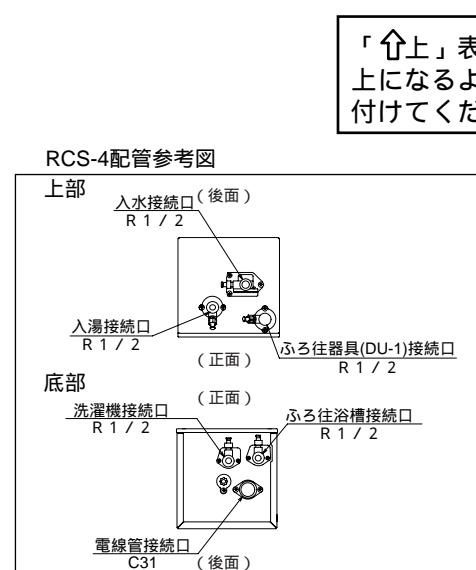
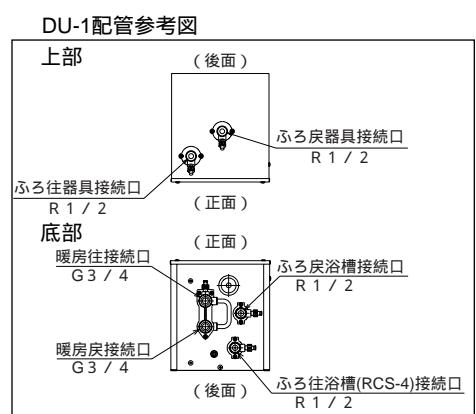



設置参考図

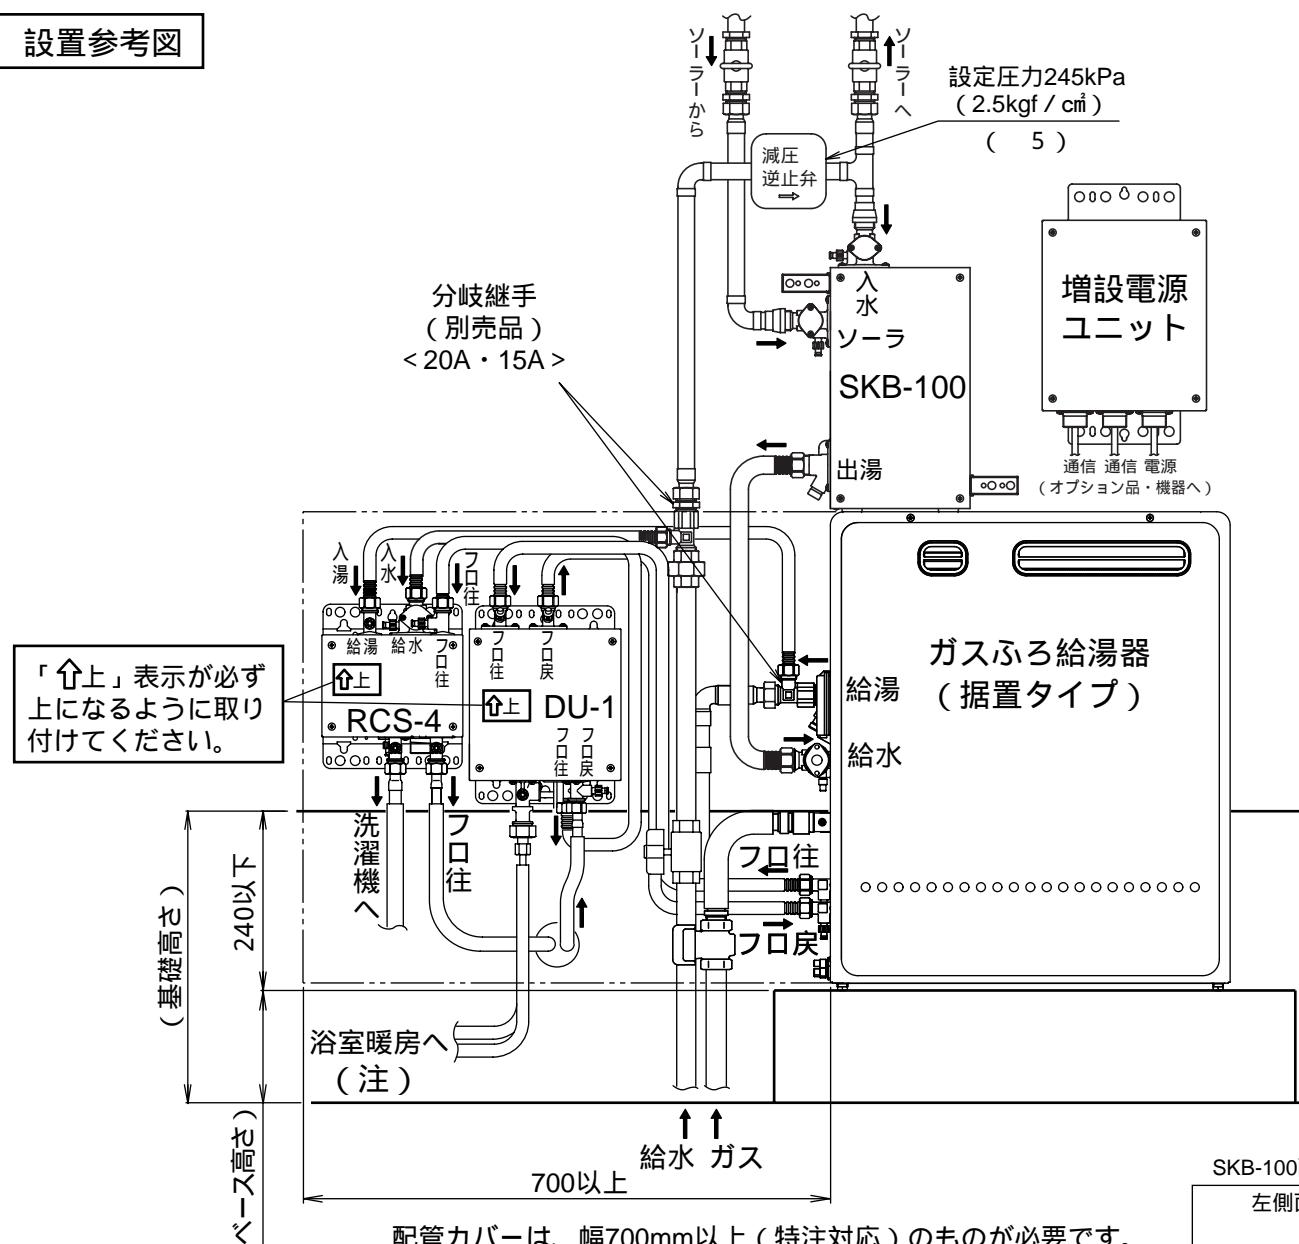

網掛け部分の部材は、配管セット（別売品）を用意しています。

配管カバーは、高さ800mm以上のものが必要です。
フレキシブル管（現地手配）にも必ず保温処理をしてください。

適合熱源機
N-et GTシリーズ
全自動タイプ（フルオート）
自動タイプ（オート）

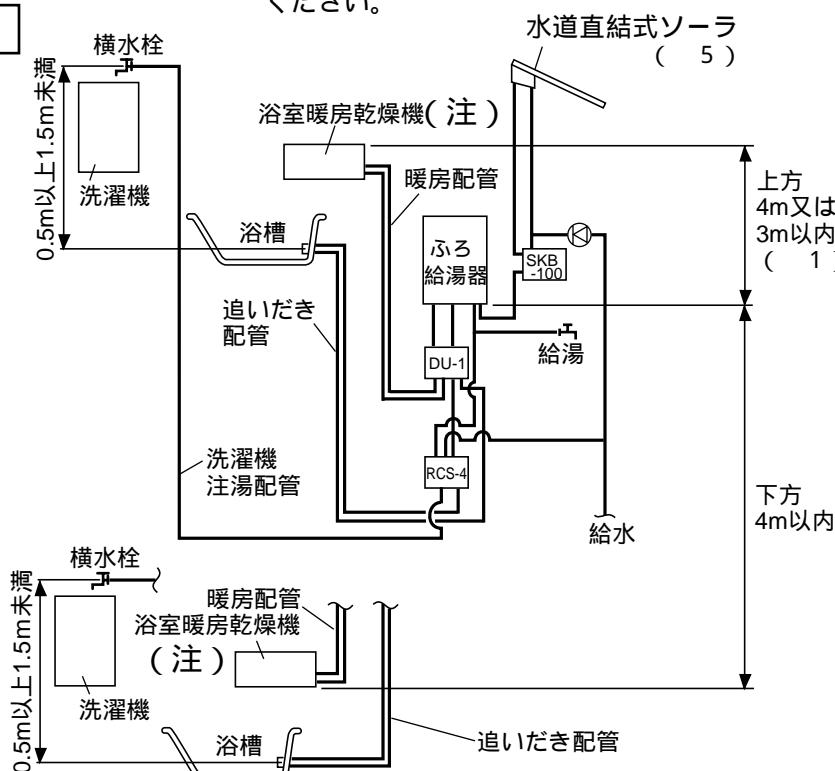

（注）接続できる浴室暖房乾燥機は、BDV-UWK又は、専用エプロンバス暖（DU用）のみです。

- 1 浴室暖房乾燥機がユニットより上にある場合
 - ① 10樹脂管（PE管）を使用する時は、給湯機器の底面より上方3m以内としてください。
 - ② 7樹脂管（PE管）または8銅管を使用する時は、給湯機器の底面より上方4m以内としてください。
- 2 給湯器本体と浴槽との高さ関係は、DU-1とRCS-4接続時にも変更ありません。（給湯器本体の工事説明書をご覧ください。）
- 3 配管の最大延長長さは、追いだき配管・浴室暖房乾燥機暖房配管・ユニット接続配管の合計で片道15m以内にしてください。
- 4 スカイブレンダーSKB-100と給湯器本体との配管長さは、1m以下にしてください。
- 5 ソーラ接続は、弊社水道直結式ソーラSJQ-420との設置例です。

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|----|----|---------------|
| 製品名 | DU-1 + RCS-4 + SKB-100 + 増設電源ユニット | | | | |
| 図名 | 配管概略図 | | | | |
| 尺度 | — | 原紙サイズ | A3 | 図番 | 99 - G - 0165 |
| 作成 | 1999.12.3 | 調整 | | | Mac |