
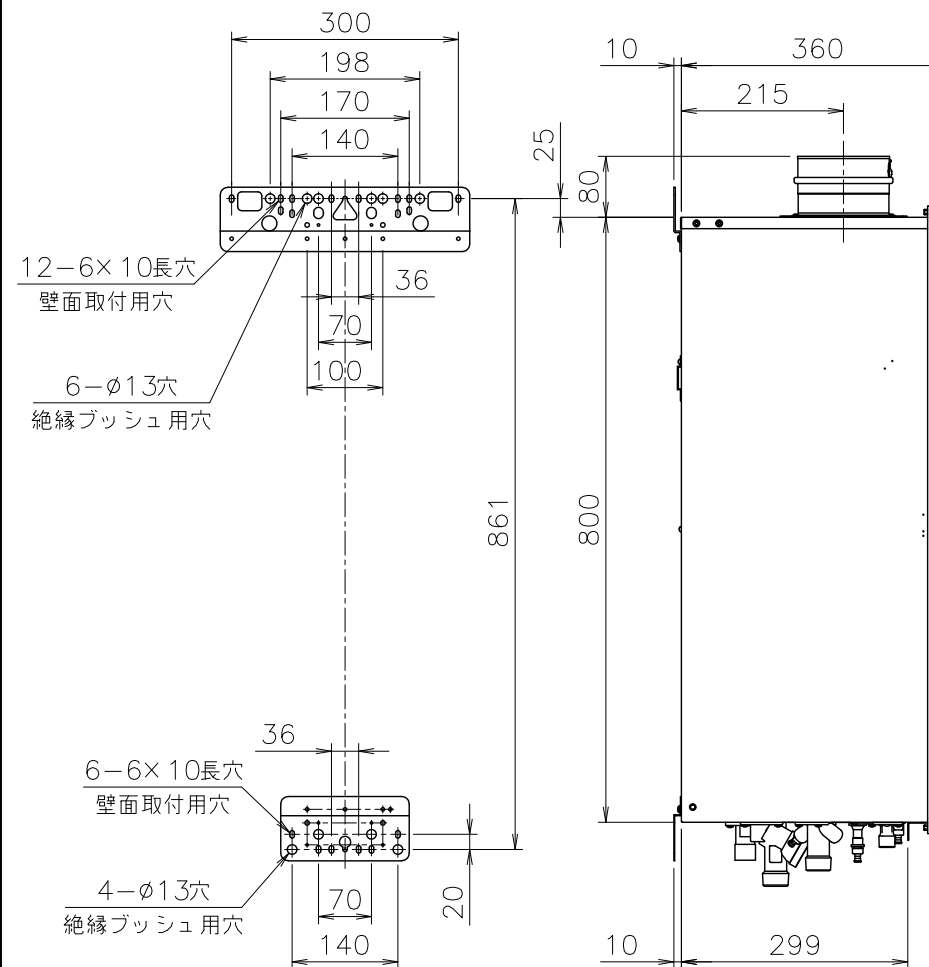


(単位：mm)


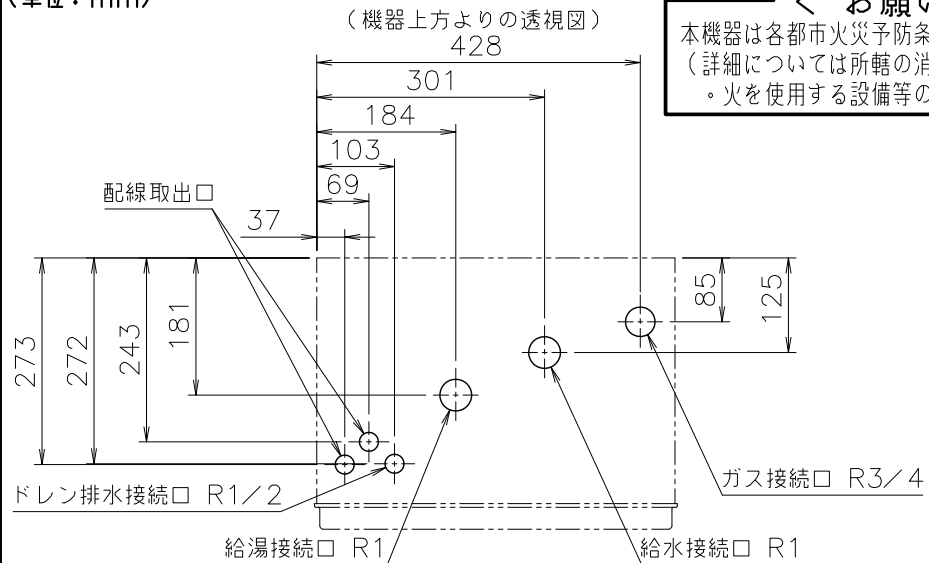


＜ お願い ＞

本機器は各都市火災予防条例に従い、所轄の消防署長あての届け出が必要となります。
(詳細については所轄の消防署にお問い合わせください)
・火を使用する設備等の設置(変更)届出書 届出期限：設置工事開始の7日前

■浴槽への給湯時間				
季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約4分	約5分	約6分
春・秋	18℃→43℃	約3分	約4分	約4分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

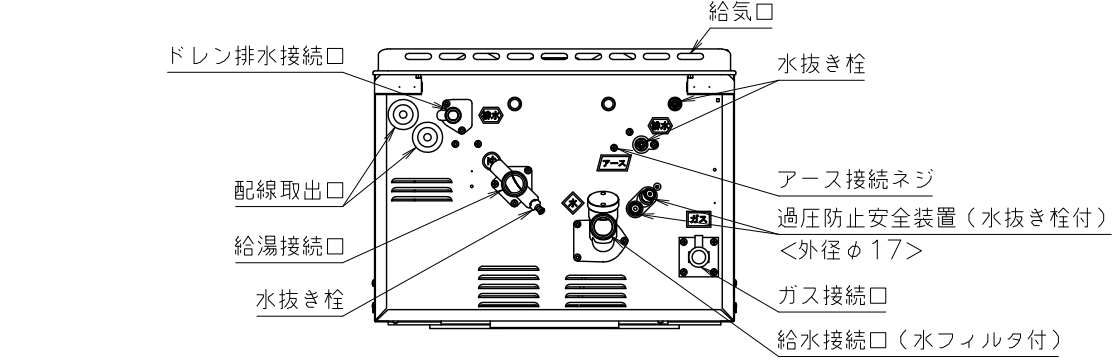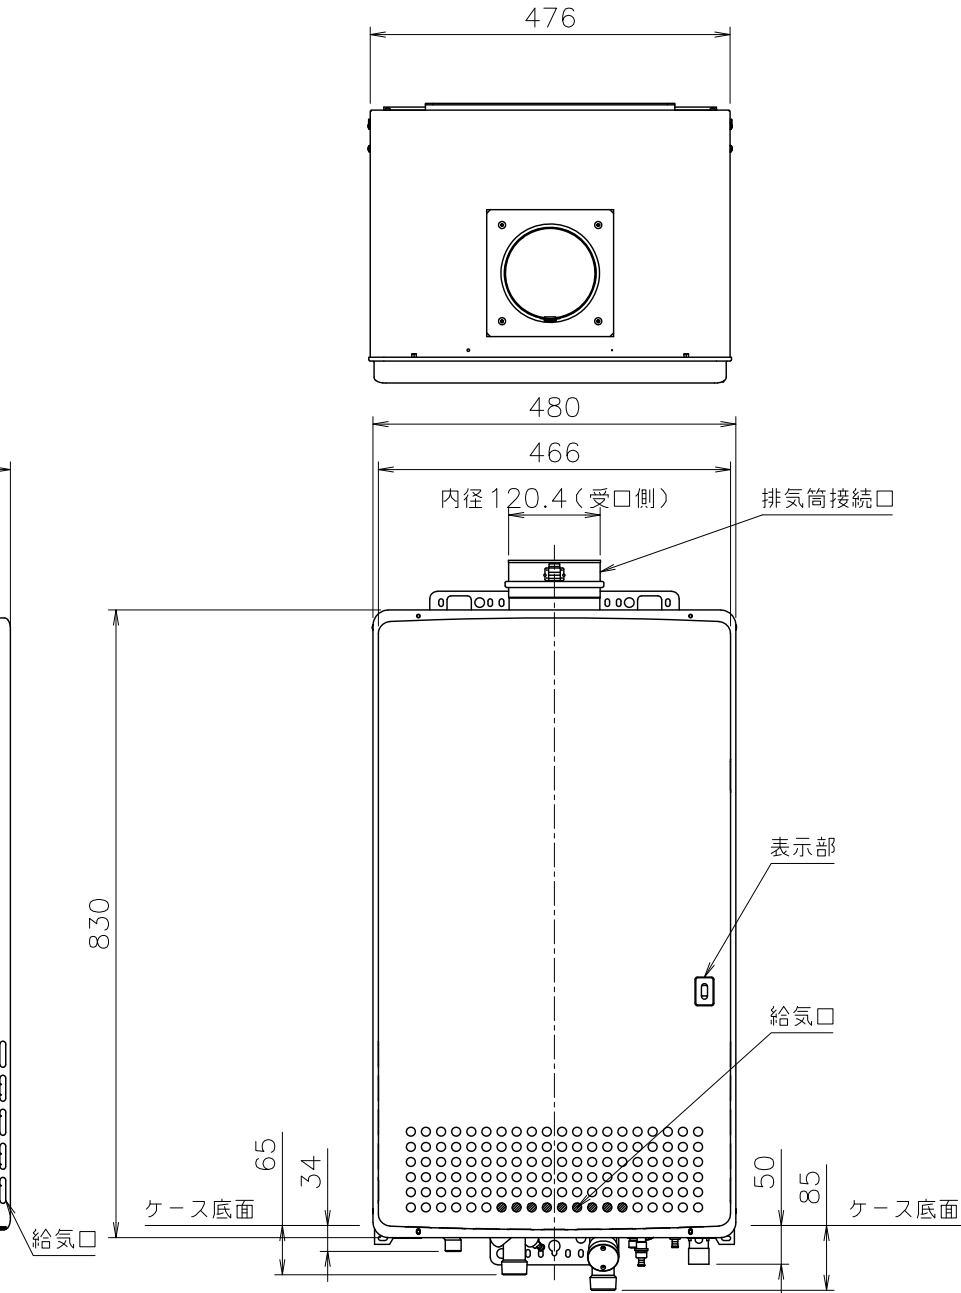

■仕様表		仕 様
項 目	仕 様	
製 品 名	GQ-C5032WZ-H	
型 式	GQ-C5032WZ-H	
型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A・LPG	
設 置 の 方 式	屋外壁掛設置形	
種 類	強制排気式(押し込み)	
点 火 方 式	放電点火式	
使 用 水 圧	0.3~1.0MPa(3.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法	高さ830mm×幅480mm×奥行360mm	
質 量(本 体)	56.5kg(満水時：61.5kg)	
接 続 口 径	給 水・給 湯	R1(25A)
	ガ ス	R3/4(20A)
電 源	ド レ ン 排 水	R1/2(15A)
	電 源	AC100V(50/60Hz)
電 気 関 係	電 源 容 量	電源容量：消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。
	消 費 電 力	98W
	待機時消費電力	凍結予防ヒータ：289W
	電源コード長さ	2.0W
材 質	本 体 外 装	約1.8m
	排気筒接続口	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	熱 交 換 器	ステンレス
	保 有 水 量	銅・ステンレス
本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
熱 効 率 (%)	95	
N O x (ppm)	50以下(13Aのみ)	
騒音値(最大時：Aレシジ)	52dB(無響音室での測定値)	
排 気 温 度	100℃以下	
ド レ ン 排 水 量	最大約160cc/min	
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0	
安 全 装 置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 沸騰防止装置(サーミスタ)、凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ) 空だき防止装置(水量センサ)、過電流防止装置(ヒューズ式) ファン回転数検出装置(ホールIC)、誘導電保護装置(ZNR) 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、漏電安全装置 停電時安全装置、中和器詰まり検知装置	
	条件付可(注1)	
ソ ー ラ ー 接 続	付 属 部 品	
付 属 部 品	取付けネジ類一式	
別 売 品	リモコンRC-9008M、防水型増設リモコンRC-8002B リモコンコードM、S、据置台D46、配管カバーH50、φ120排気筒部材 警報端子セット-1、連結コードZAシールド2A、遠隔通信ユニットNAUシリーズ -取替部材- -ホッパ取付板SET、連結コードZ取替用コード -マルチ設置用部材- リモコンRC-9008M-NAU-3、システムコントローラSC-401-3M、-6M システムコントローラユニットSCU-401-12M、-24M マルチ架台ZB、マルチ架台連結SET5C、マルチ架台カバー5CA マルチサイドカバーSET5CA、マルチ奇数化粧板5CA、マルチガス配管 マルチ湯水管、マルチフレキSET5CA、過圧差し弁SE-1501ZZ-F7 ダイヤtrolル537A、エアアアウトAO-2N エアイベントAV-1/2B-7K、AV-3/4B-7K、ポンプ制御ユニットPCU(W) PQU-400WT、ウエハチャッキ弁、スイングチャッキ弁 等	

注1：単独(1台)設置時・・・メンテライトモードにて設定変更が必要
簡単2連結時・・・対応不可
マルチ設置時・・・対応可能(システムコントローラ<ユニット>使用時)
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1014
------------	--------

■能力表 (JIS S 2109に基づく性能値)			
項 目	能 力 最 大	能 力 最 小	
標準ガス	都市ガス 91.9kW (79,000kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)	
消 費 量	LPG 91.9kW (6.56kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)	
給 湯 出 力	87.2~4.36kW (75,000~3,750kcal/h)		
出 湯 量	水温+25℃	50L /min	
	水温+40℃	31.3L /min	
給 湯 能 力	50~2.5号		
温 調 節 範 囲	37~48,50,55,60,65,70,75,80℃ (19段階)		

※ガス消費量(都市ガス)、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
東京都低NOx・低CO₂小規模燃焼機器認定番号 GAA152008

■固定仕様と付属部品諸元			
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	耐圧 引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛(地階設置)	4 0.3kN/本以上(木下地15mm)
	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛(上階階設置)	4 0.5kN/本以上(木下地25mm)
	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	据置(地階設置上部固定有)	4 合計0.8kN以上(木下地15mm)
		据置(上階階設置上部固定有)	4 合計2.0kN以上(木下地25mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛(地階設置)	6 0.3kN/本以上
	フィッシャープラグSX 6×30	壁掛(上階階設置)	6 0.5kN/本以上
		据置(地階設置上部固定有)	6 合計0.8kN以上
		据置(上階階設置上部固定有)	6 合計2.0kN以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		GQ-C5032WZ-H			潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原紙サイズ	A3	図 番	WN-22-0048
	作成	2022. 2.28	調整	-	-	株式会社 ノーリツ

注 記

※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガス(低NOx仕様)のみです。
※排気筒は最短1曲がり1m必要です。
※機器からの立ち上がりは最大3mです。
※排気筒は必ず20mm厚以上ロックウール同等品以上で断熱工事し、ラッキング処理してください。
※排気延長は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7mで施工します。(排気筒口径：φ120)
※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
※塗装は(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。