
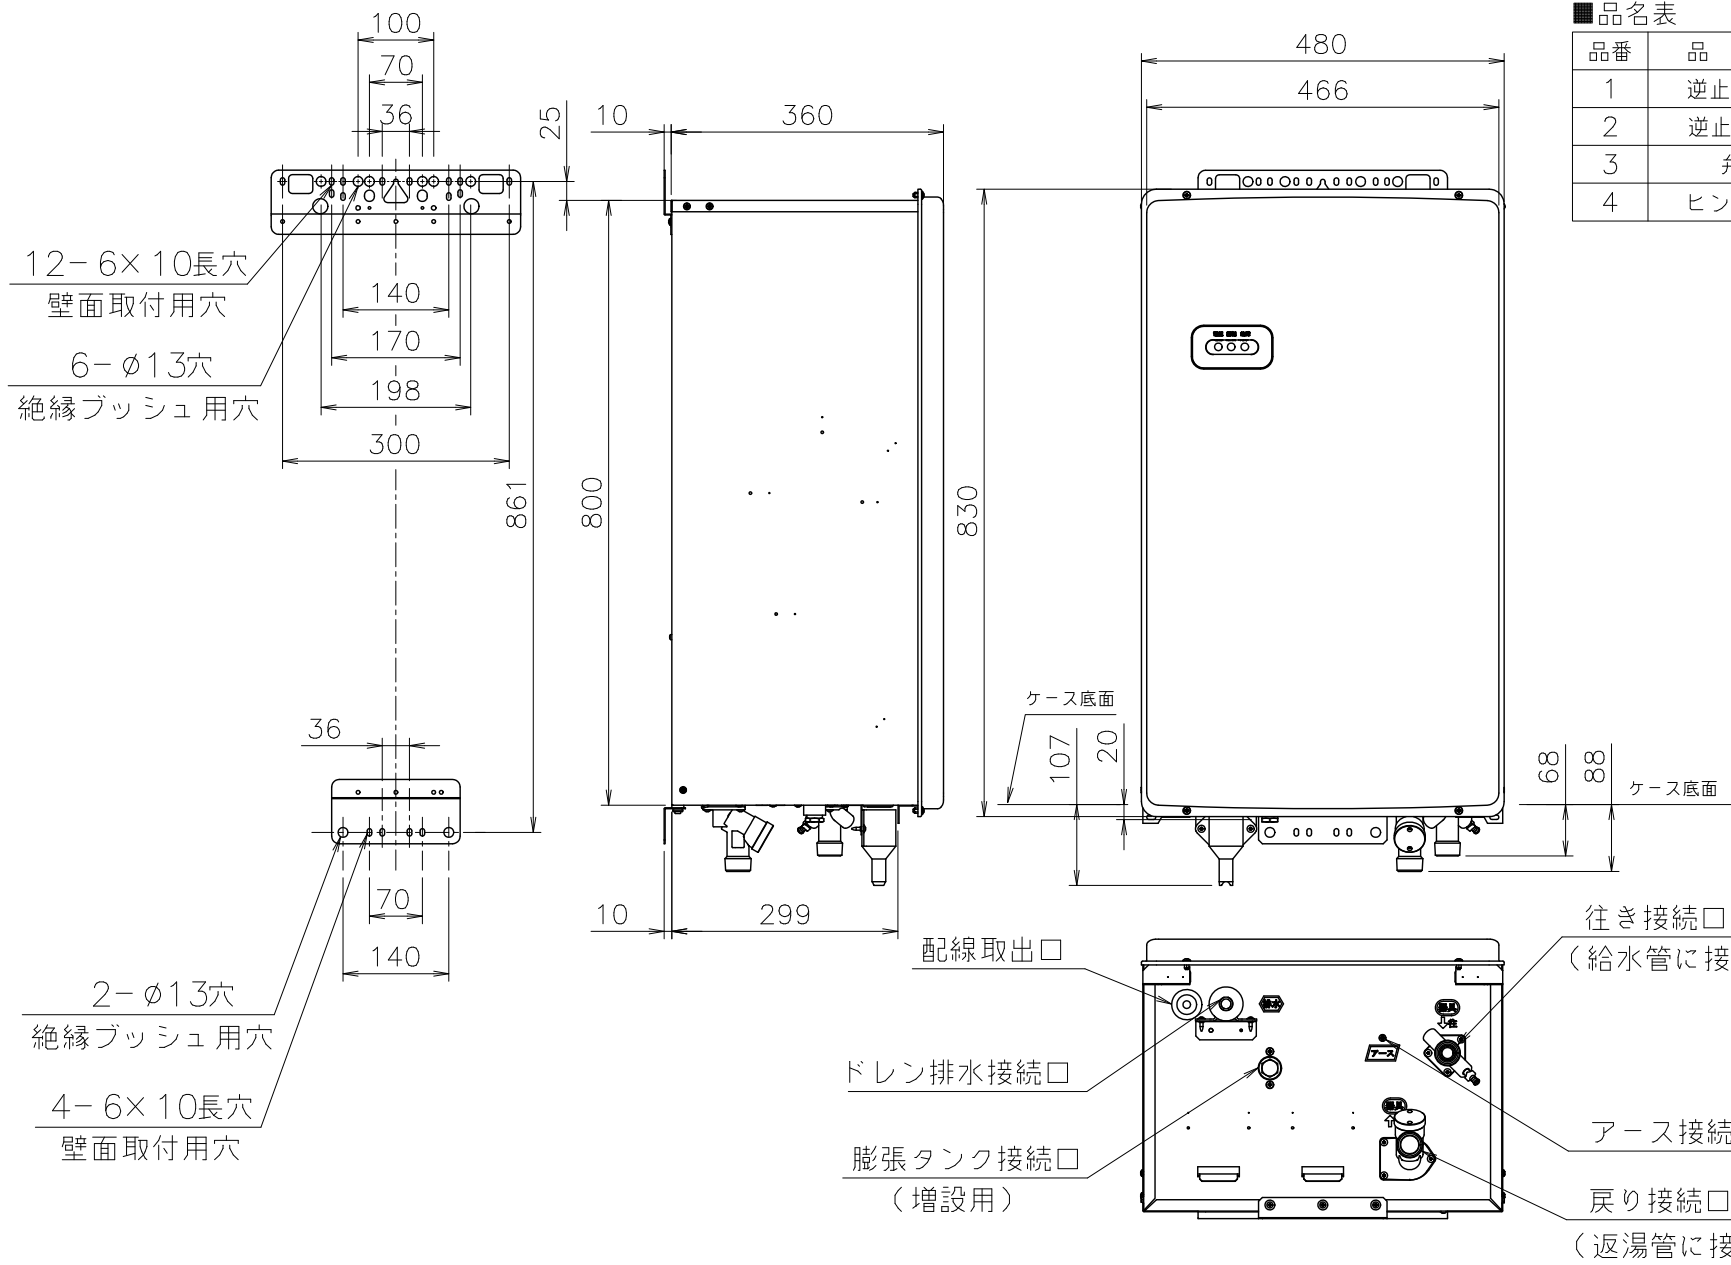


(単位：mm)


(機器上方よりの透視図)

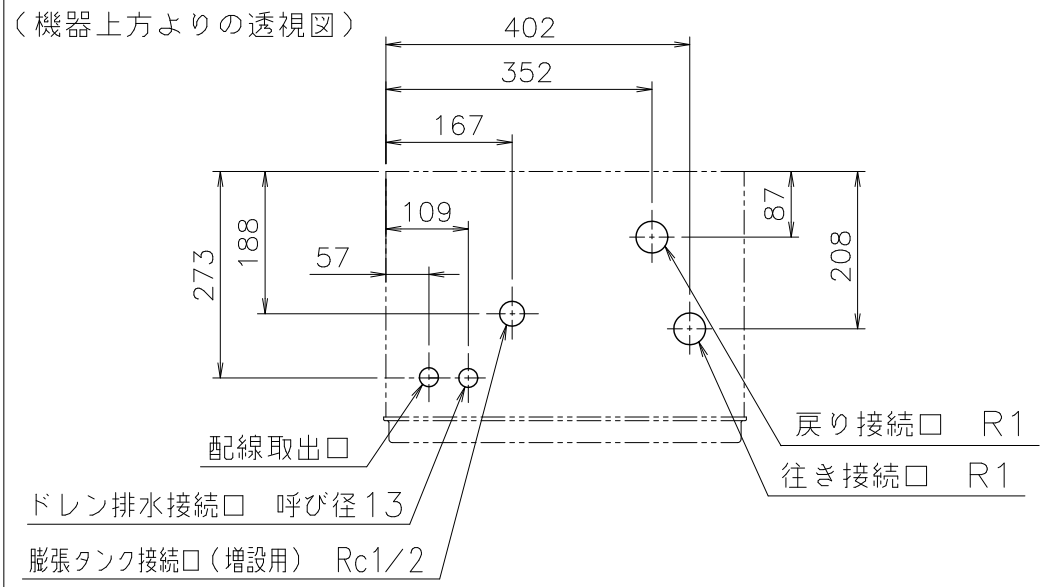

■逆止弁（入付品）

※取付方向は注記参照

(尺度1/5)

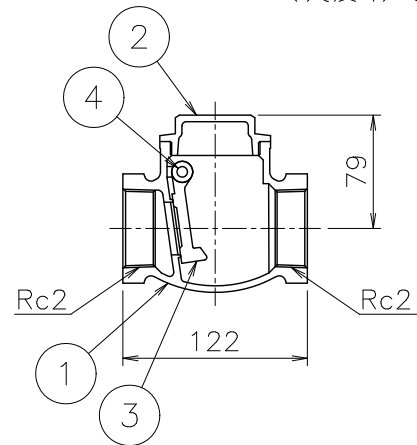

■品名表

品番	品名	材 料
1	逆止弁本体	鉛レス青銅
2	逆止弁フタ	鉛レス黄銅
3	弁体	鉛レス青銅
4	ヒンジピン	タフピッチ銅棒

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名	PQU-150WS	
設 置 方 式	壁掛設置（屋内・屋外兼用）	
最 高 使 用 圧 力	0.5MPa	
外 形 寸 法	高さ830mm×幅480mm×奥行360mm	
質 量	44kg（満水時46kg）	
電 源	AC100V	
消費電力（50/60Hz）	190/280W	
電 源 コ ー ド 長 さ	約1.5m（機器外長さ）	
接続口径	循 環 往 き	R1（25A）
	循 環 戻 り	R1（25A）
	膨張タンク（増設用）	Rc1/2（15A）
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装（t0.8）
配管長さ	往 き	100m（50A～65A※の場合）
	戻 り	100m（25Aの場合）
付 属 部 品	取付けネジ類一式、逆止弁	
定格出力（50/60Hz）	100/150W	
定格電流（50/60Hz）	2.2/2.8A	
機外揚程	50Hz	流量15L/min：9.6m
	60Hz	流量15L/min：14.5m
循環ポンプ		2個（24時間交互運転）
密 閉 式 膨 張 タ ン ク	タンク内容積 12L	
	最大使用受水量（最大吸収容量） 9L	
	出荷時封入圧力 0.29MPa	
	封入圧力調整範囲（上限） 0.5MPa	
過 圧 逃 し 弁	0.7MPa 設定	
耐 熱	80℃	
騒 音 値	39dB（A）	

※設置条件により膨張タンクの増設が必要になります


給水装置認証登録番号	OC1012
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け 据置（上部固定有り）	4	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 据置（上部固定有り）	4	0.3kN/本以上（左記のネジとブラグとの組合せ時）
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■機外揚程

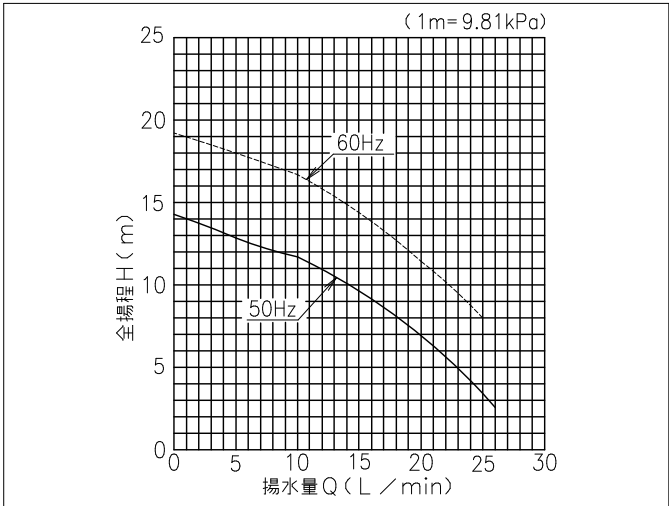

注記 ※本機種は、付属の逆止弁との組み合わせで給水認証を取得しています。
※65A 配管を使用する場合は、別途逆止弁（給水認証品）の手配が必要です。
※塗装は（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。
※入付品の逆流防止機能付制御弁は、水平および垂直配管に取り付けられますが、垂直配管の場合は、流体の流れ方向が地から天に限定されます。

納入仕様図	製 品 名	即湯ポンプユニット PQU-150WS				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-11-0084
	作 成	2011. 6.10	調 整	K	2022.12.28	株式会社 ノーリツ