
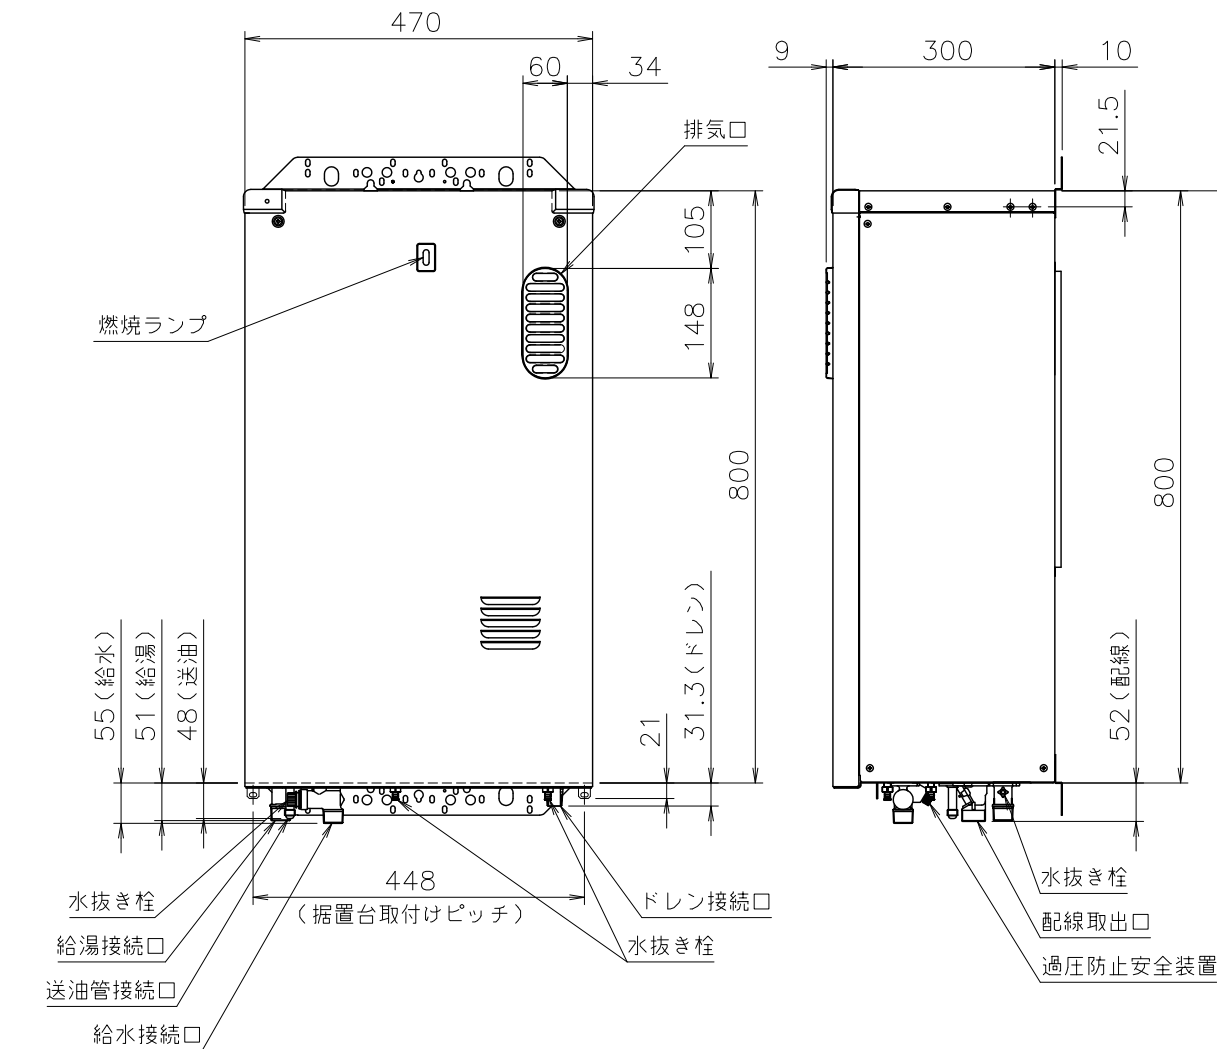


(単位：mm)

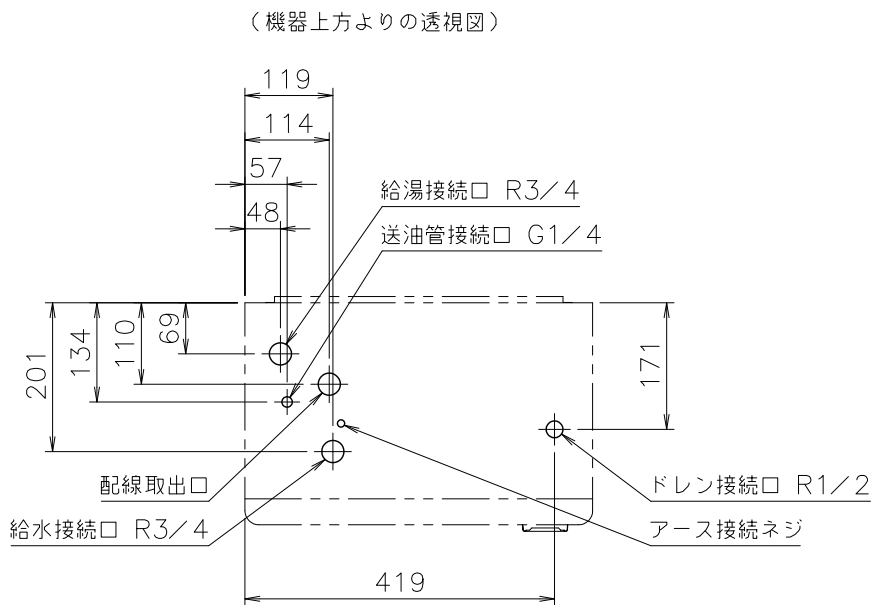

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 3031に基づく性能値)

項目		能力
給湯	連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
	出湯量 水温+25°C	約27.0L /分 (出湯量は湯水混合時)
	水温+40°C	約16.5L /分 (出湯量は湯水混合時)
湯温調節範囲		32,35,37°C~48,50,55,60,65,70,75,※80°C (21段階)
燃料消費量		48.4kW (4.7L /h)

■浴槽への給湯時間 (湯水混合時)

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
冬	8°C→43°C	約9分	約10分	約11分
春・秋	18°C→43°C	約6分	約7分	約8分
夏	28°C→43°C	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1014
------------	--------

■仕様表

項目		仕様
製品名	型	OQB-C4701WZS
	式	OQB-C4701WZS
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点火方式		高圧放電式
使用圧力		0.1~1.0MPa (1~10kgf/cm ²)
最低作動流量		3.5L /分
最低作動水圧		9.8kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法		高さ800mm×幅470mm×奥行300mm
質量 (本体)		43kg (満水時: 48kg)
配管接続口径	給水	R3/4 (20A)
	給湯	R3/4 (20A)
	ドレン	R1/2 (15A)
	電源	AC100V 50/60Hz
電気関係	消費電力	電源容量: 消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。 85W/80W 凍結予防ヒータ: 176W
	待機時消費電力	3.8W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)
	本体外装	ステンレス鋼
材質	排気口	ステンレス鋼
	熱交換器	ステンレス鋼
	本体外装色	—
使用燃料		灯油 (JIS1号灯油)
排気温度		100°C以下
騒音レベル		49dB (Aレンジ)
ドレン排水量		最大約100cc/分
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
安全装置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・温度ヒューズ ・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・漏電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ ・凍結予防装置
ソーラ接続		条件付可 (注)
付属部品		・取付部材一式
別売品		・リモコンRC-7508M・防水型サブリモコンRC-8002B ・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・排気カバーC85・配管カバーH20 SUS,H20 650 SUS ・オイルタンク (各種)・送油管φ8 (各種)・据置台D13 SUS ・オイルストレーナーセットHHD・連結コードZAシールド2A 他 —マルチ設置用部材— ・リモコンRC-9008M・遠隔通信ユニットNAU-1 ・システムコントローラSC-401-3M, 6M ・システムコントローラユニットSCU-401-12M, 24M ・マルチ配管セットO (各種)・マルチ架台 (各種) ・マルチ架台カバーD (各種)・マルチ奇数台用化粧板D SUS 他

注: 単独 (1台) 設置時。。。機器の設定変更が必要
簡単2連結時。。。対応不可
マルチ設置時。。。対応可能 (システムコントローラ<ユニット>使用時)
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事説明書を参照してください。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	壁掛け	4
		0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有り)	4
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)	壁掛け	4
			据置 (上部固定有り)	4

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OQB-C4701WZS		潜熱回収型
	図名		名称寸法図		
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2007. 4.11	調整	G	2017. 4.20
					株式会社ノーリツ

注記

※送油管、オイルストレーナーは別途手配が必要です。機器には、送油管、オイルストレーナーは付属または組み付けされていません。

※この機器の最高給湯温度は75°Cですが、機器の設定変更で80°Cに変更できます。その場合は給水圧力低下による沸騰を避けるため、給水圧力が0.1MPa (1kgf/cm²) 以上あることを必ず確認してください。

※この機器は燃焼中に「ドレン接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。

排水配管は塩ビ管 (現場手配) を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配 (1/50以上) としてください。