
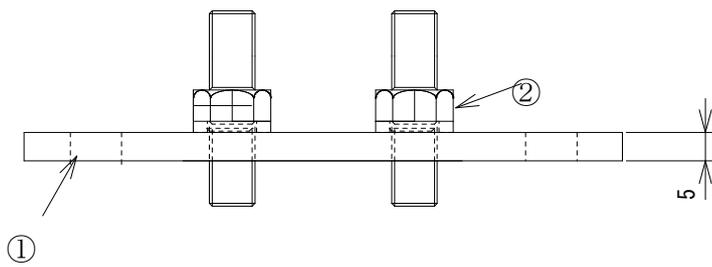


| 番号 | 訂正事項             | 年月日      | 訂正 | 審査   |
|----|------------------|----------|----|------|
| ①  | 新規               | 10.01.15 | 大野 | 西本   |
| ②  | 銅バーの厚み仕様変更のため。   | 17.02.22 | 大野 | 柳(義) |
| ③  | 付属品の一部、メッキ変更のため。 | 20.11.11 | 大野 | 大泉   |

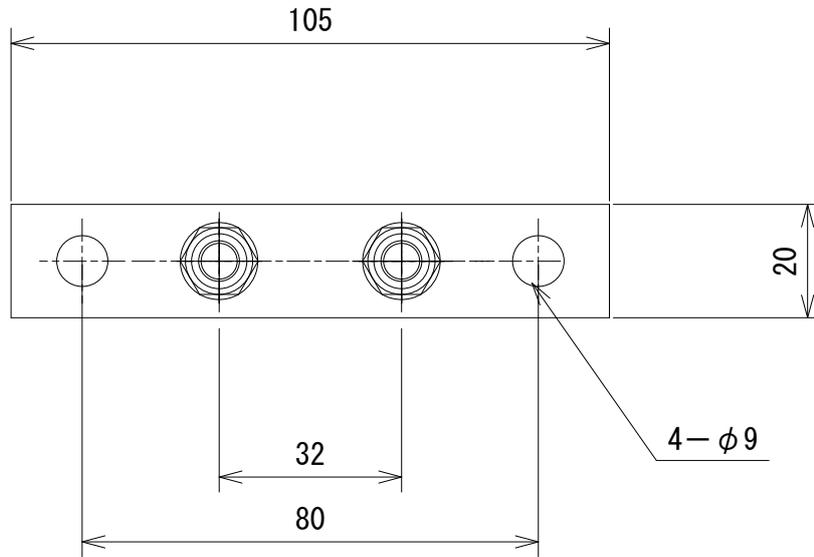

| 番号 | 数  | 品名                            |
|----|----|-------------------------------|
| ⑥  |    |                               |
| ⑤  |    |                               |
| ④  |    |                               |
| ③  |    |                               |
| ②  | 2本 | 碍子取付寸切ボルトM8×30L、N・SW付(三価ユニクロ) |
| ①  | 1枚 | 銅バー 5×20×105 Niメッキ付           |

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

| 承認 | 検図 | 作図 | 尺度         | 品名；型番            | 図番        |
|----|----|----|------------|------------------|-----------|
| 島内 | 大泉 | 大野 | 2/3<br>三角法 | 高圧中継端子台<br>J200S | KR2-19602 |