
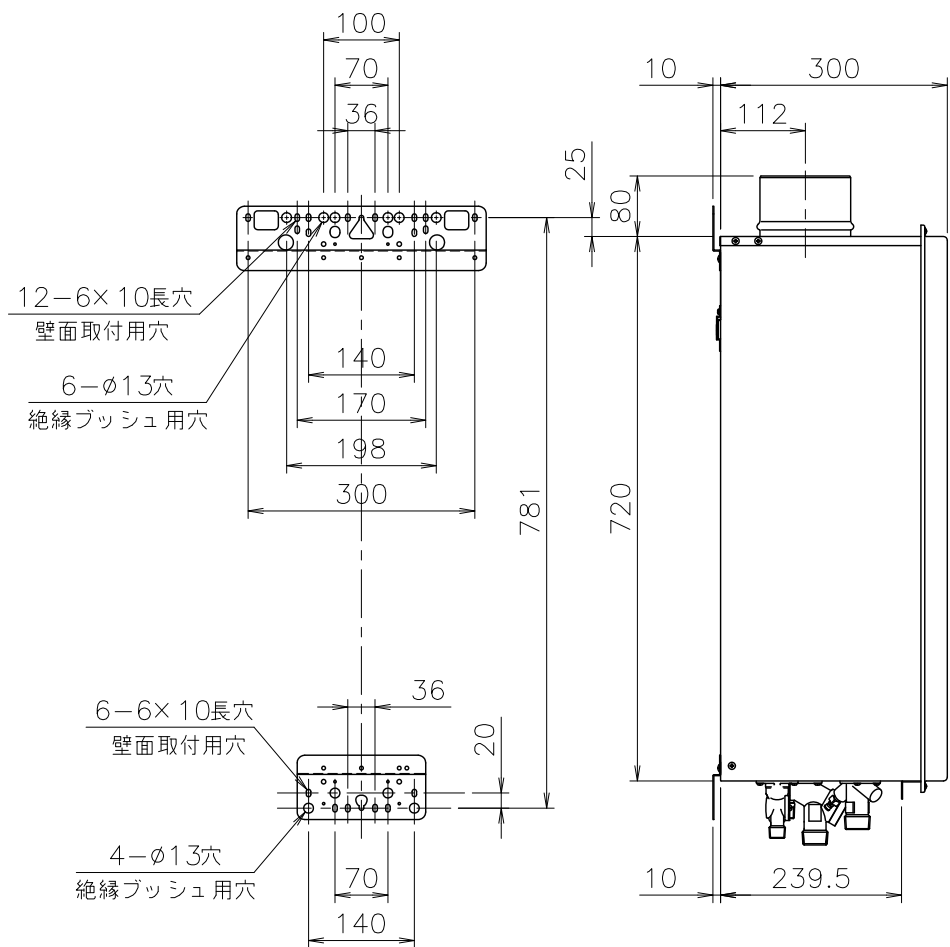


(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

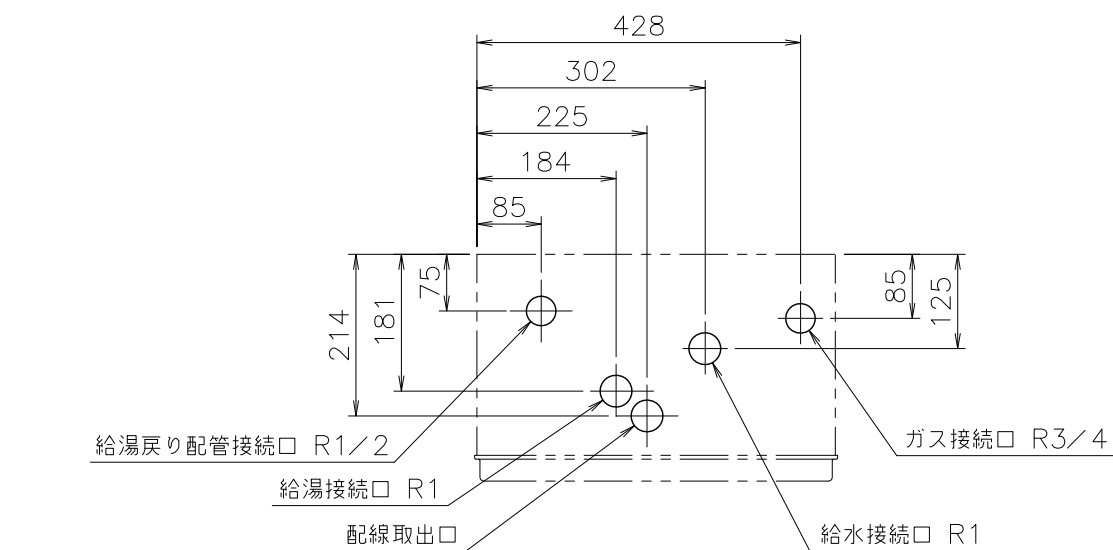

< お願い >

本機器は各都市火災予防条例に従い、所轄の消防署長あての届け出が必要となります。



(詳細については所轄の消防署にお問い合わせ下さい)

- ・火を使用する設備等の設置(変更)届出書
届出期限：設置工事開始の7日前

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約4分	約5分	約6分
春・秋	18℃→43℃	約3分	約4分	約4分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

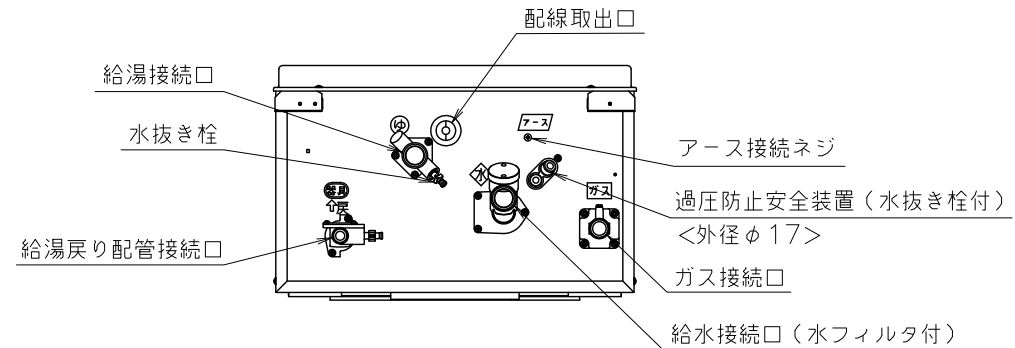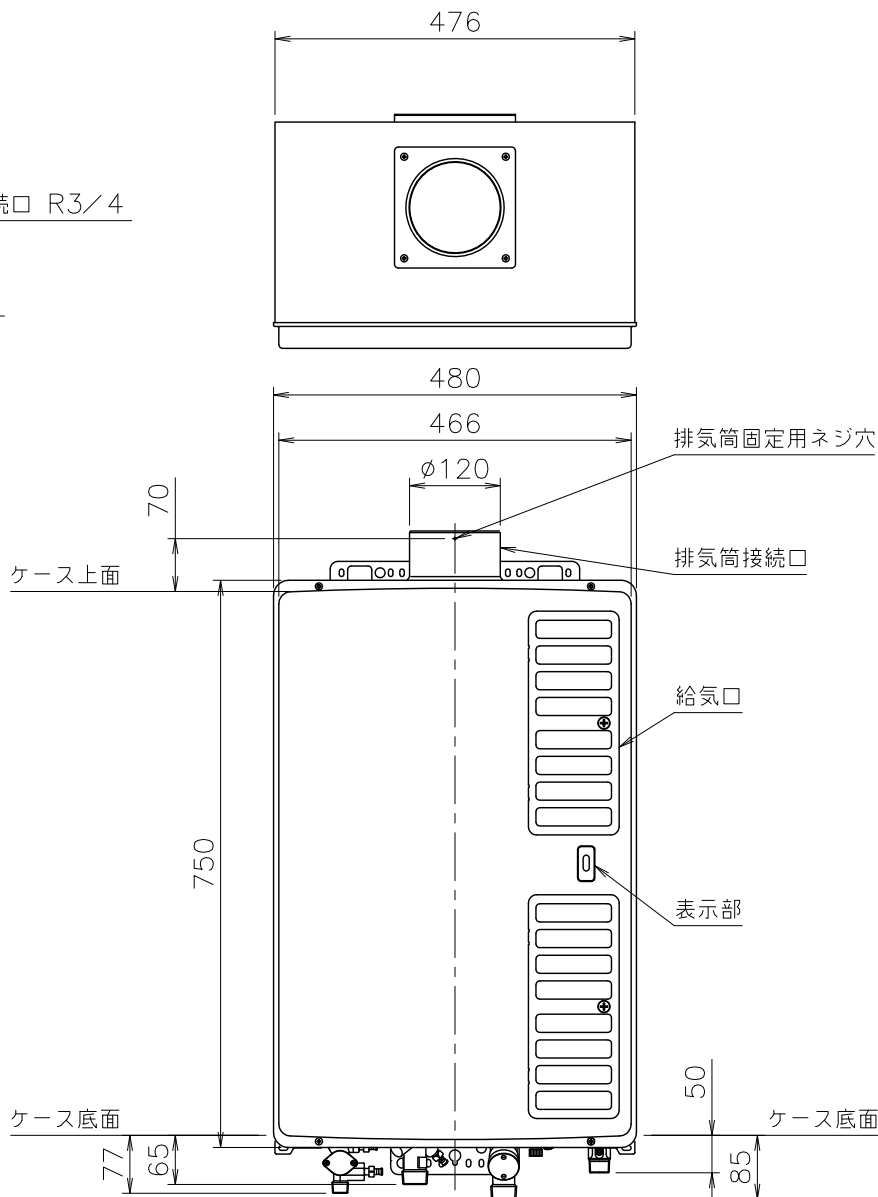

■仕様表

項目	仕様
製品名	GQ-5021WZQD-F
型式	GQ-5021WZQD-F
型式適用ガス種	12A, 13A・LPG
設置の方式	屋内壁掛設置形
給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	放電点火式
使用水圧	0.3~1.0MPa(3.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
外形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行300mm
質量(本体)	50kg(満水時：53kg)
給水・給湯	R1(25A)
給湯戻り	R1/2(15A)
ガス	R3/4(20A)
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	電源容量：消費電力+凍結予防ヒータ分を確保してください。 12A, 13A: 145/155W LPG: 145/155W 凍結予防ヒータ：276W
待機時消費電力	6.1W(3.1W:COセンサ分を除く)
電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)
本体外表装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
排気筒接続口	ステンレス
熱交換器	銅板・銅管
保有水量	3L
本体外表色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
熱効率(%)	80
NOx(ppm)	60以下(13Aのみ)
騒音値(最大時：Aレンジ)	52dB(無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
排気量	13A: 165m ³ /h, LPG: 149m ³ /h
必要給気量	13A: 176m ³ /h, LPG: 160m ³ /h
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)、 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ)、漏電安全装置、停電時安全装置、 過電流防止装置(ヒューズ式)、空だき防止装置(水量センサ)、 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、誤作動保護装置(ZNR)、 沸騰防止装置(サーミスタ)、ファン回転数検出装置(ホールIC)、 不完全燃焼防止装置(COセンサ)、風圧スイッチ
ソーラ接続	条件付可(注1)
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	リモコンRC-9008M、防水型増設リモコンRC-8002B リモコンコードM,S、据置台D13、配管カバーH20、ø120Lトップ ø120ベンドトップ、ø120排気管セット、警報端子セット-1 連結コードZAシールド2A、過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7 ダイヤトロール537A、エアアウトAO-2N、遠隔通信ユニットNAUシリーズ エアイベントAV-1/2B-7K, AV-3/4B-7K 等

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

注1：単独(1台)設置時・・・メンテライトモードにて設定変更が必要

簡単2連結時・・・対応不可

※出湯量は通常給水時より減少します。

※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1012
------------	--------

■能力表(JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 108kW(92,900kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
LPG	108kW(7.71kg/h)	5.6kW(0.4kg/h)
給湯出力	87.2~4.36kW(75,000~3,750kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	50L/min
	水温+40℃	31.3L/min
給湯能力	50~2.5号	
湯温調節範囲	37~48,50,55,60,65,70,75,80℃(19段階)	
ポンプ機外揚程(50/60Hz)	流量5L/minの時、23.5/35.3kPa=2.4/3.6mH ₂ O	

※ガス消費量(都市ガス)、給湯出力、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	数量	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)ø4.8×38	壁掛	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(地階設置上部固定有)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
		据置(上層階設置上部固定有)	4	合計0.8kN以上
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS)ø4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛	4	0.3kN/本以上
		据置(地階設置上部固定有)	4	合計0.8kN以上
		据置(上層階設置上部固定有)	4	合計2.0kN以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-5021WZQD-F				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-13-0064
	作成	2013. 2.12	調整	2021. 7.12	株式会社ノーリツ	

注記

- ※生産ガス種は都市ガス12A, 13A・LPガス(低NOx仕様)のみです。
- ※排気延長は、1~4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径：ø120)
- ※排気筒の立ち上げ条件により、20mm厚以上ロックウール同等品以上で断熱工事が必要な場合があります。詳細は工事説明書を参照してください。
- ※不完全燃焼警報器YF-760(MC)(矢崎総業製)と接続することができます。
- ※この機器は即出湯型です。必ず即出湯配管を設置してください。