
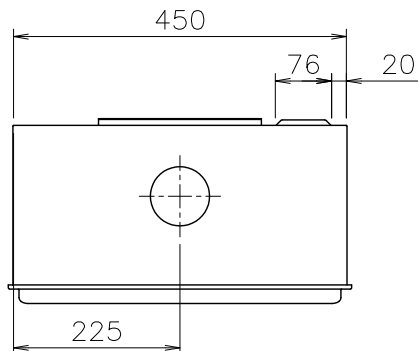


(単位：mm)



■ふろ配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり15m、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15mです。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内にしてください。
※工事説明書にもとづき設定変更をした場合は、5mまで可能です。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

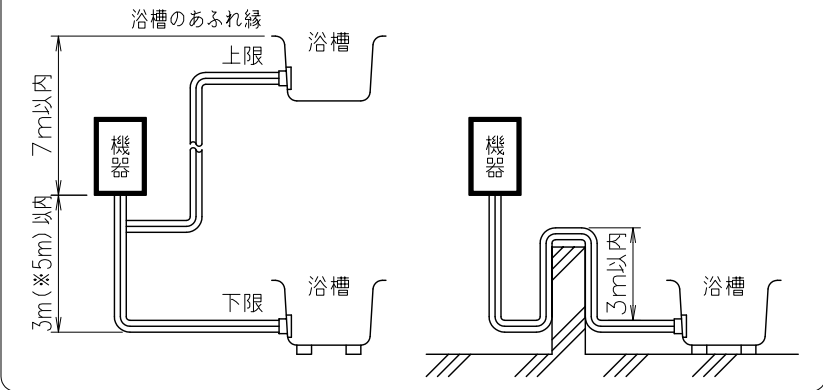

■底板よりの各継手高さ（mm）

電線管	41
ふろ（往き）	50
ふろ（戻り）	49
給湯	51
給水	58
ガス	56
オーバーフロー	29

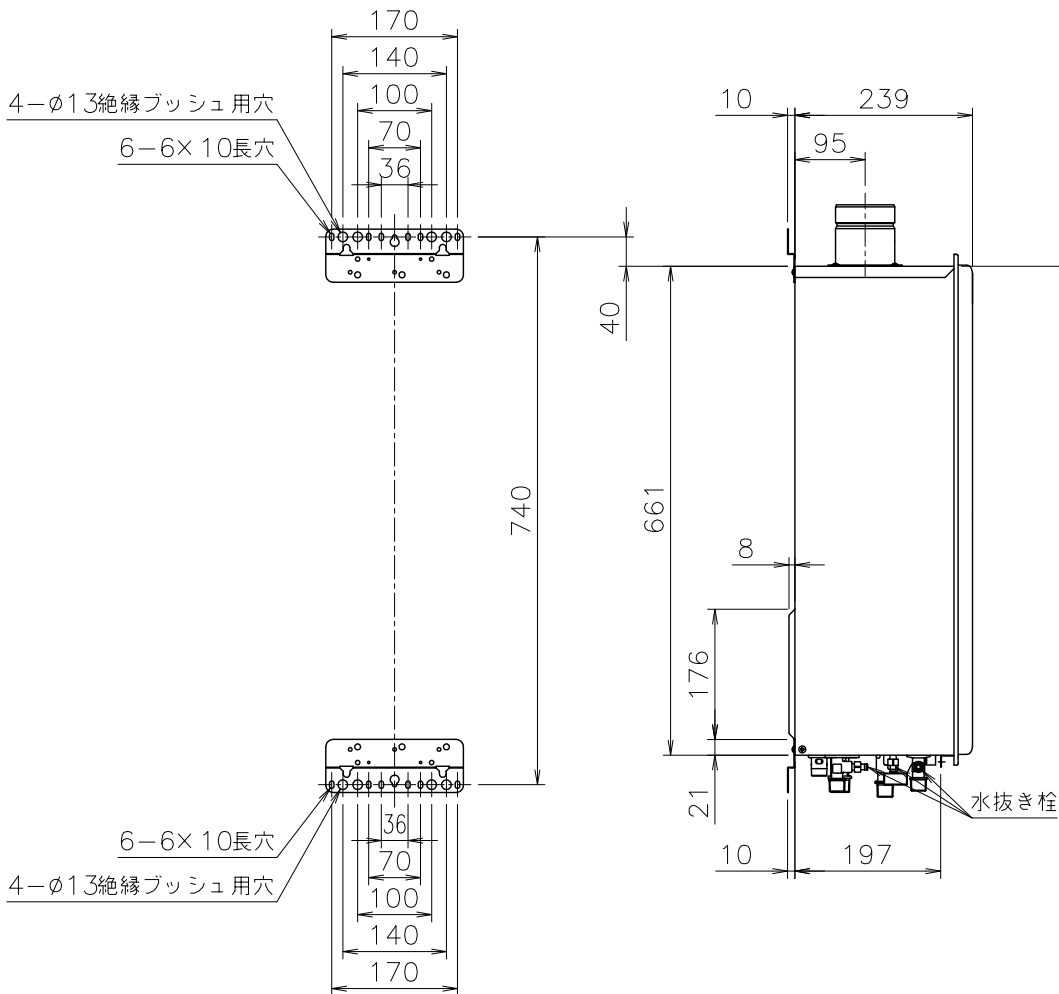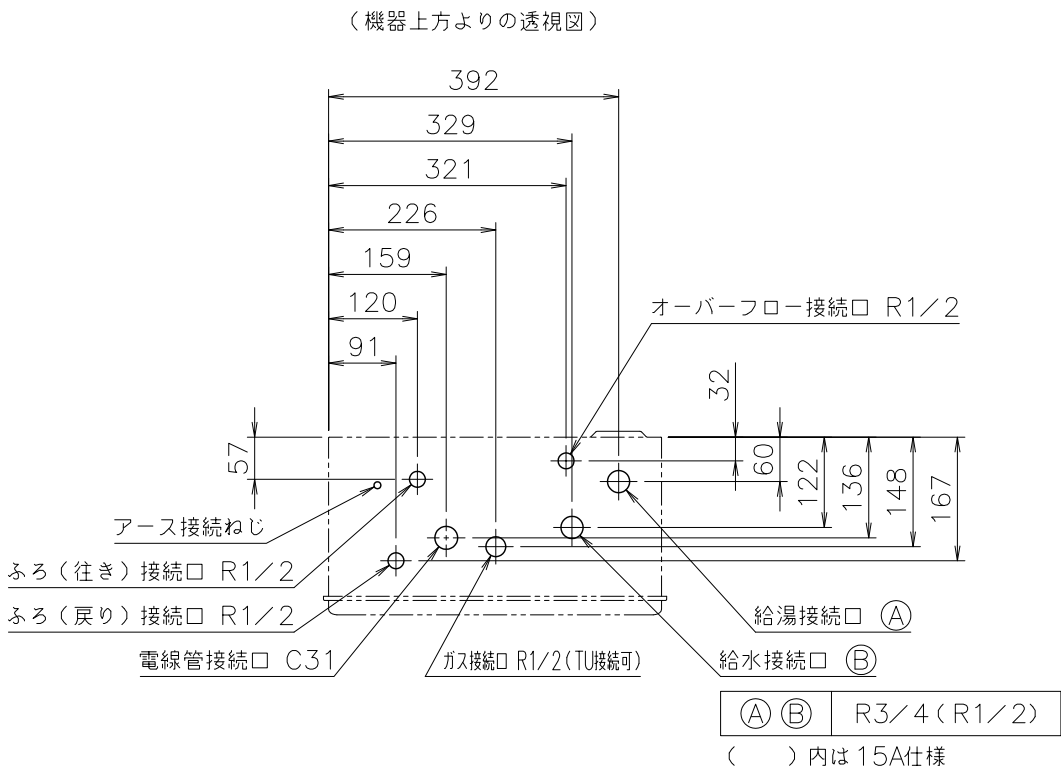

仕様表	
項目	仕様
製品名	GT-1644SAWXS-F-1 BL 20A GT-1644SAWXS-F-1 BL 15A
型式	GT-1644SAWXS-F-1
適用ガス種	12A, 13A・LPG
設置の方式	屋内設置壁掛形
給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	連続スパークダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
使用水圧	98.1~98.1kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法	高さ690mm×幅464mm×奥行239mm
質量（本体）	31kg（満水時：32.5kg）
給水・給湯	R3/4（20A） R1/2（15A）
接続口径	ガス R1/2（15A）（TU接続可） ふろ（往き・戻り） R1/2（15A） 電源 AC100V（50/60Hz） 消費電力 150/175W 凍結予防ヒータ：135W 待機時消費電力 運転SW「入」約4.5W（省電力モード）、「切」約4.0W（台所・浴室リモコン接続時） 電源コード長さ 約1.8m
電気関係	
本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
排気口	ステンレス
熱交換器	銅板、銅管
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
騒音値（最大時：Aレンジ）	48dB以下（給湯：無響音室での測定値）
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転） 漏電安全装置（高速型）、ポンプ過負荷保護装置、ファン回転数検出装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 誘導雷保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁＋逆止め弁） 不完全燃焼防止装置（COセンサー）、停電安全装置、沸騰防止装置 給気フィルタ検出装置、過電流防止装置
ソーラ接続	不可＜但し、スカイブレンダーSKB-200（P）を使用する場合、可＞
付属部品	取付けネジ類一式、排水ホース一式
別売品	台所リモコンRC-B001M、浴室リモコンRC-B001S-TN、 リモコンコードM,S、増設リモコンRC-8001A 防水型増設リモコンRC-8001B、循環アダプター-HXシリーズ 漏水検査治具HX型、即出湯ユニットQU-1、配管カバーH32-K 据置台D29、スカイブレンダーSKB-200（P） φ80排気トップセット（-1）他

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 34.9kW（30,000kcal/h） LPガス 34.9kW（2.49kg/h）	5.58kW（4,800kcal/h） 5.58kW（0.4kg/h）
給湯	水温+25℃ 16L/min 水温+40℃ 10L/min	
給湯能力	2.5~16号	
湯温調節範囲	37~48.60℃（13段階）	
標準ガス消費量	11.6kW（都市ガス：10,000kcal/h、LPガス：0.83kg/h）	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	37~48℃（12段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温＋10℃上昇	約13分	約14分	約17分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約12分	約13分	約15分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

機構承認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2003

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	配線	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け 据置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け 据置（上部固定有り）	4 2	0.3kN/本以上（左記のネジとプラグとの組み合わせ）
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名		GT-1644SAWXS-F-1 BL 20A GT-1644SAWXS-F-1 BL 15A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0705
	作成	2014.12.2	調整	D	2017. 4.20	株式会社ノーリツ

※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみです。
※給湯、追いだきの同時使用はできません。
※排気延長限界は、排気トップを除き、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7mです。（排気筒口径：φ80）