



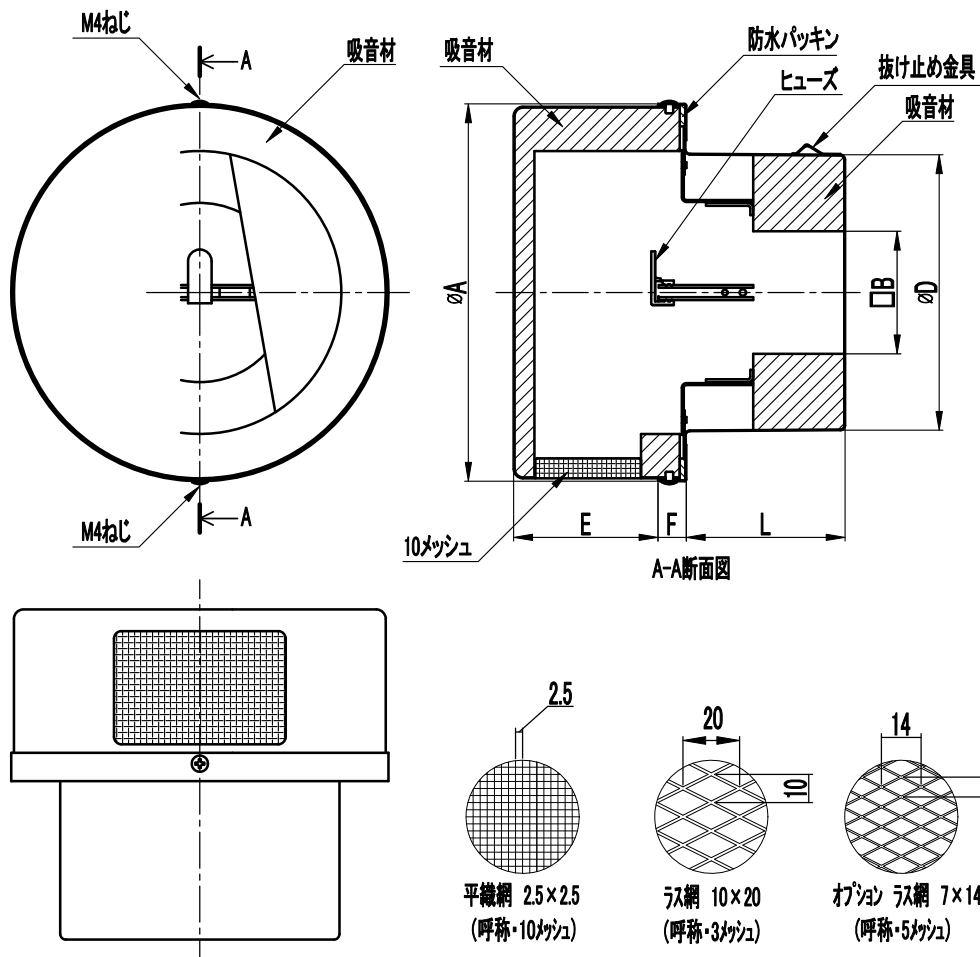

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

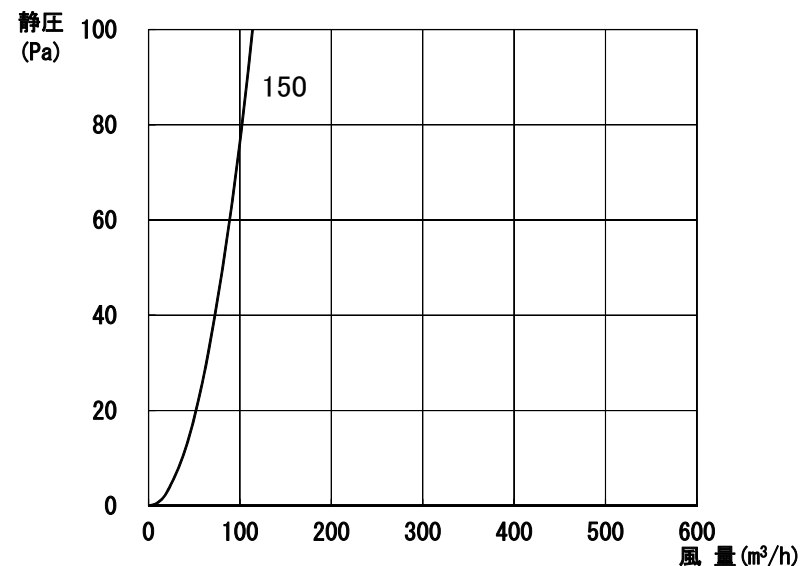

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

型 式	寸 法						吸 気		
	A	B	D	E	F	L	開 口 部	圧力損失係数	開口面積 (cm²)
BONTT-150D	200	65	147	79	15	84	90×60×1	54.4	24

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	防音型フード				株式会社 シルファー			
型 式	BONTT-150D							
承認	検 図	製 図	尺 度 年月日	Free		図 番	PAT240829	
T.M	C.H	T.A		R6/8/28				