

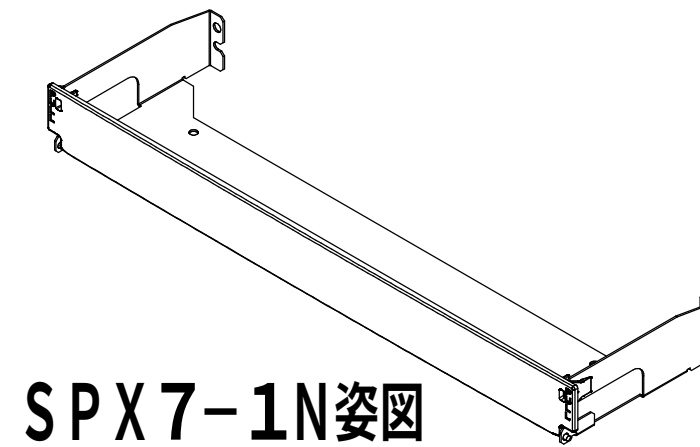
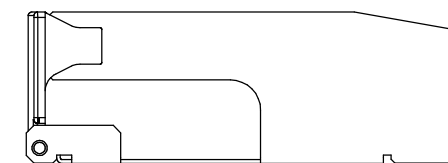


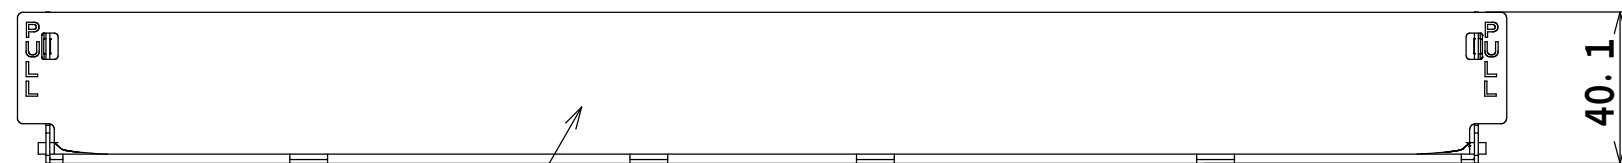

S P X 7-1N 姿図

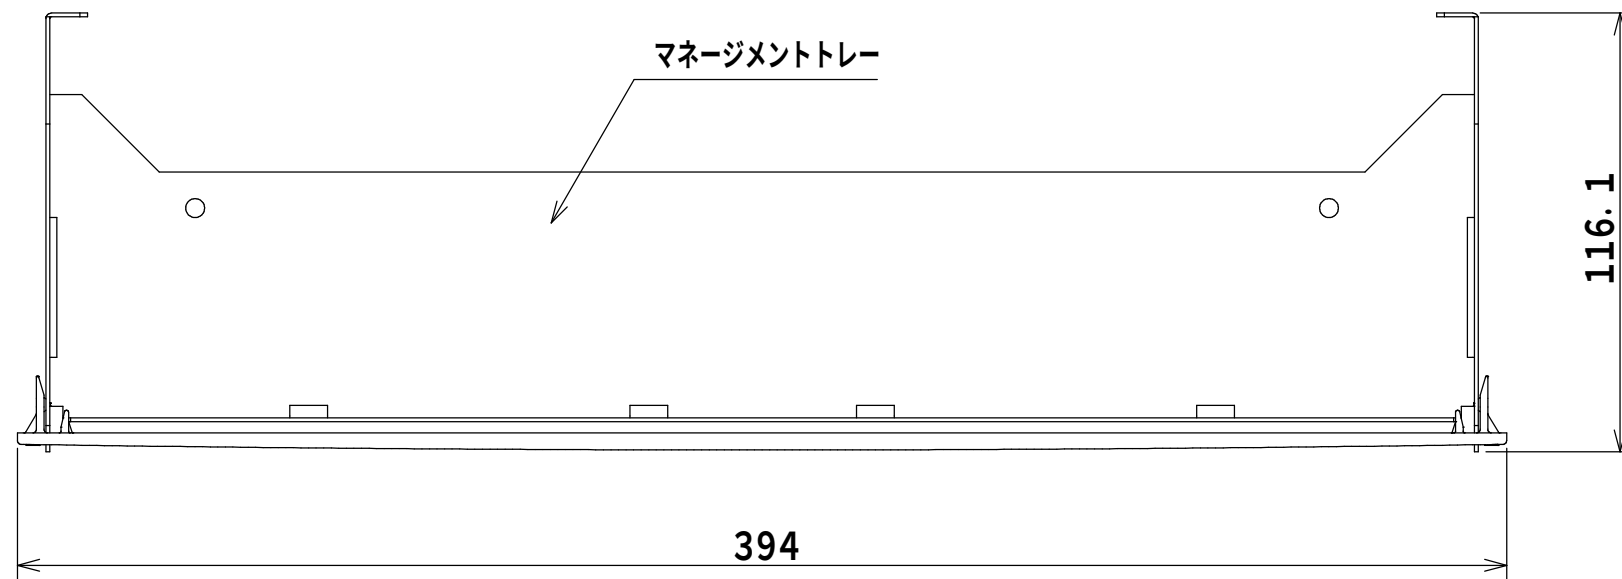

注) スプライスユニットを段積した状態でマネージメントレーを取付ける場合の注意事項
・SPX7-1Nを取付け段積みすると二次側の配線切替が困難となるため、SCコネクタでアッテネータを取付けない場合は、SPX7-1DN、-2DNをご使用ください。
コネクタ取外用工具なしに二次側の配線を切替ことができます。

- ・ SC、LC、FC、MT-RJ、MUコネクタ及びアッテネータが取付く場合は、下記注意事項を守ってください。
 1. マネージメントトレイの取付け間隔を1U以上あけてください。
 2. スプライスユニットの取付ける間隔を1U以上あけてください。
 3. コネクタ取外用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。

- ・RD98-□SC□PNを段積みして使用する場合、上部にマネージメントトレーが取付くことで、下側に設置したスプライスユニット内側の一次側配線が切替困難となります。そのため、下側の一次側配線を切替える場合は、1U以上間隔をあけてください。また、下側の一次側配線を切替えない場合、間隔は必要ありません。

製品仕様									
1	マネージメントトレ			鋼板t1.0					
	塗装(デザイン)			ブラック(N1.0)					
	マネージメントパネル			樹脂製					
	付属品								
	+バインドタイトねじ4×6			2個					
2									
3									
4									
5									
6									
備考									
品名	マネージメントトレ SPX7-1N								
図番									1/1
A3 基準	尺度 1/2	設計	木村	製図	ハー	検図	鈴木		
作成日 2025 年 1 月 21 日 C									