

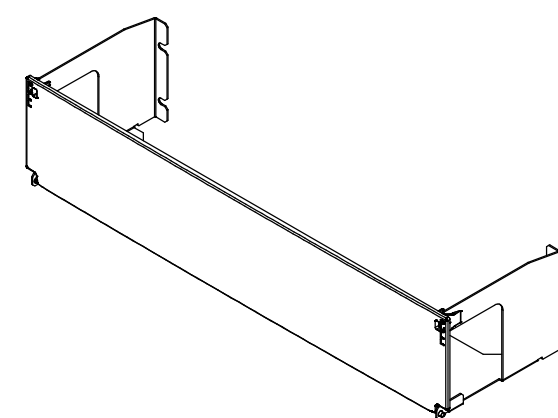
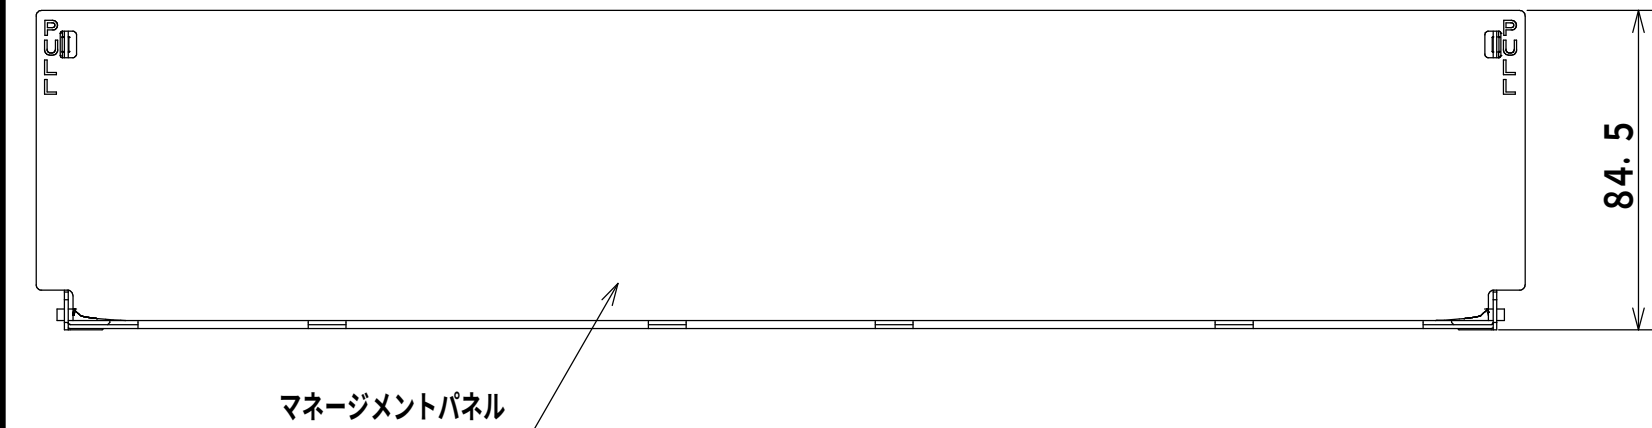


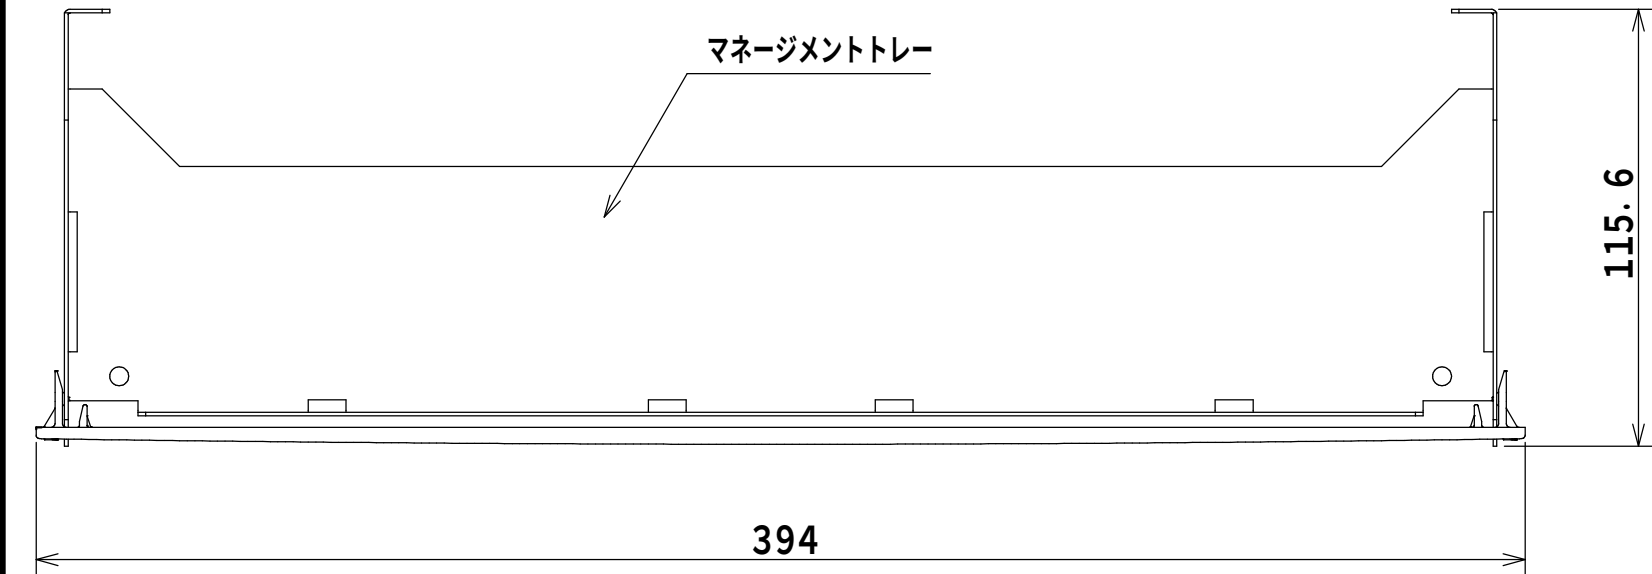

SPX7-2N姿図

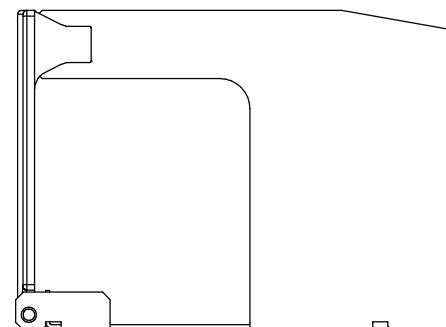

注) スプライスユニットを段積した状態でマネージメントトレイを取付ける場合の注意事項
・RD98-□SC□PNを段積みして使用する場合、
上部にマネージメントトレイが取付くことで、下側に設置したスプライスユニット内側の一次側配線が切替困難となります。
そのため、下側の一次側配線を切替える場合は、1U以上間隔をあけてください。
また、下側の一次側配線を切替えない場合、間隔は必要ありません。

製品仕様						
	マネージメントトレー		鋼板t1.0		1	
	塗装（デザイン）		ブラック（N1.0）			
	マネージメントパネル		樹脂製			
					2	
	付属品					
	+バインドタイトねじ4×6		4個			
					3	
					4	
備考					5	
品名	マネージメントトレー SPX7-2N				6	
図番						1/1
A基準	尺度	1/2	設計	製図	検図	鈴木
作成日 2025年 1月 21日 C						