

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

A-14148-2

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 水中サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL GPT2-20

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 100 mm

揚 水 量
CAPACITY 1.5 m³/min

全 揚 程
H E A D 20 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
O U T P U T 15 kW

相 数
P H A S E 3

極 数
P O L E S 6


周 波 数
F R E Q U E N C Y 60 Hz

回 転 数 (SS)
S P E E D 1200 min⁻¹

定 格 電 圧
V O L T A G E 200 V

定 格 電 流
C U R R E N T 60 A

始動方式 じか入始動: 絶縁階級 F
STARTING METHOD INSULATION CLASS

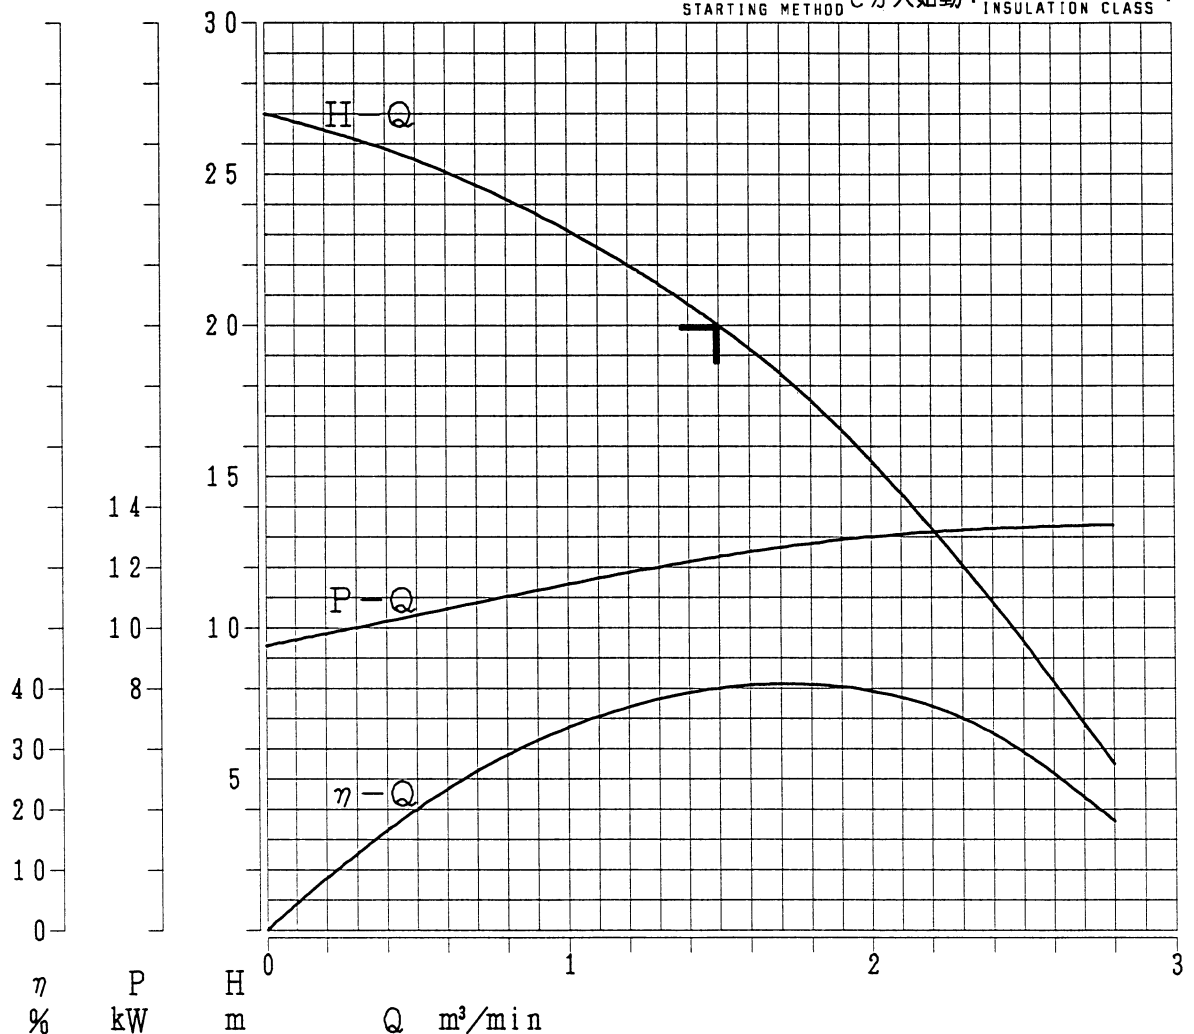

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD