

ポンプ予想成績図 PUMP PERFORMANCE CURVE

A-14162-2

CUSTOMER _____ 殿

ポンプ名称
PUMP NAME 水中サンドポンプ

ポンプ型式
PUMP MODEL GPT2-50BL

ポンプ標準仕様 STANDARD SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE 250 mm

揚 水 量
CAPACITY 12 m³/min

全 揚 程
H E A D 5 m

ポンプ客先殿仕様 SPECIAL SPECIFICATION

口 径
DISCHARGE _____ mm

揚 水 量
CAPACITY _____ m³/min

全 揚 程
H E A D _____ m

電動機仕様 MOTOR SPECIFICATION

出 力
OUTPUT 37 kW

相 数
P H A S E 3

極 数
P O L E S 6


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

回 転 数 (SS)
SPEED 1000 min⁻¹

定 格 電 圧
VOLTAGE 200 V

定 格 電 流
CURRENT 150 A

始動方式 じか入始動 : 絶縁階級 F
STARTING METHOD INSULATION CLASS

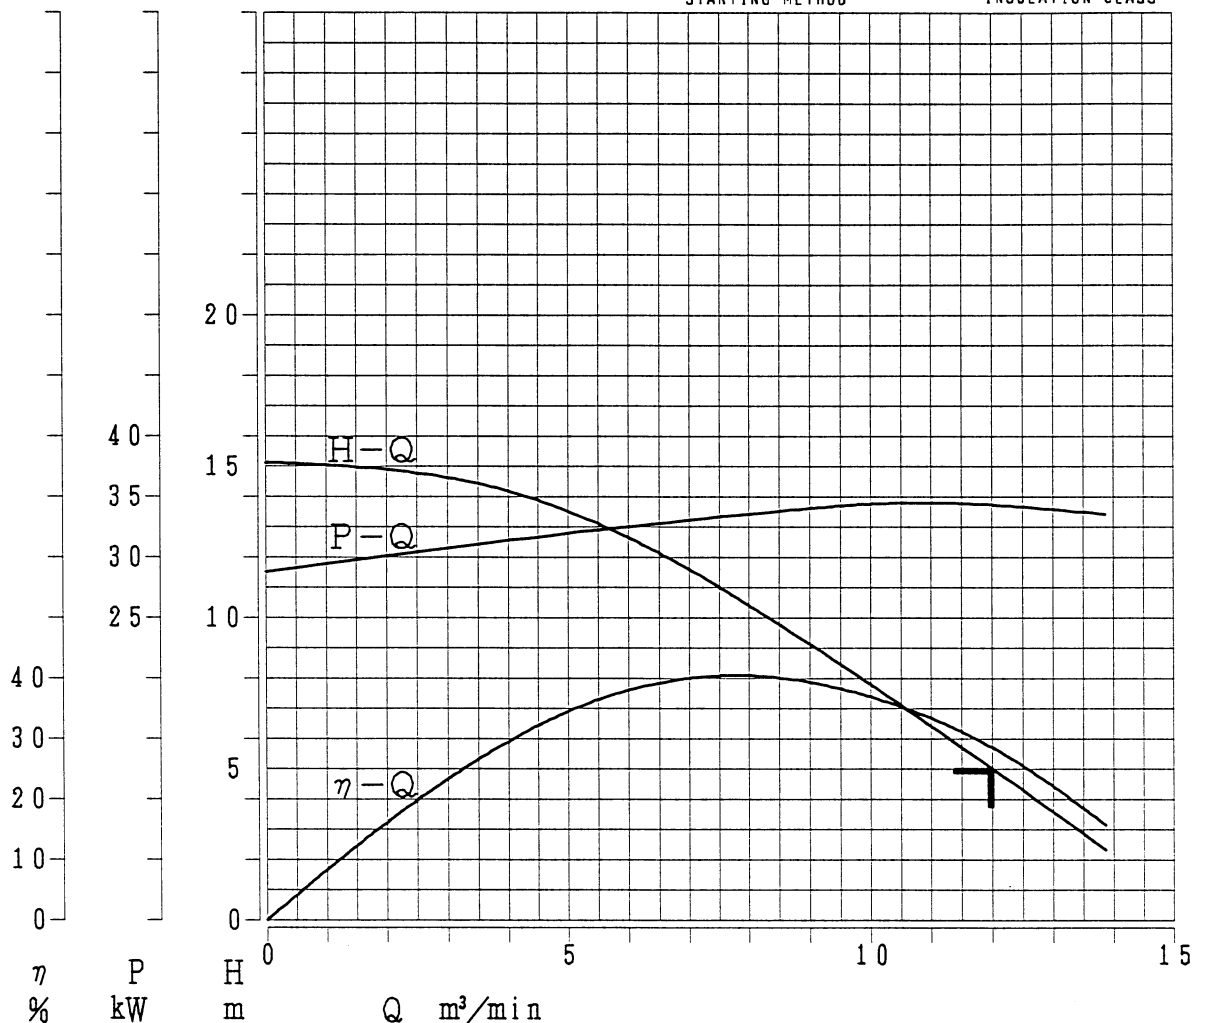

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD