

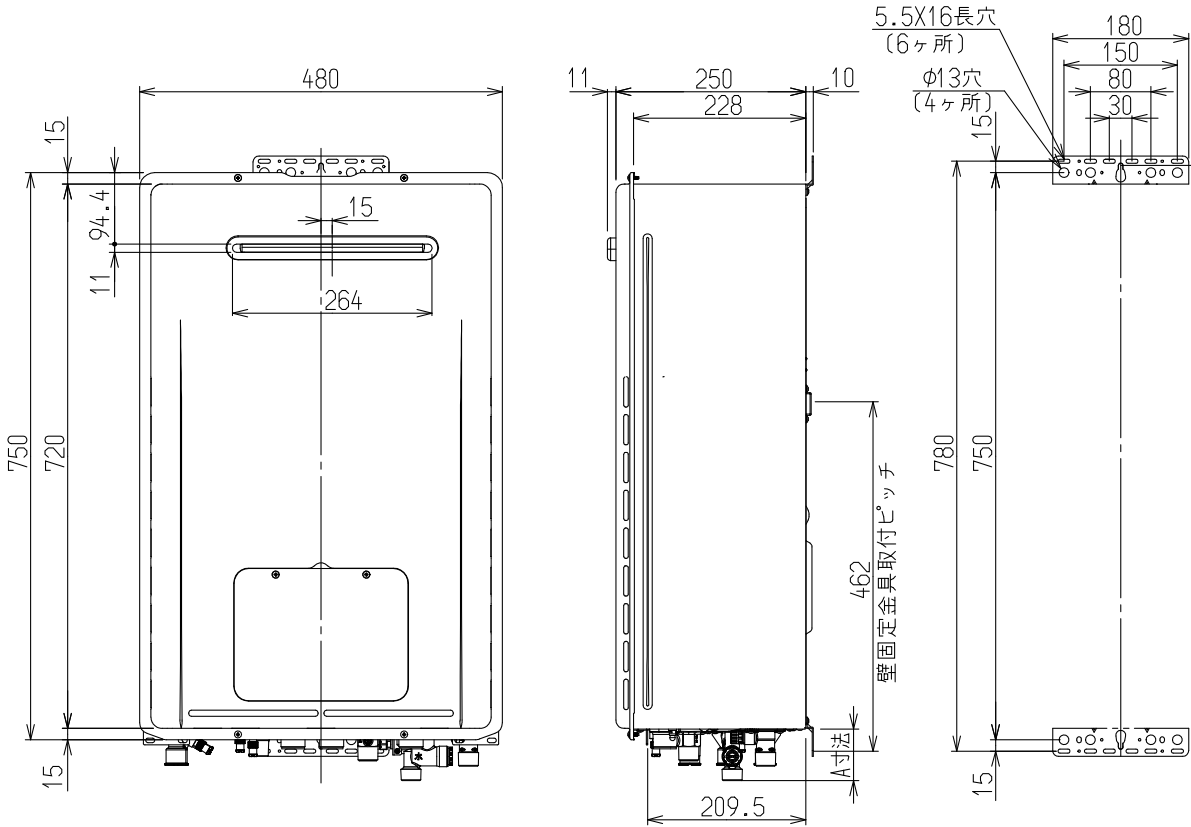


(単位:mm)

(上方からの透視図)

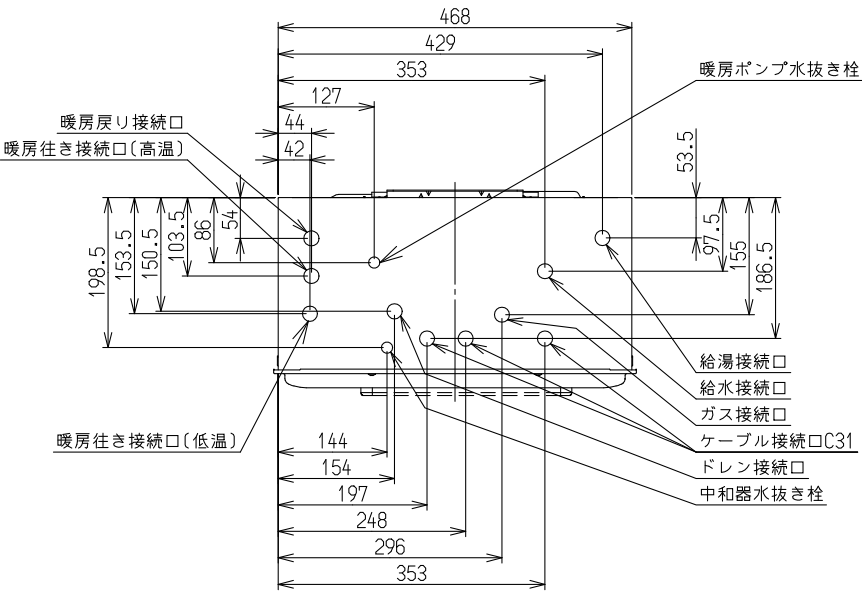

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管	36

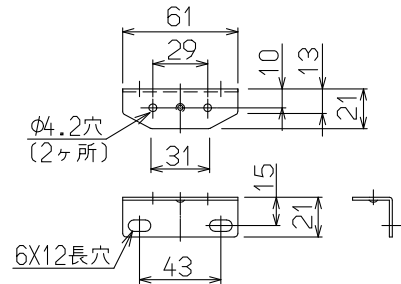

取付金具下(左右共通)
(尺度フリー)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
		据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

■仕様表

B L 型 式		HD4225ARSWCM
型 式		RUH-E2407W2-1
設 置 方 式		屋外壁掛式(後面・側面近接設置型)
給 排 気 方 式		強制排気方式(排気延長不可)
寸 法 (高さ×幅×奥行)		750×480(本体468)×250
質 量 (kg)		31.5(満水時:35)
使 用 水 圧		100~600kPa(1~6kgf/cm2)
最大ガス消費量 (kW)	同 時	57.8(49,700kcal/h)
	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	13.7(11,800kcal/h)
熱 効 率		給湯:95%,暖房:87%(高温:85%,低温:89%)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		(定格)93.0
区 分 ・ 構 造		区 分 : IV 構 造 : -
騒 音 (dB(A))		給湯・暖房同時 49以下
N O x (ppm)		60以下
排 気 温 度		100℃以下
ド レ ン 排 水 量		最大約95mL/分
安 全 装 置		立消え安全装置,空だき安全装置,空だき防止装置,停電安全装置,過熱防止装置 過電流安全装置,過圧防止装置,ファン回転検出装置,暖房ポンプ回転検出装置 漏電安全装置,沸騰防止装置,誘導電保護装置,中和器詰まり検知装置,凍結防止装置
凍結予防	給 湯	凍結予防ヒータ(173W)
	暖 房	低温燃焼+ポンプ自動運転
接 続	ふ ろ	-
	ガ ス	20A(R3/4)・・・13A,12A、15A(R1/2) T U接続可・・・LPG
	給 水 ・ 給 湯	20A(R3/4)
	暖 房 往 戻	高温往・低温往・戻:CCHジョイント
	ふ ろ 往 戻	-
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)
電 源		CTC31(C31)
消 費 電 力 (W)		AC100V 50-60Hz共用 130(待機時:0.9)(50-60Hz)
本 体 外 装 色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)
付 属 品		信号線セット(一式),ねじセット
別 売 品		浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 排気カバー,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット

■能力表 注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力(kW)	41.9~0.7(24~0.4号(1.5号未満は間欠燃焼))		
	給湯温度調節	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度調節	37~48℃(12段階)		
	保温・足し湯	-		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)350L,400L,990L(16段階)		
はり	最低作動水量(L/分)	1.5		
	給湯器内圧損(kPa)	41(16L/分)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約8分	180L(1.5人用) 約9分	210L(2人用) 約10.5分
暖房	暖房能力kW(kcal/h)	11.6~2.44(10,000~2,100)比例制御, 2.44~0(2,100~0) ON-OFF制御		
	湯温制御	高温:80	低温:60(45,55,65,70℃に切り替え可能)	
房	ポンプ機外揚程 kPa(mH ₂ O)(50-60Hz)	高温	62(6.3)(6L/分時)	
		低温	76(7.8)(8L/分時)	
	システム許容水量(L)	銅管:24 樹脂管:35		
	給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
ふろ	おいだき能力(kW)	-		
	連続おいだき	-		
	最低作動流量(L/分)	-		
	おいだき温度調節	-		
ろ	ポンプ機外揚程	-		

注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の
基準に従ってください。

名称	外形寸法図				品名	ガス給湯暖房用熱源機 〔潜熱回収型〕
型式	RUH-E2407W2-1					
作成	2025.06	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社

給水装置認証登録番号	NW 7004
BL認定	あり
製造ガス種	13A・12A、LPG

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。