
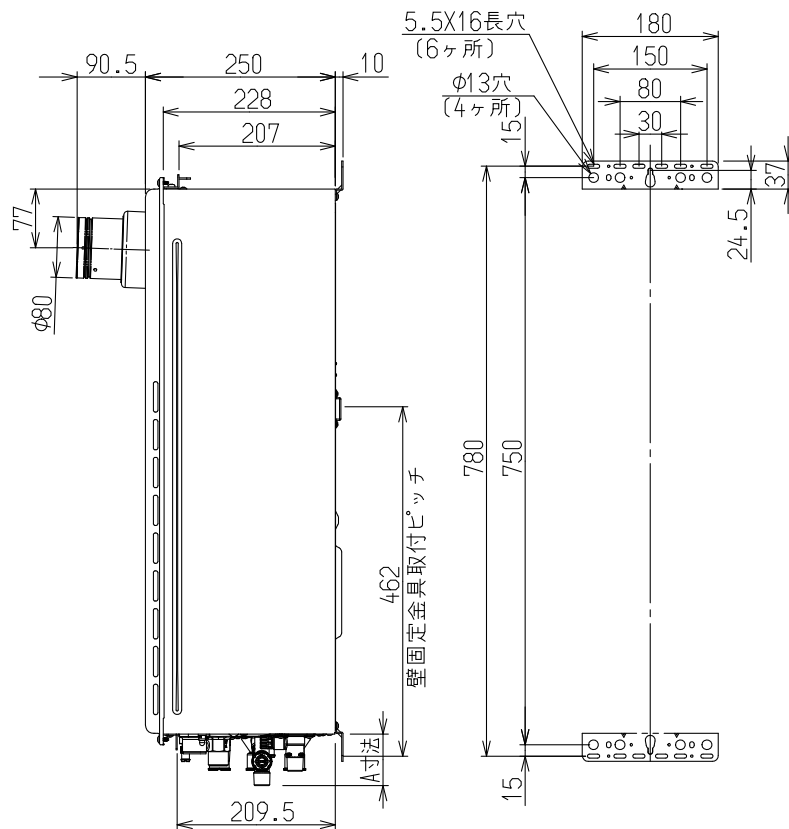
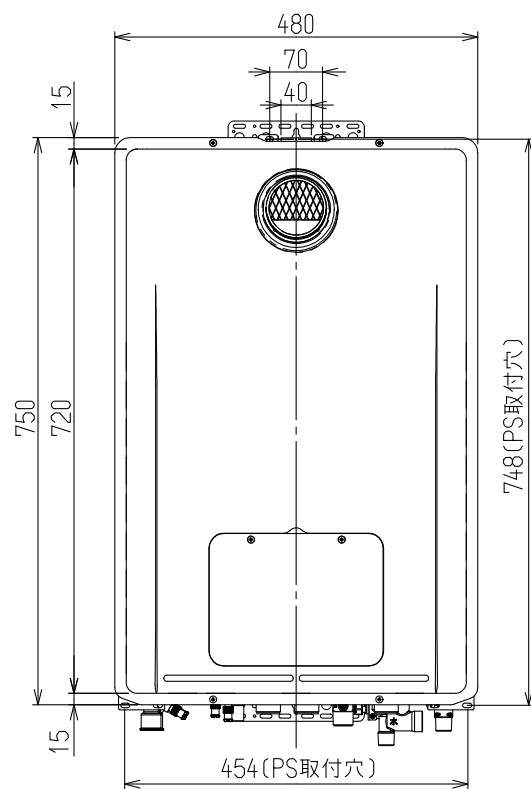



(上方からの透視図)

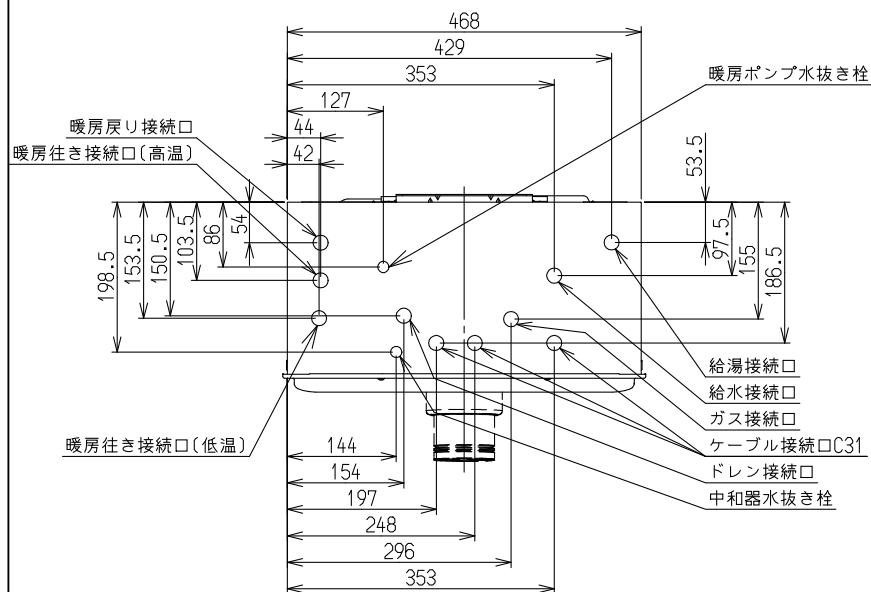

接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管	36

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)	
R C壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじとプラグ組合せ時)	
A L C壁固定	フィッシャープラグSX 6×30	据置(上部固定あり)	2		
P S固定	小ねじ M5×10	P S標準	4	0.5kN/本以上	扉内取付 ボックスに同梱
		P S扉内	5	0.5kN/本以上	

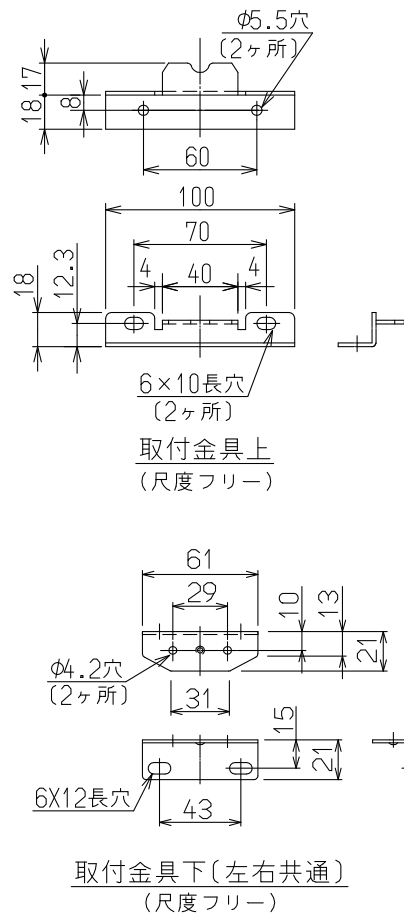

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUH-E1617T-1		
B L 型式	HD2825ARS4WCM		
日ガス検申請型式	RUH-E1617T		
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H750×W480×D250		
質量[kg]	31.5(満水時:35)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)		
ガス消費量[kW]	同時	43.5(37400kcal/h)	
	給湯	29.8(25600kcal/h)	
	暖房	13.7(11800kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)		
エネルギー消費効率[%]	定格:93		
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	最大時145 (待機時:0.9)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可	
	給水・給湯	給水:15A(R1/2) 給湯:15A(R1/2)	
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CCH(QF16) 戻:CCH(QF16)	
	ふろ	ー	
凍結予防方法	ドレン	15A(R1/2)	
	給湯	凍結予防ヒータ(173W)	
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転	
安全装置	ふろ	ー	
	安全装置	消火安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 中和器詰まり検知装置	
	安全装置	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 暖房ポンプ回転検出装置	
給水装置認証番号	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置		
B L 認定	NW7004		
製造ガス種	有リ		
	13A・12A,LPG		

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~0.7(16号~0.4号)(1.5号未満は間欠燃焼)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	—		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)350L,400L,990L(16段階)		
	最低作動水量[L/分]	1.5		
暖房	給湯器内圧損[kPa]	19(0.19)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12.5分	210L(2人用) 約14.5分
	暖房能力[kW]	比例制御:11.6~2.44(10000kcal/h~2100kcal/h) ON-OFF制御:2.44~0(2100~0)		
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,55,65,70℃に切替)可		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:62(6.3)(6L/min時) 低温:76(7.8)(8L/min時)		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだき能力[kW]	—		
おいだき	おいだきスイッチ によるおいだき	—		
	最低作動水量[L/分]	—		
	ポンプ機外揚程[kPa]	—		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	—		

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 〔潜熱回収型〕
型式	RUH-E1617T2-1				
作成	2025.06	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					