

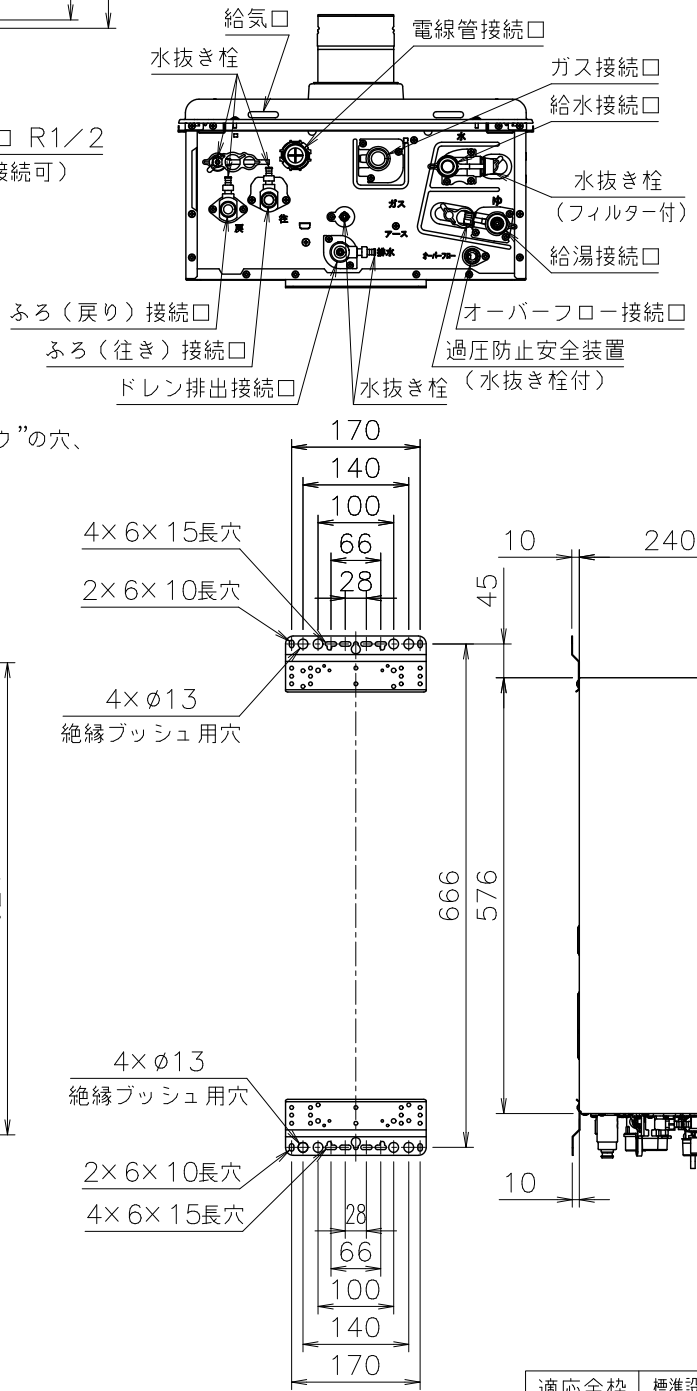


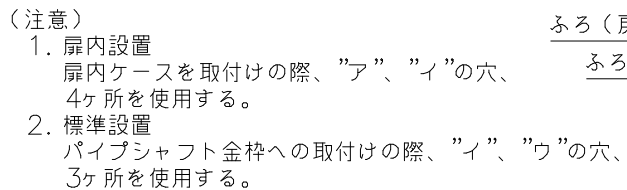

適応金枠	標準設置形Ⅱ型 (図番 W-00-0338)
参考図面	扉内設置形 (図番 W-00-0340)

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管の継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。

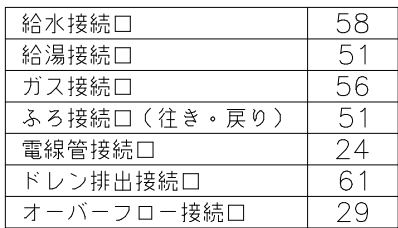

※ 標準仕様は（社）日本工業標準化委員会標準規格（JRA9002）の前掲書に準拠しています。

※ この装置は燃焼時に1トン1秒間1キロドラゲド排出されます。必ず排水配管を設置し排水口まで配管し先頭は
大気開放にして、水にたまりないようにしてください。

※ この機器は前面径10mmに対応しています。

※ 排気長径する場合は、1曲が17m、2曲が17m、3曲が17m、4曲が17m以上で施工します。排気箇所径φ100
φ100-φ80ジョーシールまたは、φ100-φ80ジョーシールと延長時に使用する場合は、1曲が17m、
2曲が17m、3曲が17m以内で施工します。（排気箇所径φ80、排気箇所トップおよびφ100-φ80ジョーシール
は曲がりを含みます。）

納入仕様図	製品名		GT-CP1672AW-T-1BL20A（潜熱回収型） GT-CP1672AW-T-1BL15A（潜熱回収型）				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0269	
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社ノーリツ	