


(単位：mm)




(上方からの透視図)

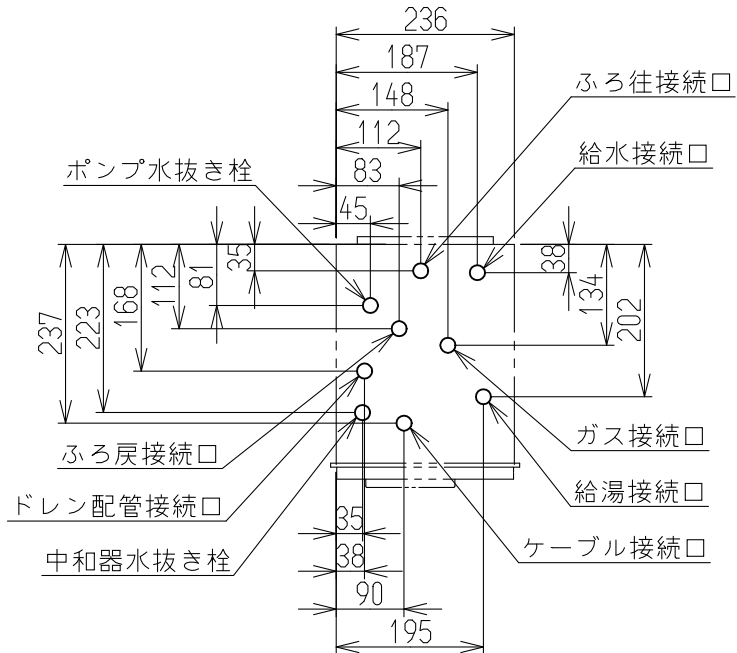

接続口	A 寸法
ガス	52
給水	55
給湯	55
ふろ往	40
ふろ戻	40
ケーブル	27
ドレン配管 (オーバーフロー)	44

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の
基準に従ってください。

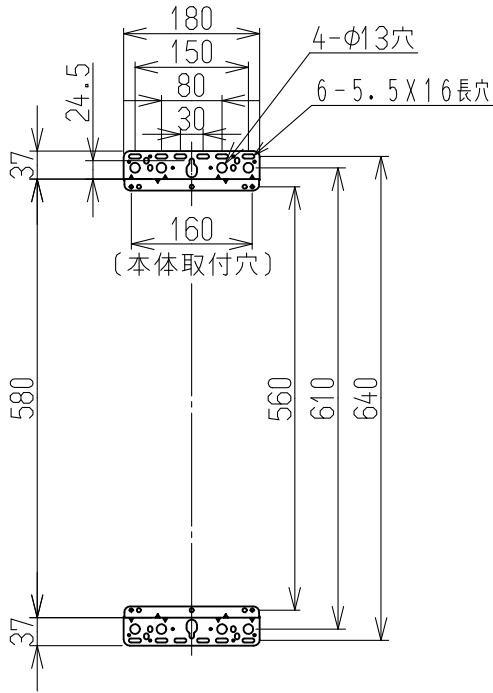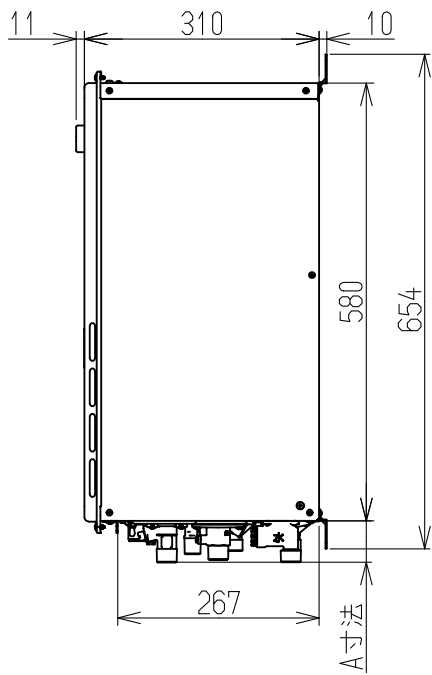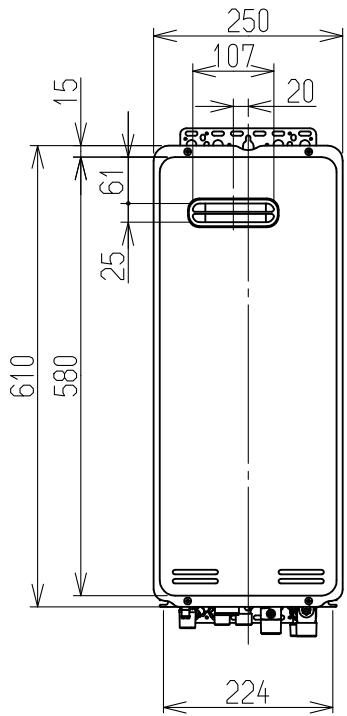

壁掛金具

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-SE1615AW(B)		RUF-SE1605AW(B)		
日ガス検申請型式		RUF-SE1605SAW(AW)(B)				
設置方式		屋外壁掛設置(後面・側面近接設置)				
給排気方式		RF				
外形寸法[mm]		H610×W250×D310				
質量[kg]		23(満水時:25.0)				
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)				
ガス消費量[kW]	同時	36.7(31600kcal/h)				
	給湯	30.1(25900kcal/h)				
	ふろ	11.6(10000kcal/h)				
熱効率[%]		給湯:95 ふろ:80				
エネルギー消費効率[%]		モード: 90.0(定格:91.5)				
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源		AC100V(50-60Hz)電源コード(7A)1.8m				
消費電力[W]		100〔待機時:0.9〕[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]		給湯:48 ふろ:40				
NOx[ppm]		60以下				
排気温度		100℃以下				
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)TU接続可				
	給水	15A(R1/2)		20A(R3/4)		
	給湯	15A(R1/2)		20A(R3/4)		
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)				
	ドレン配管	15A(R1/2)				
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(115W)				
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転				
安全装置		立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置	誘導電保護装置	中和器詰まり検知装置
		空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	ふろポンプ回転検出装置
		空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号		NW2020				
B.L認定		有リ				
製造ガス種		13A・12A,LPG				


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~5.1(16号~2.9号)			
	給湯温度設定	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)			
	ふろ温度設定	33~48℃(16段階)			
	ふろ機能	フルオート			
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L			
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は 10~43cm(3cm毎)			
	最低作動水量[L/分]	2.7			
	給湯器内圧損[kPa]	22(0.22kgf/cm ²)(10L/min時)			
おいだき	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)	
		約15分	約16分	約18分	
	おいだき能力[kW]	8.7(7500kcal/h)			
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止			
	最低作動水量[L/分]	3.5			
	ポンプ機外揚程[kPa]	69(7mH ₂ O)(5L/min時)			
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)	
		約13分	約14.5分	約17分	

注) ★項目は、配管5m、水圧200KPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,循環アダプタ, 2芯ケーブル,配管カバー,据置台,排気カバー(上方排気), 側方排気アダプタ,扉内設置用取付ボックス

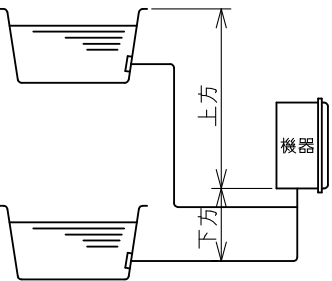

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	20m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長 高さ	20m10曲以内 3.0m以内	20m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	20m10曲以内 7.0m以内	20m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

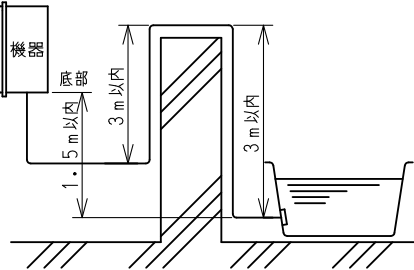

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-SE1615AW(B) RUF-SE1605AW(B)				
作成	2024.09	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					