


電線管	24
オーバーフロー	55
ドレン排出	61
暖房(低温往き)	30
暖房(戻り)	46
暖房(高温往き)	46
ふろ(往き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■A部詳細図（尺度1/5）

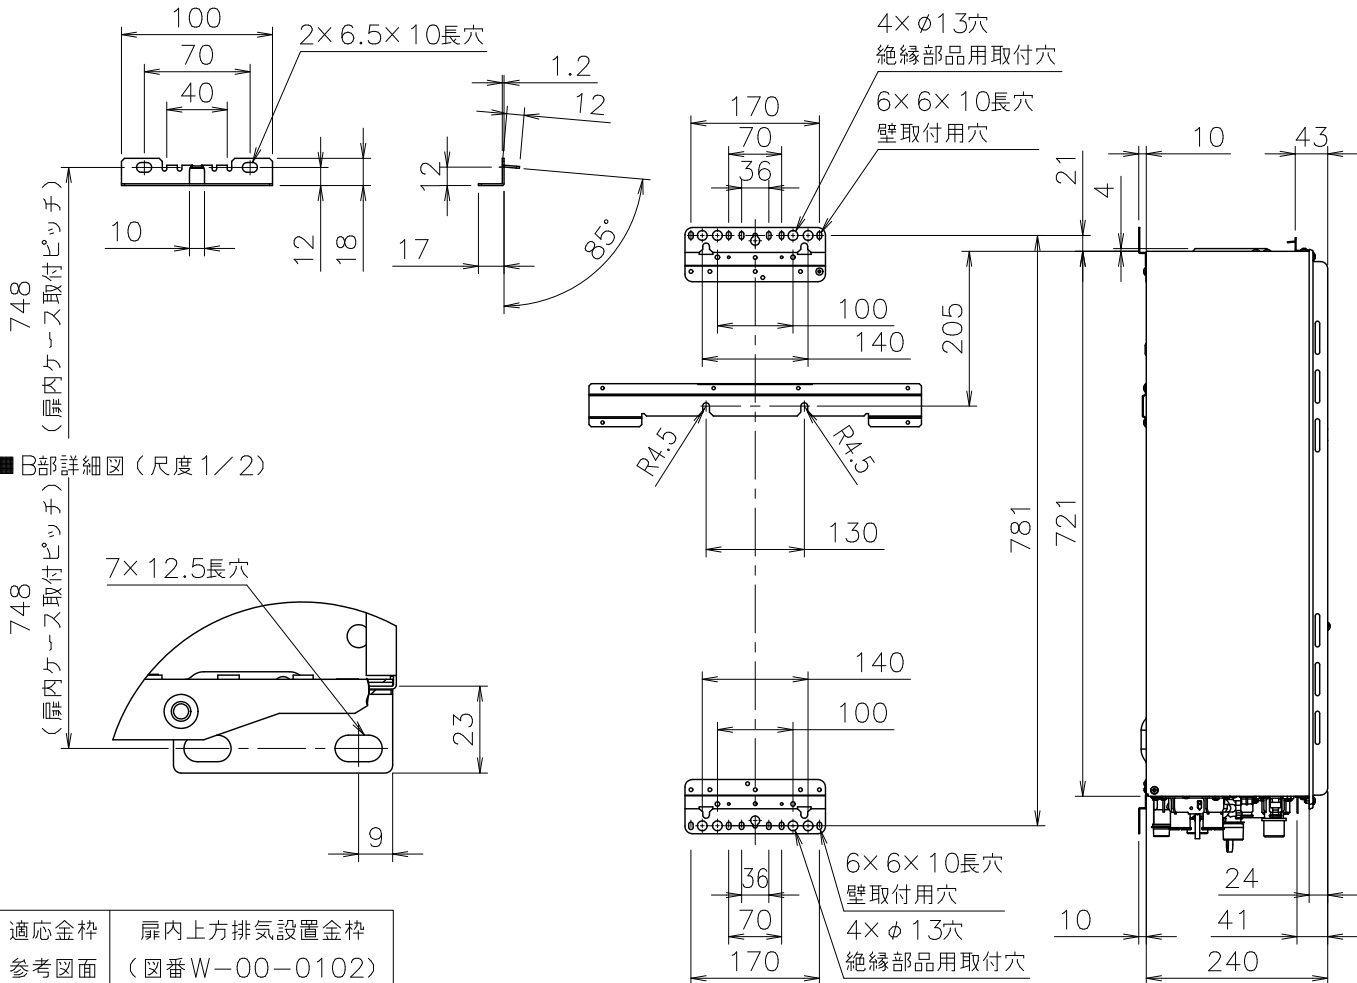

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力
木堅固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		壁置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 堅固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (現場手配) フィッシャーブラスス 6×30 (現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		壁置 (上部固定有り)	2	左記のネジとラックとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12 (扉内ケースに付属)	PS標準	5	0.5kN/本以上
		PS扉内		

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件


省エネアダプター		マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだし配管	樹脂管（内径10）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m
浴槽	上層	5m以内	
上下階	下層	2m以内	
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所	

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。

※樹脂管の継手は内径8以上を使用する。

※循環ポンプは極性が異なりますので、機器

※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふち金具と循環アダプターの
行き、戻りを間違えないように接続する。

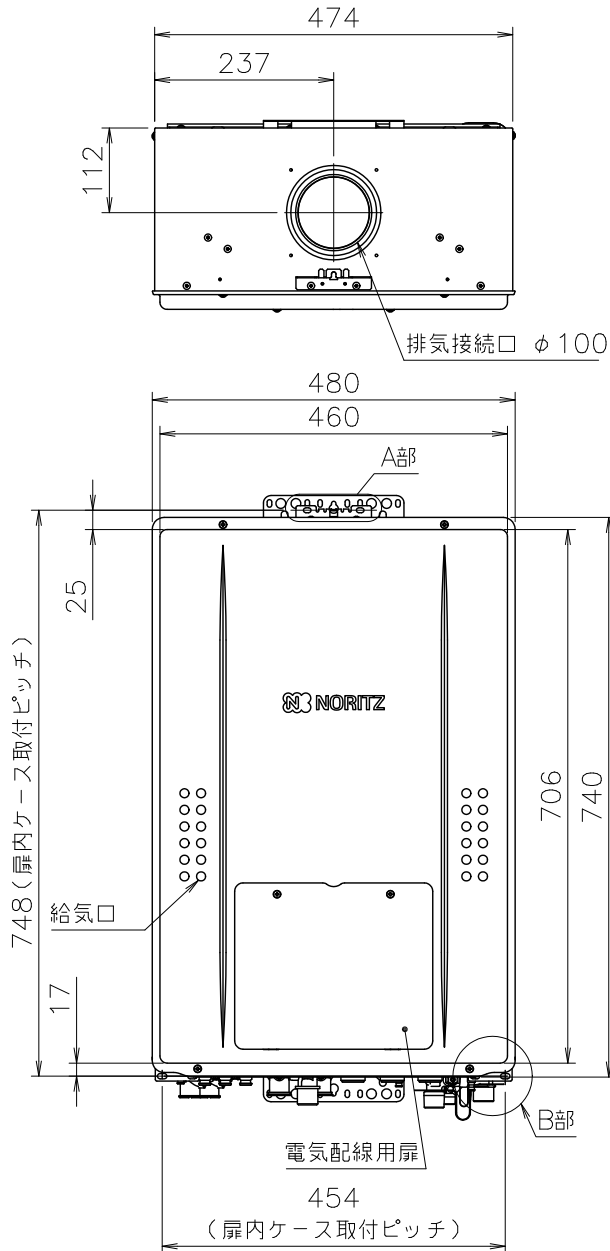

■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様
製品名		GTH-CP2471SAW6H-HBL
型式		FT4225ARS9SW6P
型式適用ガス種		GTH-C2471(S)AW
種類		12A13A
設置の方式	設置の方式	PS扉内設置上方排気延長形
	給排水方式	強制排気式(押し込み)
	暖房方式	開放式
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
最低作動流量・水圧		2.0L/min・9.81kPa
使用水圧		0.1~1.0MPa
機器内給湯圧損		47kPa(16L/minの時)
外形寸法		高さ740mm×幅480mm×奥行240mm
質量(本体)		37.5kg(満水時:43.5kg)
配管接続口径	ガス	R3/4(20A)
	給水・給湯	R3/4(20A)
	ふろ	CCHMジョイント
電気関係	お~n~70~ドレ排水	R1/2(15A)/CHMジョイント
	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント、低温往きのみ:CHMジョイント×6
	電線管接続口	C31
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.7m(機器外長さ)※1
	消費電力	200W 凍結予防ヒータ:185W 待機時:2.0W
	信号線	低温3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版)
材質	E-con	3線
	本体外表	カラー鋼板
	排気口	ステンレス
熱交換器		銅、ステンレス
許容システム水量		銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む)
本体外装色		ブリュッシャーシルバー
ドレン排水量		最大約100mL/min
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和
安全装置		立消入安全装置(フ列ムロッド)、残火安全装置(パイメタルスイッチ) 空だき安全装置(パイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、停電時安全装置 過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置(スプリング) ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置、沸騰防止装置、逆流防止装置、誘導管保護装置、中和器詰まり検出装置
ソーラ接続		不可
熱効率	給湯	95.0%
	暖房	87.0%
エネルギー消費効率		(定格)93.0%
騒音値(Aレンジ)		49dB(給湯+追いだし+暖房:無音室での測定値)
排気温度		100℃以下
NOx値		60ppm以下 ※13A-1,50ppm以下 ※13A-0
給湯	ガス消費量	最大 44.1kW(37,900kcal/h) 最小 4.42kW(3,800kcal/h)
	能力(出力)	24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)
	出湯量	水温+25℃ 24L/min 水温+40℃ 15L/min
ふろ	温度調節範囲	27℃,30℃,32℃,35℃,37℃~48℃(1℃刻み)、50.55.60℃(19段階)
	ガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
	追いだし能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)
暖房	最低作動流量	3.5L/min
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	74kPa(流量5L/minの時)
暖房	ガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
	能力(出力)	14.0kW(12,000kcal/h)
	暖房水設定温度	高温側 80℃ 低温側 60℃/50℃(機器側で5℃、+5℃、+10℃に変更可)/40℃ ※2
暖房	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	高温側 64kPa(流量10L/minの時) 低温側 74kPa(流量10L/minの時)
	高温加熱能力	3.37~14.0kW(2,900~12,000kcal/h)
	低温加熱能力60℃	3.49~14.0kW(3,000~12,000kcal/h)
暖房	低温加熱能力70℃	3.49~8.37kW(3,000~7,200kcal/h)
	給水方式	漏水検知機能付き自動補給
	最大ガス消費量(同時使用時)	60.6kW(52,100kcal/h)
給水装置認証登録番号		OW2011
付属部品		取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用) ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ
別売品		リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)、増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種) リモコンコードS,M(各種)、3心信号線(各種)、配管カバーH41-S,41B-S,52B-S(各種) 据置架台KD-7H-S、防振架台KD-11HB-S、据置台D55-S(各種)、防振壁掛金具BK-1 扉内ケースTC-13,12、排気アダプターH100L,H100S 循環アダプター(各種)、循環アダプターMB2-1(各種)、増設電源ユニット デュオアダプターMA-3,NR-3A、即通ユニットQU-3、DVU-3F、電圧測定ユニット1,2 他

※ 1: 電源コードが無い機種もあります。
 ※ 2: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
 ※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■ 注記

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※ この機器は側面近接10mmに相当しています。

※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが

※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。
トリプルチューブ(現場手配)等を使用して浴槽の排水口まで配

※ 別売品の排気アダプターH100LまたはH100Sを必ずご使用ください。

※ 排気延長は、1～4曲がり7m以内く排気アダプター-H100Lを使用する
施工します。(排気管口径:φ100)

納入仕様図	製品名		GTH-CP2471SAW6H-HBL (潜熱回収型) FT4225ARS9SW6P				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0133	
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	