


(単位：mm)


(機器上方よりの透視図)

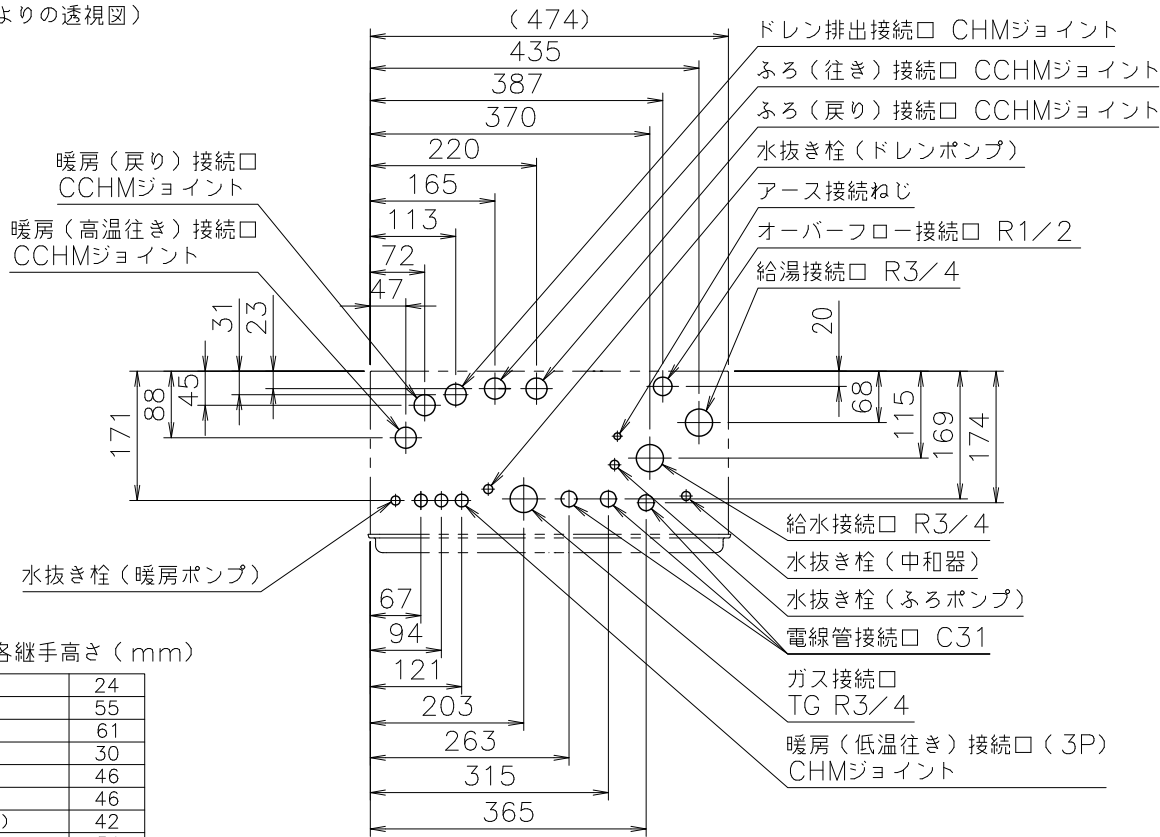


■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	24
オーバーフロー	55
ドレン排出	61
暖房(低温往き)	30
暖房(戻り)	46
暖房(高温往き)	46
ふろ(往き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■A部詳細図 (尺度 1/5)

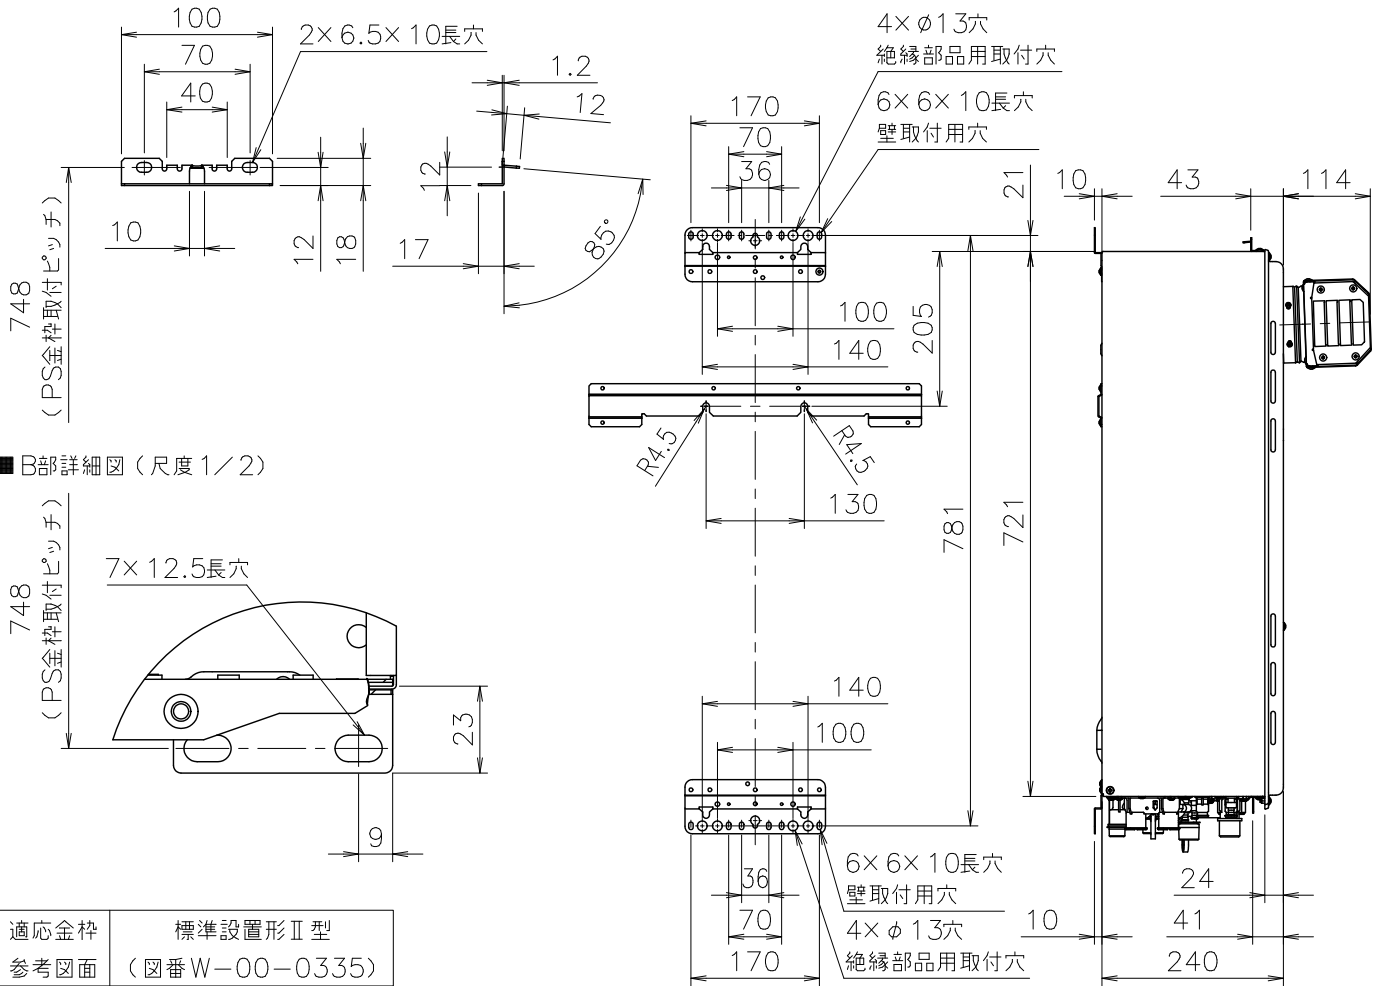

■B部詳細図 (尺度 1/2)

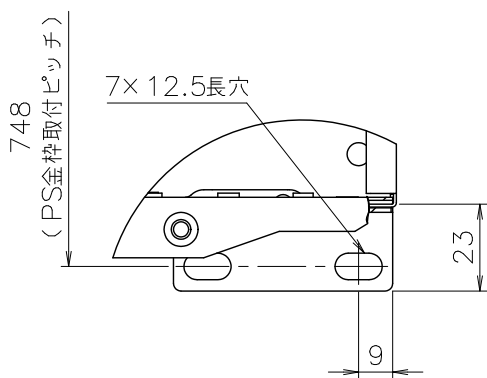

適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	(図番 W-00-0335)

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け 設置(上部固定有り)	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け 設置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	4	0.3kN/本以上 (左記の本ネジとプラグとの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件


項目	普通アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだき配管	樹脂管(内径10)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m
浴槽	上限	5m以内	
上下限	下限	2m以内	
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所	

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。

※樹脂管の継手は内径8以上を使用する。

ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの往き、戻りを間違えないように接続する。

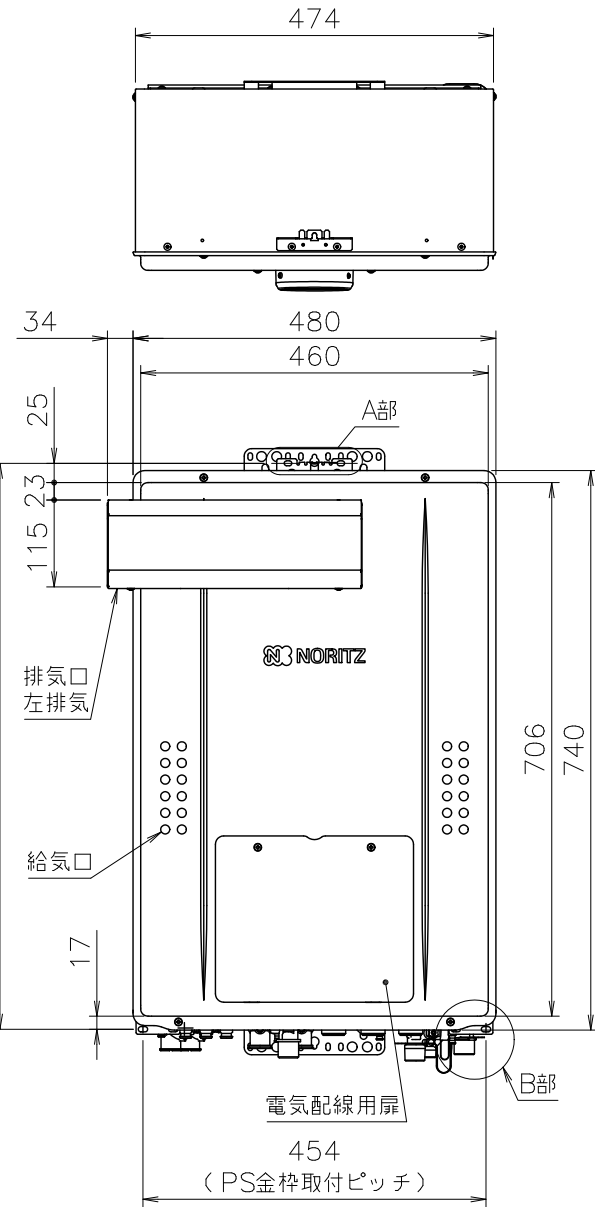

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

項目	仕様
製品名	GTH-CP2471SAW3H-LBL
	FT4225ARS2SW3P
型式	GTH-C2471(S)AW
型式適用ガス種	12A13A
種類	設置の方式 給排気方式 暖房方式
	PSアルコープ設置形 強制排気式(押し込み) 開放式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
最低作動流量・水圧	2.0L/min・9.81kPa
使用水圧	0.1~1.0MPa
機器内給湯圧境	47kPa(16L/minの時)
外形寸法	高さ740mm×幅480mm×奥行240mm
質量(本体)	37.5kg(満水時:43.5kg)
配管接続口径	ガス 給水・給湯 ふろ
	R3/4(20A) R3/4(20A) CCHMジョイント
電気関係	電源 消費電力 信号線 E-con
	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.7m(機器外長さ)※1 165W 凍結予防ヒータ:185W 待機時:2.0W 低温3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版) 3線
材質	本体外装 排気口 熱交換器
	カラー鋼板 ステンレス 銅、ステンレス
許容システム水量	銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む)
本体外装色	フレッシュシルバー
ドレン排水量	最大約100mL/min
ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 密閉安全装置(バイメタルスイッチ)、空焚き防止装置(水流スイッチ)、停電時安全装置 過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置(スプリング式) ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置、沸騰防止装置、逆流防止装置、防凍管保護装置、中和器詰まり検出装置
ソーラ接続	不可
熱効率	給湯 暖房
	95.0% 87.0%
エネルギー消費効率	(定格)93.0%
騒音値(ALn)ジ	49dB(給湯+追いだき+暖房:無音音室での測定値)
排気温度	100℃以下 NOx値
	60ppm以下 ※13A-1、50ppm以下 ※13A-0
給湯	ガス消費量 能力(出力) 出湯量
	最大 最小 能力(出力) 水溫+25℃ 水溫+40℃
	44.1kW(37,900kcal/h) 4.42kW(3,800kcal/h) 41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h) 24L/min 15L/min
暖房	温度調節範囲 ガス消費量 追いだき能力(出力) 最低作動流量 温度調節範囲 ポンプ機外操程50/60Hz共通 ガス消費量 能力(出力) 暖房水設定温度 低溫側 高溫側 ポンプ機外操程50/60Hz共通 高溫側 低溫側 高溫加熱能力 低溫加熱能力60℃ 低溫加熱能力70℃ 給水方式 最大ガス消費量(同時使用時) 給水装置認証登録番号
	27℃,30℃,32℃,35℃,37℃~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階) 16.5kW(14,200kcal/h) 9.88kW(8,500kcal/h) 3.5L/min 33~48℃(1℃刻み16段階) 74kPa(流量5L/minの時) 16.5kW(14,200kcal/h) 14.0kW(12,000kcal/h) 80℃ 60℃/50℃(機器側で-5℃、+5℃、+10℃に変更可)/40℃ ※2 53kPa(流量10L/minの時) 67kPa(流量6L/minの時) 3.37~14.0kW(2,900~12,000kcal/h) 3.49~14.0kW(3,000~12,000kcal/h) 3.49~8.37kW(3,000~7,200kcal/h) 漏水検知機能付き自動補給 60.6kW(52,100kcal/h) OW2011
付属部品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用) ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ アルコープ部品セット
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)、増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種) リモコンコードS、M(各種)、3心信号線(各種)、配管カバーH41-S、41B-S、52B-S(各種) 据置架台KD-7H-S、防振架台KD-11HB-S、据置台D55-S(各種)、防振壁掛金具BK-1 アルコープ延長カバー-1(各種)、アルコープ用排気アダプターS2-30、J2-30 給気カバーQ10-S、循環アダプター(各種)、循環アダプターMB2-1(各種)、増設電源ユニット テレコアダプターMA-3、NR-3A、即湯ユニットQU-3、DVU-3F、電力測定ユニット1、2 他

※ 1: 電源コードが無い機種もあります。
※ 2: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記
※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。
トリプルチューブ(現場手配)等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。
※ 給気カバーQ10-S取付時のみ超高温設置(風速:30m/s以下)に対応可能です。

納入仕様図	製品名	GTH-CP2471SAW3H-LBL (潜熱回収型) FT4225ARS2SW3P				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0142
	作成	2025. 9. 1	調整	-	株式会社ノーリツ	