



(単位：mm)
(機器上方よりの透視図)

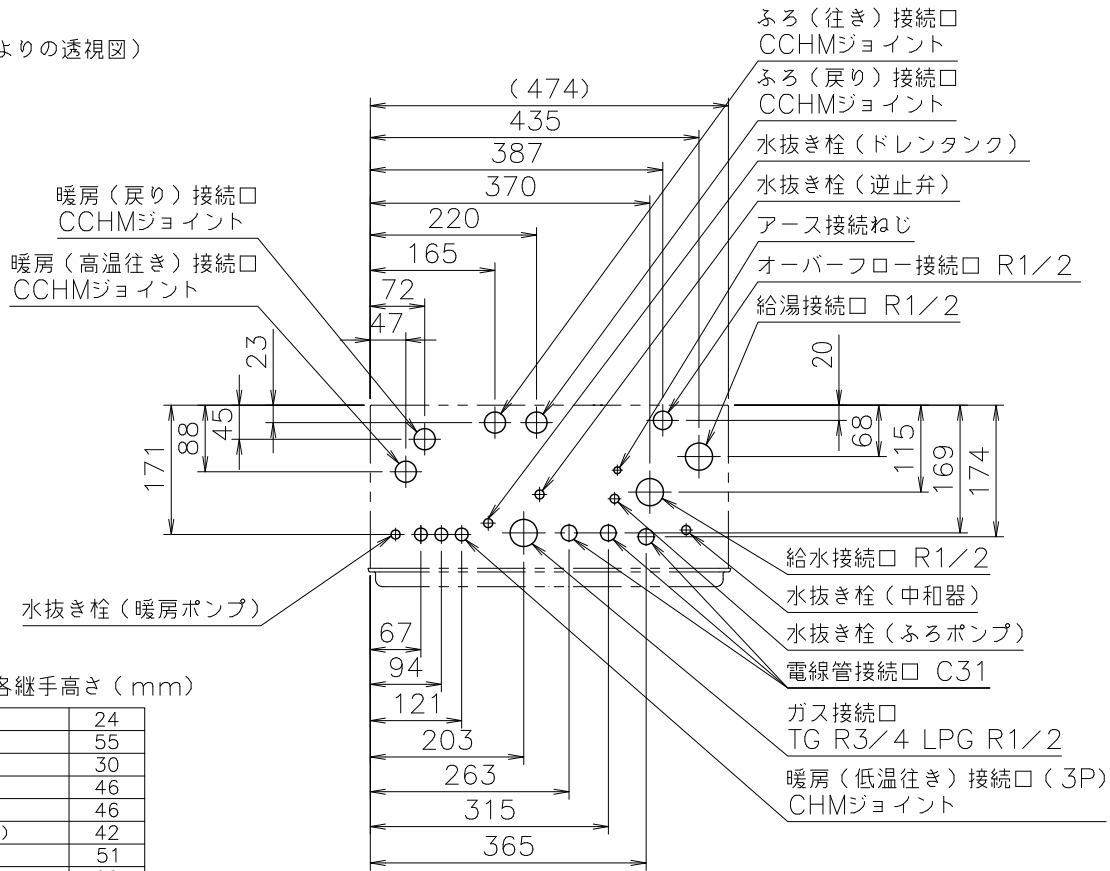


■底板よりの各継手高さ (mm)

電線管	24
オーバーフロー	55
暖房(低温往き)	30
暖房(戻り)	46
暖房(高温往き)	46
ふろ(往き、戻り)	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■A部詳細図 (尺度1/5)

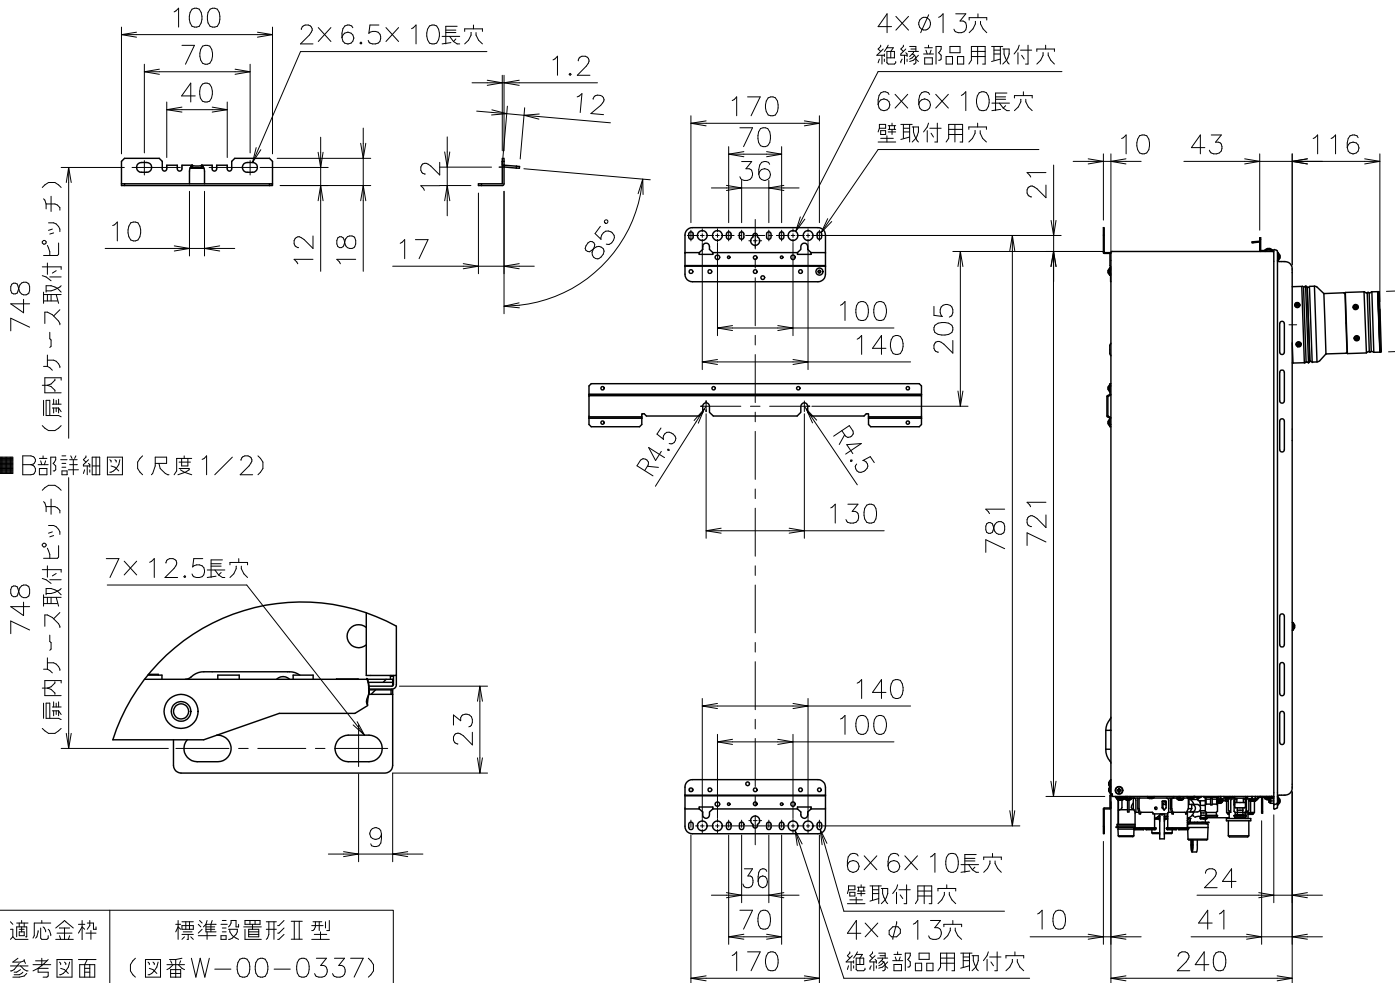

■B部詳細図 (尺度1/2)

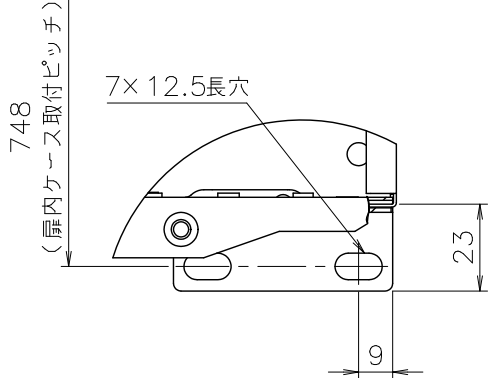

適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	(図番W-00-0337)

■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (現場手配)	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (現場手配) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12 (扉内ケースに付属)	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

最大追い だき配管	銅管 (外径 12.7)	片道 15m10曲がり	
	樹脂管 (内径 10) 樹脂管 (内径 13) ハイブリッドホース (内径 13)	片道 15m (設定変更で 25mまで可) 片道 15m (設定変更で 25mまで可)	
浴槽 上下限	上限	銅管 (外径 12.7)	7m以内
		樹脂管 (内径 10)	7m以内
		樹脂管 (内径 13)	7m以内
		ハイブリッドホース (内径 13)	7m以内
	下限	銅管 (外径 12.7)	3m以内
		樹脂管 (内径 10)	3m以内 (設定変更で 5mまで可)
		樹脂管 (内径 13)	0m以内 (設定変更で 3mまで可)
		ハイブリッドホース (内径 13)	0m以内 (設定変更で 3mまで可)
配管途中の障害物		高さ 3m以内で 1ヶ所	

※設定変更についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※ふろ配管の往き側に3方弁ユニットを必ず接続してください。
戻り側に接続するとドレンが浴槽内に排出され危険です。

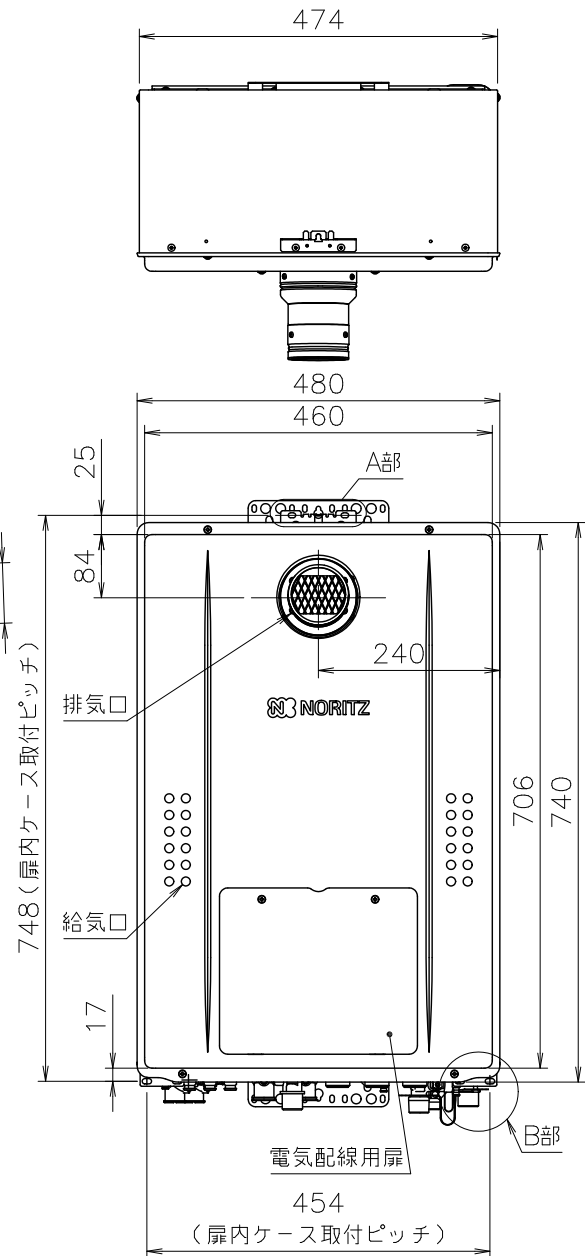

■仕様・能力表 (JIS S 2112に基づく性能値)

項目	仕様
製品名	GTH-CV1670SAW3H-TBL
型式	FT2825ARS4S3TMM
型式適用ガス種	GTH-C1670(S)AW 12A13A LPG
種類	設置方式 PS扉内設置前方排気延長形 給排気方式 強制排気式 (押し込み) 暖房方式 開放式
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ)+Q機能
最低作動流量・水圧	2.0L/min・9.81kPa
使用水圧	0.1~1.0MPa
機器内給湯圧損	47kPa (16L/minの時)
外形寸法	高さ740mm×幅480mm×奥行240mm
質量 (本体)	36.5kg (満水時:42.5kg)
配管 接続口径	ガス R3/4 (20A) R1/2 (15A) 給水・給湯 R1/2 (15A) ふろ CCHMジョイント おん・のー・ド・リン排出 R1/2 (15A) / - 暖房 (往き・戻り) CCHMジョイント、低温往きのみ: CHMジョイント×3 電線管接続口 C31
電気関係	電源 AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ: 約1.7m (機器外長さ) ※1 消費電力 145W 凍結予防ヒータ: 179W 待機時: 2.3W 信号線 低温3線 / 高温2線 (インテリジェント通信第7.0版) E-con 3線 本体外装 カラー鋼板 排気口 ステンレス 熱交換器 銅、ステンレス
材質	許容システム水量 銅管使用の場合: 24L 樹脂管使用の場合: 35L (機器内2.8L含む)
本体外装色	プレシャシルバー
ドレン排水量	最大約100mL/min
ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和
安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ) 密閉安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ)、停電時安全装置 過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置 (スプリング式) ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置、沸騰防止装置、逆流防止装置、防導管保護装置、中和器詰まり検出装置
ソーラ接続	不可
熱効率	給湯 95.0% 暖房 87.0%
エネルギー消費効率	(定格) 93.0%
騒音値 (A/Lンジ)	49dB (給湯+追いだき+暖房: 無響音室での測定値)
排気温度	100℃以下 NOx値 60ppm以下 ※13A-1, 50ppm以下 ※13A-0
給湯	ガス消費量 最大 29.4kW (25,300kcal/h) 最小 4.42kW (3,800kcal/h) 能力 (出力) 27.9~4.19kW (24,000~3,600kcal/h) 出湯量 水温+25℃ 16L/min 水温+40℃ 10L/min 温度調節範囲 27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37℃~48℃ (1℃刻み), 50, 55, 60℃ (19段階) ガス消費量 13.7kW (11,800kcal/h) 13.7kW (0.98kg/h)
ふろ	追いだき能力 (出力) 9.88kW (8,500kcal/h) 最低作動流量 3.5L/min 温度調節範囲 33~48℃ (1℃刻み16段階) ポンプ機外揚程 50/60Hz共通 70kPa (流量5L/minの時) ガス消費量 13.7kW (11,800kcal/h) 13.7kW (0.98kg/h) 能力 (出力) 11.6kW (10,000kcal/h) 暖房水設定温度 高温側 80℃ 低温側 60℃ / 50℃ (機器側で-5℃, +5℃, +10℃に変更可) / 40℃ ※2 ポンプ機外揚程 50/60Hz共通 高温側 69kPa (流量6L/minの時) 低温側 78kPa (流量6L/minの時) 高温加熱能力 3.37~11.6kW (2,900~10,000kcal/h) 低温加熱能力60℃ 3.49~6.98kW (3,000~6,000kcal/h) 低温加熱能力70℃ 3.49~4.19kW (3,000~3,600kcal/h) 給水方式 漏水検知機能付き自動補給 最大ガス消費量 (同時使用時) 41.9kW (36,000kcal/h) 41.9kW (2.99kg/h) 給水装置認証登録番号 OW2011
暖房	付属部品 取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式 (φ10樹脂管用) ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ 別売品 リモコンRC-K100W (各種)、RC-J100 (各種)、増設リモコン (各種)、床暖房リモコン (各種) リモコンコードS、M (各種)、3心信号線 (各種)、配管カバーH41-S、41B-S、52B-S (各種) 据置架台KD-7H-S、防振架台KD-11HB-S、据置台D55-S (各種)、防振壁掛金具BK-1 扉内ケースTC-13、12、排気流速UPアダプタ2-φ80-15、30、扉内アルコープカバーTL-10 アルコープ延長カバー1 (各種)、アルコープ用排気アダプタS2-S30、J2-30、給気カバーQ10-S 循環アダプター (各種)、増設電源ユニット テレコンアダプターMA-3、NR-3A、即湯ユニットQU-3、DVU-3F、電力測定ユニット1,2 浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET 他

※1: 電源コードが無い機種もあります。
※2: 床暖房リモコンの仕様も設定 (決定) されます。
※: ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※: 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記
※標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※壁掛け設置、PS標準設置のみ超高層設置 (風速: 30m/s以下) に対応可能です。
※排気延長は、1~4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径: φ80)

納入仕様図	製品名	GTH-CV1670SAW3H-TBL (潜熱回収型) FT2825ARS4S3TMM				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0074
	作成	2025. 9. 1	調整	-	株式会社ノーリツ	