
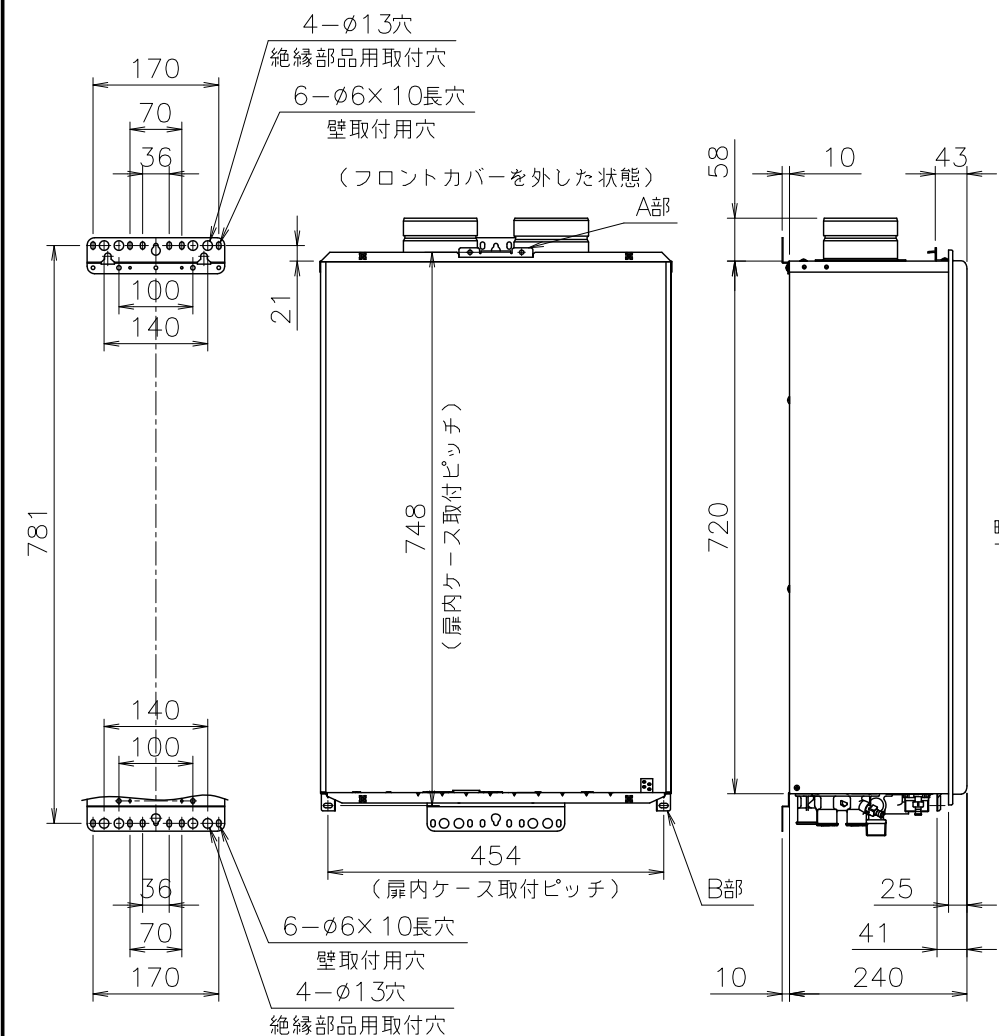


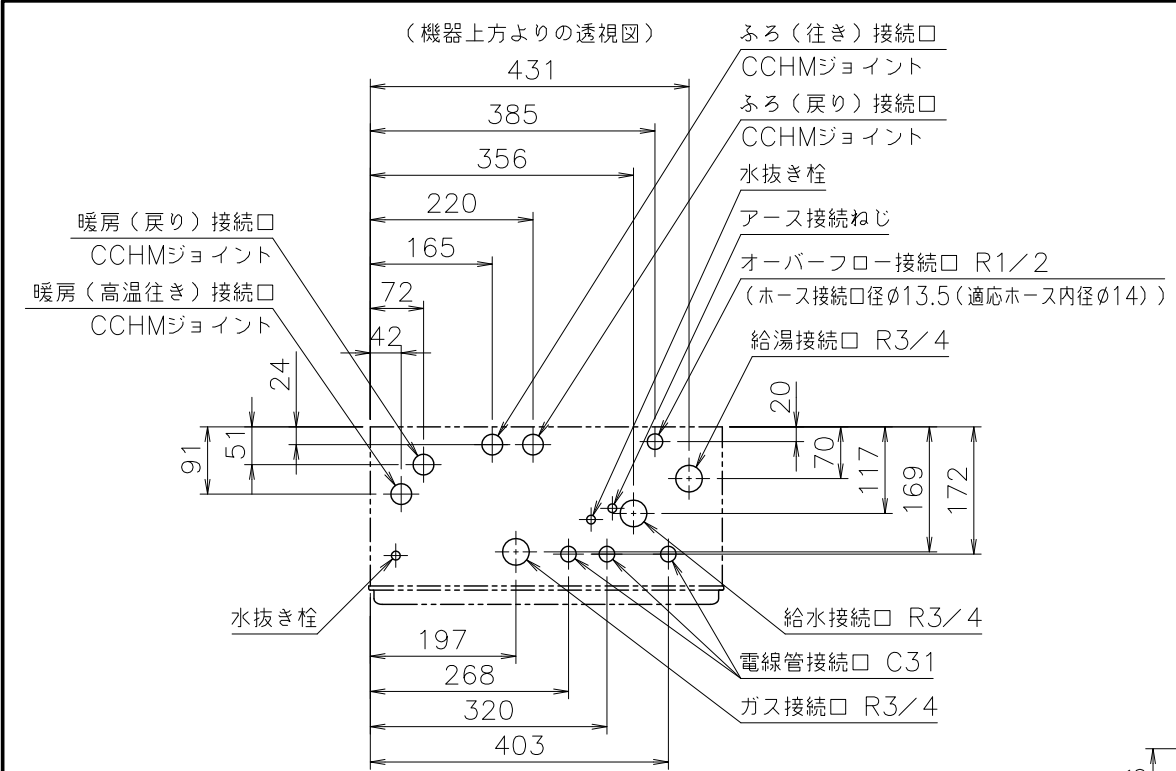

■追いただき配管条件

※循環アダプターMBシリーズは極性があります。

機器のふろ金具と循環アダプターの行き・戻りを間違えないように接続してください。

項目	循環アダプター	MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追 だき配管	φ12.7銅管 φ10樹脂管(継手内径φ8以上)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m
浴槽 上下限	上限 下限(H)	7m以内 3m以内	7m以内 2m以内(設定変更で5mまで可)
配管途中の障害物	高さ3m以内で1ヵ所		

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

■底板よりの各継手高さ (mm)

項目	高さ (mm)
電線管	24
オーバーフロー	72
暖房(低温行き)	—
暖房(戻り)	44
暖房(高温行き)	44
ふろ(行き・戻り)	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

■A部詳細図(尺度1/5)

■B部詳細図(尺度1/2)

仕様表		仕 様	
項 目	型 式	GTH-2444AWX-PFF-1 BL	FT4215ARSoAQ
製 品 名	型 式	GTH-2444(S) AWX-PFF	
種 類	設 置 の 方 式	PS扉内設置形	
給 排 気 方 式	暖 房 方 式	強制給排気式	
点 火 方 式	電 子 イ グ ナ イ タ によるダイレクト点火		
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比比例制御(水量サーボ)+Q機能		
使 用 水 圧	98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm ²)		
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)		
外 形 寸 法	高き750mm×幅480mm×奥行240mm		
質 量(本 体)	43kg(満水時:47kg)		
給 水・給 湯	R3/4(20A)		
配 管 ガ ス	R3/4(20A)		
接 続 口 径	ふろ(行き・戻り)	CCHMジョイント	
	暖房(行き・戻り)	CCHMジョイント	
電 源	AC100V(50/60Hz)		
電 費 電 力	335/365W	凍結予防ヒータ:155W	
待 機 時 消 費 電 力	3.7W		
電 源 コード 長 さ	約1.8m		
材 質	排 気 口	垂鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	熱 交 換 器	ステンレス	
	銅 板、銅 管		
許 容 シ ス テ ム 水 量	銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.6L含む)		
本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
騒 音 値(最大時: A レンジ)	49dB以下(給湯+追いただき+暖房:無響音室での測定値)		
排 気 温 度	260℃以下		
安 全 装 置	立消え安全装置(フ列ムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 空だき防止装置(水流スイッチ)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ+ポンプ運転[ふろ・暖房]) 過圧防止安全装置(スプリング式)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ) 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、停電時安全装置 ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、過電流防止装置、誘導電保護装置 逆流防止装置(逆止め弁)、ポンプ過負荷保護装置、暖房水検出装置(水位電極)		
ソ ー ラ 接 続	不可<但し、スカイフレンドラーSKB-300(P)を使用する場合は、可>		
付 属 部 品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード式、取扱書(保証書付き)、工事書 ふる継手一式(φ10樹脂管用)、暖房継手クリップ		
別 売 品	リモコン RC-C001(各機)、RC-J100(各機)、リモコンコードS,M(各機) テレコンアダプタMA-3,NR-3A、3芯信号線(各機)、壁掛金具CXB 防振壁掛金具DLK,BK-1、GTH取替壁掛金具、循環アダプターHX,MBシリーズ 給排気トップ・TFB-100B TFW-100A1-C/W<トーセット製> WTG-101A<トーセット製> 扉内ケースTC-13、スカイフレンドラーSKB-300(P) 即湯ユニットQU-1,-3、DVU-3F、UDR-MTC、増設電源ユニット 他		

能力表(JIS S 2112に基づく性能値)		能 力 最 大	能 力 最 小
項 目	標準ガス消費量	50.0kW(43,000kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
給 湯 出 力	給 湯 出 力	41.9~4.36kW(36,000~3,750kcal/h)	
出 湯 量	水温+25℃	24L/min	
湯 給 湯 能 力	水温+40℃	15L/min	
温 度 調 節 範 囲	24号~2.5号		
追 だ き 能 力 (出 力)	32℃,35℃,37~48℃(1℃刻み),50,55,60℃(17段階)		
最 低 作 動 流 量	9.88kW(8,500kcal/h)		
温 度 調 節 範 囲	3.5L/min		
ボ ン プ 機 外 揚 程	33~48℃(1℃刻み16段階)		
暖 房 能 力 (最 大 時)	流量5L/minの時、53.9/73.5kPa=5.5/7.5mH ₂ O(50/60Hz)		
暖 房 水 設 定 温 度	14.0kW(12,000kcal/h)		
ボ ン プ 機 外 揚 程	80℃		
50/60Hz共通	高温側:流量10L/minの時、50.0kPa=5.1mH ₂ O		
高 温 加 熱 能 力	2.56~14.0kW(2,200~12,000kcal/h)		
最大ガス消費量(同時使用時)	66.9kW(57,500kcal/h)		
※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。			
給水装置認証登録番号	OW2004		

■固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様	設置種別	設置寸	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配)	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38(現場手配) フィッシャープラグSX 6×30(現場手配)	壁掛け	4	0.2kN/本以上(木下地12mm)
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け	4	0.3kN/本以上(左記のねじとガラスの組合せ時)
		PS標準		
		PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-2444AWX-PFF-1 BL FT4215ARSoAQ			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0022
	作成	2015. 1. 5		調整	E	2019. 4.23
	株式会社ノーリツ					