

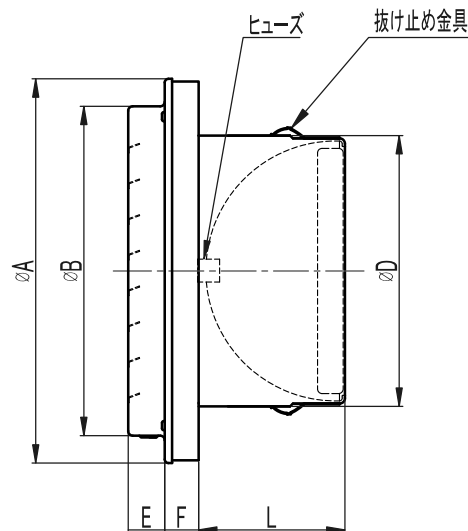
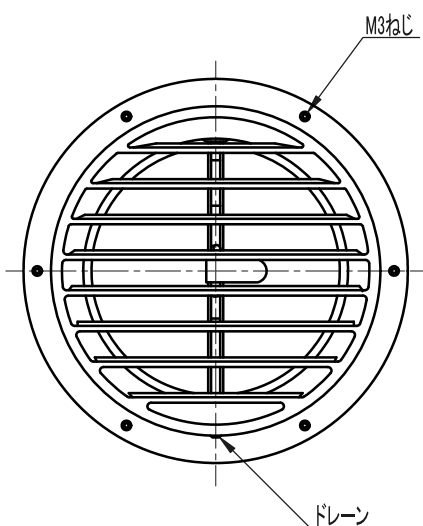


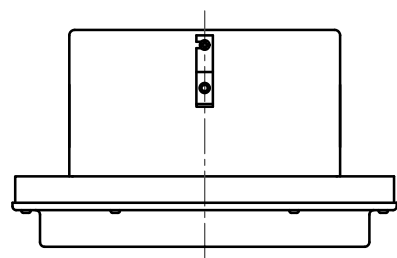

| 型 式      | 寸 法 |     |     |    |    |     | 排 気    |          |
|----------|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|----------|
|          | A   | B   | D   | E  | F  | L   | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| LG-075AD | 133 | 105 | 73  | 20 | 17 | 44  | 1.8    | 6.8      |
| LG-100AD | 160 | 130 | 98  | 20 | 13 | 64  | 1.4    | 7.0      |
| LG-125AD | 185 | 155 | 123 | 20 | 17 | 69  | 1.0    | 6.3      |
| LG-150AD | 210 | 180 | 148 | 20 | 18 | 80  | 1.1    | 8.3      |
| LG-175AD | 235 | 205 | 173 | 20 | 16 | 97  | 1.0    | 8.8      |
| LG-200AD | 260 | 230 | 198 | 20 | 16 | 110 | 0.7    | 7.0      |

## 圧 力 損 失 曲 線

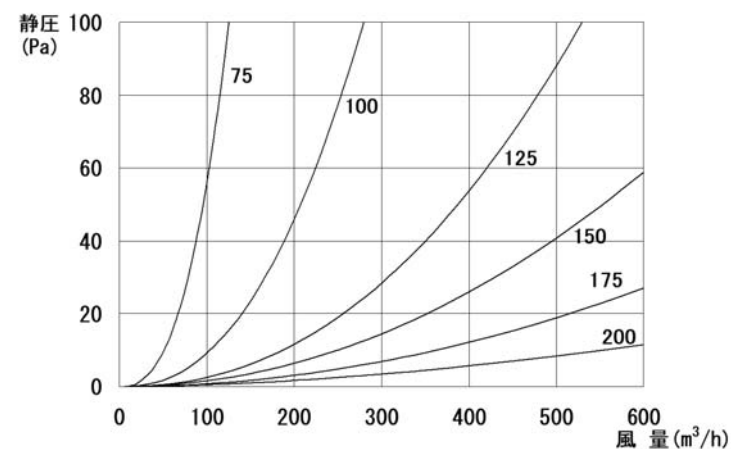

## 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダクト付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

|     |           |     |     |           |            |                        |        |  |
|-----|-----------|-----|-----|-----------|------------|------------------------|--------|--|
| 材 質 | SUS304    |     |     |           | 表面処理       | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |        |  |
| 品 名 | 平型ベントキャップ |     |     |           | 株式会社 シルフアー |                        |        |  |
| 型 式 | LG-AD     |     |     |           |            |                        |        |  |
| 承認  | 検 図       | 製 図 | 尺 屋 | Free      |            | 図 番                    | A14001 |  |
| M.S | N.S       | T.A | 屋 屋 | H24/11/16 |            |                        |        |  |