



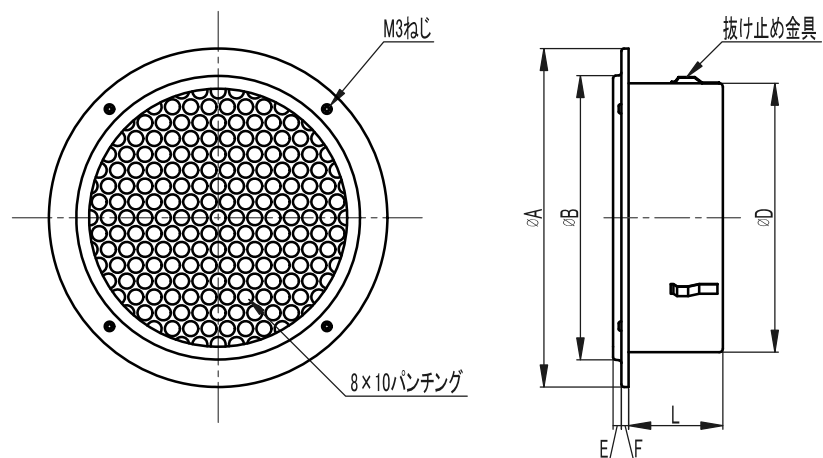

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
PPS-075	108	80	72	5	4	51	6.3	23.6
PPS-100	133	105	97	5	4	46	4.6	23.0
PPS-125	160	130	122	5	4	51	5.4	33.8
PPS-150	185	155	147	5	4	51	4.9	36.8
PPS-175	210	180	172	5	4	56	4.6	40.3
PPS-200	235	205	197	5	4	56	3.1	31.0
PPS-250	290	260	247	5	4	86	-	-


圧 力 損 失 曲 線

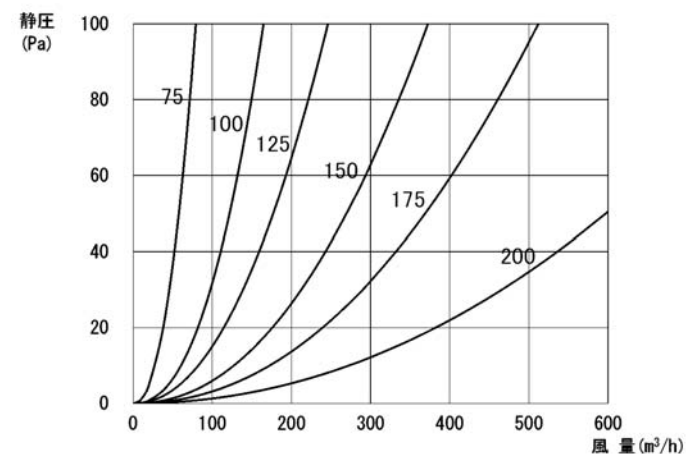

設計・施工に関するご注意


1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ					株式会社 シルフアー		
型 式	PPS							
承 認	検 図	製 図	尺 屋	Free		図 番	PHC191125	
M.S	N.S	C.H	屋 屋	R1/11/18				

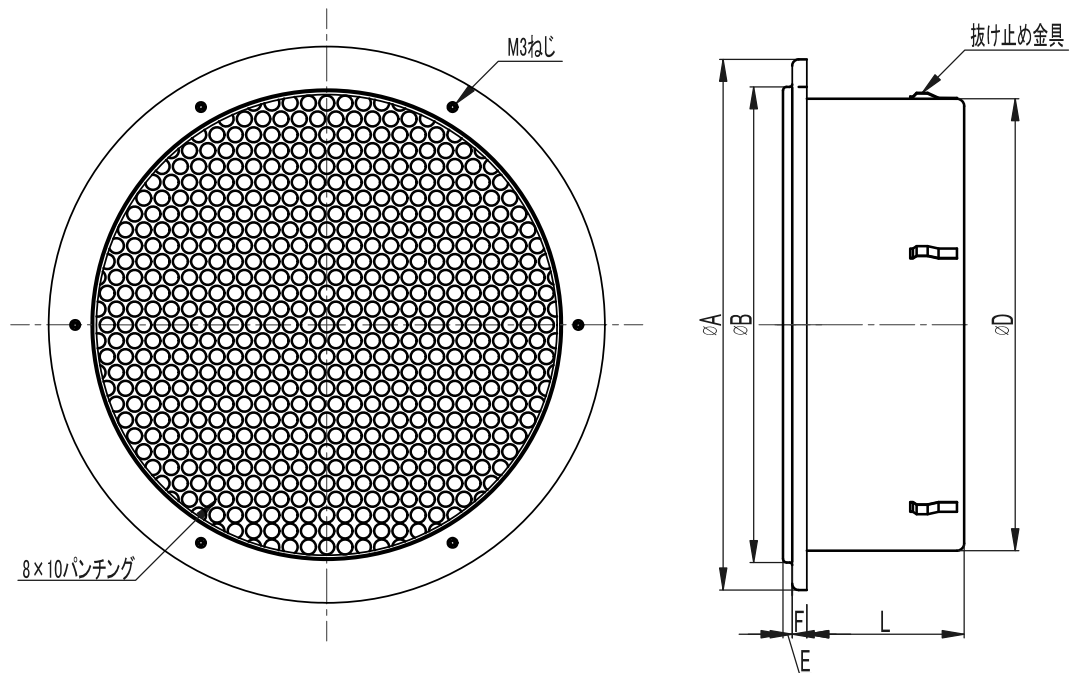

型 式	寸 法						排 気	
	A	B	D	E	F	L	圧力損失係数	直管相当長(m)
PPS-250	290	260	247	5	4	86	3.4	42.5

圧 力 損 失 曲 線

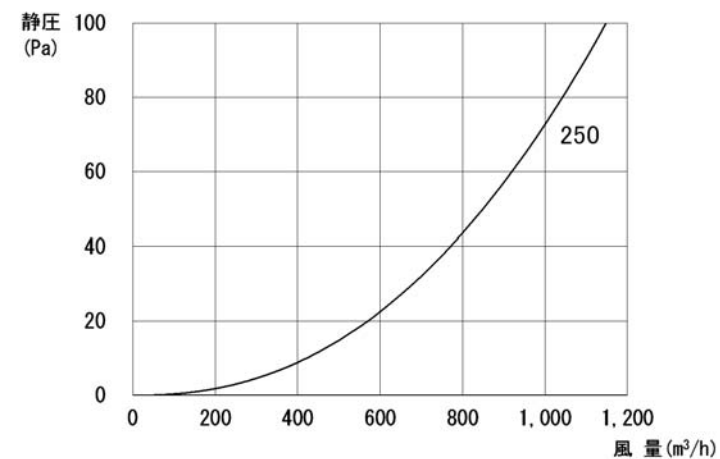

設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。

材 質	SUS304				表面処理	標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装		
品 名	平型ベントキャップ				株式会社 シルファア			
型 式	PPS/大口径							
承認	検 図	製 図	尺 屋 審 査	Free		図 番	PHC231004	
T.M	C.H	T.A		R5/10/06				