



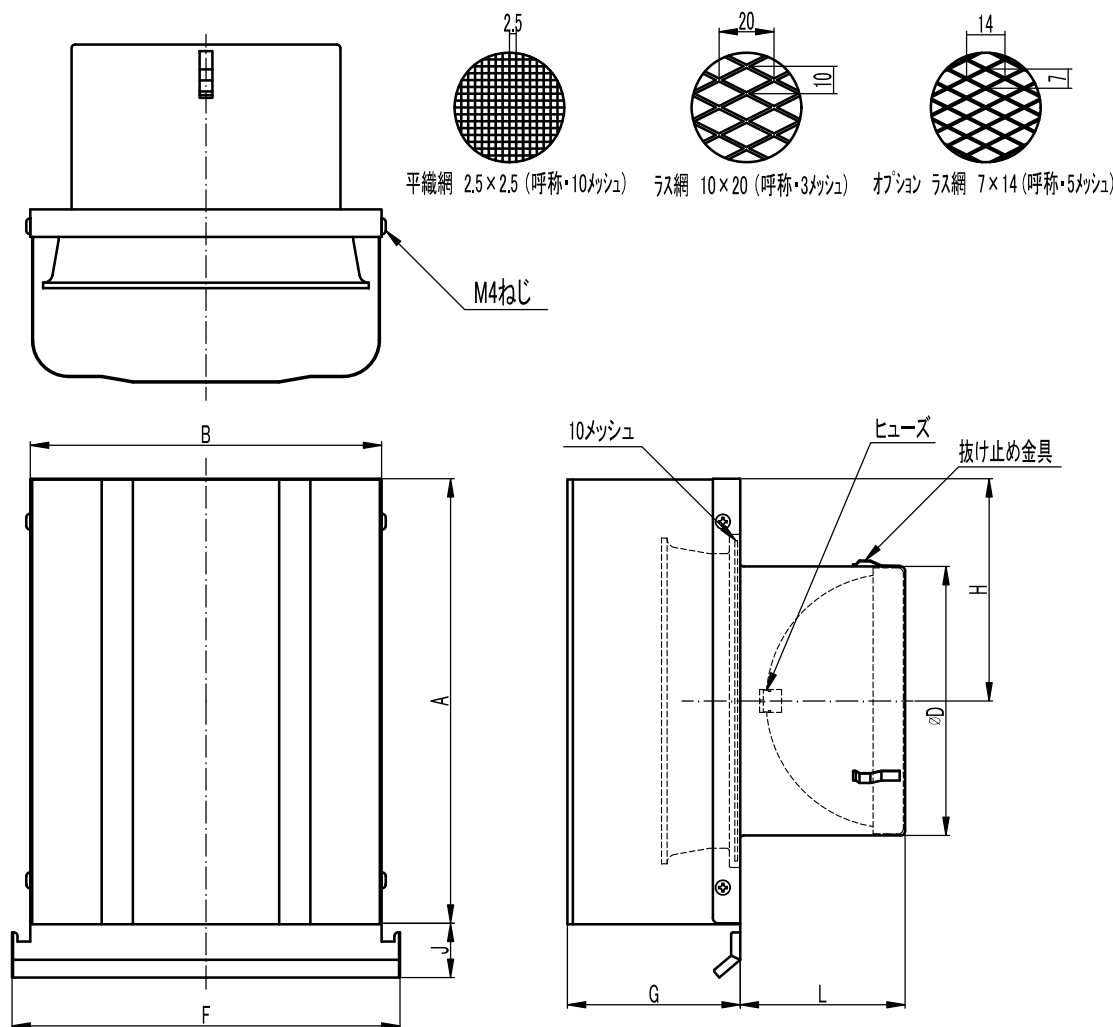

## 圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。

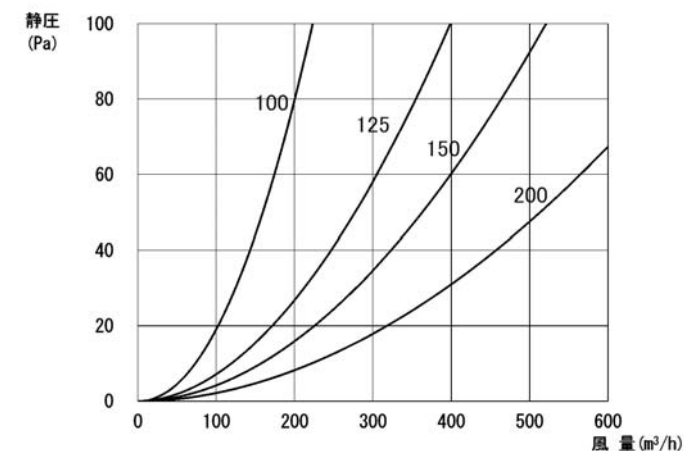

## 設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

| 型 式       | 寸 法 |     |     |     |     |     |    |     | 吸 気    |           |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|-----------|
|           | A   | B   | D   | F   | G   | H   | J  | L   | 圧力損失係数 | 開口面積(cm²) |
| OHS-100DN | 180 | 148 | 97  | 168 | 78  | 90  | 28 | 61  | 2.6    | 50        |
| OHS-125DN | 244 | 192 | 122 | 212 | 95  | 122 | 30 | 74  | 2.2    | 85        |
| OHS-150DN | 244 | 192 | 147 | 212 | 95  | 122 | 30 | 90  | 2.6    | 112       |
| OHS-200DN | 300 | 240 | 197 | 260 | 110 | 150 | 37 | 109 | 4.0    | 159       |

|     |                         |     |     |            |                        |           |
|-----|-------------------------|-----|-----|------------|------------------------|-----------|
| 材 質 | SUS304 (リング:ポリカーボネート樹脂) |     |     | 表面処理       | 標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装 |           |
| 品 名 | 上下吹き抜け型フード              |     |     | 株式会社 シルファア |                        |           |
| 型 式 | OHS-DN                  |     |     |            |                        |           |
| 承認  | 検 図                     | 製 図 | 尺 寸 | Free       | 図 番                    | PHC191204 |
| Y.F | M.S                     | C.H | 年月  | R1/12/13   |                        |           |