

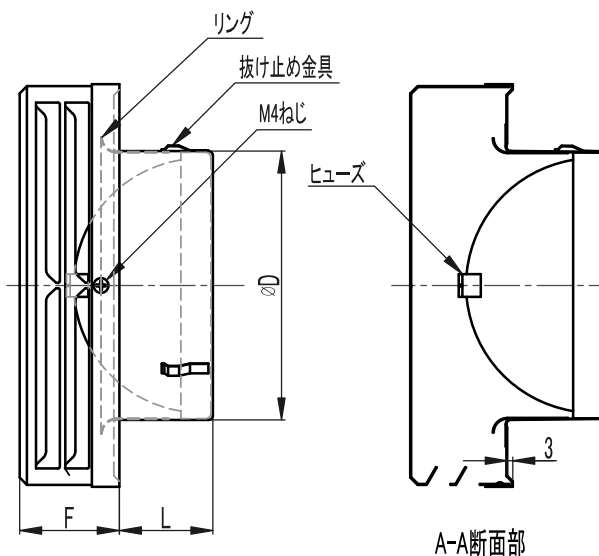


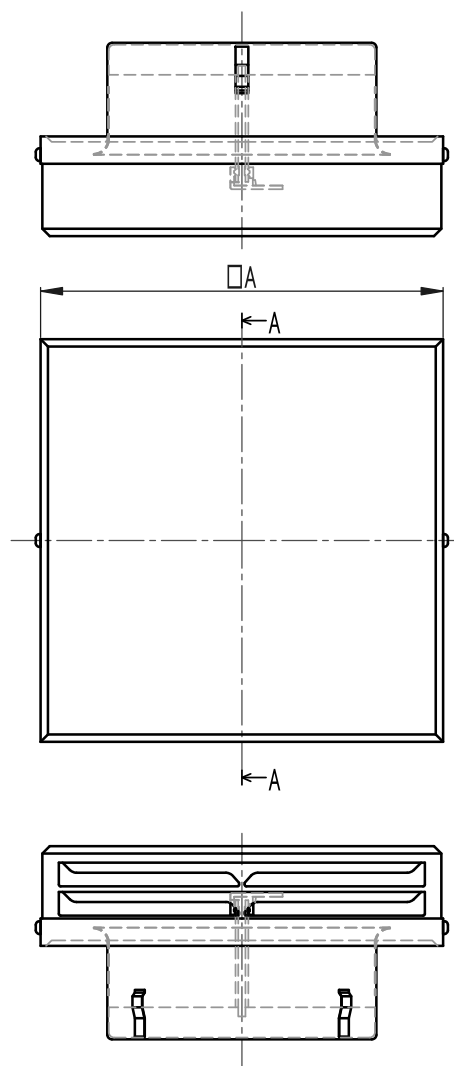

## 圧力損失曲線

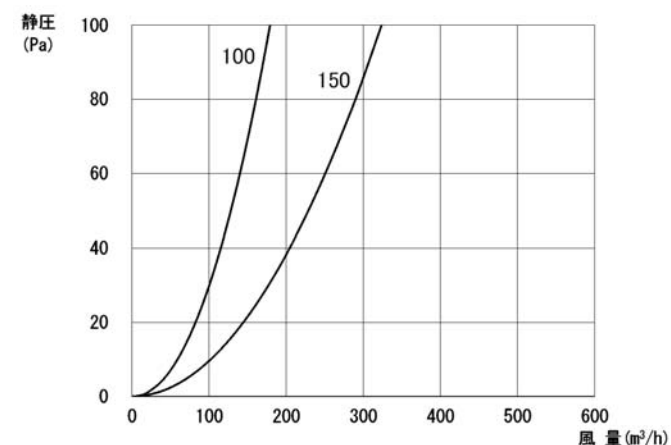

## 設計・施工に関するご注意

1. 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。  
タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後取り付けてください。  
吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
2. 排気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/100以上の下がり勾配をとってください。
3. 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
4. 防火ダンパー付製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
5. 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

| 型 式       | 寸 法 |     |    |    | 排 気    |          |
|-----------|-----|-----|----|----|--------|----------|
|           | A   | D   | F  | L  | 圧力損失係数 | 直管相当長(m) |
| MAP2-100D | 182 | 97  | 51 | 46 | 4.0    | 20.0     |
| MAP2-150D | 220 | 147 | 56 | 51 | 6.4    | 48.0     |

|     |         |     |            |         |             |                        |           |  |
|-----|---------|-----|------------|---------|-------------|------------------------|-----------|--|
| 材 質 | SUS304  |     |            |         | 表面処理        | 標準 カチオン電着+シルファーマトリック塗装 |           |  |
| 品 名 | 角型防風フード |     |            |         | 株式会社 シルファアー |                        |           |  |
| 型 式 | MAP2-D  |     |            |         |             |                        |           |  |
| 承認  | 検 図     | 製 図 | 尺 寸        | Free    |             | 図 番                    | PHC230610 |  |
| T.M | T.A     | C.H | 尺 寸<br>準 員 | R4/5/16 |             |                        |           |  |