

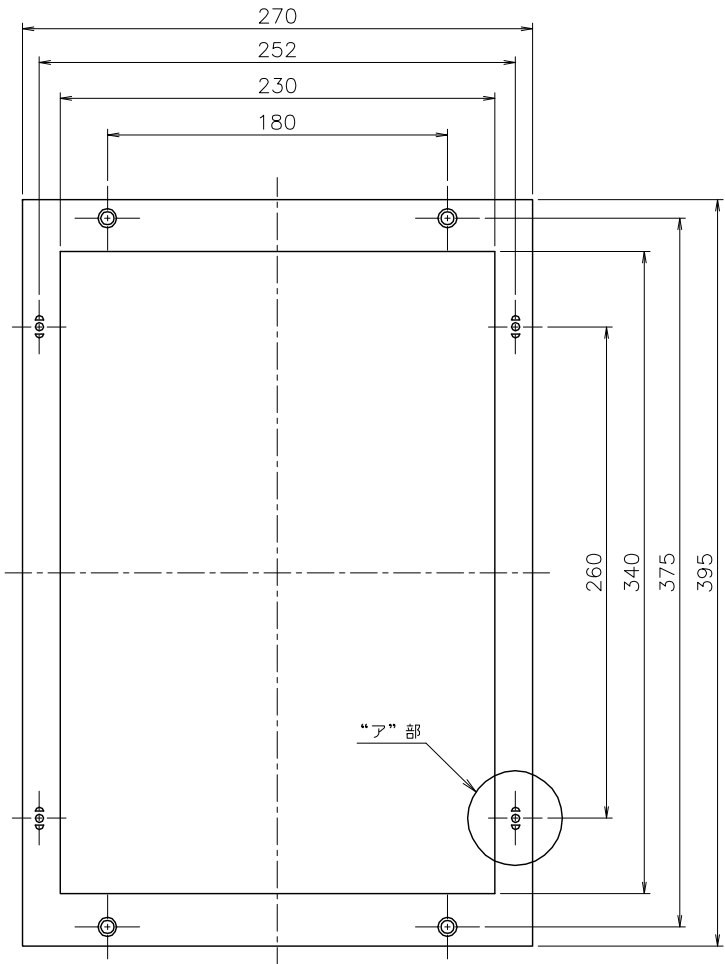


(単位：mm)

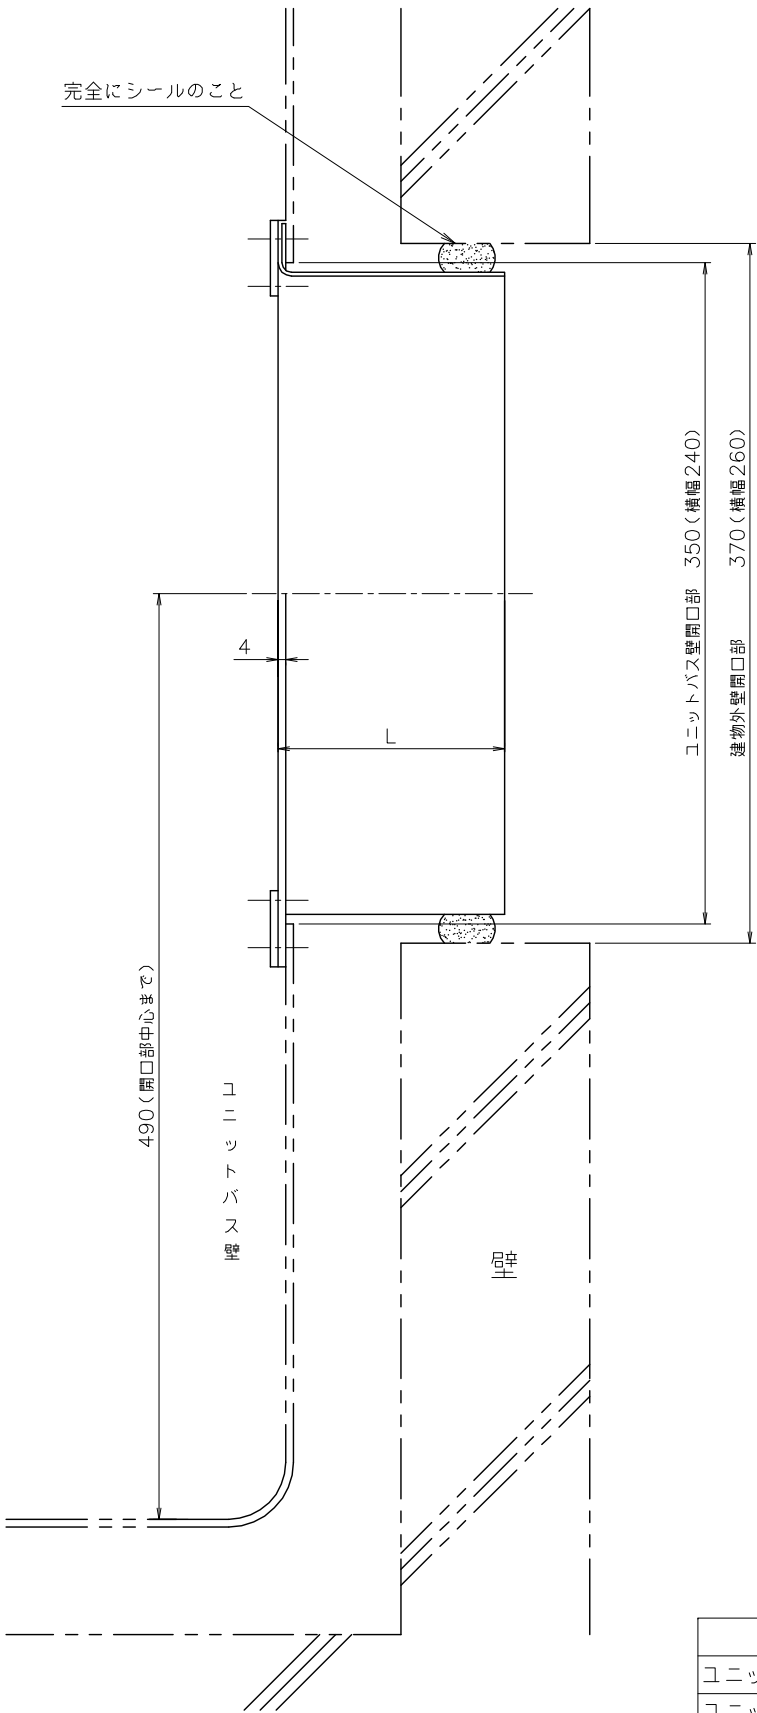


ア部詳細 S1/1

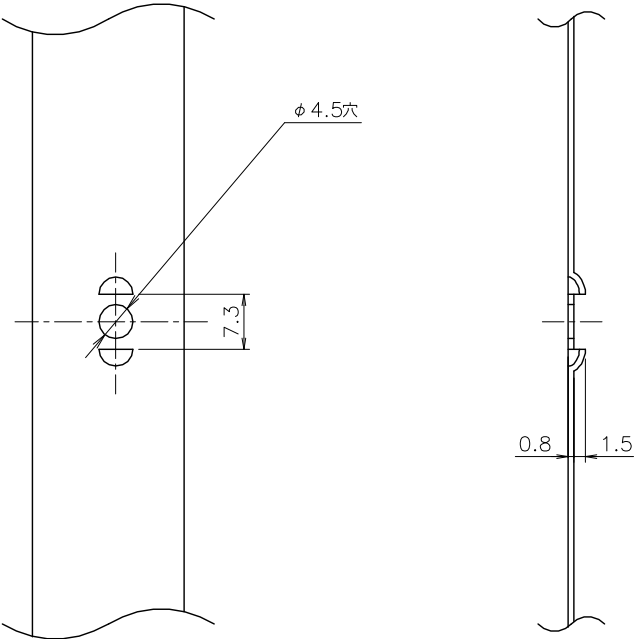

接続筒の取り付け位置

① 後方給排気の場合

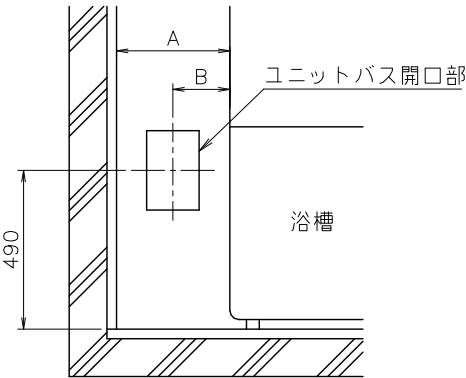


※A寸法は290mm+ユニットバス隔Rの寸法を確保してください。
※B寸法は145mm以上を確保してください。

※壁面フランジが壁面より飛び出していない場合、B寸法は下表の寸法で設置できます。


(単位：mm)

機器幅	B
230mm	115
250mm	125

※但し、合成樹脂浴槽（ポリプロピレン浴槽等）の場合は上記寸法+20mmです。

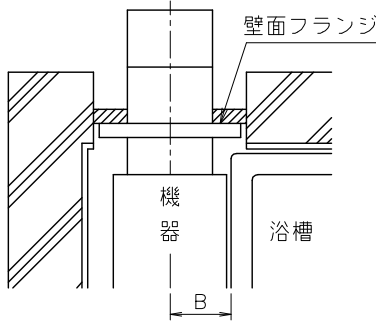

② 側方給排気の場合

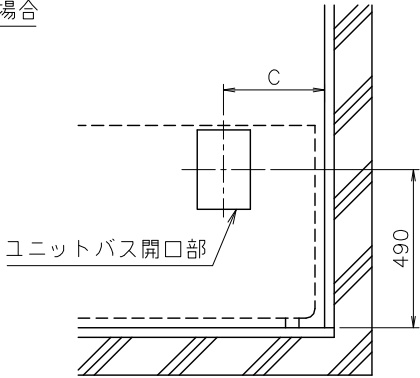

$C = \text{浴槽奥行} \times 1/2 + A$
A：壁と浴槽とのすき間寸法

材	質	板厚
アルミナイズド鋼板		0.8

品	名	L (mm)
ユニットバス用接続筒	100S	100
ユニットバス用接続筒	120S	120
ユニットバス用接続筒	150S	150
ユニットバス用接続筒	200S	200
ユニットバス用接続筒	250S	250
ユニットバス用接続筒	300S	300
ユニットバス用接続筒	350S	350

納入仕様図	製品名		ユニットバス用接続筒 (S)			
	図名		外形寸法図			
	尺度	1/4	原紙サイズ	A3	図番	33-BUAA-0008
	作成	73.12.1	調整	A	2020. 7. 3	株式会社ノーリツ