
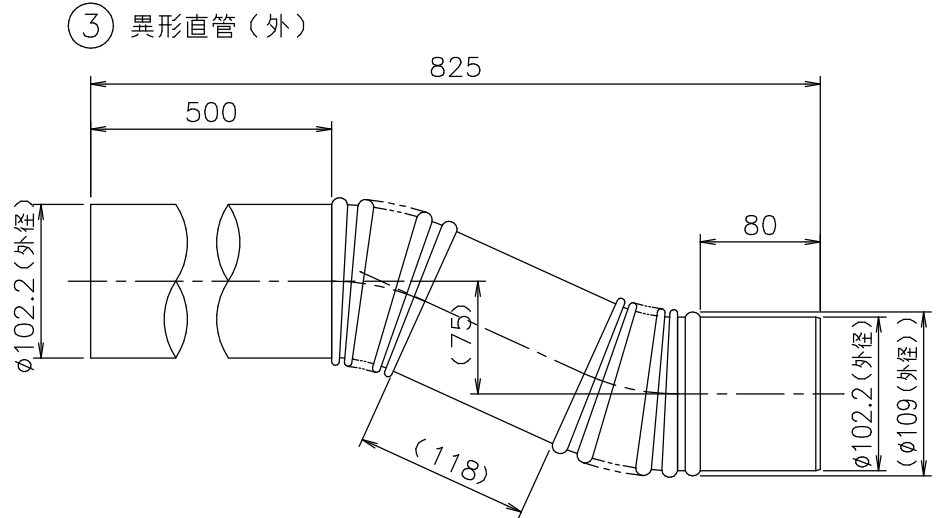
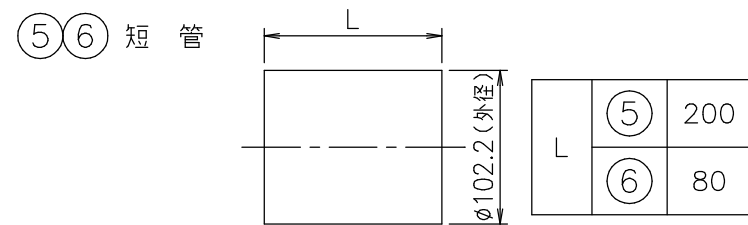
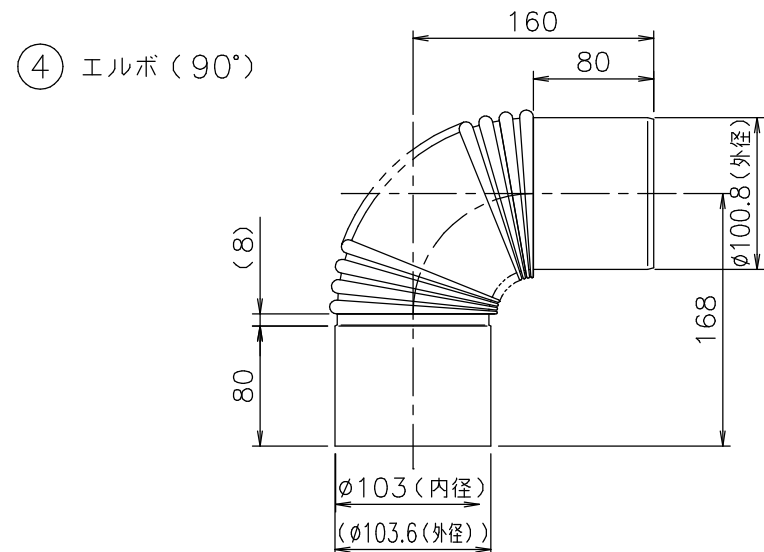
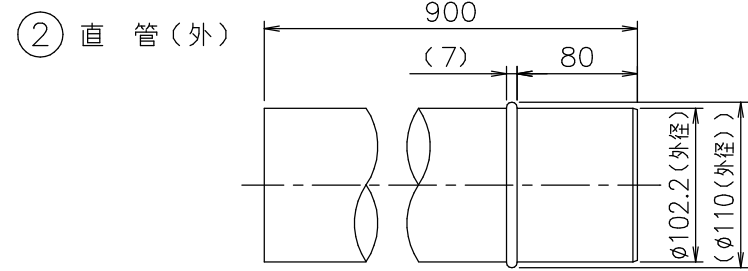
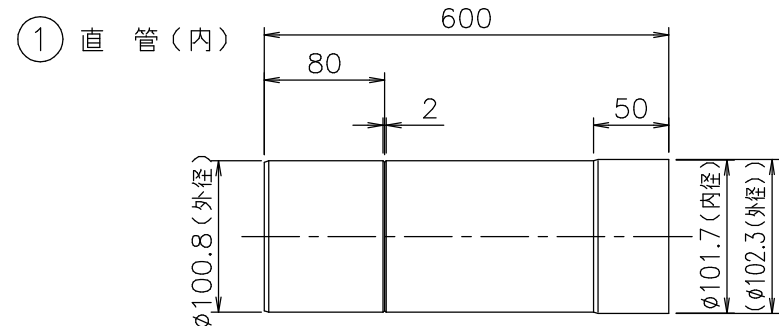


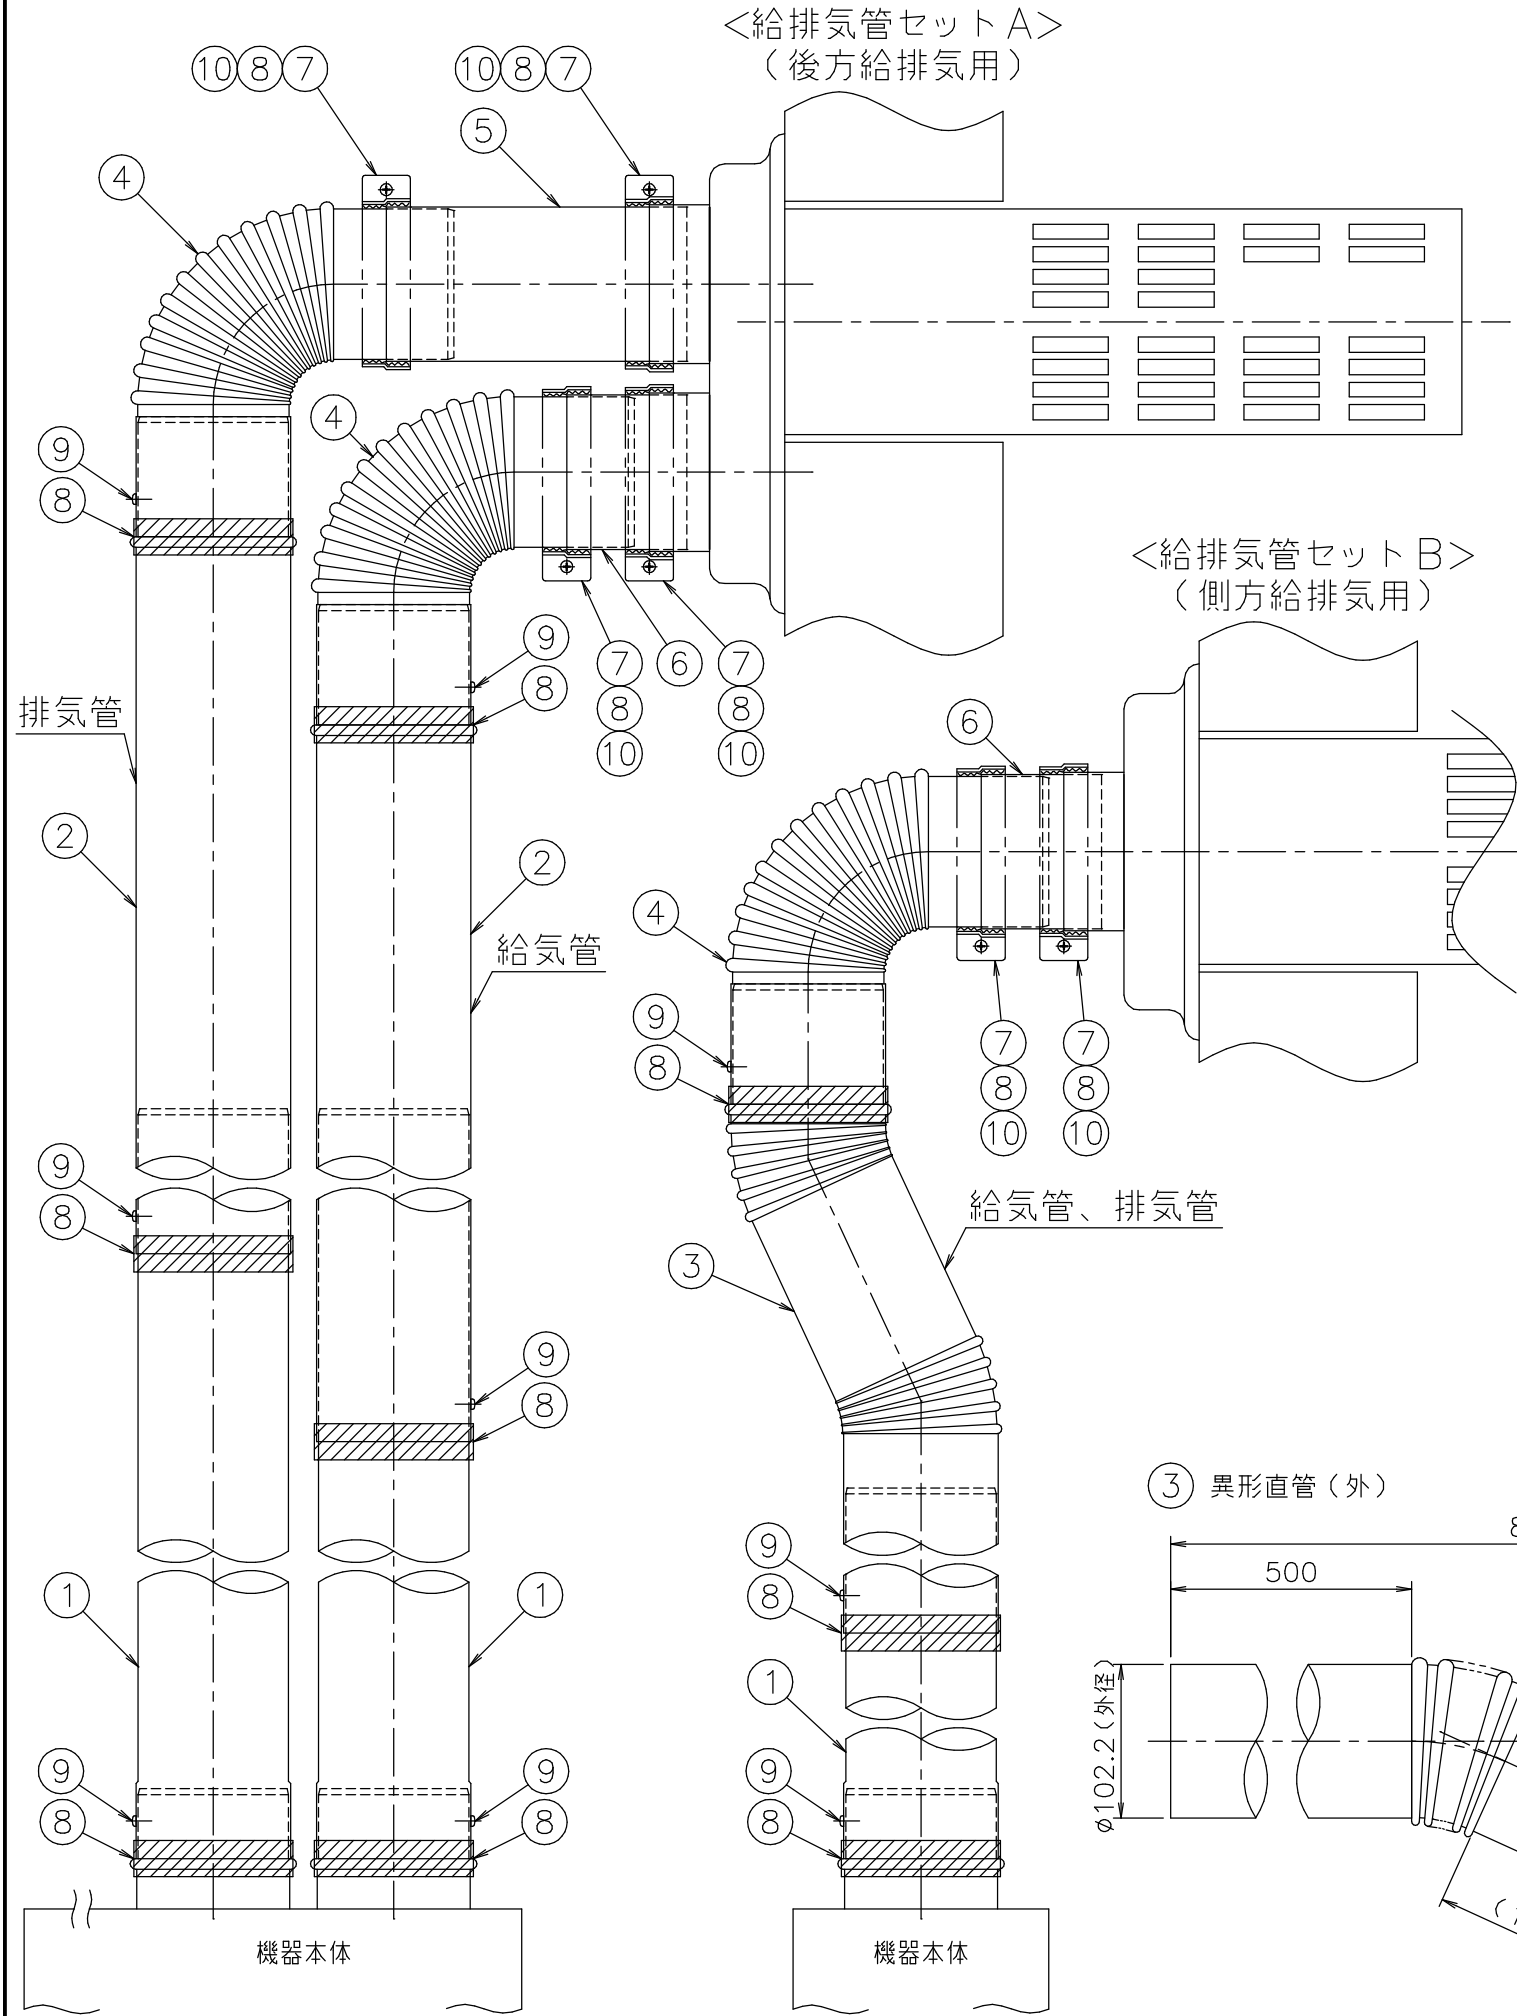

注 記)
排気ガス漏れ防止のため、排気管・給気管の接続部は耐熱性のシール剤（スリーボンド1212または同等品）で必ずシールしてください。
（ガス機器の設置基準及び実務指針（黒本）による）

■給排気管セットAの場合

番号	名 称	個数	材 質
①	直 管（内）	2	SUS 304
②	直 管（外）	2	
④	エルボ	2	
⑤	短 管（大）	1	
⑥	短 管（小）	1	—
⑦	止めバンド（W30）	4	
⑧	アルミテープ（W25×L350）	10	
⑨	タッピンネジ（φ4×8）	6	
⑩	ビス・ナットセット（M4×25）	4	

■給排気管セットBの場合

番号	名 称	個数	材 質
①	直 管（内）	2	SUS 304
③	異形直管（外）	2	
④	エルボ	2	
⑥	短 管	2	
⑦	止めバンド（W30）	4	—
⑧	アルミテープ（W25×L350）	10	
⑨	タッピンネジ（φ4×8）	6	
⑩	ビス・ナットセット（M4×25）	4	

納入仕様図	製 品 名		BFDP方式（GUQ-5A,GUS-50）			
	図 名		給排気管セット名称寸法図			
	尺 度	—	原 紙 サイズ	A3	図 番	80-BUSA-0105
	作 成	1980. 1.10	調 整	2006.12.11	株式会社ノーリツ	