
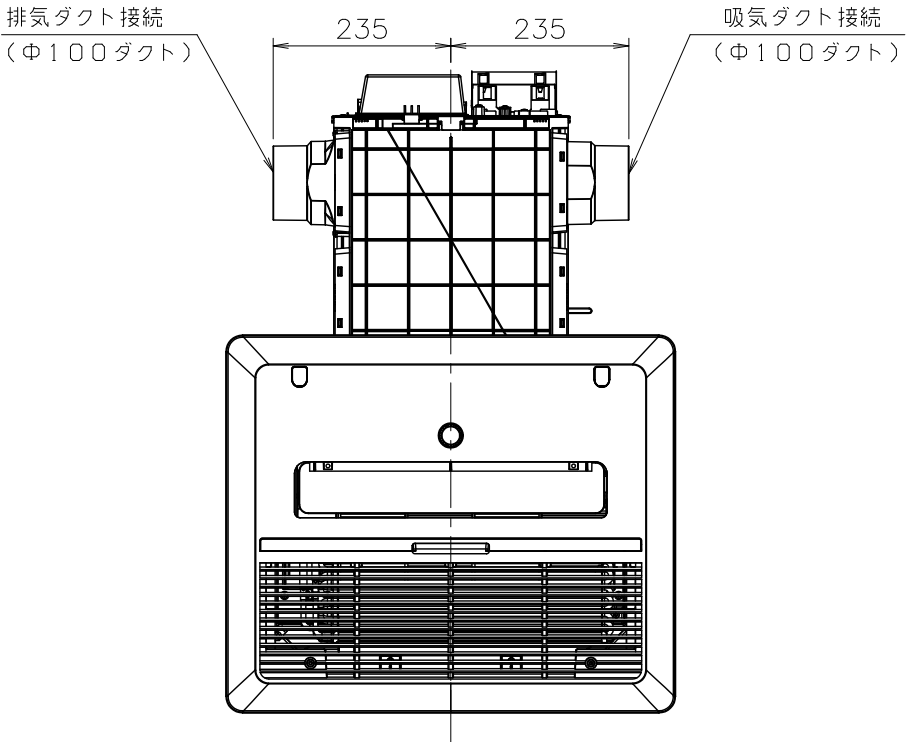


(単位：mm)


■付属部品

- ・グリル板・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ
- ・換気ボックス取付用ネジ・シールパッキン・リモコン
- ・リモコンコード・リモコンスイッチボックス取付ネジ
- ・取扱説明書（保証書）・工事説明書 他

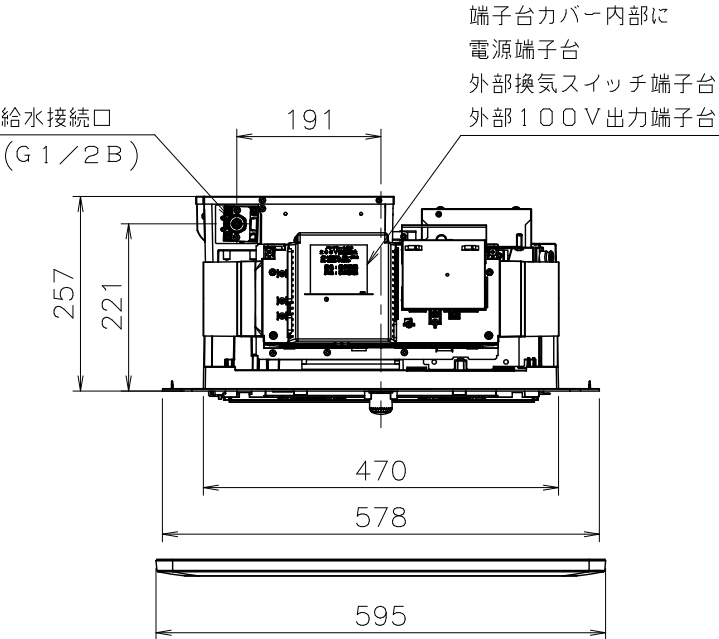


※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。


※この機器は給水工事が必要です。
事前に建築側・ユニットバスメーカーと調整してください。

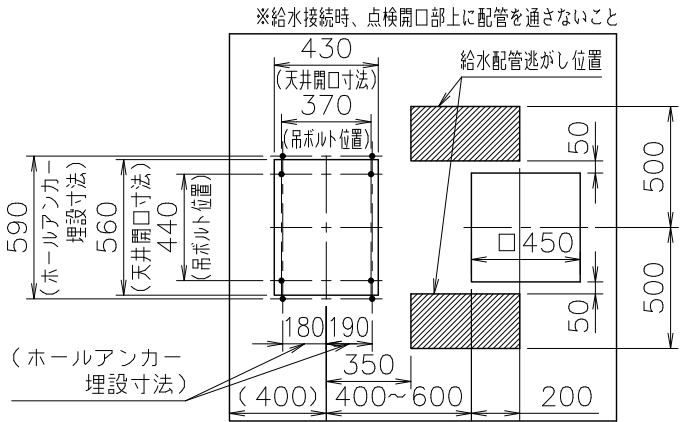

天井開口、吊ボルト、配管逃がし関係寸法図

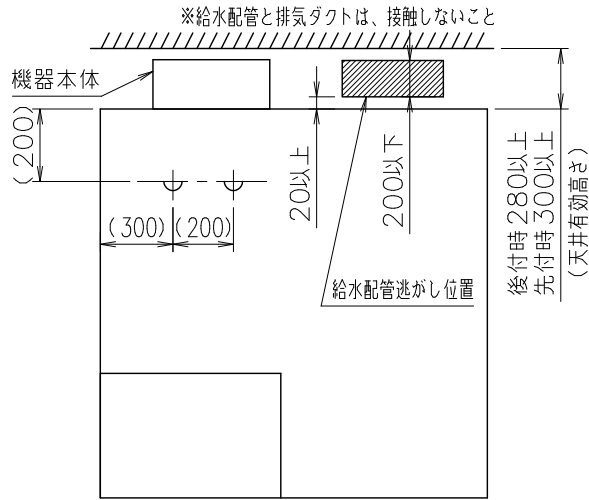

物干しバー収納フック取付
天井有効高さ、配管逃がし関係寸法図

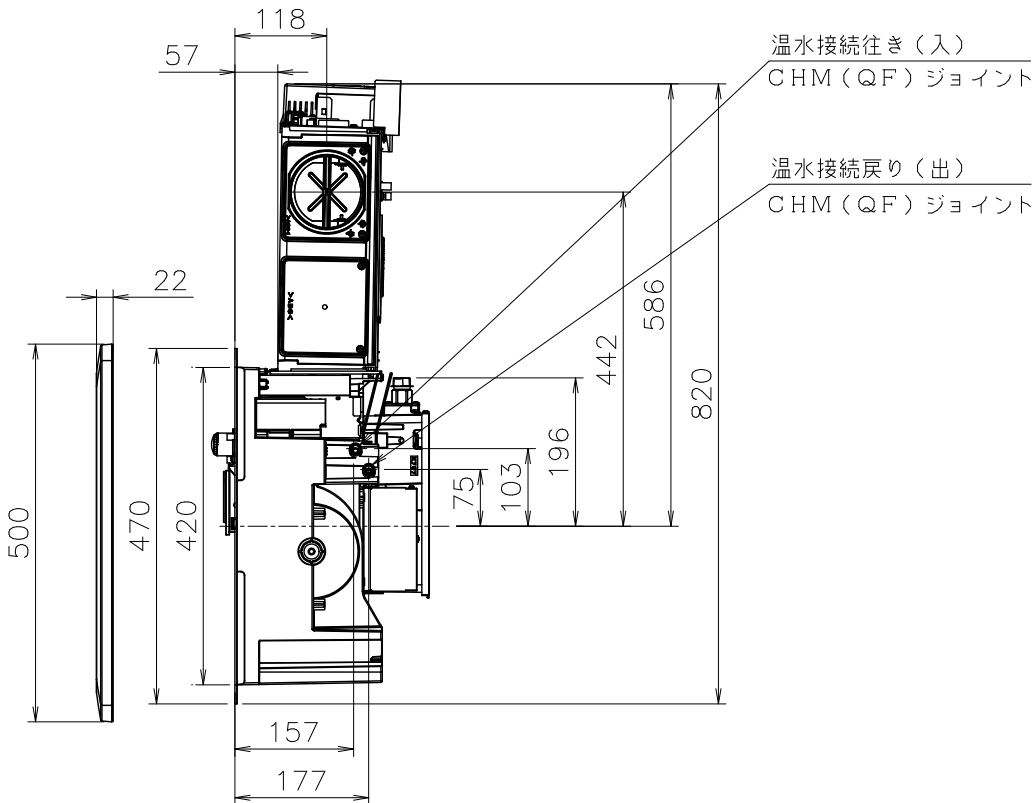

■仕様表

品 名		浴室キレイ機能付き浴室暖房乾燥機 (24時間2室換気機能付き)	
商 品 コード		BDV-J4108AUKNC-J2-G (FBD-4124ACSKJ2V)	
設置様式		設備ユニット天井に設置	
外 形 寸 法	グリル板	22mm×595mm×500mm	
	本 体	257mm×578mm×820mm	
質 量		15.5kg(運転時:16.1kg)	
保 有 水 量		0.6L	
乾 燥 方 式		温風循環	
熱 源		暖房用温水(80℃ 2.0L/分)	
電 源		AC100V 50/60Hz	
接続	電 気	VVF φ1.6(2芯クイック接続)	
	ア ー ス	VVF φ1.6(1芯クイック接続)	
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続	
	温 水	クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント、PTS-10A・7A)	
	給 水	15A(G1/2オネジ)	
	ダ ク ト	φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)	
風量 m³/分 (50Hz/60Hz 同仕様値)	乾燥(自動・タイマー)		吹出し6.5、換気2.4
	乾燥(エコ)		吹出し5.0、換気1.3
	暖 房	強	吹出し5.5
		弱・セーブ	吹出し4.0
	涼 風		吹出し5.5、換気1.7
	換 気	自動・タイマー	換気2.4
		標準	吹出し6.5、換気 24時間換気設定風量
	キレイ	エコ	吹出し6.5、換気 24時間換気設定風量
		24時間換気	
	吸 込 口 有 効 面 積		520cm²
吹 出 口 有 効 面 積		240cm²	
キレイ散布量		2.5 L/分(0.2MPa時)	
騒音 dB(A) (50Hz/60Hz 同仕様値)	乾燥(自動・タイマー)		48
	乾燥(エコ)		41
	暖 房	強	42
		弱・セーブ	35
	涼 風		42
	換 気	自動・タイマー	33
		標準	49+散布音
	キレイ	エコ	49+散布音
		24時間換気	
	消費電力 W (50Hz/60Hz 同仕様値)	乾燥(自動・タイマー)	
乾燥(エコ)		41/48	
暖 房		強	30/35
		弱・セーブ	25/28
涼 風		36/40	
換 気		自動・タイマー	14/14
		標準	45/56
キレイ		エコ	45/56
		24時間換気	
待 機 電 力		2W以下	
定 格 能 力		暖房運転時: 4.1kW(2.0L/min)	
適 用 浴 室 サ イ ズ		0.75坪から1.5坪までのユニットバス	
衣類乾燥性能(1625UB)		2kg: 55分(BL試験布) (外気温: 15℃、湿度: 65%、タイマー)	
過熱防止温度	乾燥	55±3℃で熱動弁開、熱源機発停OFF	
	暖房	47.5±3℃で熱動弁開、熱源機発停OFF	
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置	
グ リ ル 板 色 調		マンセルNo.N9	

納入仕様図	製品名		BDV-J4108AUKNC-J2-G (FBD-4124ACSKJ2V)			
	図名		(1/3) 名称寸法図(機器本体)			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0089
	作成	2024. 7. 9	調整	-		株式会社 ノーリツ