
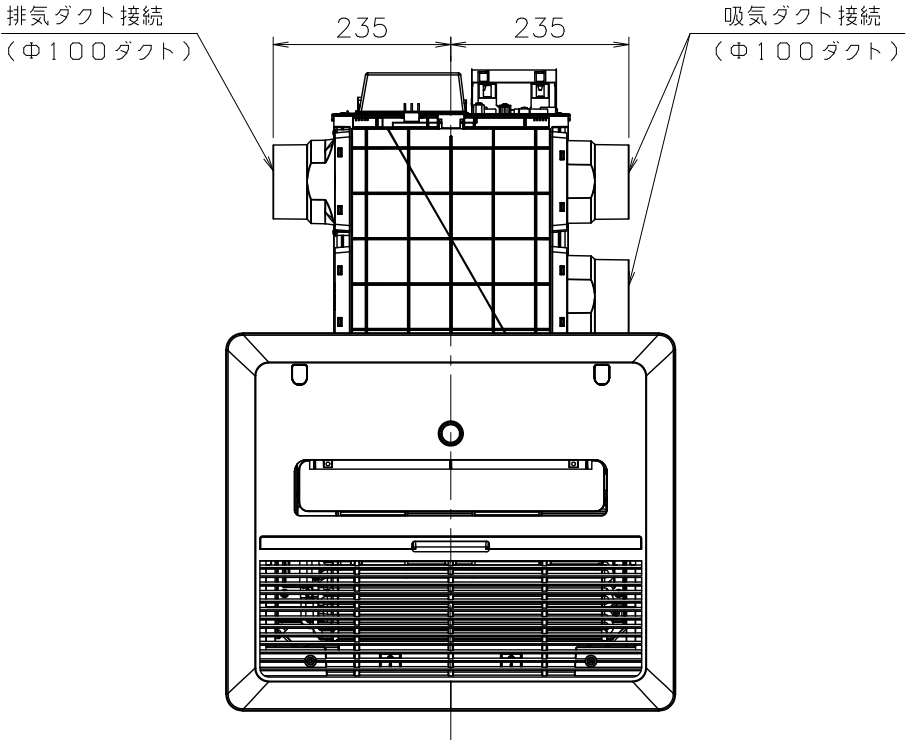



(単位：mm)

■ 付属部品


- ・グリル板・グリル板取付ネジ・グリル板抜け止めワッシャー
- ・防振ゴム（大小）・ルーバーノズル取付ネジ
- ・換気ボックス取付用ネジ・シールパッキン・リモコン
- ・リモコンコード・リモコンスイッチボックス取付ネジ
- ・取扱説明書（保証書）・工事説明書・CHクリップ
- ・風量調整板 他

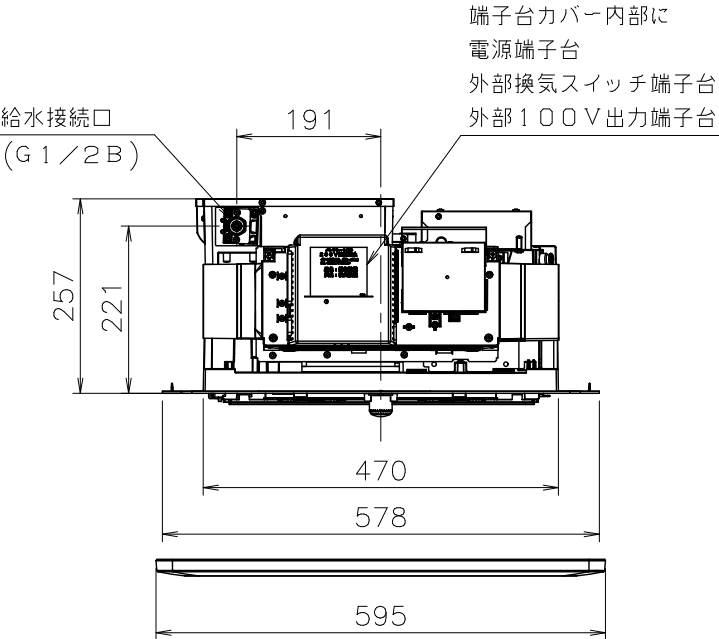


※この機器は給水工事が必要です。
事前に建築側・ユニットバスメーカーと調整してください。

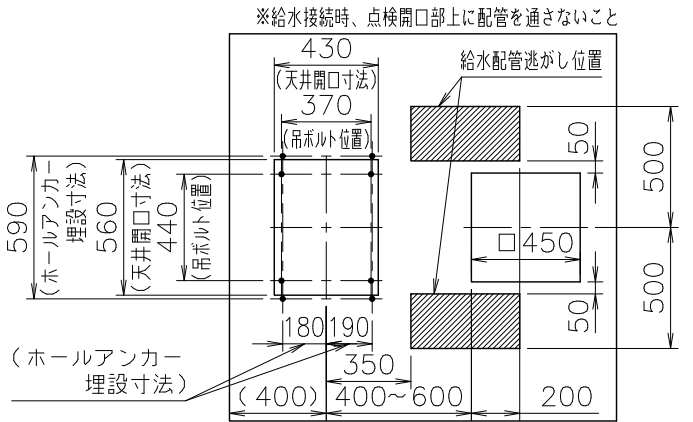

天井開口、吊ボルト、配管逃がし関係寸法図

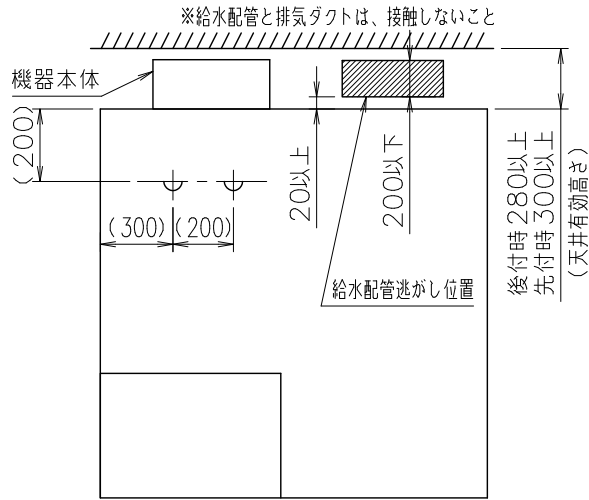

物干しバー収納フック取付
天井有効高さ、配管逃がし関係寸法図

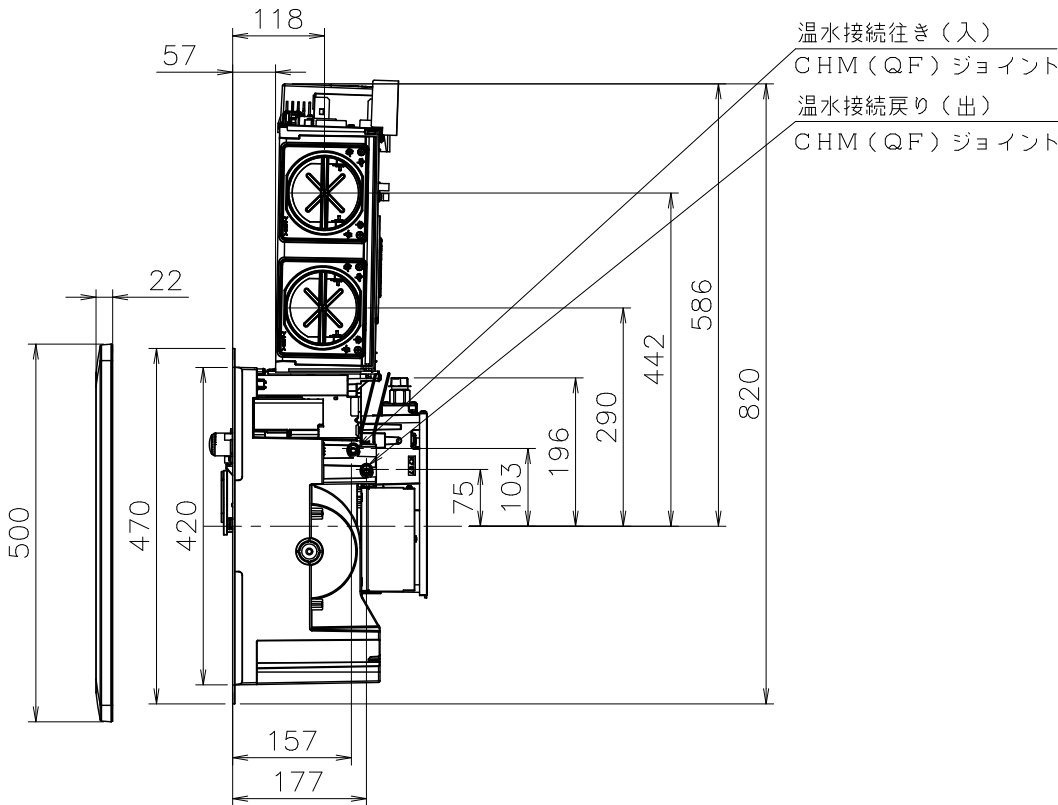

■仕様表

品 名		浴室キレイ機能付き浴室暖房乾燥機 (24時間3室換気機能付き)		
商 品 コード		BDV-J4108AUKNC-J3-BL		
設 置 様 式		設備ユニット天井に設置		
外 形 寸 法	グリル板	22mm×595mm×500mm		
	本 体	257mm×578mm×820mm		
質 量		15.5kg(運転時:16.1kg)		
保 有 水 量		0.6L		
乾 燥 方 式		温風循環		
熱 源		暖房用温水(80℃ 2.0L/分)		
電 源		AC100V 50/60Hz		
接続	電 気	VVF φ1.6(2芯クイック接続)		
	ア ー ス	VVF φ1.6(1芯クイック接続)		
	リ モ コ ン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続		
	温 水	クイックファスナー接続 (ヘッダージョイントまたはCHジョイント、PTS-10A・7A)		
	給 水	15A(G1/2オネジ)		
	ダクト	φ100 ダクト(フレキ管、VP管、VU管)		
風量 m ³ /分 (50Hz/60Hz 両仕様値)	乾燥(自動・タイマー)	吹出し6.5、換気3.0		
	乾燥(エコ)	吹出し5.0、換気1.7		
	暖 房	強	吹出し5.5	
		弱・セーブ	吹出し4.0	
	涼 風	吹出し5.5、換気2.4		
	換 気	自動・タイマー	換気3.0	
		キレイ	標準	吹出し6.5、換気 24時間換気設定風量
	エコ		吹出し6.5、換気 24時間換気設定風量	
	24時間換気		0.8、1.0、1.3、1.7、2.0、2.4 (50、60、80、100、120、145m ³ /h)	
	吸 込 口 有 効 面 積		520cm ²	
吹 出 口 有 効 面 積		240cm ²		
キレイ散布量		2.5 L/分(0.2MPa時)		
騒音 dB(A) (50Hz/60Hz 両仕様値)	乾燥(自動・タイマー)	48		
	乾燥(エコ)	41		
	暖 房	強	42	
		弱・セーブ	35	
	涼 風	42		
	換 気	自動・タイマー	34	
		キレイ	標準	49+散布音
	エコ		49+散布音	
	24時間換気		24(100m ³ /h、0Pa時)	
	消費電力 W (50Hz/60Hz 両仕様値)	乾燥(自動・タイマー)	56/65	
乾燥(エコ)		41/48		
暖 房		強	30/35	
		弱・セーブ	25/28	
涼 風		40/45		
換 気		自動・タイマー	20/20	
		キレイ	標準	50/59
エコ			50/59	
24時間換気		8/8(100m ³ /h、0Pa時)		
待 機 電 力		2W以下		
定 格 能 力		暖房運転時:4.1kW(2.0L/min)		
適 用 浴 室 サ イ ズ		0.75坪から1.5坪までのユニットバス		
衣類乾燥性能(1625UB)		2kg:55分(BL試験布) (外気温:15℃、湿度:65%、タイマー)		
過熱防止温度	乾燥	55±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
	暖房	47.5±3℃で熱動弁閉、熱源機発停OFF		
安 全 装 置		凍結予防装置 過熱防止装置		
グ リ ル 板 色 調		マンセルNo.N9		

騒音値はメーカー無響室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況(フィルターのお手入れ頻度など)により変わります。
トイレ・脱衣室に取り付ける吸気グリルは、必ずフィルター付きを使用してください。
また、換気風量が調整できる風量調節機能付きを推奨します。
例 三菱電機製 P-13GLF6
パナソニック製 FY-GLP04

※各特性値及び付属部品は予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名		BDV-J4108AUKNC-J3-BL				
	図名		(1/3) 名称寸法図(機器本体)				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-24-0090	
	作成	2024. 7. 9	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	