


番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
1	新規	15.12.01		
2	銅バーの厚み仕様変更のため。	17.02.22	大野	柳(義)
3	付属品の一部、メッキ変更のため。	20.11.11	大野	大泉

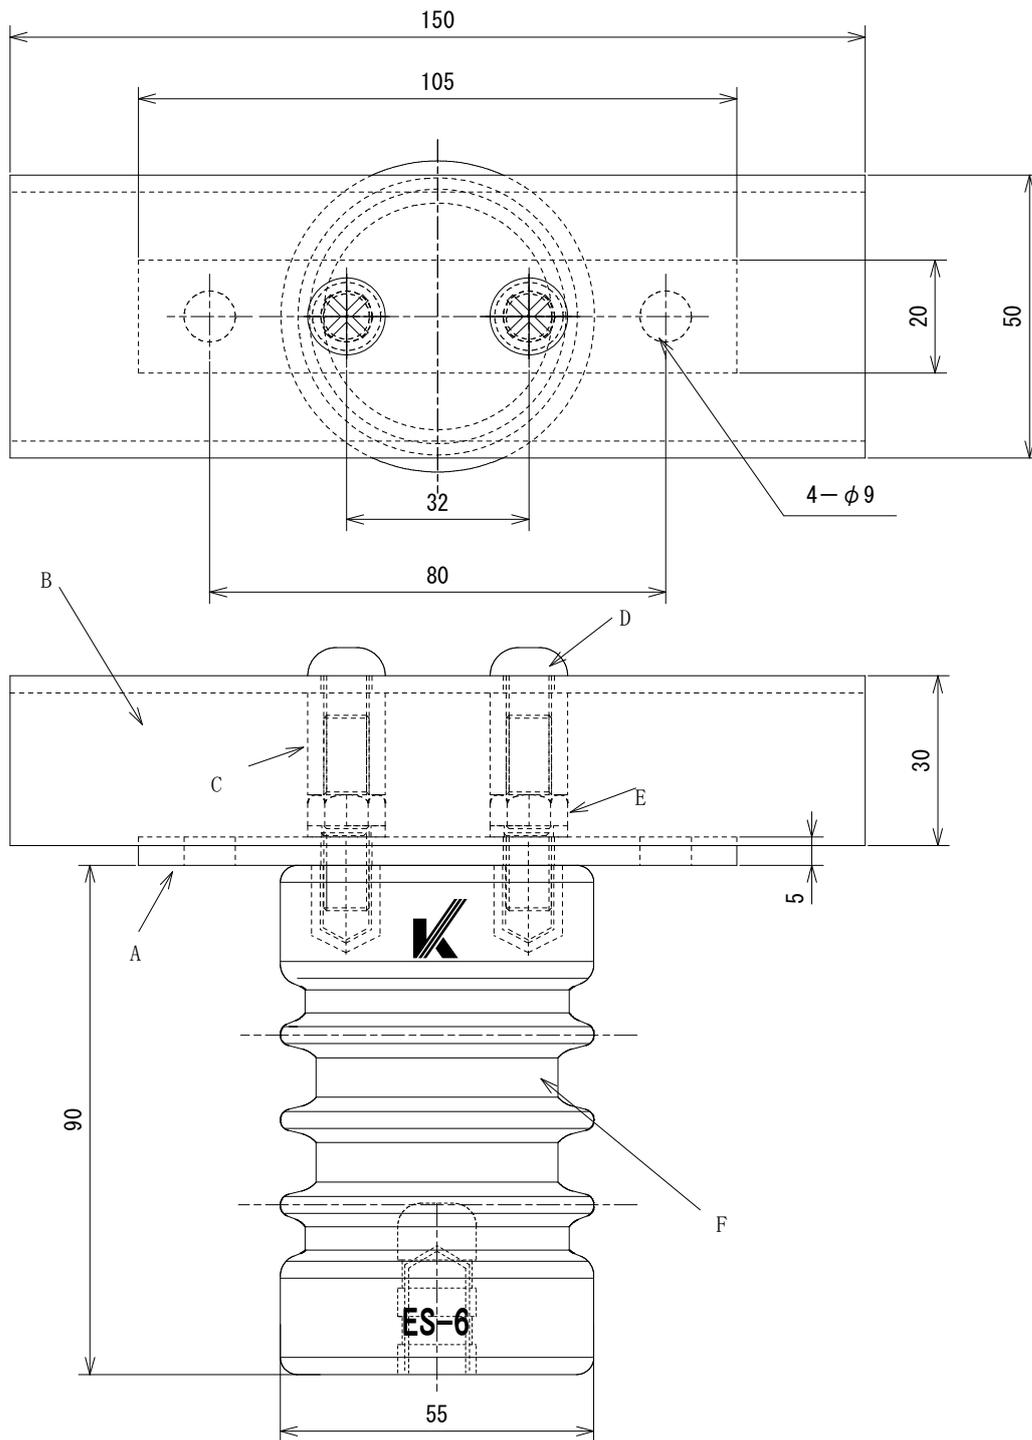

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

番号	数	品名
F	1個	BMC樹脂碍子
E	2本	碍子取付寸切ボルトM8×30L、N・SW付(三価クロメート)
D	2本	M8締め付けボルト(ポリカーボネート)
C	2個	M8ロングナット(ポリカーボネート)
B	1個	透明保護カバー(アクリル) 3×50×30×150
A	1枚	銅バー 5×20×105 Niメッキ付

承認	検図	作図	尺度	品名；型番	図番
島内	大泉	大野	3/4 三角法	高圧中継端子台(ガイシ付) ES-6-1-J200(BMC)	KR2-19571